ლიფტის შახტის გადახურვის გეგმები ▼15,40 ნიშ.

მ 1:50

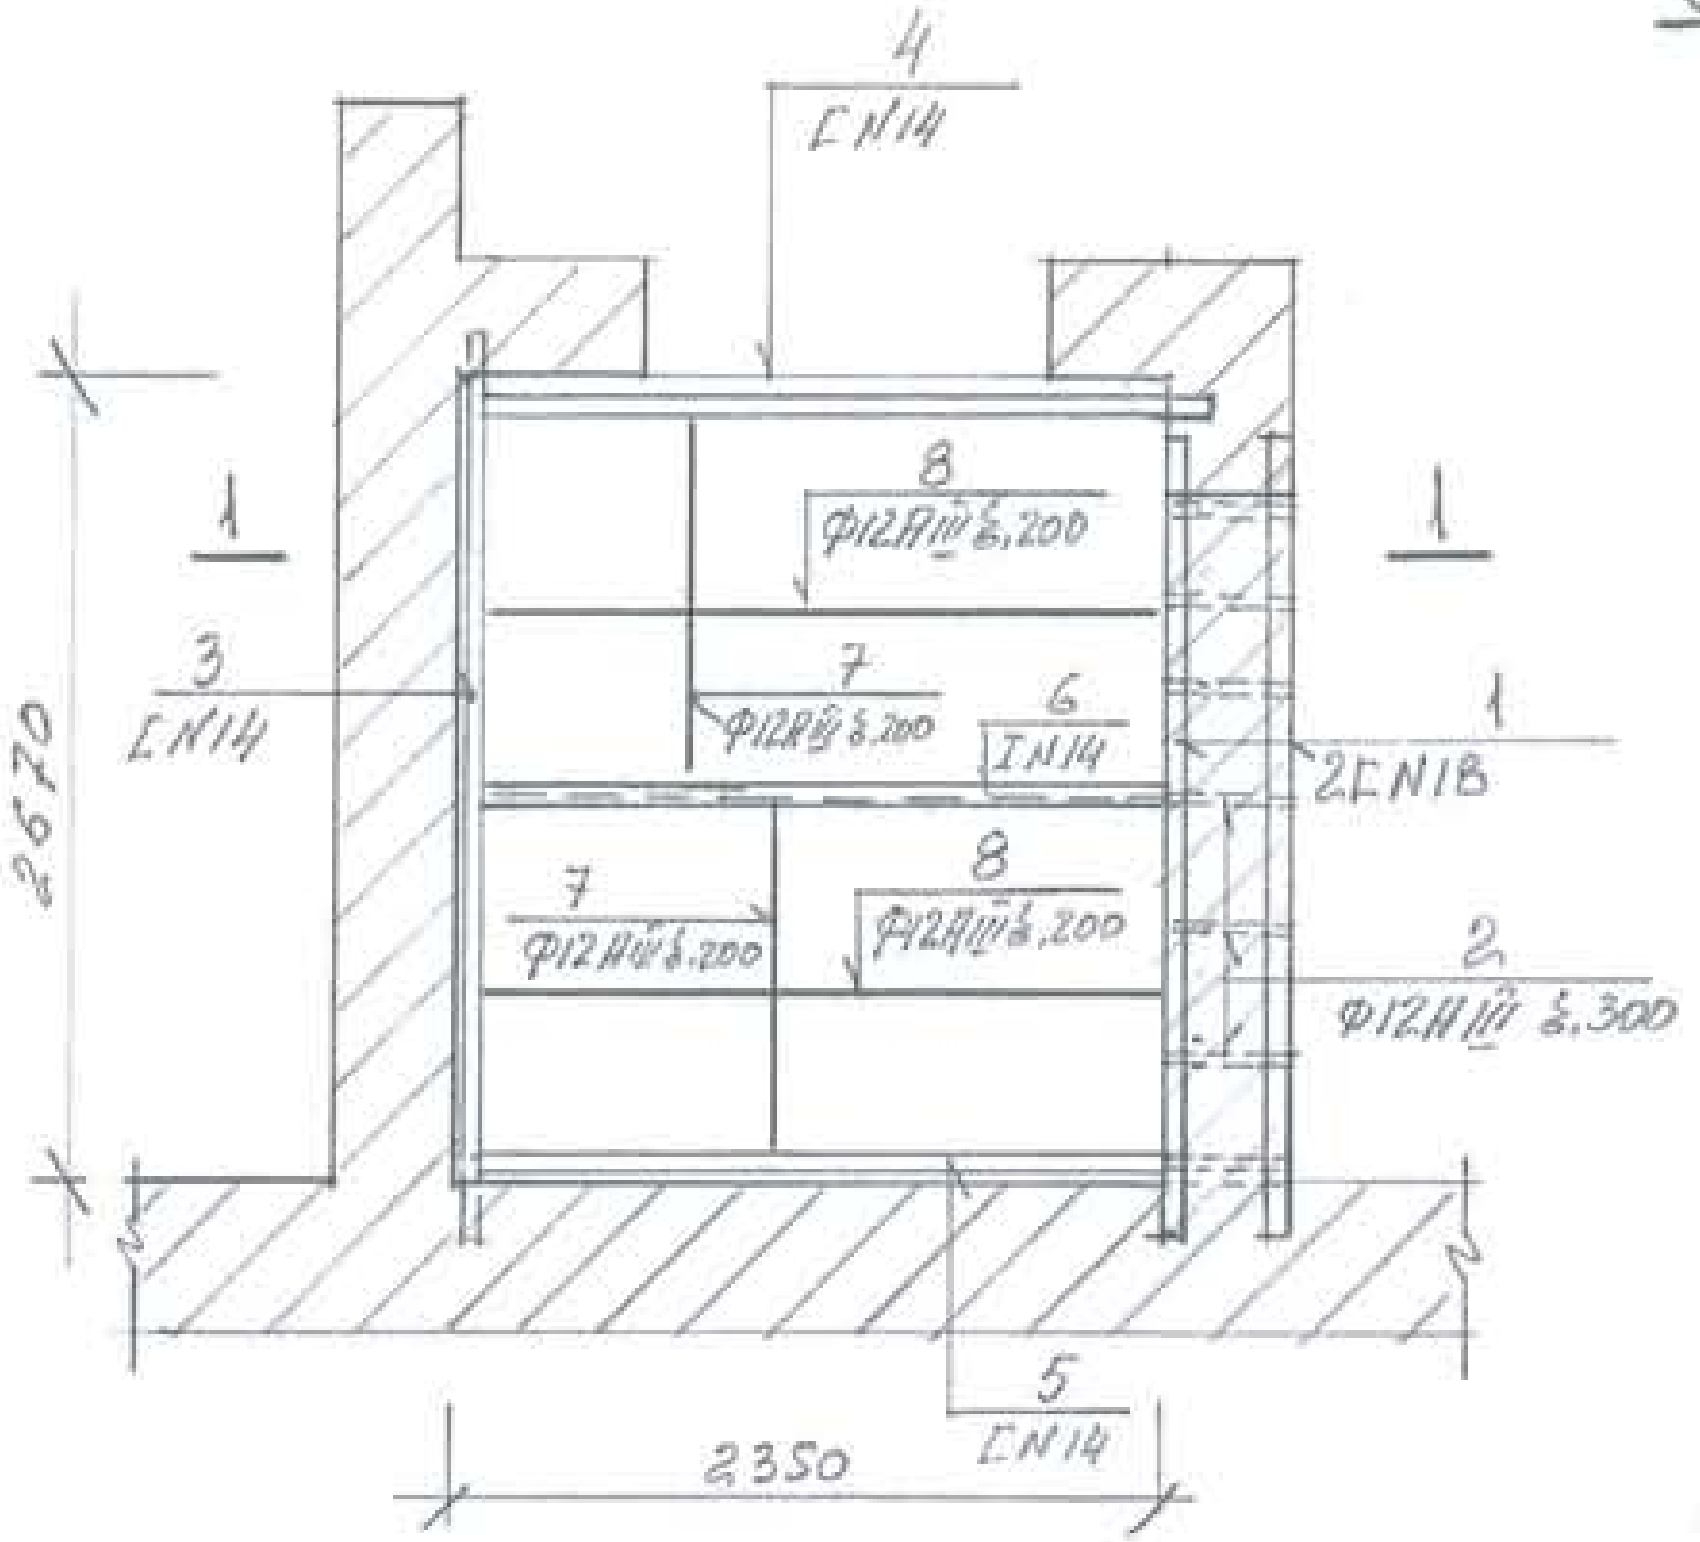

1—1

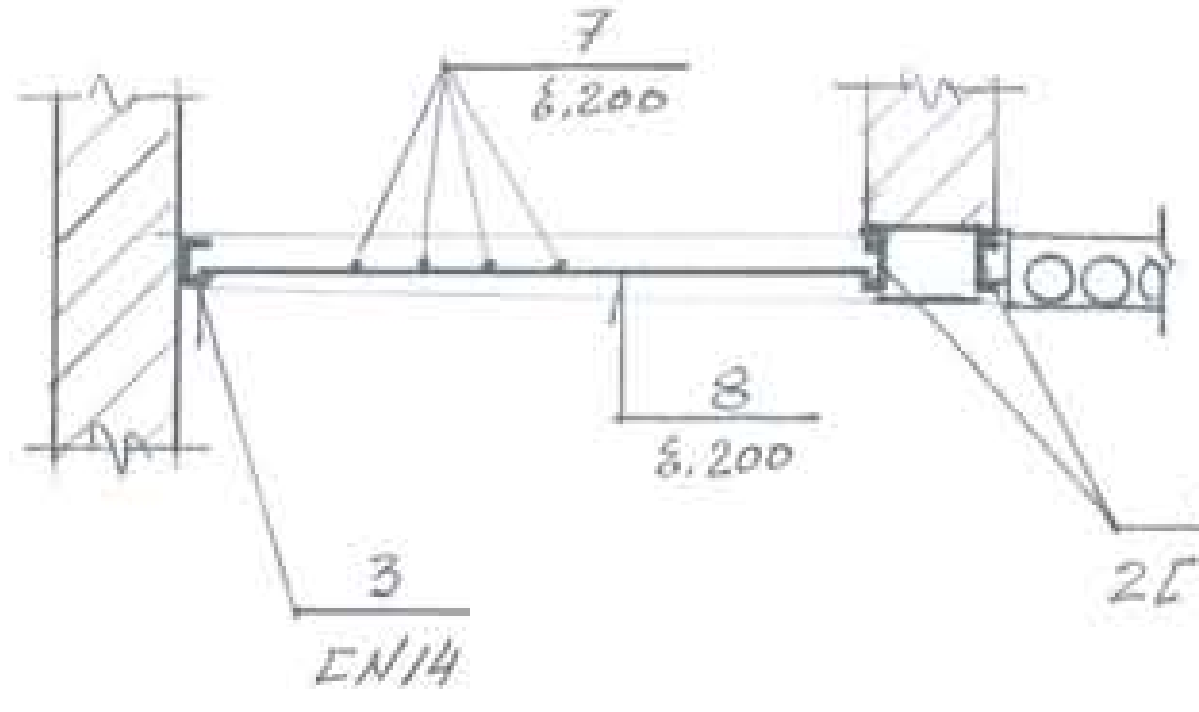

ლიფტის შახტის გადახურვის გეგმები ▼2,60; ▼5,80; ▼12,20 ნიშ.

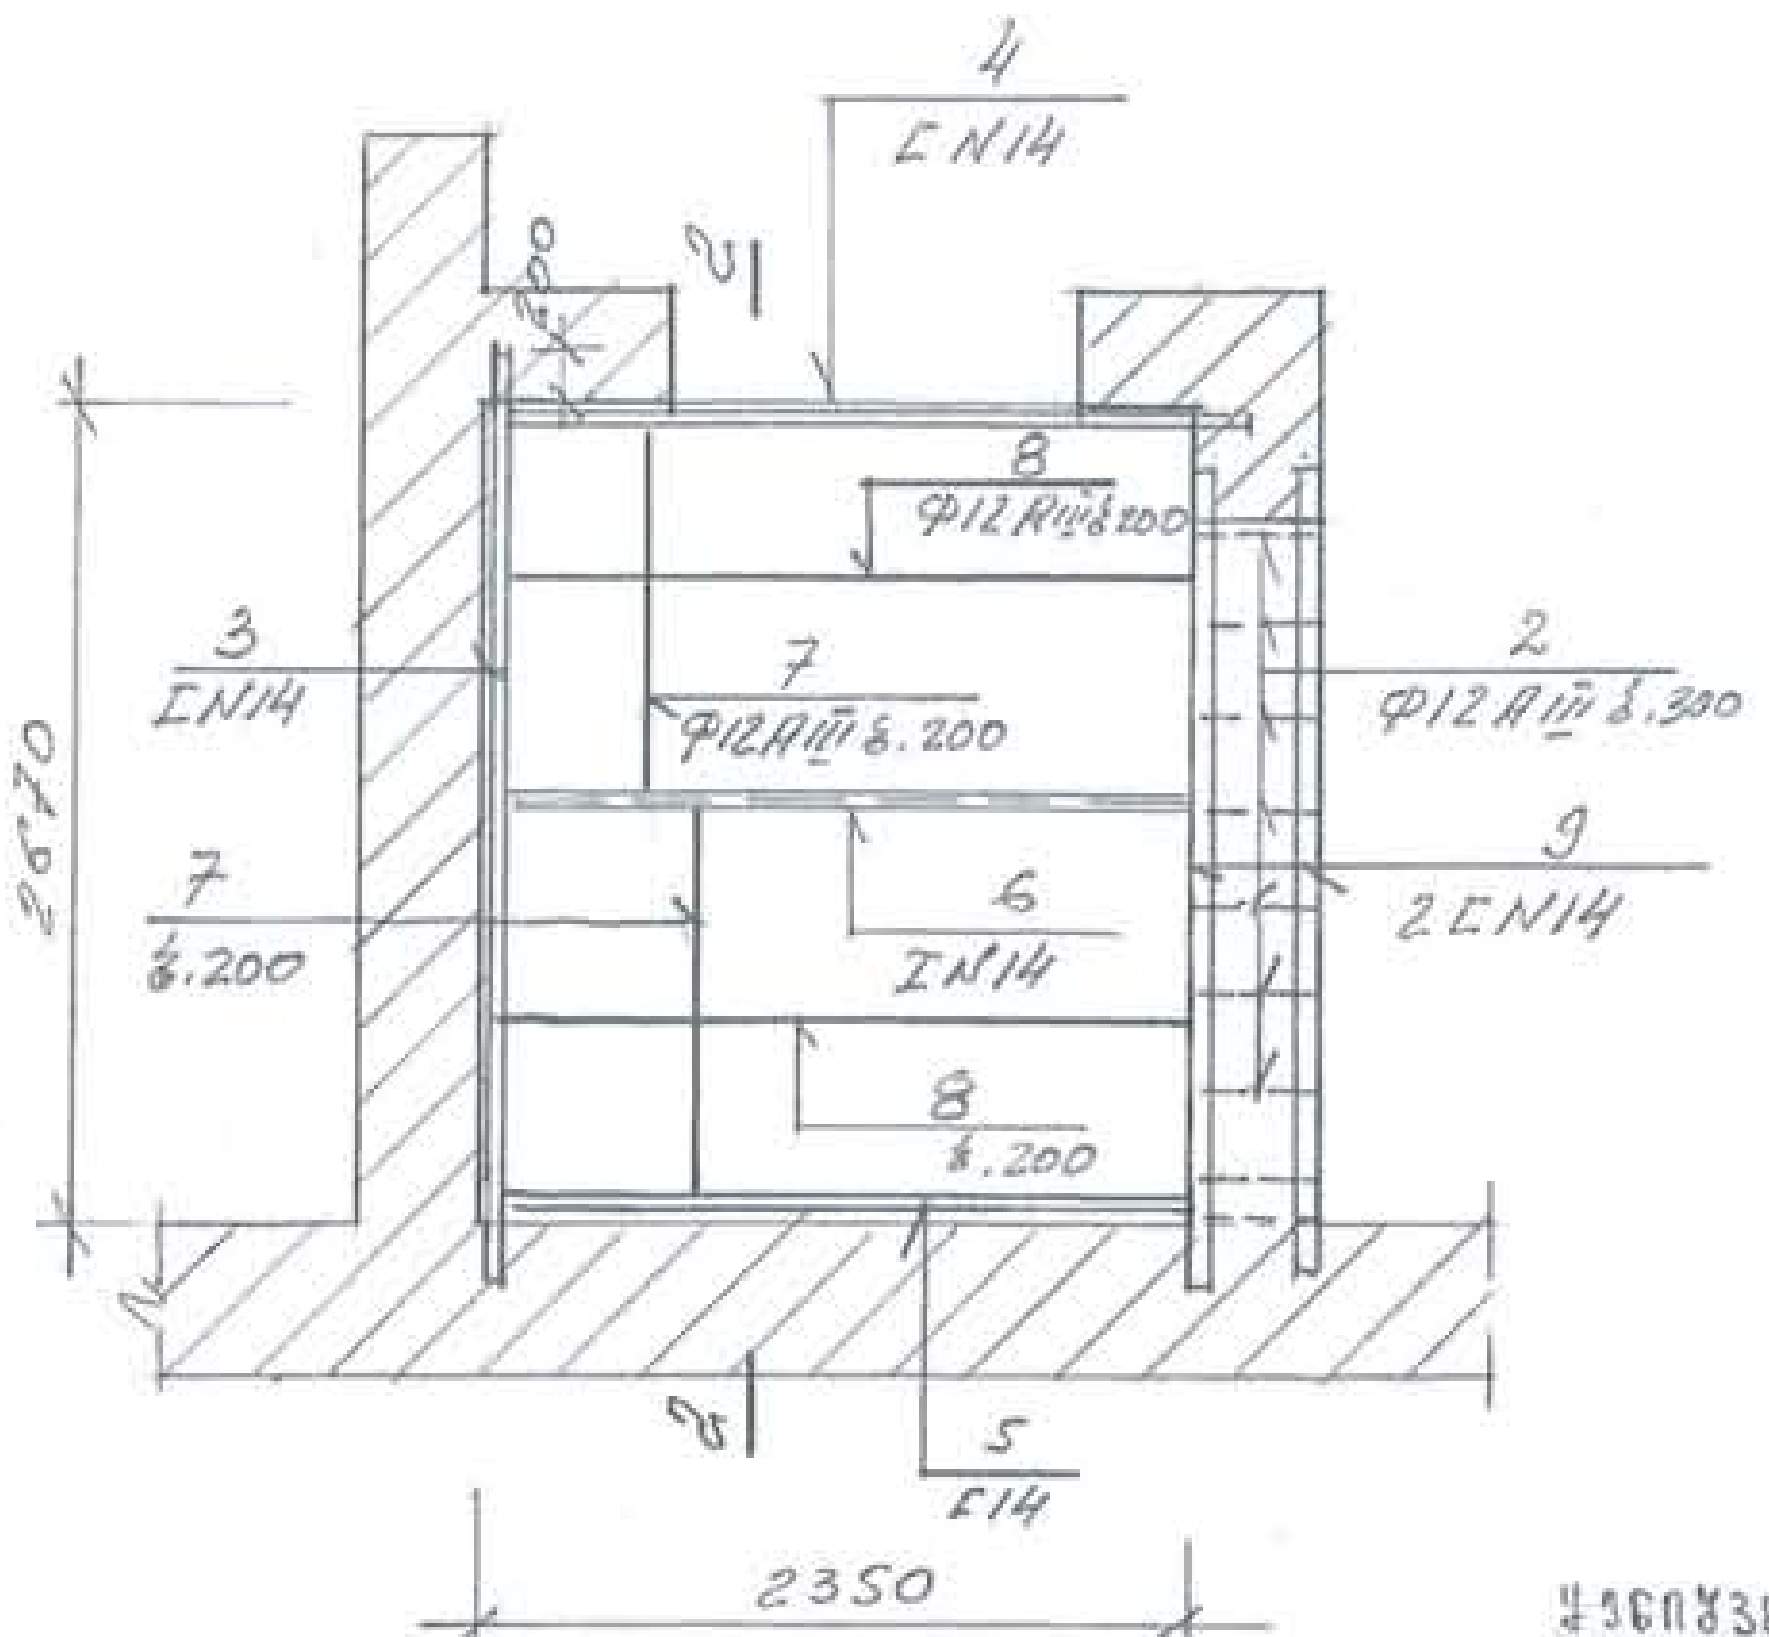

2—2

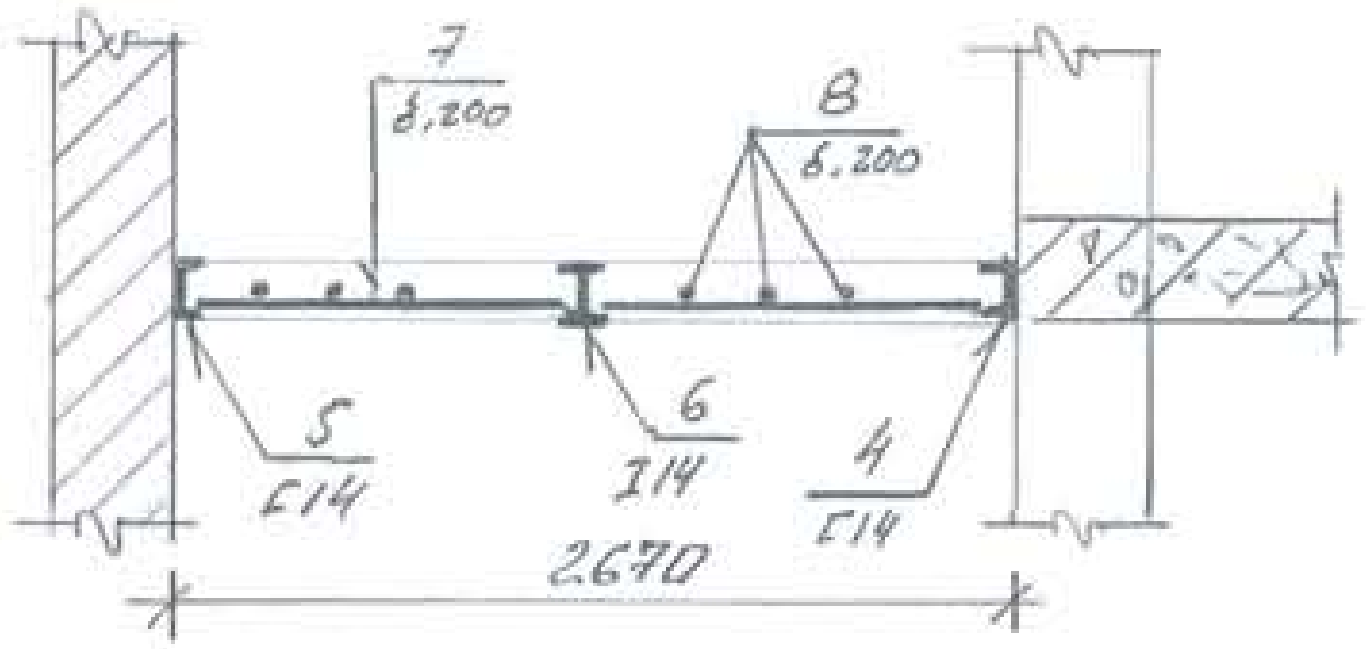

მასალის ამონაკრები ორ შახტაზე

⊏N18 ℓ=10,8 მ Q=176,104 კგ.
⊏N14 ℓ=96,1 მ Q=1182,0 კგ
IN14 ℓ=18,72 მ Q=230,24 კგ.
Φ12AIII ℓ=587,2 მ Q=522,6 კგ.
B20 კლასის ბეტონი — V=5,1 მ³
ქვიშის დატკეპნილი — V=6,0 მ³

მასალის სპეციფიკაცია ერთ შახტაზე

№	აღნიშვნა	დასახელება	რ-ბა	შენიშვნა
		შახტის გადახურვა ▽15,40		
		დეტალები		
1		⊏N18 ℓ=2700	2	44,01
2		Φ12AIII ℓ=400	8	0,35 კგ
3		⊏N14 ℓ=3070	1	37,76 კგ
4		⊏N14 ℓ=2550	1	31,37 კგ
5		⊏N14 ℓ=2340	1	28,78 კგ
6		IN14 ℓ=2340	1	32,06 კგ
7		Φ12AIII ℓ=1330	14	1,18 კგ
8		Φ12AIII ℓ=2340	26	2,08 კგ
		მასალები		
		B20 კლასის ბეტონი	—	0,62 მ³
		შახტის გადახურვა ▽2,60, ▽5,80 ▽12,20		
		დეტალები		
9		⊏N14 ℓ=2700	2	33,21 კგ
2		Φ12AIII ℓ=400	8	0,35 კგ
3		⊏N14 ℓ=3070	1	37,76 კგ
4		⊏N14 ℓ=2550	1	31,37 კგ
5		⊏N14 ℓ=2340	1	28,78 კგ
6		IN14 ℓ=2340	1	32,06 კგ
7		Φ12AIII ℓ=1330	14	1,18 კგ
8		Φ12AIII ℓ=2340	26	2,08 კგ
		მასალები		
		B20 კლასის ბეტონი	—	0,62 მ³

შენიშვნა:
1. შველერის მონტაჟისათვის აგოლებული იქნეს ბუდეები ასეთის ზომებით 0,2×0,2×0,2 მ., შევსებით ბეტონით.
2. სამუშაოები განხორციელდეს წესის სრული დაცვით.

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი	ქ. გორი, ცხინვალის გზატკეცილი №14 ყოფილი საავადმყოფოს შენობის რეკონსტრუქცია საცხოვრებელ სახლად	სტადია	ფურც.	ფორმატი
დირექტორი	ბ. ლეჟავაძე				მ.პ.	131	A 3
არქიტექტორი	ე. ოსეფაიშვილი						
დამუშავა				ლიფტის შახტის გადახურვები ▽2,60; ▽5,80; ▽12,20; ▽15,40	მასშტაბი	ბ.ლ. X8330	
შეამოწმა	ზ. ახლანიაშვილი				1:50		