



$$d = 1000 \quad h = 1.5$$

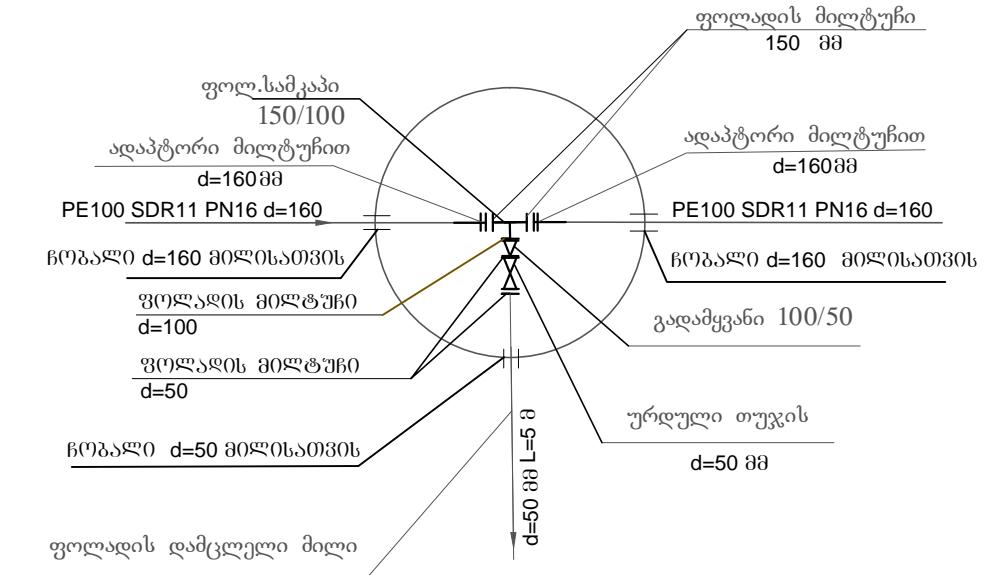

1. გვება იხილეთ ვურცელება ტ-2.
 2. სამოწავლით სამუშაოების ზარმოებისას დაცელი იქნას უსაფრთხოების ღამები.
 3. ჰების ჰიდროზოდაცია განხორციელდეს ცხელი პიტუმით არა უმცირეს 2 ვენისა საერთო სისქით 4-5 მმ. პიტუმით დაფარვამდე ჰის ხედაპირის დაგუმბავება მოხდეს (დაბრუნება) გენურეში ბაზენილი პიტუმით.

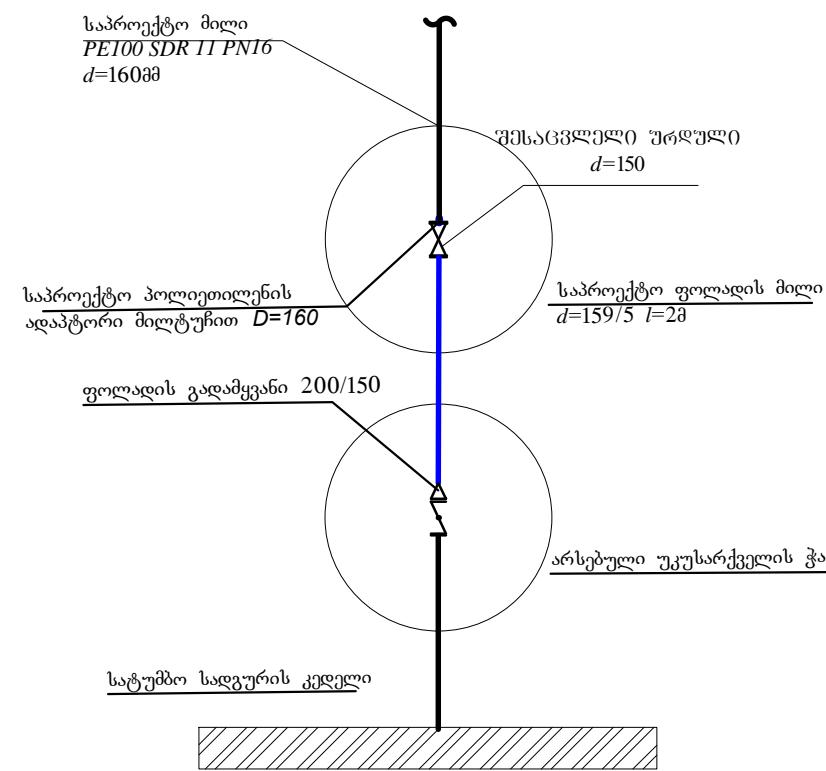

შ.პ.ს. „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“
საპროექტო დეპარტამენტი