
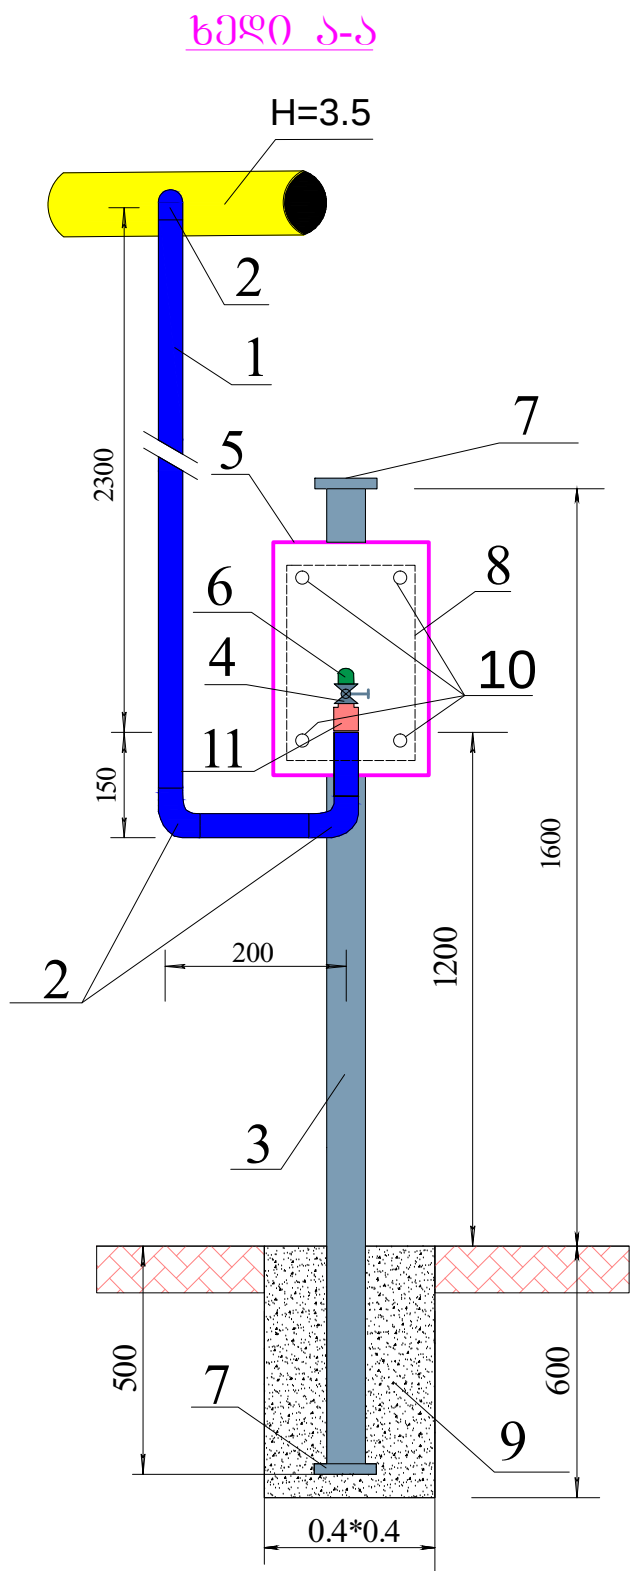


d=20მმ განმტოვების მოწყობის სქემა
ფოლადის საკაპრო საშუალო წნევის
H=3.5მ სიმაღლის გასსაღენზე

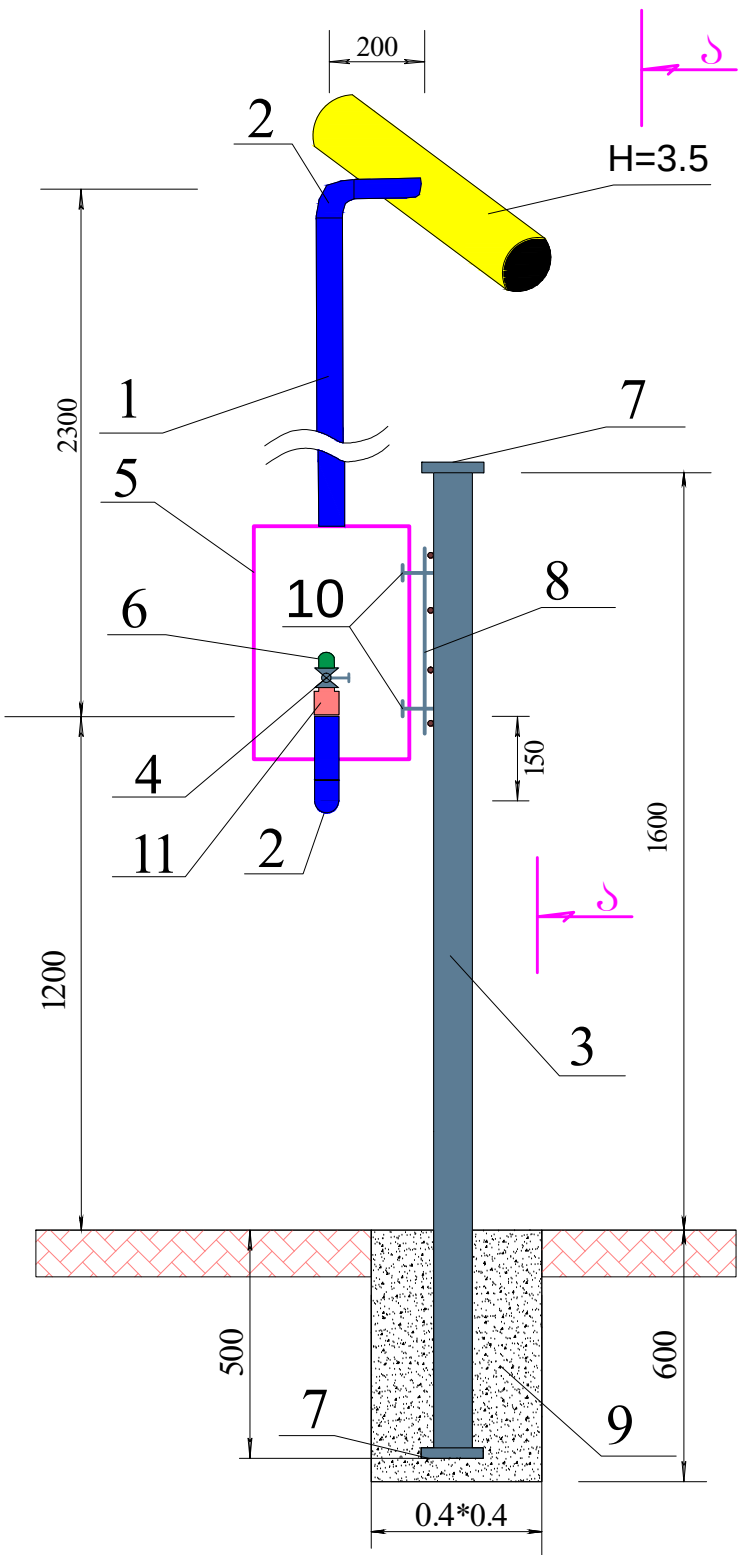

ექსპლიკაცია

№	ჩამონათვალი	დიამეტ.	განზ.	რაოდ.
1	ფოლადის მილი	d=20	ბ/მ	3.0
2	ფოლადის მუხლი	d=20	ც.	3
3	ფოლადის საყრდენი მილი	d=50	ბ/მ	2.1
4	გაზის ბურთულოვანი ონკანი შიდა ხრახნით PN16(FAF4000)	DN20	კომპ.	1
5	პოლიეთილენის მუთი რეგულატორისთვის		ც.	1
6	ფოლადის დამხშობი	d=20	ც.	1
7	ლითონის ფურცელი	60x60x3მმ	ც.	2
8	ლითონის ფურცელი	300x200x3მმ	ც.	1
9	ბეტონი მ-200		მ³	0.1
10	ჯანჭიკი ქანჩით		ც.	4
11	ფოლადის ნახევარ ხრახნი (ბარე)	d=20	ც.	1

წინამდებარე პროექტი გამოშვებულია მოქმედი ნორმების,
 წესების, ინსტრუქციების, სახელმწიფო სტანდარტების
 შესაბამისად და უზრუნველყოფს შენობა-ნაგებობების
 ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხო ექსპლუატაციას პროექტით
 გათვალისწინებული ღონისძიებების დაცვის შემთხვევაში.

დირექტორი: დ. როჭიკაშვილი

დირექტორი		დ.როჭიკაშვილი	შ.პ.ს. "საგარეჯოგახსერვისი"			
მთ. სპეციალისტი		მამბარდნიშვილი	პასპის მუნიციპალიტეტი, სოფელ თელავბორის გასომარაგება.			
სპეციალისტი		დ.როჭიკაშვილი	დანართი 2 d=20მმ განმტოვების მოწყობის სქემა ფოლადის საკაპრო საშუალო წნევის H=3.5მ სიმაღლის გასხაღენზე		სტად. ფურც.	ფურცლები
სპეციალისტი		გ.ღაფაჩიშვილი			მ.პ.	14
					ხელშეკრ. №	ინვ. №
					30.04.2014	15