
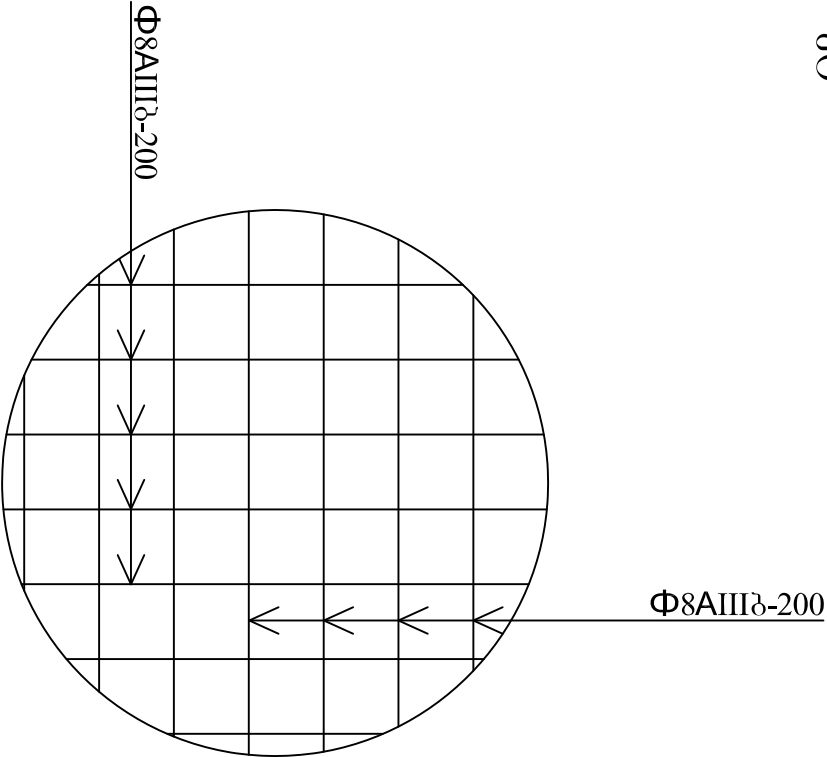


იატაკის მოჭიმვა არმირებული ბეტონით

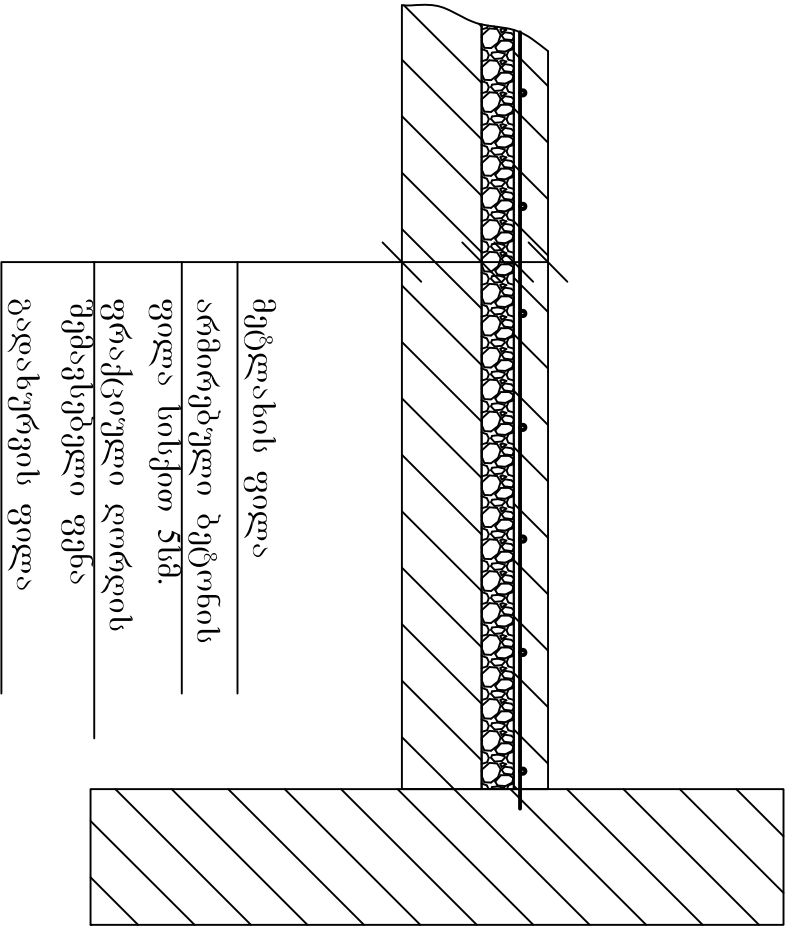

შენიშვნა: არმატურის ბოლოები უნდა შევიდეს კედელში

დირექტორი		ა. ჯაფარიძე	შ.კ.ს. "საქინრეკონსტრუქცი"			
შეასრულა		ო. ჭიჭაძე	დ. იმამიშვილი, საპროექტო ოფისი,			
შეამოწმა		გ. აბულაძე	პროექტის I შესახვევი №3 (ანგარიშობრივია)			
			იატაკის მოჭიმვა			
			არმირებული ბეტონით			
			სტად.	ფ.წ.	სკდ.ფ.	
			მ.კ.	მ.წ.	მ.წ.	
			დასმ.	ინჟ.წ.	თარიღი	
			მსგავსი ნახაზი			2014