


სანატორიუმ "საქათველოს" I-II ჯოხჯესში ახსებელი წყად-ხანაწილასიის სქემა

მ 1:1000

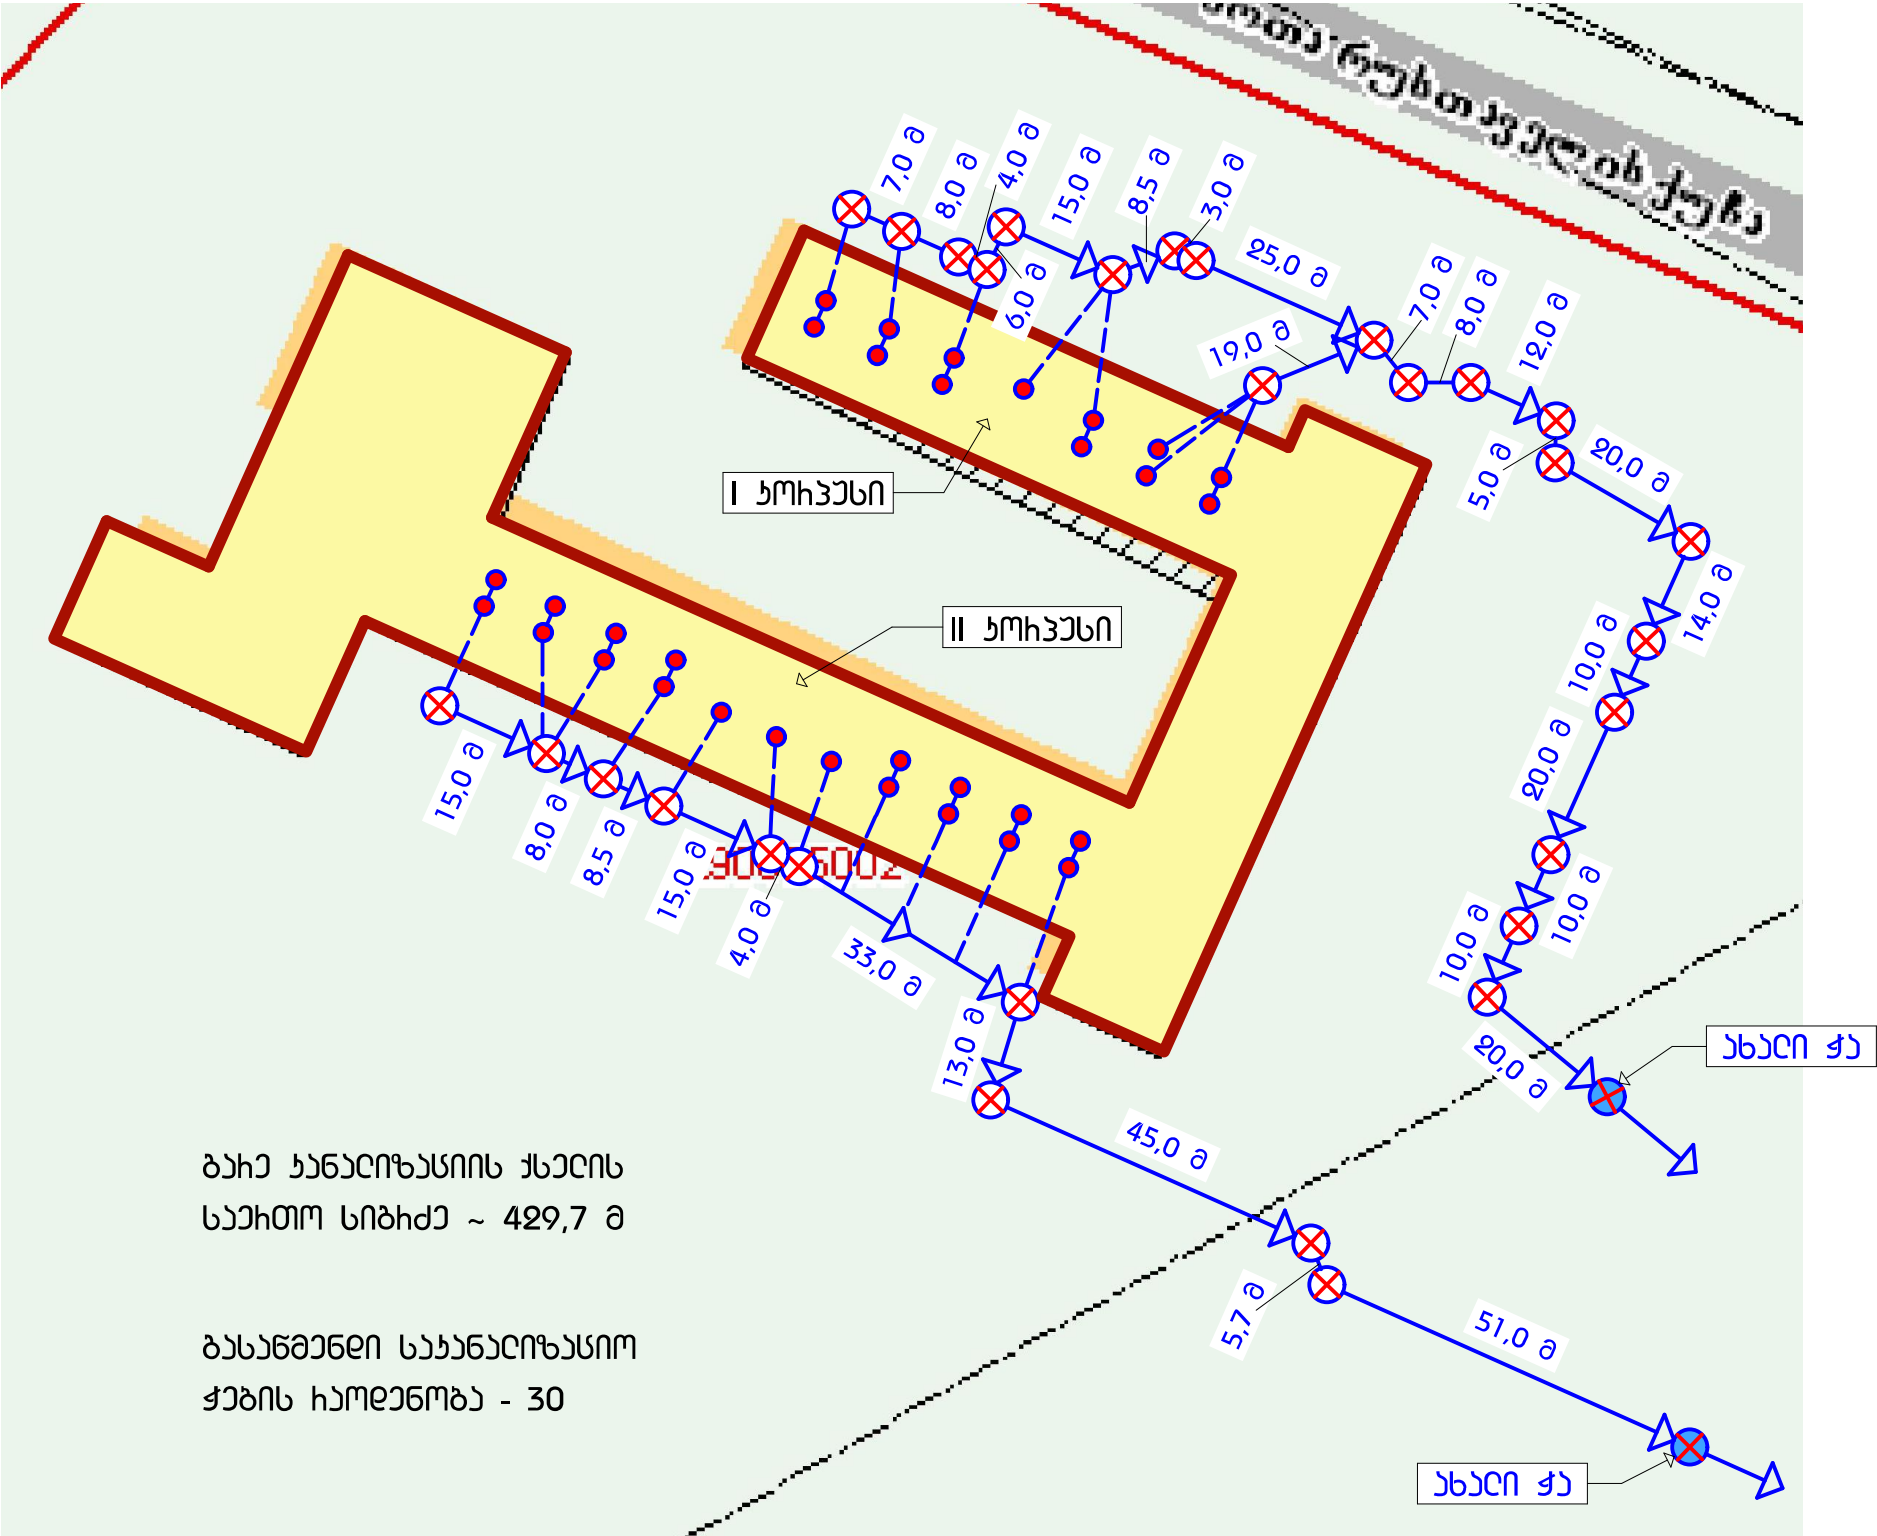

ბანაწილასიის ბაიკა

ტექნიკური დავალების შესაბამისად, ჩვენი ჯგუფის მიერ დათვარიეხებით შესწავლილ იქნა ქ. წყარეზოში, ხესთაველის ქ. N41-ში, სანატორიუმ "საქათველოს" I და II ჯოხჯესებში ახსებელი გაყვ და შიგა წყად-ხანაწილასიის ქსელის მდგომარეობა.

საბუთის შესწავლის შედეგად დადგინდა, რომ სა-ჭიროა I და II ჯოხჯესებში უკვე ამოტოვებული თუხის 150 მმ-იანი დგაყების შეცვლა, ეეხოდ, I ჯოხჯესში 7-ივე საბუტზე და სარდაფში გამაგალი მიღების ჩათვლით. ხოლო II კორპუსში-მხოლოდ ზედა სამ სართულზე, სადაც განსახლებულია დევნილთა ოჯახები.

რაც შეეხება გარე კანალიზაციის ქსელს, მთლიანადაა გასაწმენდი როგორც სადინარი მიღები, ასევე ჭები, ახალდამონტაჟებული ჭებამდე.

1. I ჯოხჯესში დგაყების სიგრძეობა - 13, შასა-სვლინა მთლიანად 7 საბუტზე.
2. II ჯოხჯესში დგაყების სიგრძეობა - 19, შასა-სვლინა მხოლოდ ბა-9, ბა-10 და ბა-11 საბუტებზე
3. ბასანაწილასიის საბუტის მთლიანი და ჭები

დირექტორი		მ. ვაშაკიძე	შპს "LIVE DESIGN" 			
პრ. მთ. არქ.		ზ. ვაშაკიძე				
პროექტის ავტ.		ი. მინაძე	მ. წყარეზო, რესთავრაციის მ. N41-ში, სანატორიუმ "საბუტის-ლოს" I-II კორპუსში (სკ 29.08.35.002) არსებული გარე წყალ-კანალიზაციის ნაწილობრივი რეაბილიტაცია და შიგა წყალ-კანალიზაციის ქსელის (დგარების) შეცვლა (რემონტის გარეშე)			
			სანატორიუმის ნაწილი	სტად.	ფ.წ.	სუფ.ფ.
				მ.პ. A-3	ს-1	
			სანატორიუმ "საბუტის-ლოს" I-II კორპუსში არსებული წყალ-კანალიზაციის სქემა	დაკვეთა	063.წ	თარიღი
						2015