

ქ. ნინოწმინდაში საკანალიზაციო სისტემის მშენებლობა
 პუშკინის ქუჩის გეგმა მ 1:250



2015 წ.

ექსპლიკაცია

- აღნიშნული უბნები საკანალიზაციო მიწების ჩაღვებისათვის
- არსებული საკანალიზაციო


შპს "ირემი"

ვართან ნორსოიან

ქ. ნინოწმინდაში საკანალიზაციო სისტემის მშენებლობა

ქ. ნინოწმინდის პუშკინის ქუჩის საკანალიზაციო სისტემის გრძივი პროფილი

პკ 1+50 დან პკ 2+15

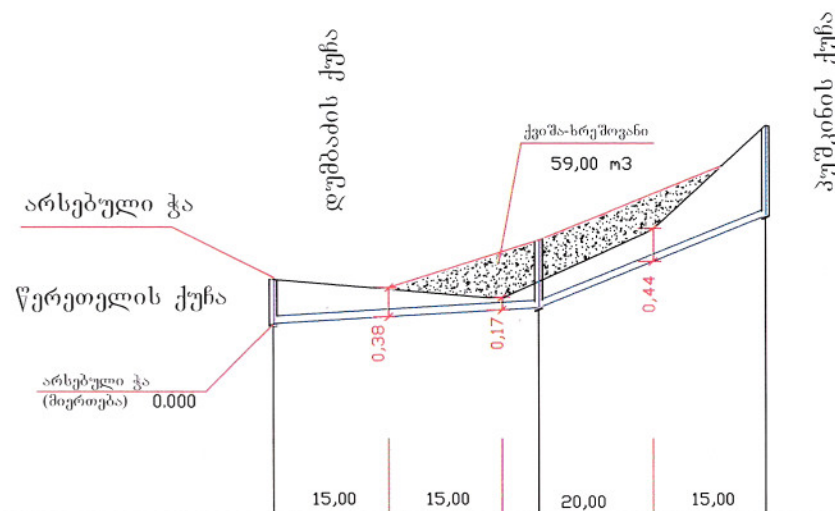

ჭის ნომერი №	პკ	პკ №7	პკ №8
მილის წელრმაგებუ	0.60	0.90	1.20
მოწის ზედაპირის	1938.40 1939.00	1939.51 1939.51	1941.03 1941.03
მილის ძირის	1938.40 1939.00	1938.61 1939.51	1939.83 1941.03
დიაგნოზი, სიგრძე, ქანობი	მილი პლასტიკისის გოფირებული კანალიზაციის d=200 mm L=65 m		
სიგრძე	35.00	30.00	30.00
მანძილი	35.00	30.00	30.00
პიკეტი	პკ 1+50	პკ 1+85	პკ 2+15
შენიშვნა			
გრუნტის შემადგენლობა	III კატეგორია		

ქ. ნინოწმინდაში საკანალიზაციო სისტემის მშენებლობა

სამუშაოთა მოცულობის კრებითი უწყისი

II. პუშკინის ქუჩიდან დუმბაძის ქუჩამდე

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა
1	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით ტრანშეაში	კუბ/მეტრი	19,60
2	არხის დამუშავება ამოწმუნდა ხელით ექსკავატორის მუშაობის შემდეგ	კუბ/მეტრი	3,50
3	მიწის გათხრა ხელით საკანალიზაციო ჭეხისათვის და შეერთება აბონენტებთან	კუბ/მეტრი	4,00
4	თხრილის შევსება ქვიშით მილის ქვემიდან 10 სმ	კუბ/მეტრი	3,50
5	საკანალიზაციო ჭეხის ძირის მოწყობა (1,20x1,20მ; h=0,18მ);	ცალი	2,00
6	საკანალიზაციო ჭეხის მოწყობა რკინის რგოლებით (d=1,00მ; h=1,00მ);	ცალი	2,00
7	ჭის გარე ზედაპირის ჰიდროიზოლაცია 2 ფენა ბიტუმის ცხელი მასტით	კვ/მეტრი	7,50
8	საკანალიზაციო ჭეხის ძირის დაბეტონება M-200	კუბ/მეტრი	0,20
9	შეერთება აბონენტებთან	შეერთ.	4,00
10	d=200mm პლასტმასის საკანალიზაციო გოფირებული მილების მონტაჟი ხელით (SN-8)	გრძ/მეტრი	65,00
11	ჭეხის სახურავების მონტაჟი თუჯის ლუქებით 1,20x0,22მ d=1,20მ-იანი ჭეხისათვის	ცალი	2,00
12	თხრილის შევსება ქვიშით მილის ქვემიდან მილის ზემოდან 0,30 მ	კუბ/მეტრი	10,00
13	ქეშა-ხრეშოვანის უკუმიყრა ბუდლოზერით, სავალი ნაწილის პირვანდელი სახის მისაცემად	კუბ/მეტრი	64,00

შ.პ.ს "ირემი"-ს დირექტორი



ვარტან ნორსოიან