
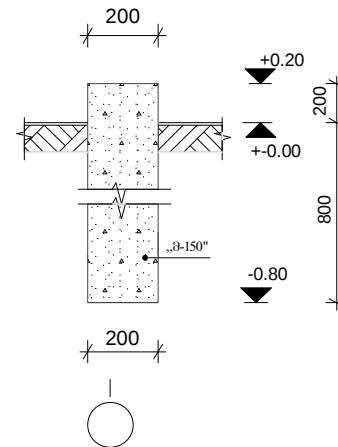


საპირკვლების და რ/გ ჩარჩოების

ბანალაგების გეგმა მ. 1:100


კვეთი 1-1 მ. 1:20

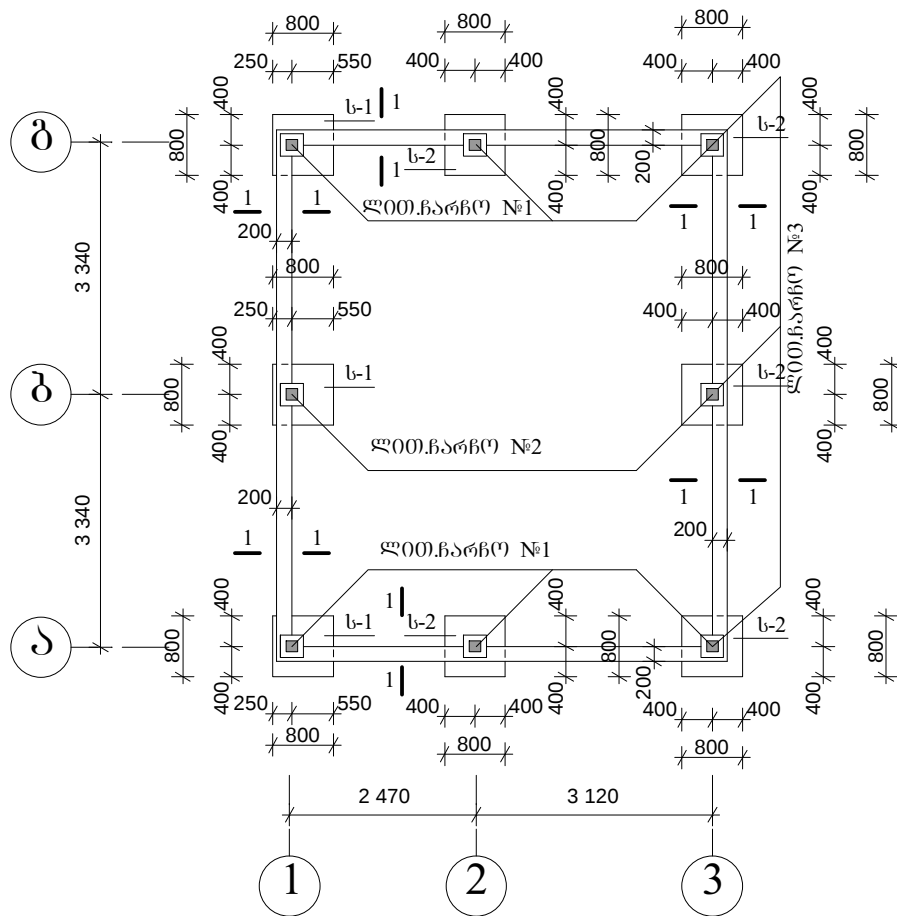


მასალის ხარჯი: (არმატურა)		
1/	Ø 12 A-III	70.00 მ 60.00 კბ.
2/	Ø 16 A-III	50.00 მ 80.00 კბ.
3/	Ø 8 A-I	60.00 მ 25.00 კბ.
(ლითონები)		
1/	-200X200 S-10	1.60 მ 25.00 კბ.

წერტილოვანი საპირკვლები

„ს-1“ და „ს-2“

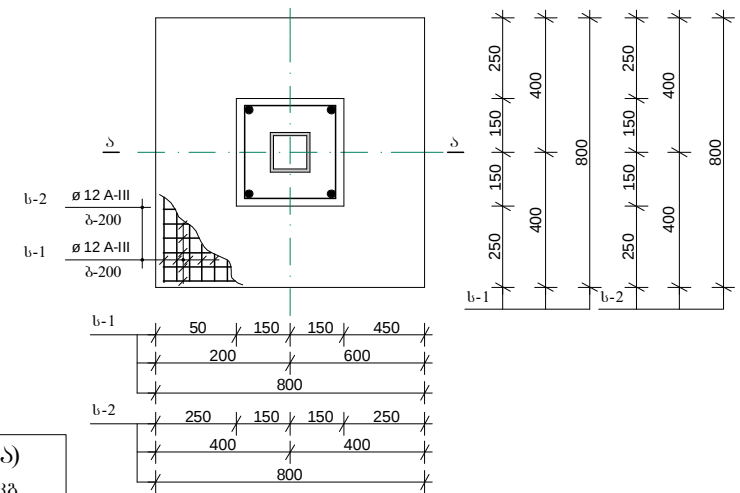

ბ-ბ მ. 1:20

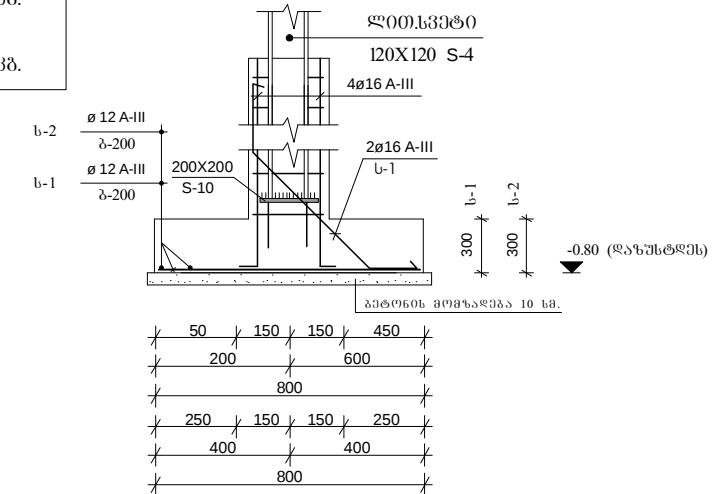

შენიშვნები

- 1/ შენობის ქვევით საყრდენ ფუძით პირობითათ მიღებულია თიხნარები, საანბარიშო წინააღობით R=2.00 კგ/სმ².
- 2/ რკინაბეტონის საპირკვლებს ქვევით ეწყობა ბეტონის მომზადებასისძიით 100 მმ. ბეტონისაგან კლასით 7.5.
- 3/ კორიზინტალური იზოლაცია შესრულებულია ცემენტის ხსნარისაგან მარკით მ-100, შემადგენლობით 1/2
- 4/ რკინაბეტონის საპირკვლებში გამოყენებული ბეტონის კლასია B-25; მ-300
- 5/ საპირკვლების მოწყობის დაწყებამდე აუცილებელია გამოკახებულიყნეს პროექტის ავტორი და კონსტრუქტორი ფუძე ყაბირის შესამო-წმებლად და საპირკვლის შემთხვევაში სათანადო ცვლილებების შესატანად.

მასალის ხარჯი:

- 1/ რ/გ წერტილოვანი საპირკვლები 2.00 მ³
- 2/ ლენტური საპირკვლები 4.80 მ³

დაკვეთი			NG GROUP			”		
გივი ულიავე სს. შპს-ს მფლობელობის ნაგებობის რეკონსტრუქცია			შპს-ს მფლობელობის ნაგებობის რეკონსტრუქცია			სტადია	ფურცელი	რაოდენობა
						მ.წ.	ქ-1	2
			საპირკვლები და რ/გ ნაგებობის ბანალაგების გეგმა			დაკვეთის თარიღი	№ 2015 წ.	