


კანალიზაციის სატუმბო საღებურის
შეღებვი მ. 1:20

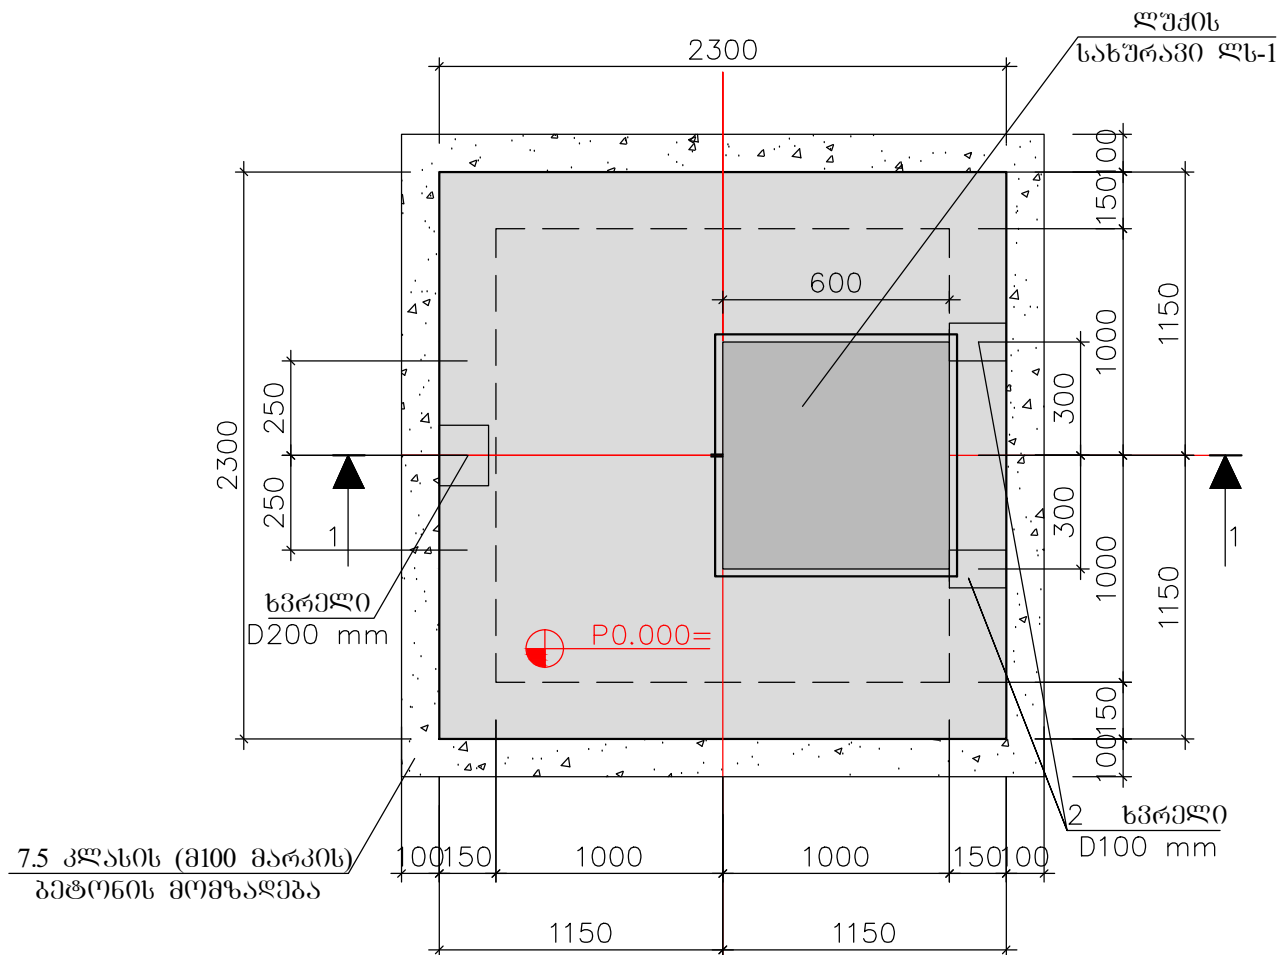


მასალების სპეციფიკაცია და ამოკრება სატუმბო საღებურზე






კონსტ. დასახელება	პოზ. #	არმატურის სპეციფიკაცია					არმატურის ამოკრება			ბეტ. მოც. მ ³
		მსპიზი	D, mm	L, mm	n, c.	n x L m	D, mm	Σ n x L m	Q, kg	
სატუმბო საღებური	1	ალგ. ლაპროტი	8AIII	-	-	712	8AIII	720	285	B7,5; B20; V=0.63 V=4.7
	2	51150	6AI	250	160	40.0	6AI	40	9	
	3	20740	8AIII	480	8	4.0	K40X4	2.4	4.0	
	4	-4X60	-	100	1	0.1	-4X100	2.5	7.0	
	5	K40X4	-	600	4	2.4	-4X60	0.1	0.4	
	6	-4X100	-	670	4	2.5				

შენიშვნები:

- პირითაღი შენიშვნები იხ. განმარტებით ბარათში
- კანალიზაციის სატუმბო საღებურის მიხედვით ტერიტორიასთან იხ. გენგეგმაზე და სანტექნიკურ ნახაზებში. პირობითი ნიშნული 0.000 მ შეესაბამება აბსოლუტურ ნიშნულს ?????? მ ტოპოგრაფიდან
- ღუმების ლითონის სახურავები ღს-1 იხ. ფ. კ-3
- არმირების ღებალები 1, 2, 3 იხ. ფ. კ-2
- ნასაყურებელი მიღების სპეციფიკაცია და მათი ჩამაგრების ღებალები მოცემულია პროექტის სანტექნიკურ ნაწილში

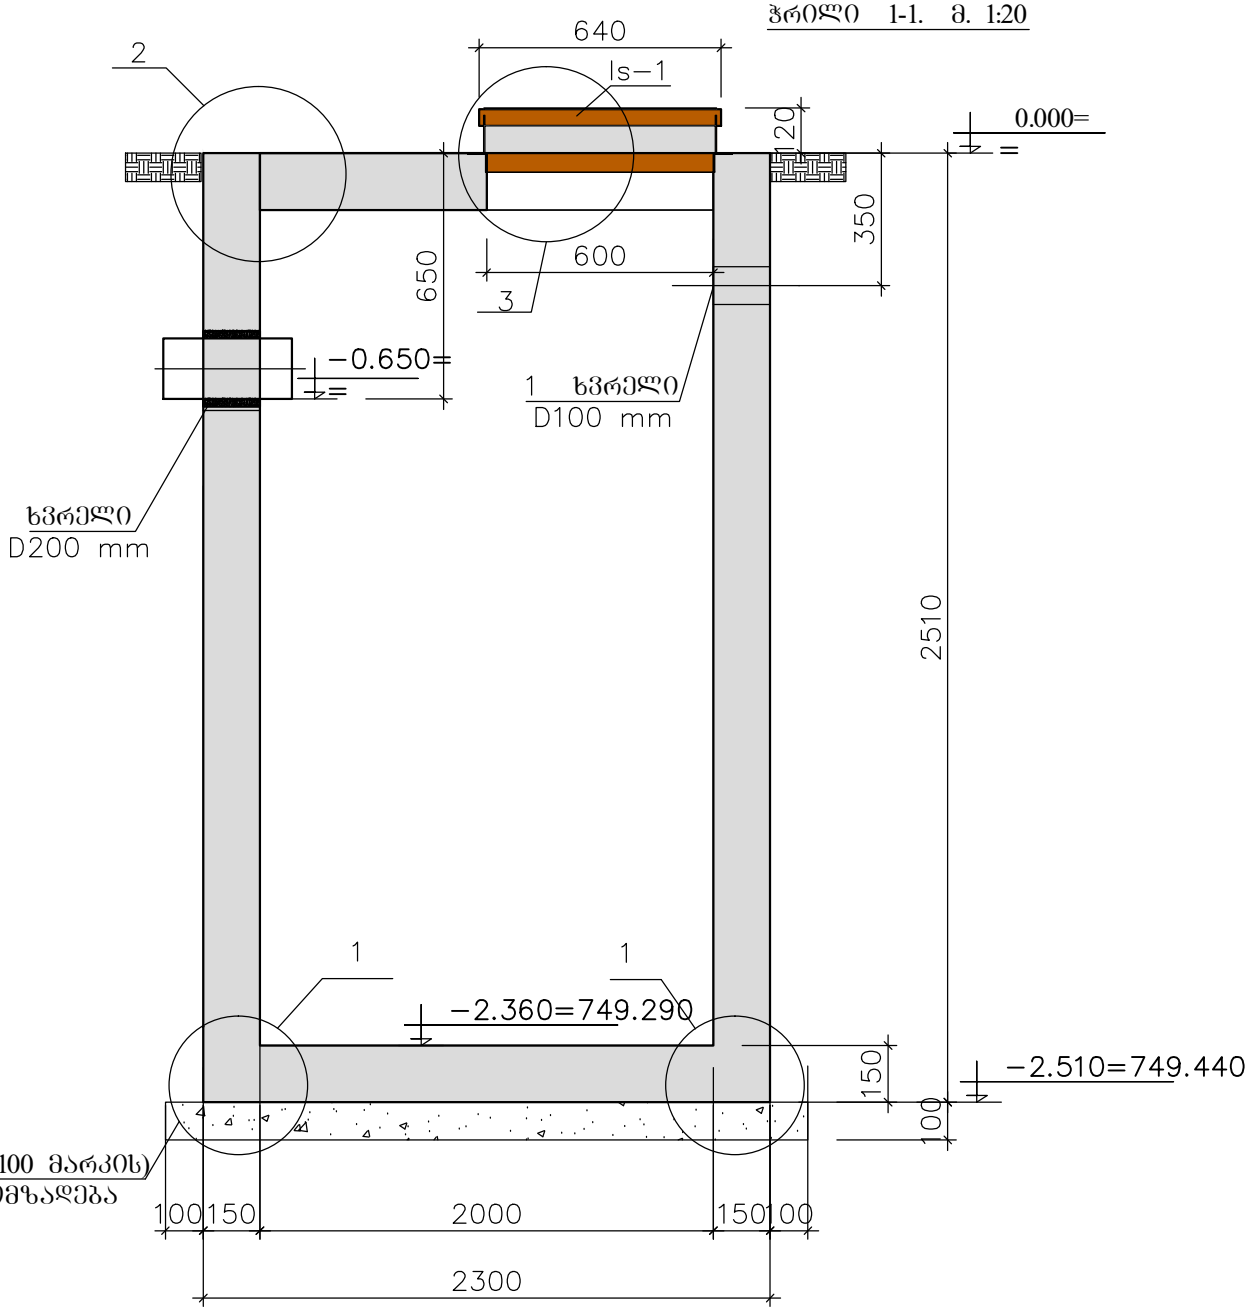


დაამუშავა: ა. წერეთლის გუბერნიის დირექცია			ა. წერეთლის სახელმწიფო გუბერნიის საგანგებო დარბაზის რეაბილიტაციის პროექტი		
დირექტორი		თ. შაშიაშვილი	კანალიზაცია	სტადია	ფურც. რაოდ.
პრ. არქიტექტ.		თ. შაშიაშვილი		ტ.პ.	კ-1
შეასრულა		მ. მებრეველი	არმირების ღებალები	masStabi	შპს "სერო XXI" 2015

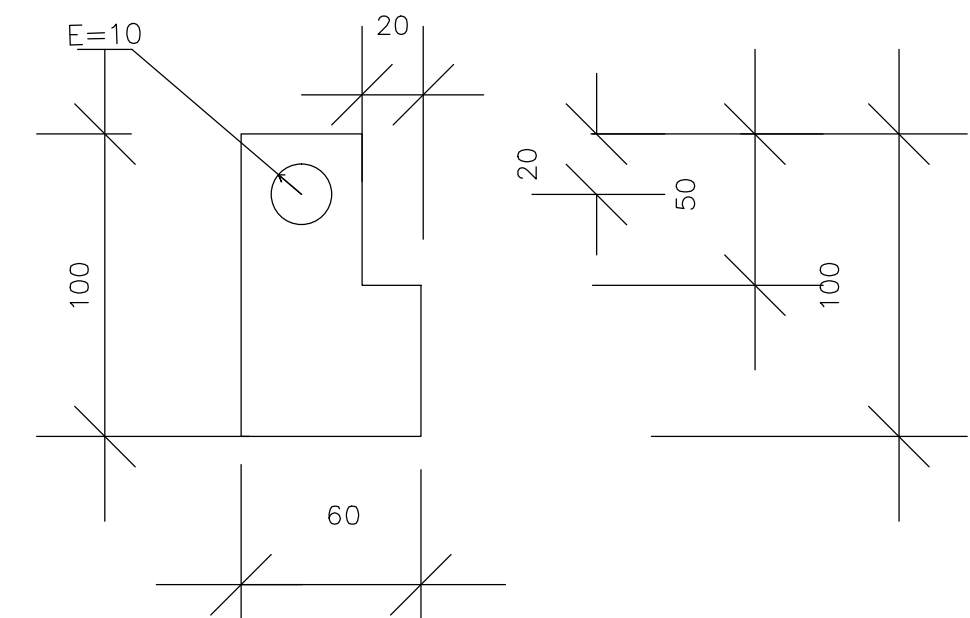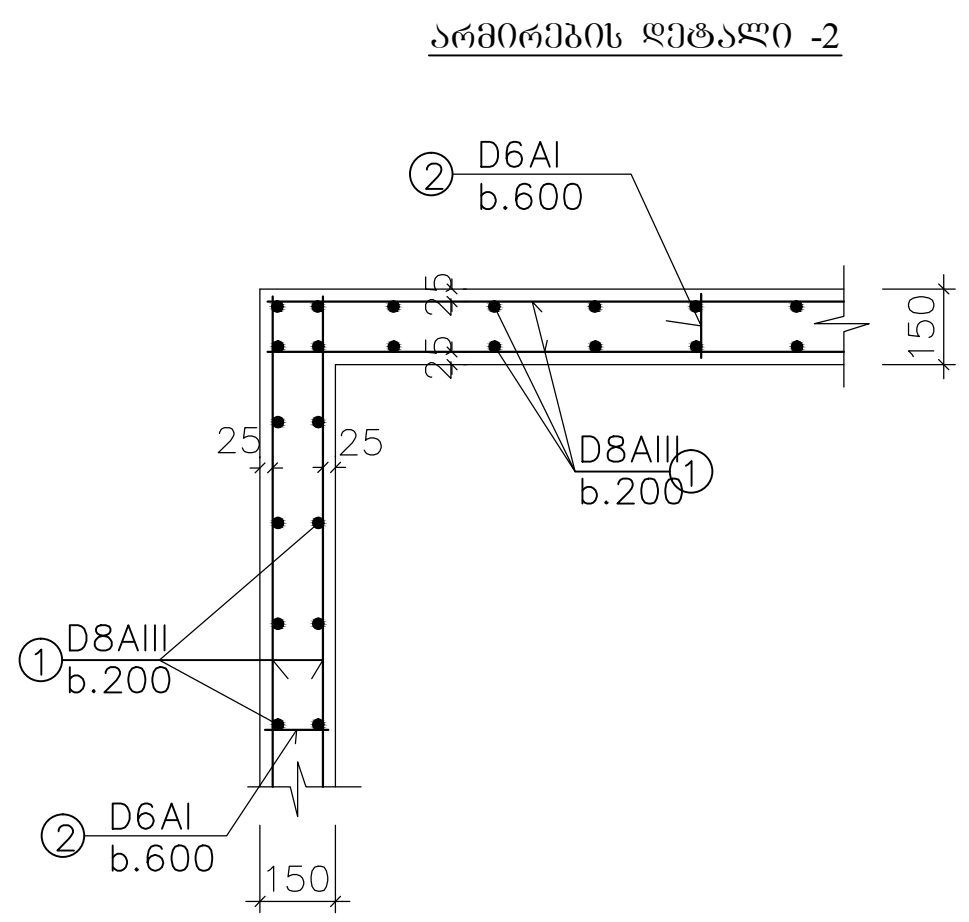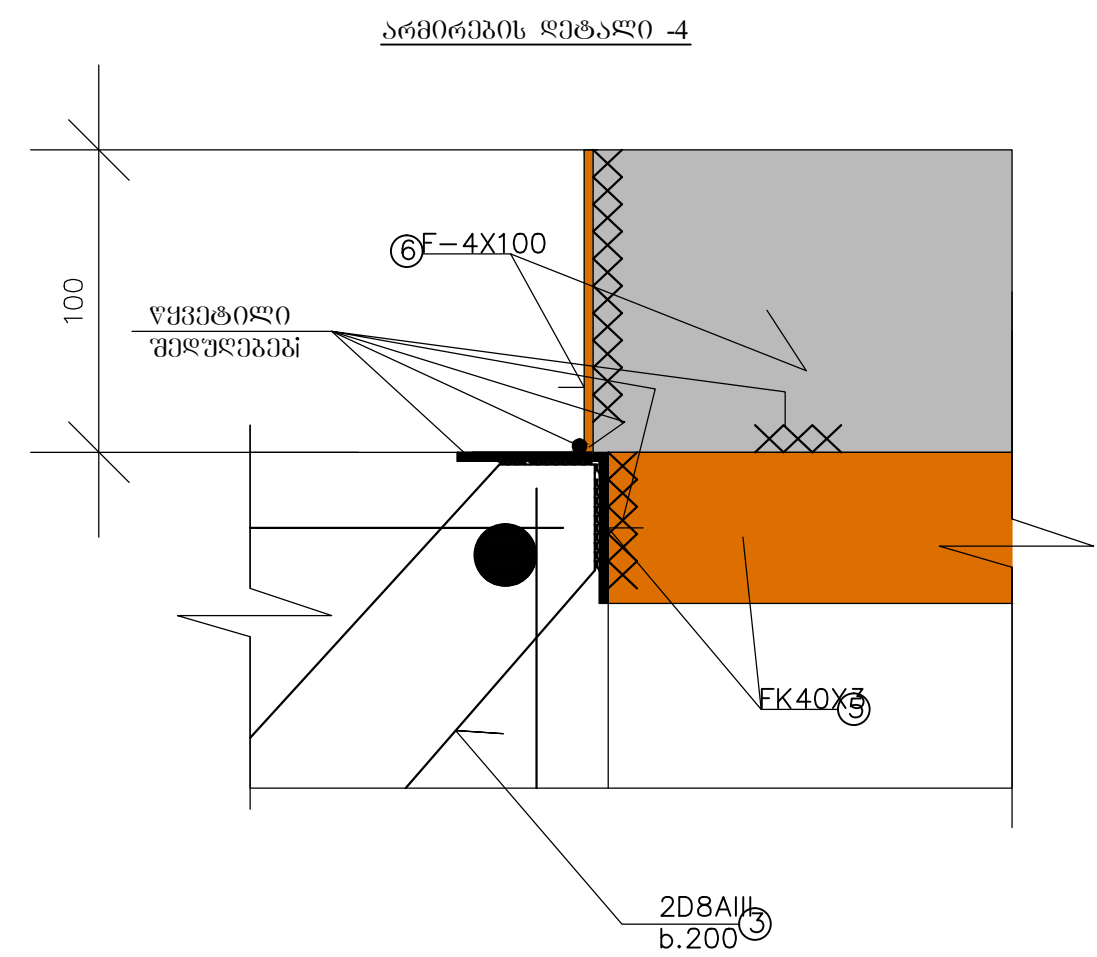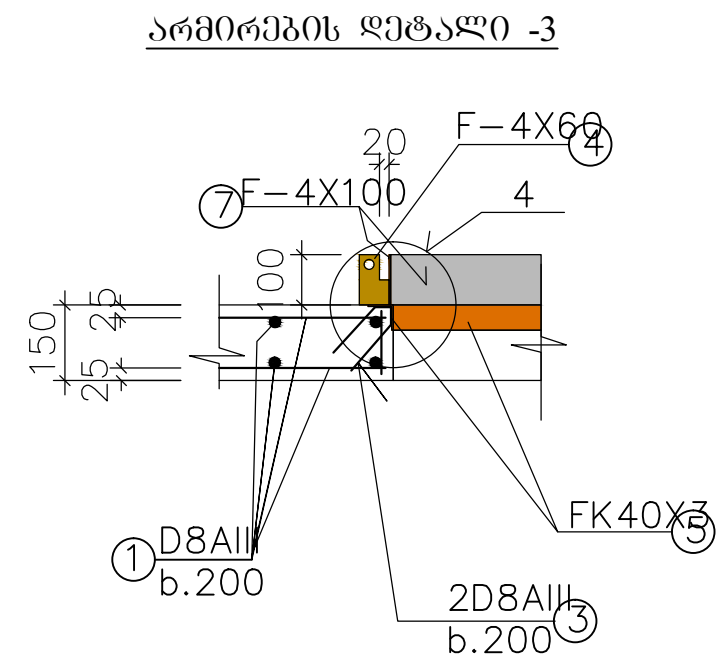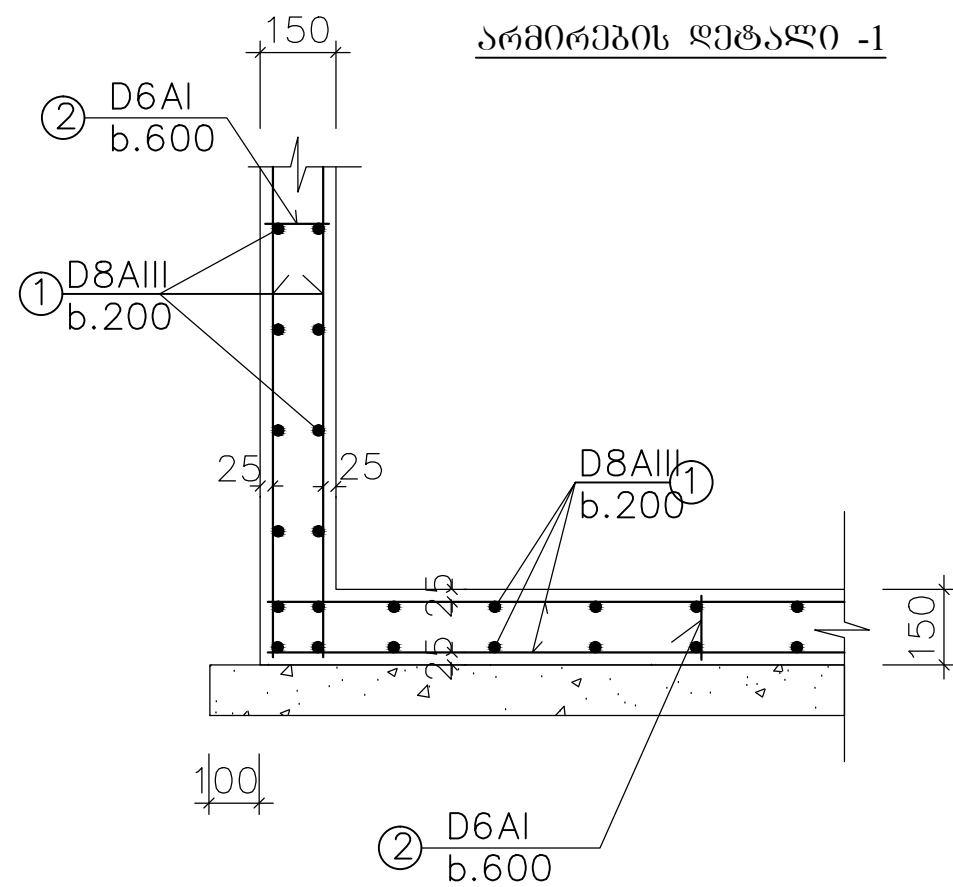


დაამუშავა: ა. წერეთლის გუნდის დირექტორი			ა. წერეთლის სახელმწიფო გუნდის საგანგებო დარბაზის რეაბილიტაციის პროექტი		
დირექტორი		თ. შაშიაშვილი	კანალიზაცია	სტადია	ფურც. რაოდ.
პრ. არქიტექტ.		თ. შაშიაშვილი	არმირების ღებავები	ტ.პ.	7
შეასრულა		მ. გუბრაშვილი	masStabi	შპს "სერო XXI" 2015	


ლუქის სახურავი ლს-1 (10)

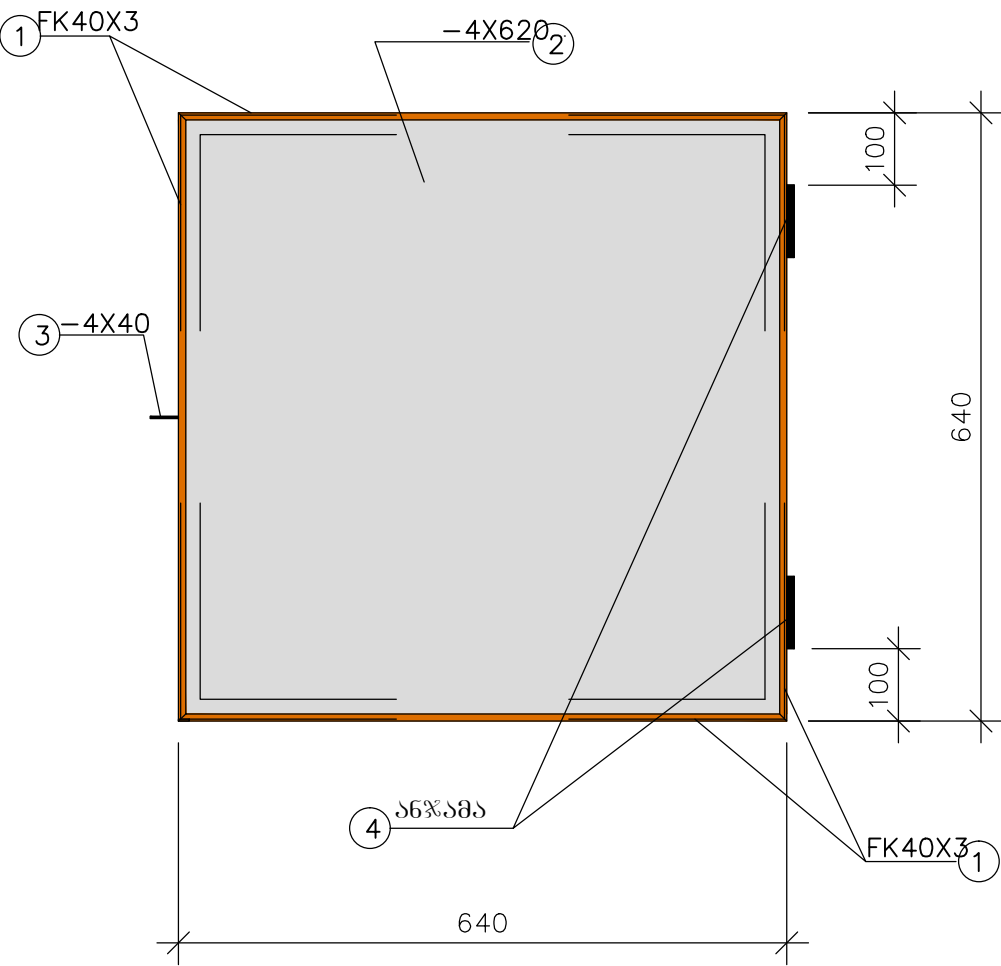

ჭრილი 2-2

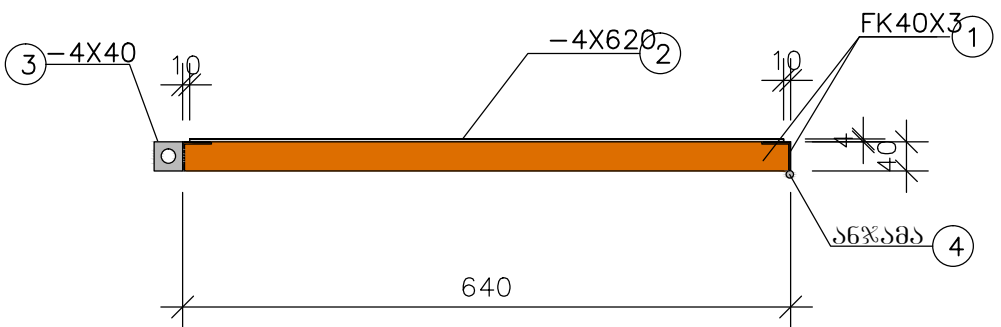

poz.4

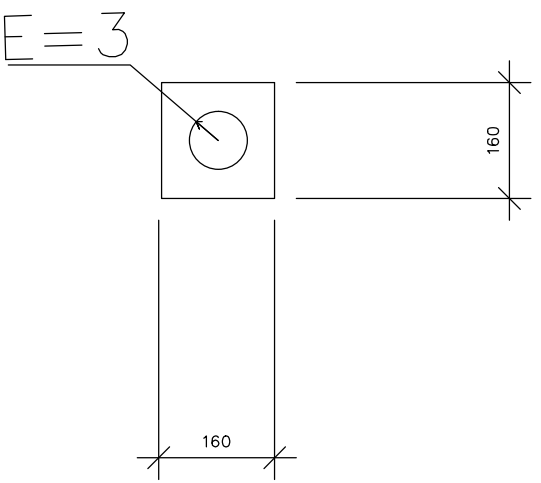

მასალების სპეციფიკაცია და ამოკრება ლუქის ერთ სახურავზე

კონსტ. ღასახ- ელება	პოზ. #	არმატურის სპეციფიკაცია						არმატურის ამოკრება			შოლ- ღის მარკა
		eskizi	D,mm.	L,mm.	n, c.	nxL	D,mm.	Σ nxL,მ.	Q	kg.	
ლუქის სახურავები	ლს-1	1	K40X3	-	640	4	2.6	K40X3	2.6	4.8	ცნ-3პც
		2	-4X620	-	620	1	0.62	-4X620	0.62	12.0	
		3	-4X40	-	40	1	0.04	-4X40	0.04	0.05	
		4	ანჯამა	-	100	2	-	ანჯამა	-	-	
											ცნ-3პც

შენიშვნები

1. ძირითადი შენიშვნები იხ. განმარტებით ბარათში
2. ლითონის ელემენტები შეღუღლეს შეხების კონტურზე
3. ლითონის სახურავები შეიღებოს კოროზიამდე

საღებავის 2 შენობი