




№2 საბადო  
ბებმა  
მ. 1:50

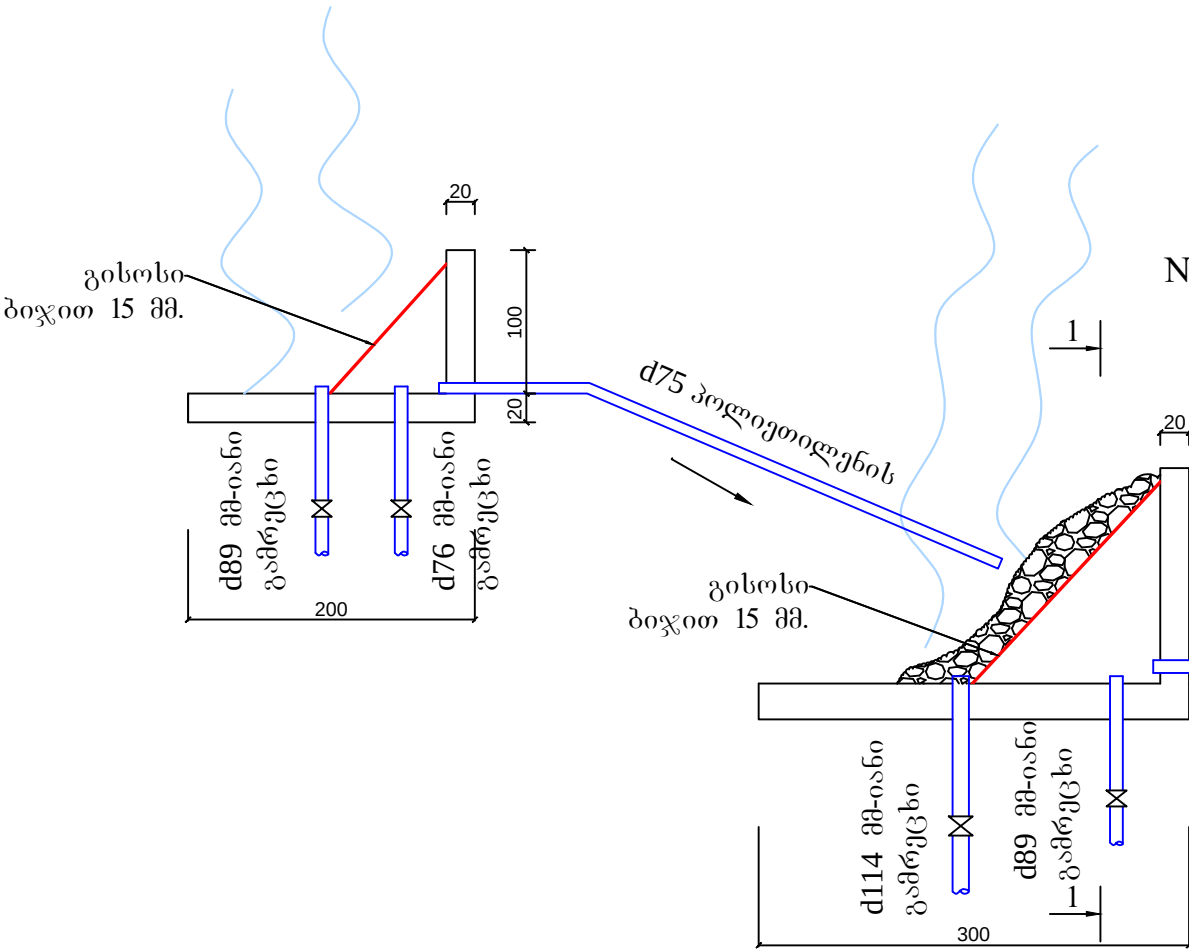

№2 და №3 საბადოებზე მოსაწყოები  
კაპტაჟები  
მ. 1:50

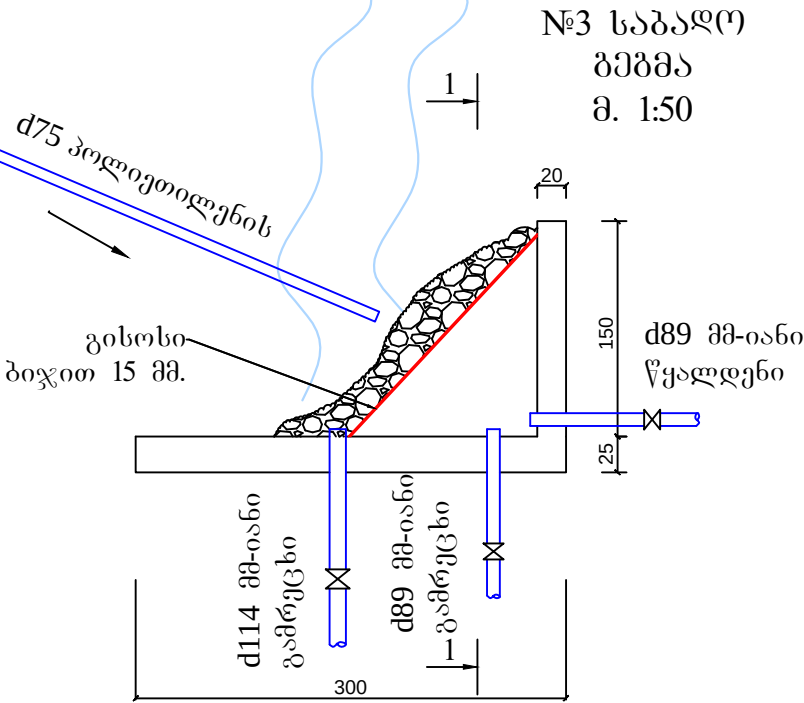

ჭრილი 1-1  
მ. 1:50

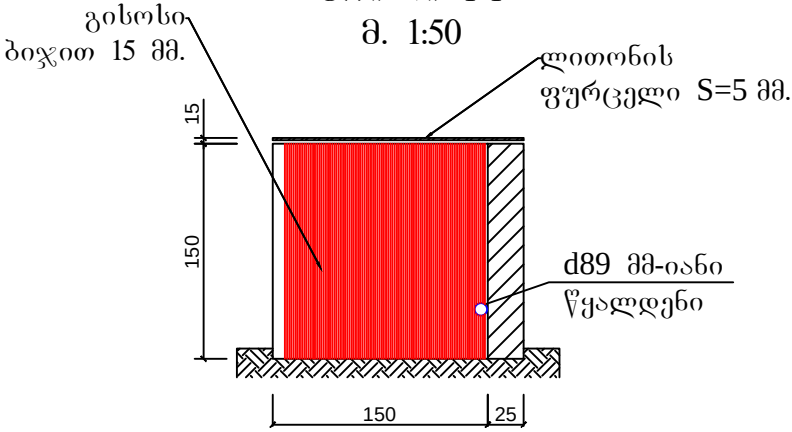

| საპროექტო მონაცემები |                                                                                                                                                                 |            |           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| №                    | სამუშაოს და მასალის ჩამონათვალი                                                                                                                                 | განზ. ერთ. | რაოდენობა |
| 1                    | 2                                                                                                                                                               | 3          | 4         |
| 1                    | III-IV კატეგორიის დამუშავება ხელით და გვერდზე გადაყვანილი: 0,6X6X1,5+(1,6X1,5X6)X1,35=5,4+20 მ³                                                                 | მ³         | 25,4      |
| 2                    | რკინაბეტონის ორმაგი არმირების კაშხლების მოწყობა №2 და №3 საბადოში წყალმიმღები კამერით E-30 კლასის ბეტონით: 0,2X2X1,5+3X0,25X1,5+2X3,8X0,2X1,65=0,6+1,13+2,51 მ³ | მ³         | 4,24      |
| ა)                   | A1 და A3 არმატურა                                                                                                                                               | კგ.        | 636       |
| ბ)                   | ფიცარი ჩამოგანული 5 სმ. სისქის: 5,5X1,5X2X0,05+4,2X1,75X4X0,05=0,831,47                                                                                         | მ³         | 2,3       |
| გ)                   | ბელი: 100X100 მმ-ზე კვეთით: 0,1X0,1X20X2                                                                                                                        | მ³         | 0,4       |
| დ)                   | ლარტყა: 0,075X0,05 მეტრი კვეთით, ყოველ 40 სმ-ში: 2/0,4X2X8,8X0,075X0,05X1,35                                                                                    | მ³         | 0,45      |
| ე)                   | ღურსმანი სხვადასხვა                                                                                                                                             | კგ.        | 16        |
| ვ)                   | დამწვარი მავთული - d1,5 მმ.                                                                                                                                     | კგ.        | 12,5      |
| ზ)                   | d25 მმ-იანი პლასტმასის მილი წყალმიმღები კამერის კედლებში ჩასასმელად: 0,2X300X1,05                                                                               | გრძ. მ.    | 24        |
| 3                    | d89 მმ-იანი ლითონის მილდენებით გამრეცხი კვანძების მოწყობა №2 და №3 საბადოში - სამ ადგილას                                                                       | გრძ. მ.    | 6         |
| 4                    | იგივე - d89 ლითონის მილსადენით წყალდენის კვანძი №3 საბადოში                                                                                                     | გრძ. მ.    | 3         |
| 5                    | იგივე - d76 ლითონის მილსადენით წყალდენის კვანძი ურდულის გარეშე - მხოლოდ მილტუჩით №2 საბადოში                                                                    | გრძ. მ.    | 3         |
| 6                    | იგივე - d114 ლითონის მილსადენით წყალდენის კვანძი №3 საბადოში კაპტაჟის გამრეცხი კვანძის მოწყობა                                                                  | გრძ. მ.    | 6         |
| 7                    | d80 მმ-იანი ურდულის მონტაჟი                                                                                                                                     | კომპ.      | 4         |
| 8                    | d100 მმ-იანი ურდულის მონტაჟი                                                                                                                                    | კომპ.      | 1         |
| 9                    | d80 მმ-იანი მილტუჩის მონტაჟი                                                                                                                                    | ცალი       | 6         |
| 10                   | d110 მმ-იანი მილტუჩის მონტაჟი                                                                                                                                   | ცალი       | 1         |
| 11                   | d90 მმ-იანი ადაპტორი                                                                                                                                            | ცალი       | 2         |
| 12                   | d75 მმ-იანი ადაპტორი                                                                                                                                            | ცალი       | 1         |
| 13                   | d90 მმ-იანი ადაპტორის მონტაჟი                                                                                                                                   | ცალი       | 5         |
| 14                   | d75 მმ-იანი ადაპტორის მონტაჟი                                                                                                                                   | ცალი       | 1         |
| 15                   | წყალმიმღებ კამერებთან კაპტაჟების მოწყობა                                                                                                                        | მ³         | 10        |
| 16                   | წყალმიმღებ კამერებზე 5 მმ. სისქის ლითონის ფურცლის გადახურება: 1X1,4X2 ( ტხი ფურცელი)                                                                            | მ³         | 2,8       |
| ა)                   | პამჯამას მოწყობა რკინაბეტონის კედლებში ლითონის ფურცლების ასახსნელ-დასახურად მიმაგრებით                                                                          | კომპ.      | 16        |
| ბ)                   | სახელურების მოწყობა ლითონის ფურცლებზე d8 მმ-იანი გლინულით (კატანგით) - 16 ცალი                                                                                  | გრძ. მ.    | 5,07      |
| 17                   | 65X65X5 მმ. კუთხოვანებით კამერებში ჩარჩოების მოწყობა პამჯამისა და ლითონის ფურცლების დასამაგრებლად                                                               | გრძ. მ.    | 7,2       |
| 18                   | ლითონის მილსადენების; კუთხოვანებისა და ფურცლების შეღებვა ანტიკორიოთ საშუალო                                                                                     | მ³         | 24        |
| 19                   | d114 მმ-იანი ლითონის მუხლი 135°-ზე                                                                                                                              | ცალი       | 3         |
| 20                   | d89 მმ-იანი ლითონის მუხლი 135°-ზე                                                                                                                               | ცალი       | 3         |
| 21                   | 50X50 მმ-ზე უჯრების მქონე მებაღურის ბადის გადაფარება №3-ე კაპტაჟის რიყის ქვებზე კედლებში ჩამაგრებით - სხვადასხვა ნატანებისა და ფოთლებისაგან დასაცავად: 2X3,8 მ² | მ³         | 7,6       |

|                |              |  |                                                           |                                |        |        |
|----------------|--------------|--|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|--------|
| დირექტორი      | რ. დიდბანიძე |  | დამკვეთი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა              | დაკვეთა №                      |        |        |
| პროექტის ავტო. | რ. დიდბანიძე |  |                                                           | სტადია                         | ფურ-ლი | ფურ-ბი |
|                |              |  | სოფელ ჩაისუბანში წყალსადენის სისტემების მოწყობაზე         | მ.პ.                           | ს.მ-1  | 1      |
| შეასრულა       | რ. დიდბანიძე |  |                                                           | ინფ. მუშარამი „რეკონსტრუქციის“ |        |        |
| შეამოწმა       | რ. დიდბანიძე |  | №2 და №3 საბადოებზე მოსაწყოები კაპტაჟი: ბებმა; ჭრილი 1-1; |                                |        |        |
|                |              |  |                                                           |                                |        |        |