დაკვეთა № 22724/15

ყაზტრანსგაზ KazTransGas
თბილისი TBILISI

შ.პ.ს. „ყაზტრანსგაზ-თბილისი“

ქ. თბილისი, მიცკევიჩის ქ. №18ა

დავითაშვილის ქ. №2. საკად. კოდი №01.19.30.001.123. საქართველოს სასაზღვრო პოლიცია

არასაყოფაცხოვრებო ობიექტის გაზმომარაგების პროექტი

შეთანხმებულია სამუშაოთა საწარმოებლად
შპს "ყაზტრანსგაზ-თბილისი"
საპროექტო-ტექნიკური განყოფილება
სარეგისტრაციო № 5491
«22» 11 2015 წ.
ქ.თბილისი, მიცკევიჩის ქ. №18ა

ქ.თბილისი 2015 წელი

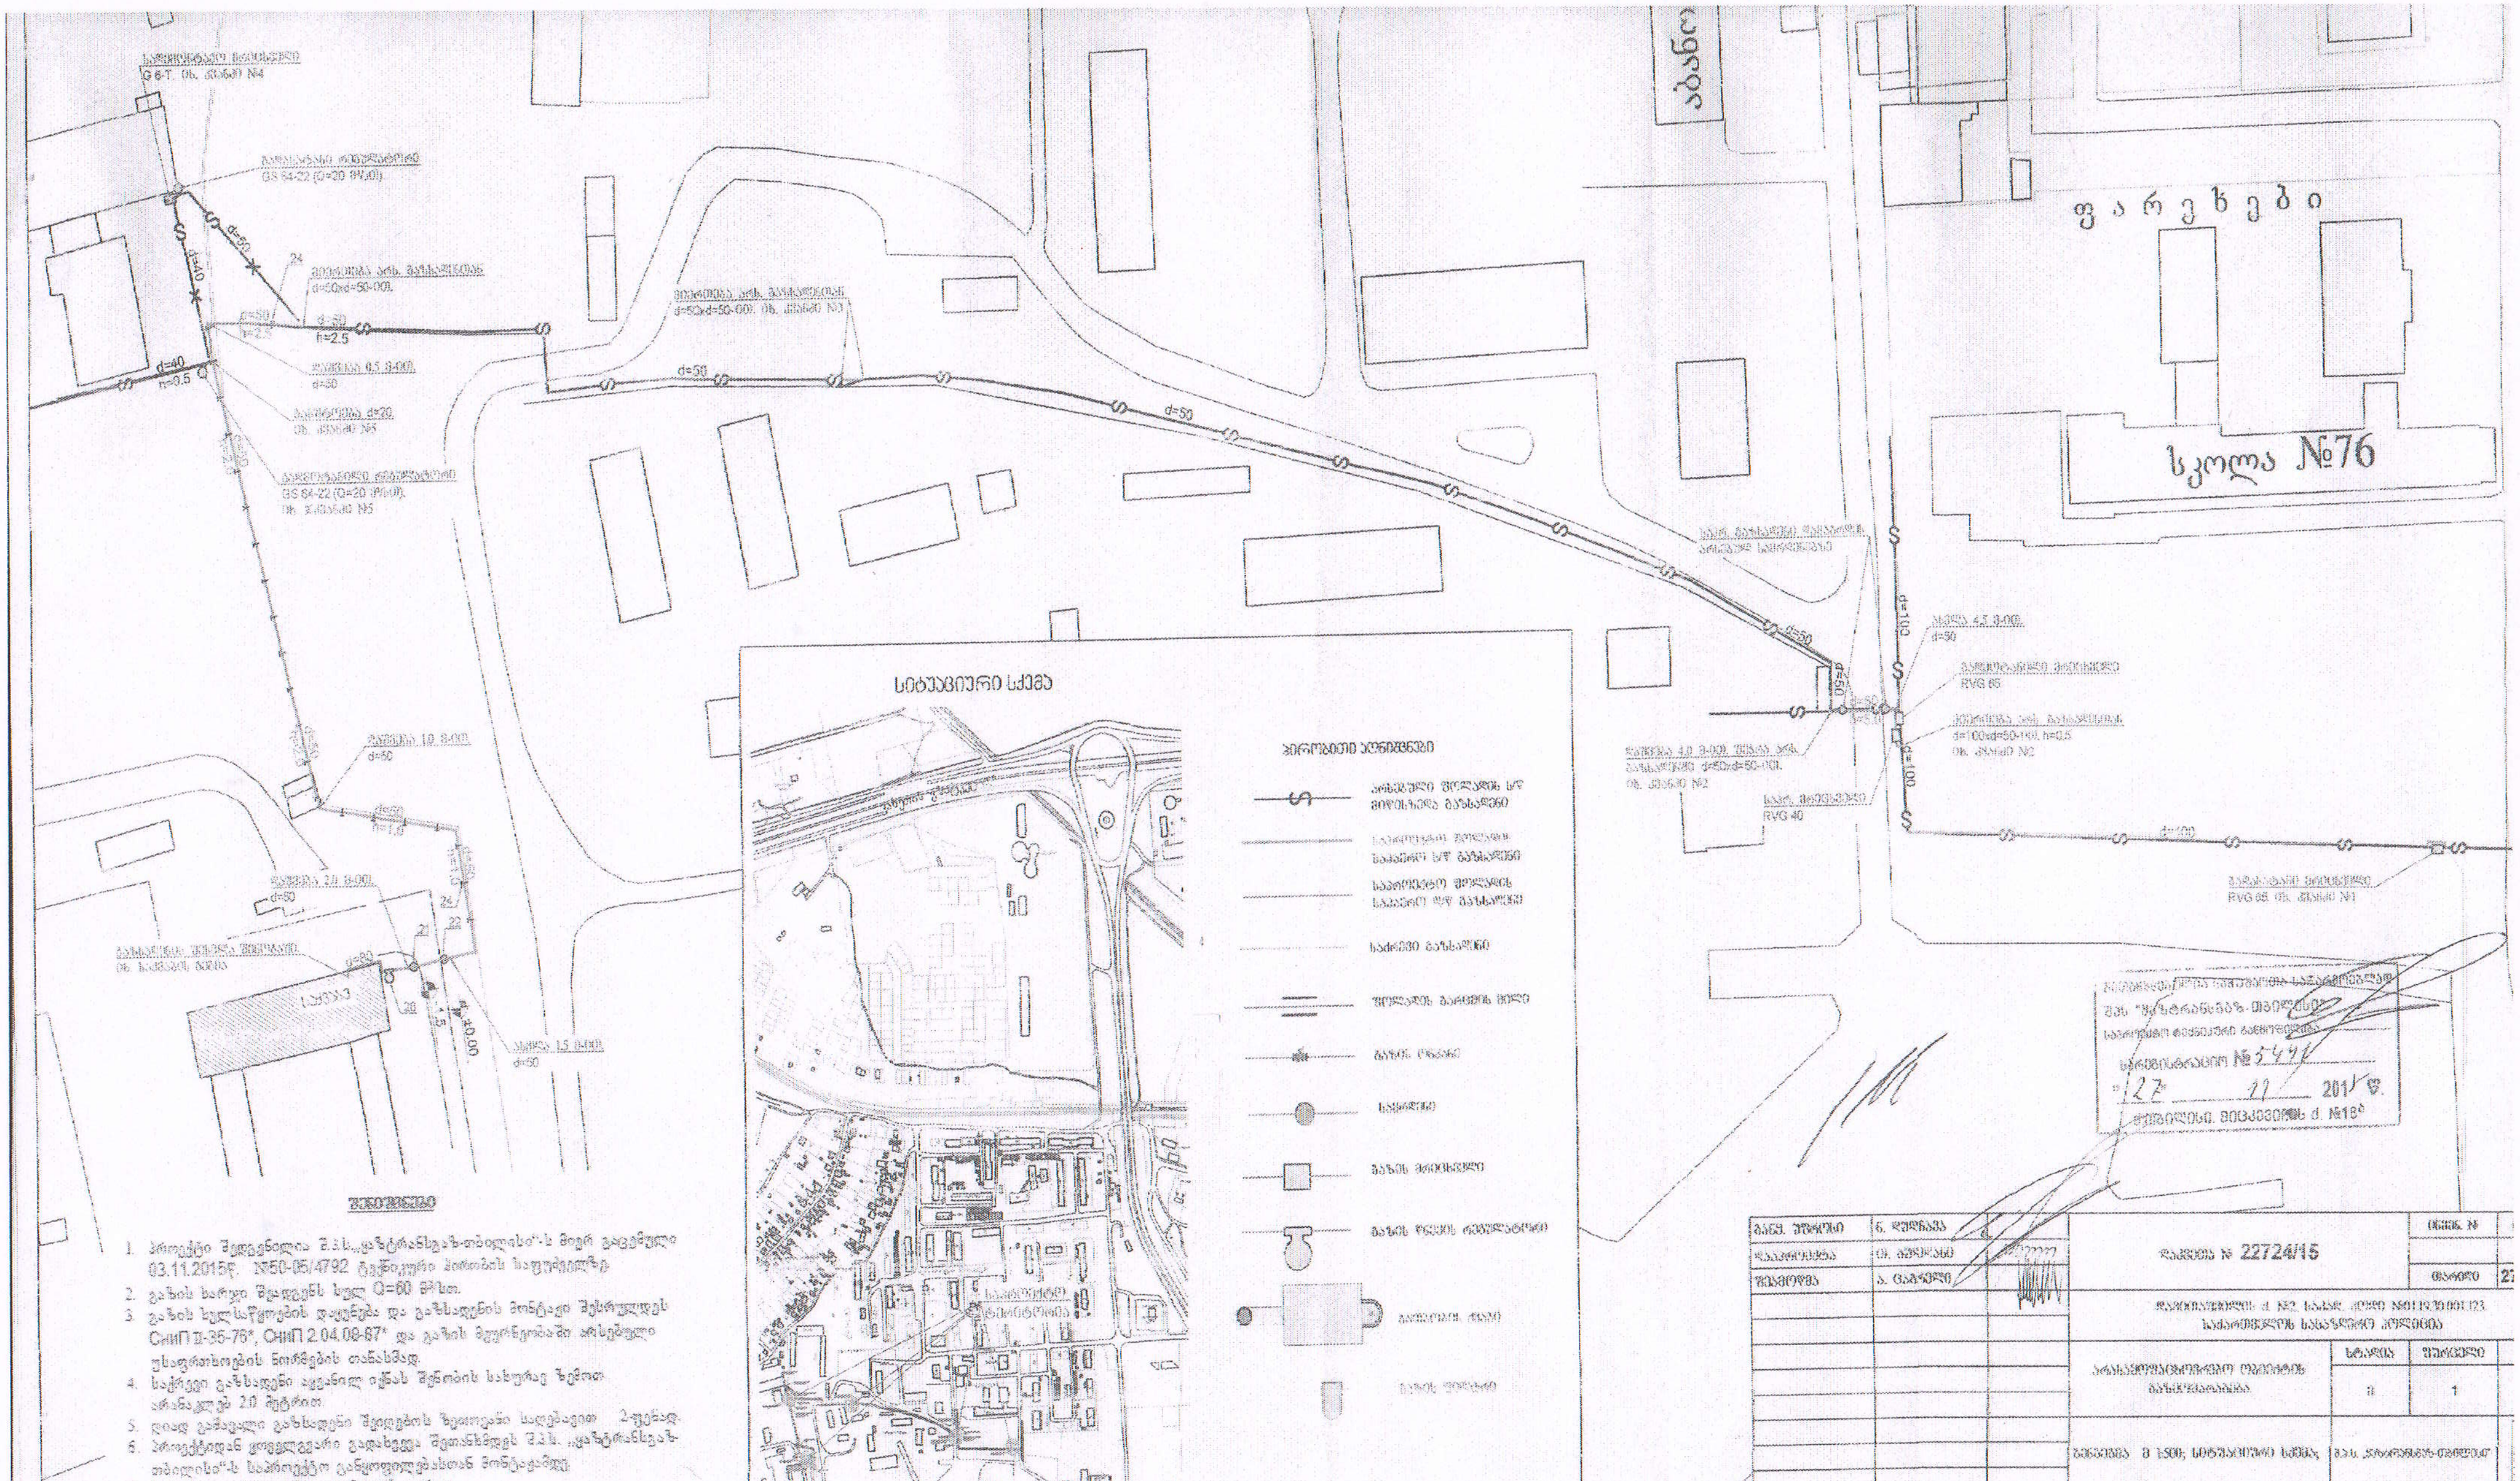

პირობითი აღნიშვნები

- არსებული შიდაეზოს ს/წ მიწისზედა გაზსადენი
- საპროექტო შიდაეზოს საშუალო ს/წ გაზსადენი
- საპროექტო შიდაეზოს საშუალო დ/წ გაზსადენი
- საქრევი გაზსადენი
- შიდაეზოს გადასვლის მილი
- გაზის ონკანი
- საყრდენი
- გაზის მრიცხველი
- გაზის წნევის რეგულატორი
- გათბობის ქვაბი
- გაზის ქურა

შენიშვნები

1. პროექტი შედგენილია შ.პ.ს. „ყაზტრანსგაზ-თბილისი"-ს მიერ გაცემული 03.11.2015წ. №50-05/4792 ტექნიკური პირობის საფუძველზე.
2. გაზის ხარჯი შეადგენს სულ Q=60 მ³/სთ.
3. გაზის ხელსაწყოების დაყენება და გაზსადენის მონტაჟი შესრულდეს СНиП II-35-76*, СНиП 2.04.08-87* და გაზის მეურნეობაში არსებული უსაფრთხოების ნორმების თანახმად.
4. საქრევი გაზსადენი აყვანილ იქნას შენობის სახურავ ზემოთ არანაკლებ 2.0 მეტრით.
5. ღიად გაყვანილი გაზსადენი შეიღებოს ზეთოვანი საღებავით 2-ჯერად.
6. პროექტიდან ყოველგვარი გადახვევა შეთანხმდეს შ.პ.ს. „ყაზტრანსგაზ-თბილისი"-ს საპროექტო განყოფილებასთან მონტაჟამდე.
7. საქვაბის კარები უნდა იღებოდეს გარეთ.

[illegible]
შპს "ყაზტრანსგაზ-თბილისი"
საპროექტო ტექნიკური განყოფილება
რეგისტრაციის №5441
"27" 11 2015 წ.
თბილისი, [illegible] ქ. №18ა

განყ. უფროსი	ნ. [illegible]		დახაზვა № 22724/15	ინვ. №
დამპროექტებელი	[illegible]			თარიღი 27
შემსრულებელი	ა. [illegible]		[illegible] ქ. №2, საკად. კოდი №01.19.20.001.123 საცხოვრებელი სახლის [illegible]	
			არასაცხოვრებელი ობიექტის გაზიფიკაცია	სტადია: მ ფურცელი: 1
			გეგმები მ 1:500; სიტუაციური სქემა;	შ.პ.ს. „ყაზტრანსგაზ-თბილისი"

სარდაფის გეგმა მ 1:100

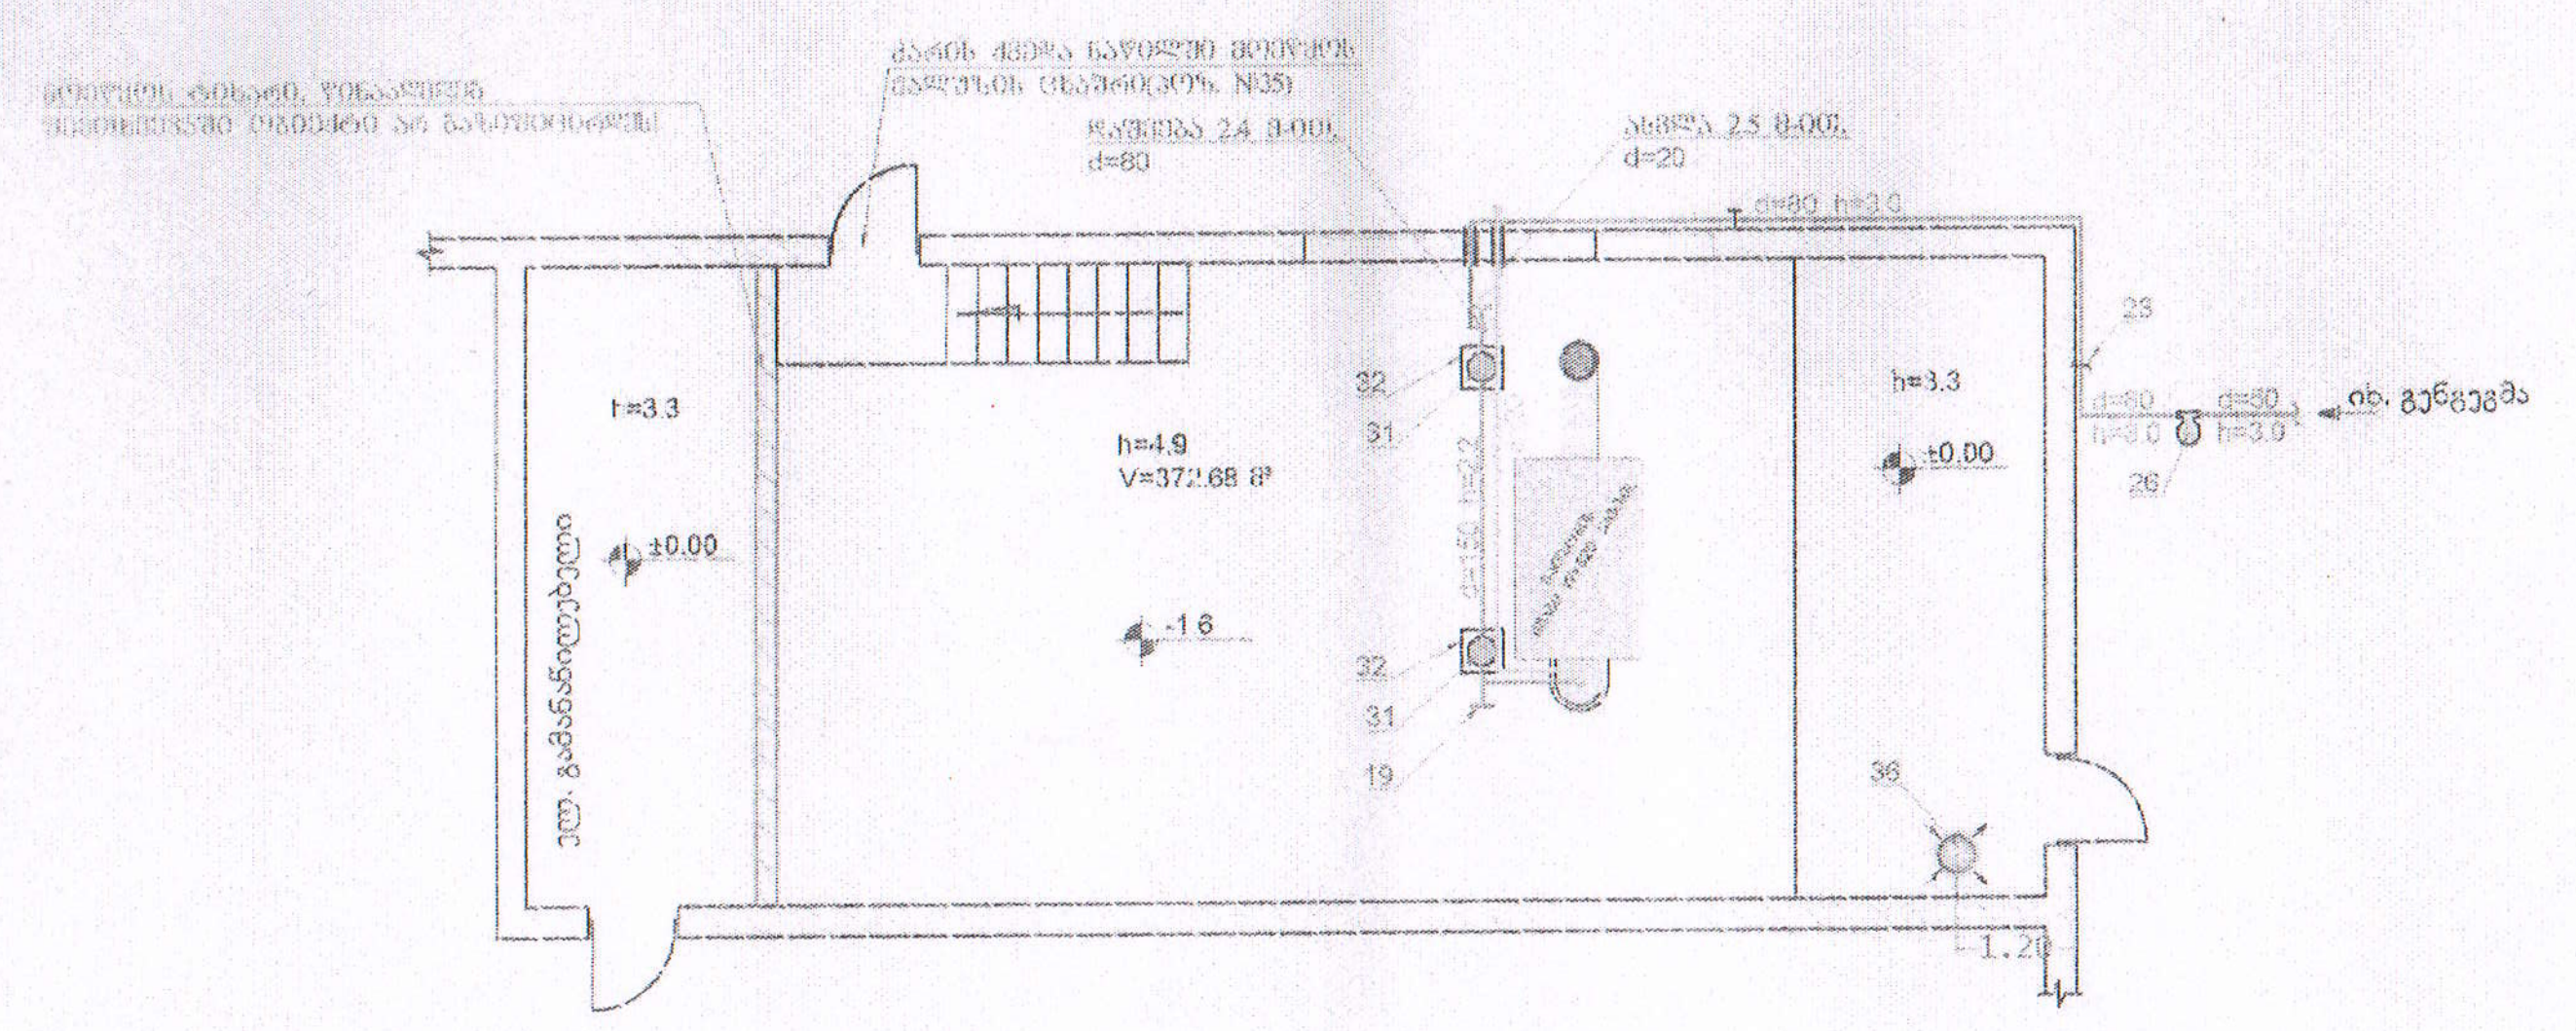

კვანძი №1 მ 1:50

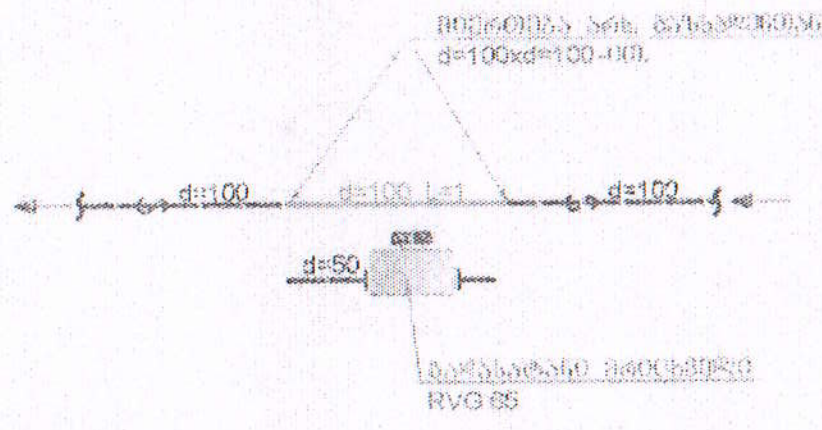

კვანძი №2 მ 1:50

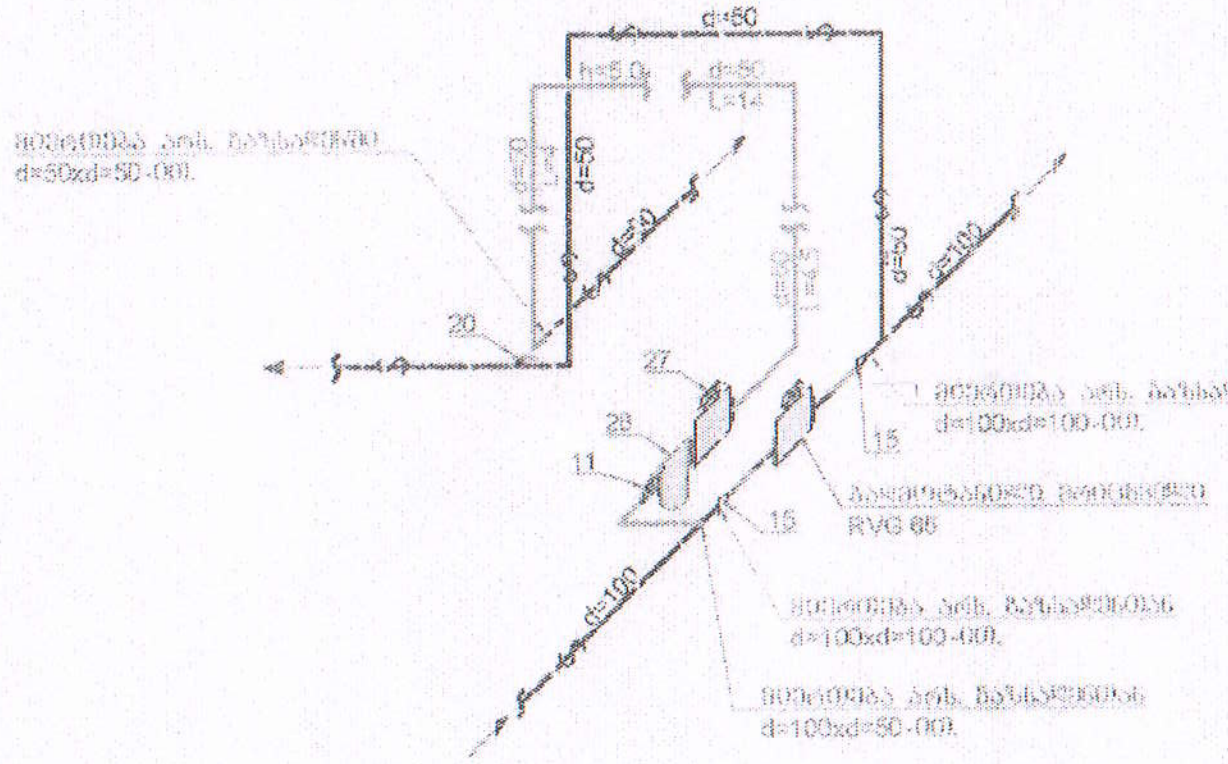

კვანძი №3 მ 1:50

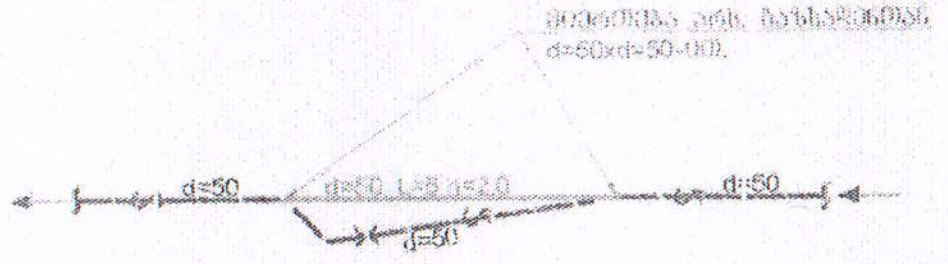

კვანძი №4 მ 1:50

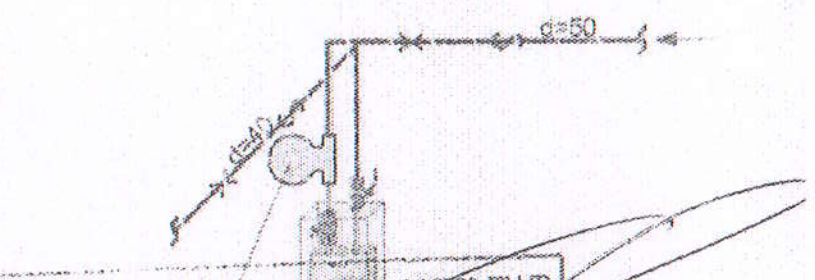

კვანძი №5 მ 1:50

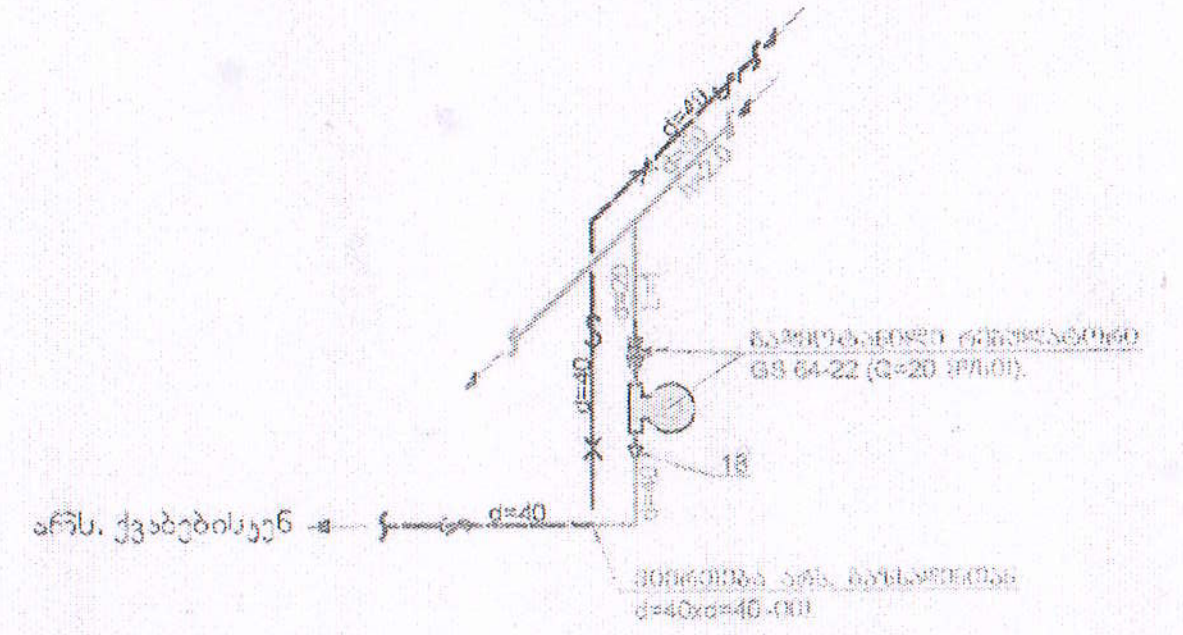

შეთანხმებულია საზოგადოების „ყაზტრანსგაზ-თბილისი"
საწარმოო-ტექნიკური განყოფილება
სარეგისტრაციო № 5744
„27" 11 2015 წ.
ქ.თბილისი, მიცკევიჩის ქ. №18ა

ჯგუფ. უფროსი	ნ. ღუდუშაძე		დაკვეთა № 22724/15	ინვენ. №	60995
დამპროექტებელი	თ. გულდედავა			თარიღი	27.11.2015
შეამოწმა	ა. ჩაჩანიძე				
			დუშეთაშვილის ქ. №2, საკად. კოდი №01.19.30.001.123, საქართველოს სასაზღვრო პოლიცია		
			არასაცხოვრებელი ობიექტის გაზმომარაგება	სტადია მ	ფურცელი 2	ფურც-ბი 3
			სარდაფის გეგმა მ 1:100; კვანძები მ 1:50	შ.პ.ს. „ყაზტრანსგაზ-თბილისი"	

აქსონომეტრიული სქემა მ 1:50

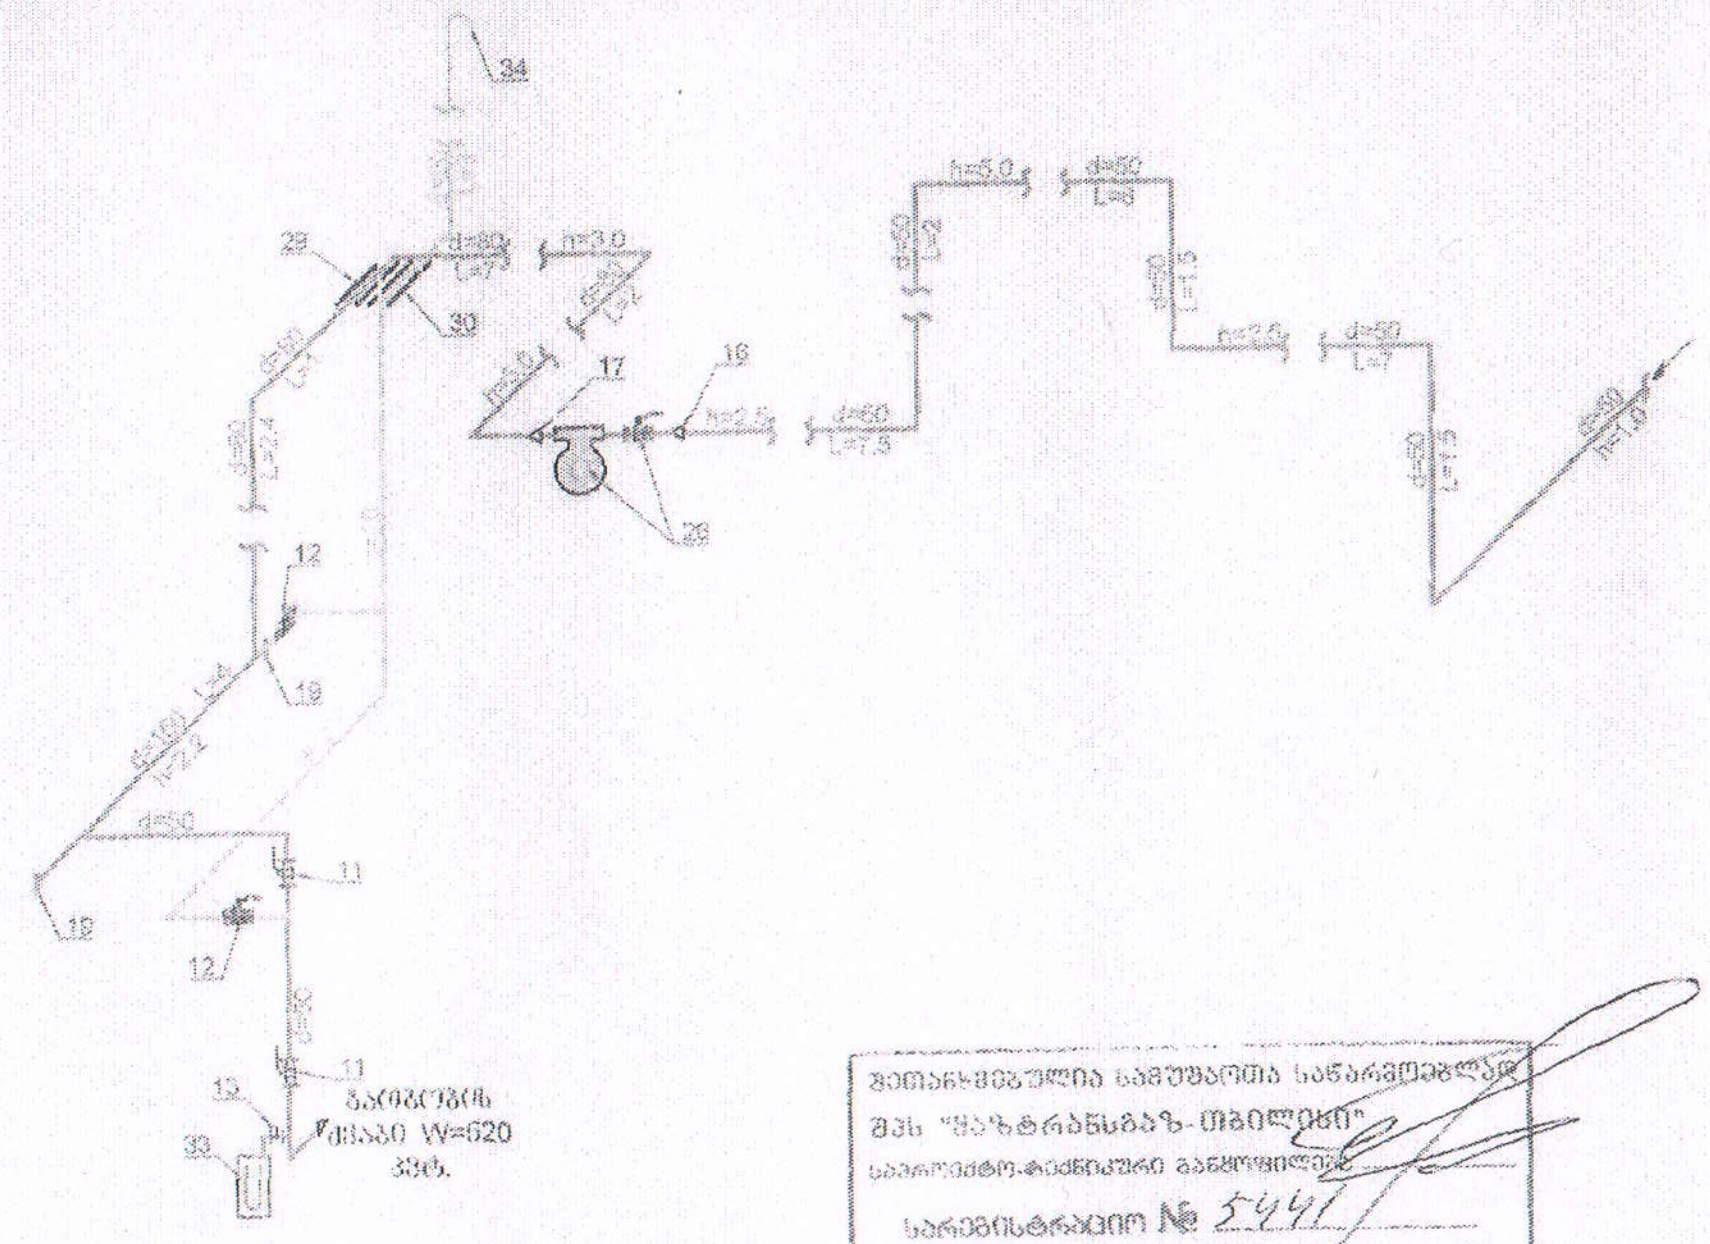

1		---	გათბობის ქვაბი W=520 კვტ.	1	---	მზა ნაწ.
			დანადგარები			
36		УВ-65	დეფლექტორი N5 F=0.216 dn=524	1	3.53	ც
35		УВ-69	ჟალუზის ცხაური жм-3 (500x480)	1	11.5	ც
34		ГРП 009.00сб	საქრევი გაზსადენის ნაცმი d=20	1	0.51	ც
33		ПР-620	U-სებრი მანომეტრი	1	---	ც
32		---	ლითონის ფირფიტა საყრდენის ქვეშ 5მმ (0.4X0.4)	0.32	---	მ²
31	01169	ГОСТ 10704-76 В20 ГОСТ 10705-80	მილი საყრდენისთვის d=150 L=2.2	2	69.34	ც
30	24078	т.к.5.905.7 уг.10.00сб	გარცმის მილი d=40 L=0.5	1	1.6	ც
29	20112	т.к.5.905.7 уг.10.00сб	გარცმის მილი d=125 L=0.5	1	7.20	ც
28		ФГ-50	გაზის ფილტრი	1	67.0	ც
27		RVG 40	გაზის მრიცხველი კორექტორით EK 220 (ლითონის კარადაში)	1	12.0	ც
26		GS 72-27	გაზის წნევის რეგულატორი Q=100 მ³/სთ. კომპლექტში	1	10.5	ც
25	17918	---	კუთი	3	---	ც
24	26003	Т.К. 5.905-8 укг-3	კრონშტეინი 45x45x5	24	2.3	ც
23		Т.К. 5.905-8 укг-4	კრონშტეინი 45x45x5	2	2.5	ც
22	19959	ГОСТ 10704-76 В20 ГОСТ 10705-80	მილი საყრდენისთვის d=50 h=2.5 L= 3.0	1	8.13	ც
21	20205	ГОСТ 10704-76 В20 ГОСТ 10705-80	მილი საყრდენისთვის d=70 h=5,0 L= 6.0	1	32.40	ც
20		ГОСТ 17379-83	დამხშობი d=50 δ=7mm Pp=6	1	0.2	ც
19		ГОСТ 17379-83	დამხშობი d=150 δ=7mm Pp=6	2	1.0	ც
18		ГОСТ 17378-83	გადამყვანი ფოლადი-ფოლადზე d=40Xd=25	1	0.1	ც
17		ГОСТ 17378-83	გადამყვანი ფოლადი-ფოლადზე d=80Xd=40	1	0.3	ც
16		ГОСТ 17378-83	გადამყვანი ფოლადი-ფოლადზე d=50Xd=40	1	0.2	ც
15		ГОСТ 17378-83	გადამყვანი ფოლადი-ფოლადზე d=100Xd=50	2	1.0	ც
14	00017	12820-80	მილტუჩი d=50	8	1.33	ც
13	22305	11Б-18бк	სამსვლიანი ონკანი d=15	1	0.25	ც
12	21512	T-0720	ბურთულიანი ონკანი d=20	2	1.0	ც
11		---	მილტუჩა ბურთულიანი ონკანი d=50	3	---	ც
10	00137	ГОСТ 17375-83	მუხლი d=20 90° (ფოლადის)	4	0.06	ც
9	21718	ГОСТ 17375-83	მუხლი d=50 90° (ფოლადის)	17	0.54	ც
8	00486	ГОСТ 17375-83	მუხლი d=80 90° (ფოლადის)	4	1.39	ც
7	00128	ГОСТ 10704-76 В20 ГОСТ 10705-80	სწორნაკერიანი ელ. შედუღებული ფოლადის მილი d=15	0.5	0.986	გ/მ
6	00129	ГОСТ 10704-76 В20 ГОСТ 10705-80	სწორნაკერიანი ელ. შედუღებული ფოლადის მილი d=20	14.0	1.13	გ/მ
5	24078	ГОСТ 10704-76 В20 ГОСТ 10705-80	სწორნაკერიანი ელ. შედუღებული ფოლადის მილი d=40	1.0	2.12	გ/მ
4	19959	ГОСТ 10704-76 В20 ГОСТ 10705-80	სწორნაკერიანი ელ. შედუღებული ფოლადის მილი d=50	230.0	2.71	გ/მ
3	01176	ГОСТ 10704-76 В20 ГОСТ 10705-80	სწორნაკერიანი ელ. შედუღებული ფოლადის მილი d=80	13.0	6.36	გ/მ
2	20112	ГОСТ 10704-76 В20 ГОСТ 10705-80	სწორნაკერიანი ელ. შედუღებული ფოლადის მილი d=100	1.0	10.85	გ/მ
1	01169	ГОСТ 10704-76 В20 ГОСТ 10705-80	სწორნაკერიანი ელ. შედუღებული ფოლადის მილი d=150	4.0	17.15	გ/მ
№	კოდი	სახსტანდარტი ან შიფრი	დასახელება	რაოდ	მასა/კგ	შენ.

სპეციფიკაცია

შეთანხმებულია სამუშაოთა საწარმოებლად
შპს "ყაზტრანსგაზ-თბილისი"
საინჟინრო-ტექნიკური განყოფილება
სარეგისტრაციო № 5441
« 27 » 11 2015 წ.
«თბილისი, მიცკევიჩის ქ. №18»

9	გაზსადენის დემონტაჟი d=40	გრძ.მ	35.0
8	გაზსადენის დემონტაჟი d=50	გრძ.მ	40.0
7	მრიცხველის დემონტაჟი G 6-T	კომპ.	1
6	რეგულატორის დემონტაჟი/მონტაჟი GS 64-22	კომპ.	1/1
5	მრიცხველის დემონტაჟი/მონტაჟი RVG 63	კომპ.	1/1
4	მუშა არს. ს.ჭ. მიწისზედა გაზსადენში d=50Xd=50-ით.	კომპ.	1
3	მიწისზედა გაზსადენის და საყრდენების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით 2-ჯერად	მ²	64.43
2	გაზსადენის გაყვანა და გამოცდა	გრძ.მ	263.5
1	მიწის ამოღება და საყრდენების დაბეტონება მიწის ადგილზე მოსწორებით	მ³	0.38
№	სამუშაოთა დასახელება	განზ.	რაოდენობა

სამუშაოთა მოცულობა

ჯგუფ. უფროსი	ნ. [illegible]		დაკვეთა № 22724/15	ინვ. №	60998
დაამუშავა	თ. [illegible]			თარიღი	27.11.20
შეამოწმა	ა. [illegible]				
			დავით აღმაშენებლის ქ. №2. საკად. კოდი №01.19.20.001.123. საქართველოს საპატრიარქო კომპლექსი		
			არასაცხოვრებელი ობიექტის გაზმომარაგება	სტადია მ	ფურცელი 3
				ფურც-ბი 3	
			აქსონომეტრიული სქემა მ 1:50; სპეციფიკაცია	შ.პ.ს. „ყაზტრანსგაზ-თბილისი"	