




განივი ზრდი 1-1
მ. 1:20

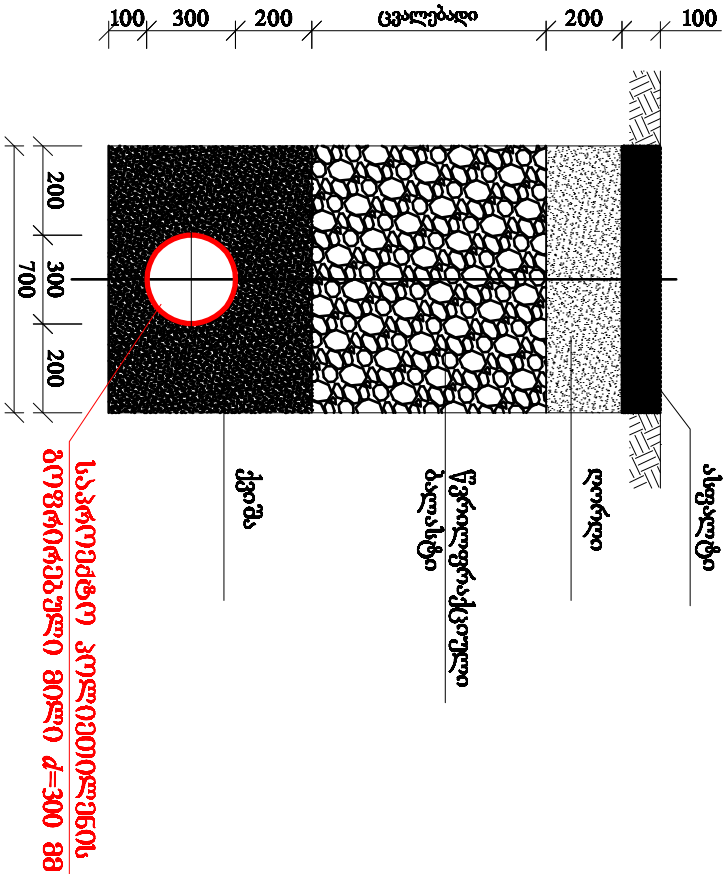


განივი ზრდი 4-4
მ. 1:20

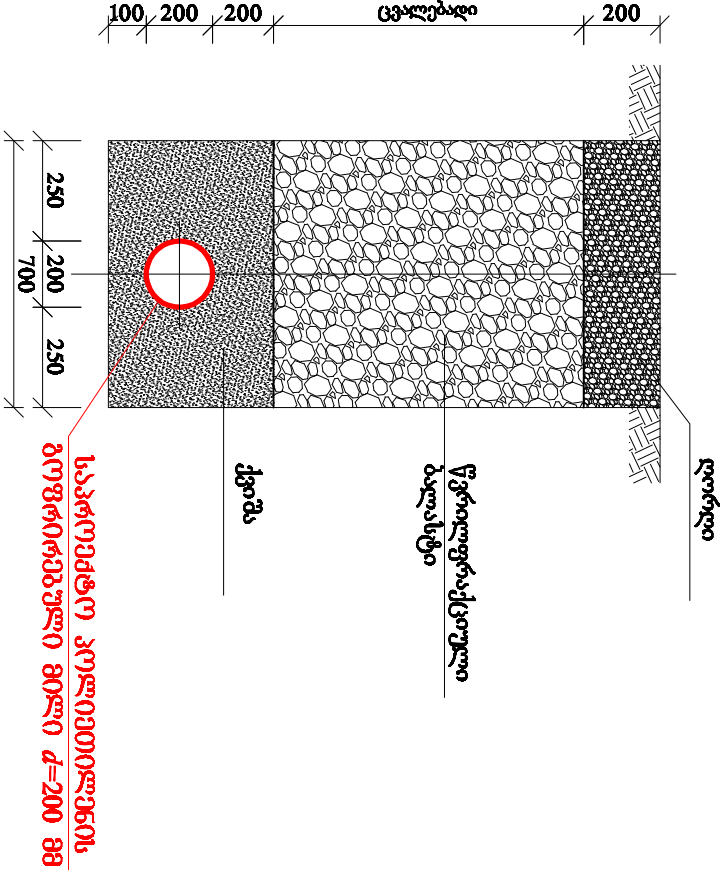


განივი ზრდი 2-2
მ. 1:20

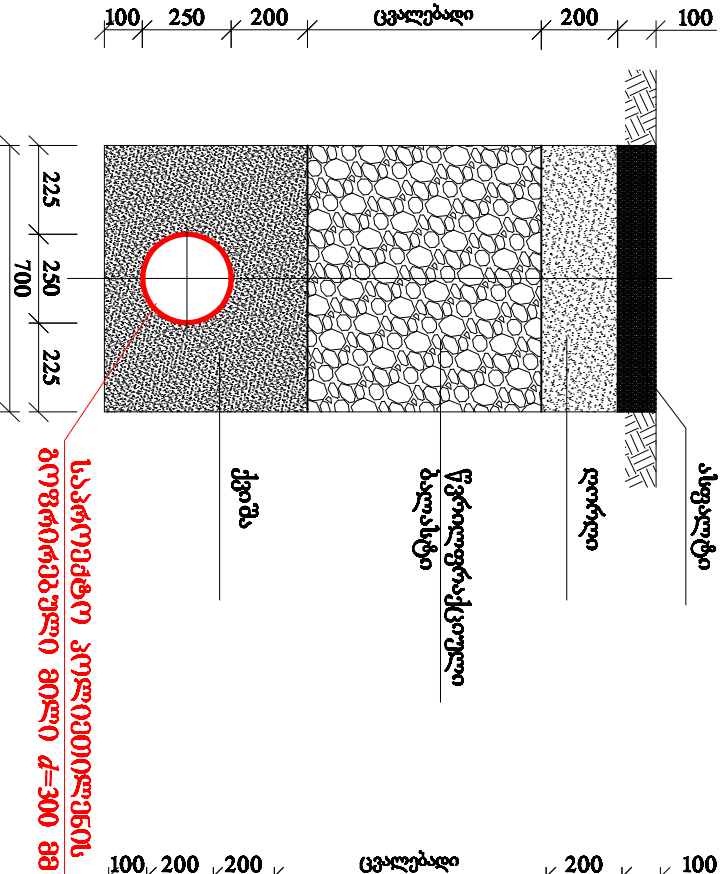

განივი ზრდი 5-5
მ. 1:20

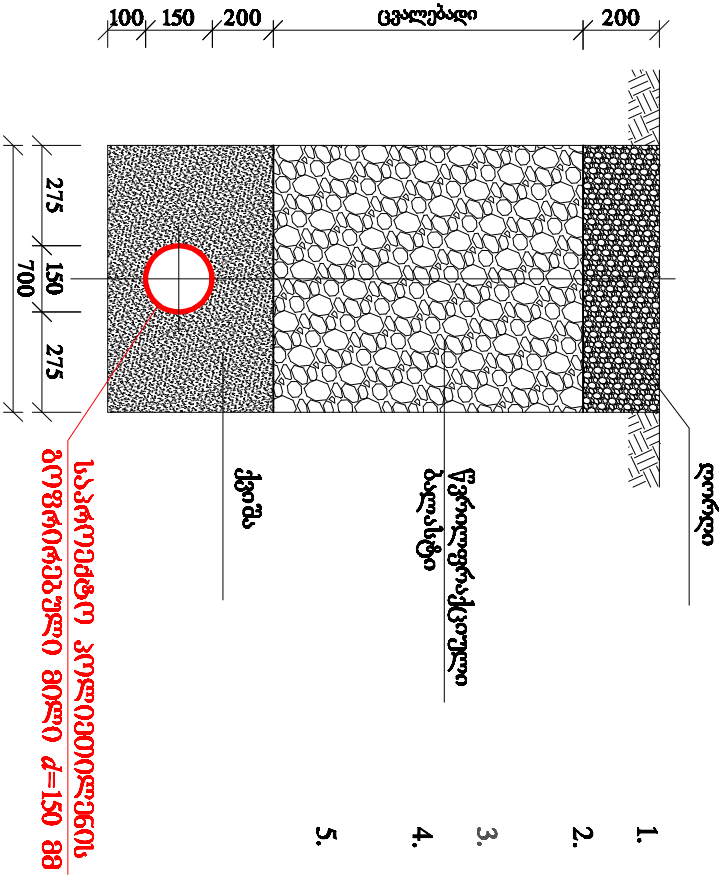

განივი ზრდი 3-3
მ. 1:20

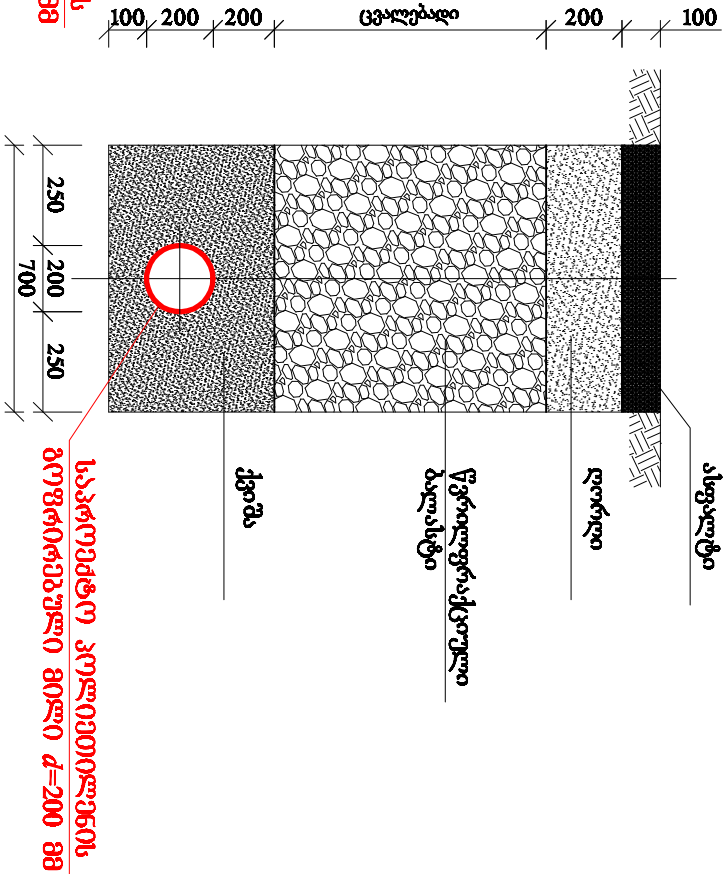

- შენიშვნები:
- ნახაზების ჩამონათვალი და მიუღე განმარტებითი ბარათი იხილეთ ფურ. № 1
 - განმტოვების ადგილმდებარეობა დაზუსტდეს ადგილზე, თუ გათვალისწინებული იქნება სამუშაოთა მოცულობებში სახლების რაოდენობის მიხედვით
 - ქვიშა-ბრუნეოვანი გროუნტი დაიტკეპნოს მძიმე სატკეპნით ისე, რომ გროუნტის ჩონჩხის მოცულობითი წონა იყოს 1,8 ტ/მ³.
 - სამუშაოების დაწყების წინ გამოასხებელი იქნას არსებული მიწისქვეშა ყველა კომუნიკაციების ორიგინალურობის წარმომადგენლები გადაკვეთის ადგილების დასაზუსტებლად და შესათანხმებლად.
 - მშენებლობის დროს დაცული იქნას უსაფრთხოების წესები.

		შ. კ. ს. "LMC"	
GEORGIA TBILISI, Ir. Abashidze		ფურცლები	
Tel: (+995 32) 291 22 99;		№ - 139	
LMC.LTD2011@gmail.com		№ - 139	
განივი პროექტი			
დირექტორი	დ. ჩახვაშვილი		
პროექტის შო	ნ. ჩალაძე		
ინჟინერი			
შეასრულა	ნ. ბექურიძე		
		6.4.20	