

სპეციფიკაცია სარდავი, I და II სართული

მოცემული პროექტი შესრულებულია შენობის არქიტექტურული გეგმების საფუძველზე, დამკვეთის მოთხოვნების, დაპროექტების მოქმედი წესებისა და ნორმების შესაბამისად. შენობამდე არსებული ელ.სადგურიდან 30მ/მ, წარმოდგენილი პროექტით ობიექტის შიგა ელ.მომარაგების განხორციელებისათვის გათვალისწინებულია:

- საქვავეში დამონტაჟდეს შემყვან-გამანაწილებელი კარაღა ვარი შგვ-2, და შგვ-1 საქვავეში და I-II სართულზე აღნიშნული მაგისტრალური კაბელი გატარდეს 50 მმ დიამ. პოლიქლორვინილის მილში; დაპროექტებული ძხელის დაცვისა და განაწილებისათვის შემყვან-გამანაწილებელ ვარებში გათვალისწინებულია ერთკოლუსა 25 ა ცალფაზა ავტომატური ამომრთველების დამონტაჟება; სამზარეულოში დამონტაჟდეს შგვ შემყვანი სამფაზა 16 ა და ცალფაზა 25 ა ავტომატური ამომრთველით .

ოთახების შეიძენს ერთნათურიანი ჭაღები, ღერეშენისათვის შეიძენს СИО-9-200, კიბის უჯრედისთვის - ბრა და სველი წერტილებისათვის სანათი ჰერმეტიკი შესრულებით СИО-9-200 და ელ.კვება განხორციელდეს დამონტაჟებული შგვ-ებიდან;


განათების ძხელი გათვალისწინებულია მოეწყოს სპილენძისპარღვიანი საღებბით ПБ-3 3x2,5 მმ2 გათქაშქვეშ; კალოვანი ძხელი ПБ-3x1,5 მმ2 გათქაშქვეშ;

პროექტით გათვალისწინებულია ვარული შტეფსელური როზეტები დამიწების კონტაქტით, რისთვისაც დამატებით შტეფსელური როზეტების დაყენების სიმაღლეა 0,80 მ იატაკიდან; პროექტით გათვალისწინებულია ვარული ამომრთველები; ამომრთველების დაყენების სიმაღლეა 1,90 მ იატაკიდან;

№	პირობითი აღნიშვნა	დასახელება	განზომ. ერთეული	რაოდენობა
1		მთავარი გამანაწილებელი ვარი შგვ -1	ც	1
2		შემყვან-გამანაწილებელი ვარი შგვ-2	ც	3
3		სანათი 3-ნათურით	ც	10
4		სანათი 1-ნათურით	ც	59
5		ჰერის სანათი СИО-9-200 (საქვავეს ცათვლით)	ც	25
6		კედლის ბრა ეკონომნათურით	ც	7
7		ერთკოლუსა ჩამრთველი	ც	16
8		ორკოლუსა ჩამრთველი	ც	19
9		შტეფსელური როზეტი დამიწების კონტაქტით (საქვავეს ჩათვლით)	ც	40
10		ცალფაზა ავტომატური ამომრთველი 25 ა	ც	10
11		სამფაზა ავტომატური ამომრთველი 16 ა	ც	4
12		ორპარღვა სპილენძის საღებო ПБ 3x2,5 მმ2	მ	750
13		სამპარღვა სპილენძის საღებო ПБ 3x1,5 მმ2	მ	560
14		სპილენძის საღებო ПББ 4x6 მმ2	მ	40
15		კაბელი АВВГ 3X10+1X6 მმ2	მ	30
16		პოლიქლორვინილის მილი დიამ. 34 მმ	მ	150

დირექტორი.	მ.ბოლქვაძე			დამკვეთი: ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობა	2016.გ.		
პრ. ავტორი	მ.ბოლქვაძე				სტადია	ფურც-ი	ფურც-ბი
				დ. ხულო სოფ. თხილვანა საბავშვო ბაღის მშენებლობა		ელ-1	
ხომ.გრაფიკა	თ.ბოლქვაძე			ელ. გაყვანილობის მასალის სპეციფიკაცია	ი.მ. „მიხეილ ბოლქვაძე“		

სარდავის ელ.გაყვანილობის გეგმა მ 1:100

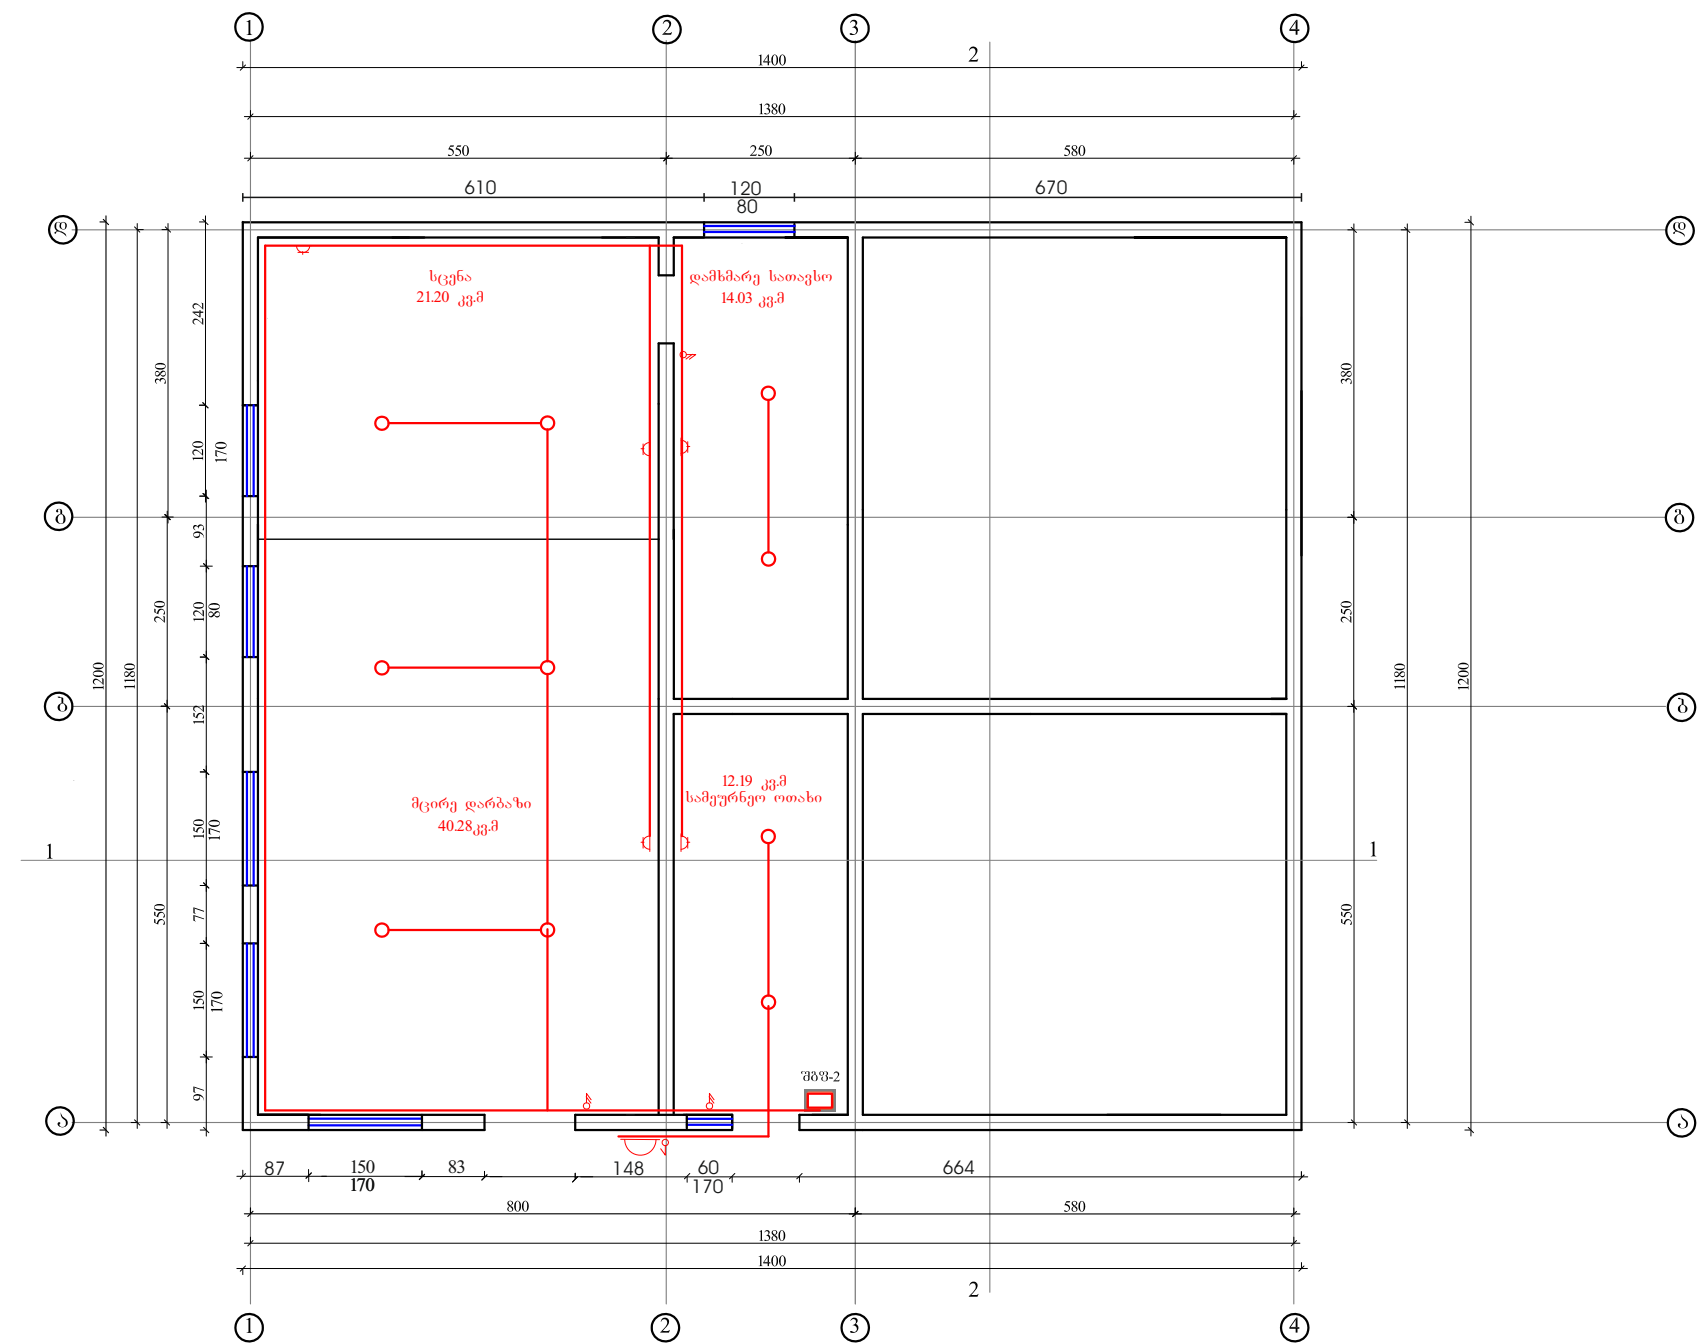


დირექტორი.	მ.ბოლქვაძე			დამკვეთი: ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობა		2016.წ.	
პრ. ავტორი	მ.ბოლქვაძე			დ. ხულო სოფ. თხილვანა საბავშვო ბაღის მშენებლობა		სტადია	ფურც-ი
ხომ.გრაფიკა	თ.ბოლქვაძე						ფურც-ბი
				სარდავის სართლის ელ. გეგმა		ი.მ. „მისიელ ბოლქვაძე“	

Architectural floor plan of a building with a red fire alarm system layout. The plan includes rooms such as 'საწყობი' (Warehouse), 'სამზარეულო' (Kitchen), 'პანტაფონთა ოთახი' (Telephone room), 'ლოგიატა' (Loggia), 'WC', 'სადარბაზო' (Corridor), and 'სამსახურის ოთახი' (Office). The fire alarm system is indicated by red lines and circles with numbers. The plan also shows dimensions, stairs, and a central corridor labeled 'H-3.0'.

ღირაებრივი	მ.გ.ოლქვაძე			დაგეგმეთ: ხულოს მუნიციპალიტეტის განვითარება	2016.წ.		
პრ. ავტორი	მ.გ.ოლქვაძე			დ. ხულო სოფ. თხილვანა საზაფხურო ბაღის მშენებლობა	სტადია	ფარგ-ი	ფარგ-ი
						პლ-3	
სომ.გრაფიკა	მ.გ.ოლქვაძე			I სართულის პლ. გეგმა	ი.მ. „მეხილ ბოლქვაძე“		

II სართულის ელ. გაყვანის გეგმა მ 1:100

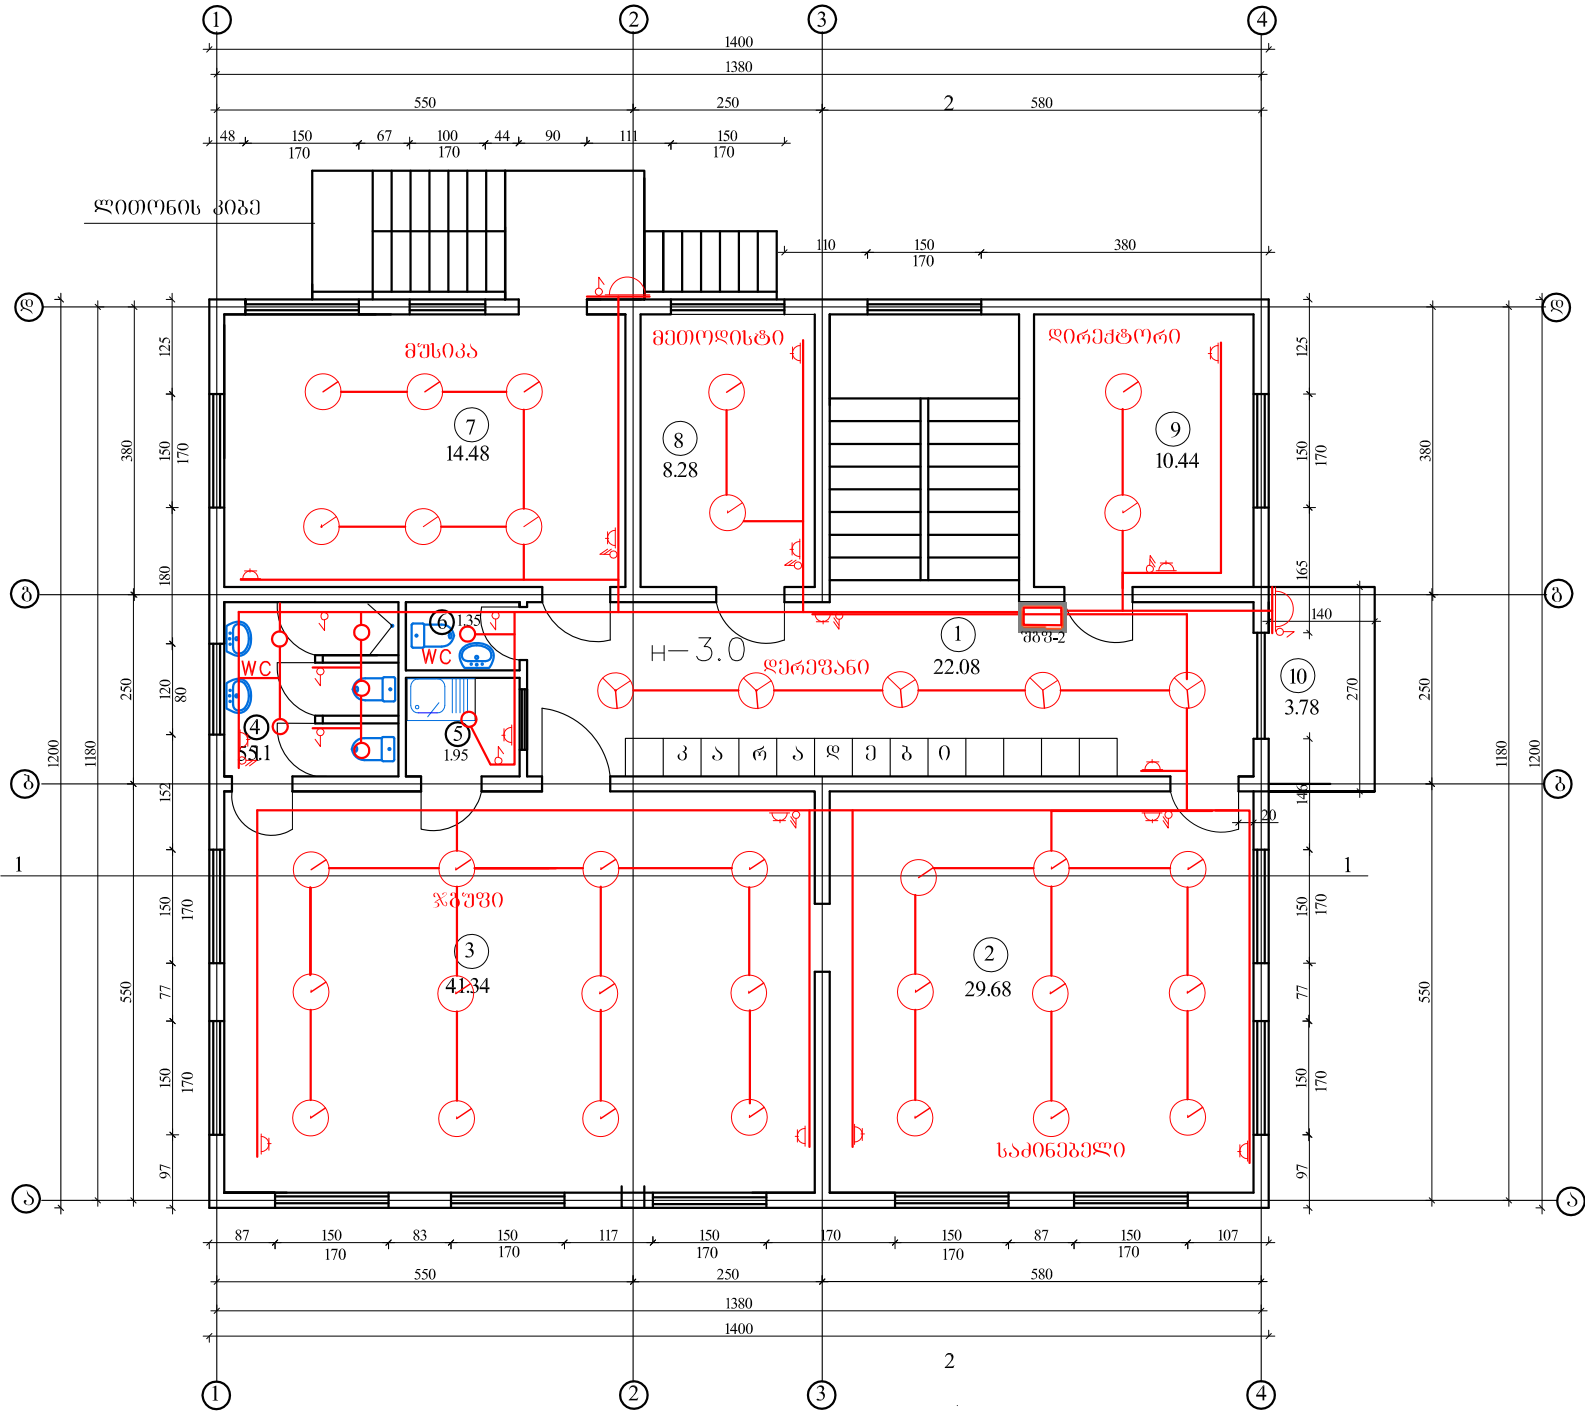

დირექტორი.	მ.ბოლქვაძე			დამკვეთი: სკოლის მენეჯერის განყოფილება			2016.წ.		
პრ. ავტორი	მ.ბოლქვაძე			დ. სკოლის სკოლა. თბილისი საბავშვო ბაღის მშენებლობა			სტადია	ფურცელი	ფურცელი
ხელმძღვანელი	მ.ბოლქვაძე			II სართულის ელ. გეგმა				ელ-4	
							ი.მ. „მისიონერ ბოლქვაძე“		