


ულ. გეგმა -2.80 ნიშნულზე

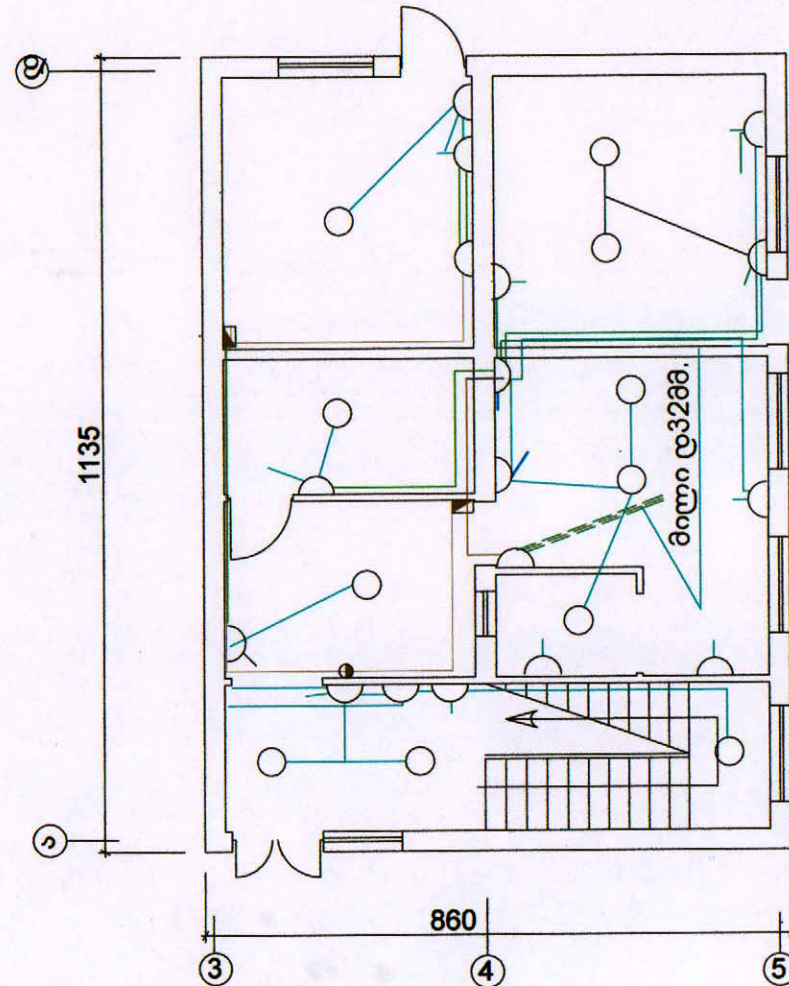

სპეციფიკაცია

N	პირობითი აღნიშვნა	დასახელება	გან. ერთ.	რაოდენ.
1	■	მთავარი გამანაწილებელი ჯარაღა	მ.	1
2	■	სემყვან გამანაწილებელი ფარი	მ.	4
3	○	ჭერის სანათი	მ.	31
4	⊙	წერის სანათი ჰერმეტიკი	მ.	8
5	⌒	ერთპოლუსა ჩამრთველი	მ.	18
5	⌒	ორპოლუსა ჩამრთველი	მ.	2
6	⌒	მტვეცეფური როზეტი დამიწების კონტ.	მ.	18
7	⌒	ცალფაზა ავტომატური ამორთველი 25ა	მ.	25
8	⌒	სამფაზა ავტომატური ამორთველი 16ა	მ.	4
9	—	ორწვერა სპილენჯის სადენი 2*2.5მმ.კმ.	გრ.მ.	265
10	—	სამწვერა სპილენჯის სად. 3*2.5მმ.კმ.	გრ.მ.	425
11	—	სპილ. სადენი 3X10+2X6მმ.კვმ.	გრ.მ.	81
12	—	პოლიქლორ მილი დ50მმ	გრ.მ.	4
13	—	დამიწების ელექტროდი დ18მმ	გრ.მ.	12
14	■	ლითონის ზოლოვანა 40*4მმ	გრ.მ.	20
15	⌒	სამფაზა ავტომატური ამორთველი 63ა	მ.	2
16	—	ძალ. კაბელი 4X35მმ.კვმ.	გრ.მ.	25
17	—	სამწვერა სპილენ. სად. 3*4მმ.კვმ	გრ.მ.	75
18	—	წყლის გამაცხ. 80ლ.	მ	1

შენიშვნა: ობიექტის ელ. მომარაგება მოხდება ახლო მდებარე ელ.ბოძიდან სათანადო ტექნიკური პირობების საფუძველზე, კაბელით 4X35მმ.კვმ.

დირექტორი	რ. კუპულაძე	დამკვეთი: ხულოს მუნიციპალიტეტი	შ.პ.ს. "საბა"		
პრ. ავტორი	ა. არველაძე	სოფელ მუკიძის ადგილობრივი და ბაბა-ბაღი	დაკვ. №00/00		
შეასრულა	ა. ბერიძე		სტადია	ფურც.	ფურცლები
		ელ. გეგმა მ. 1-100	პრ.		