

ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო

შ.პ.ს “მლ 2008”


ქ.ახალციხე, თამარ მეფის ქუჩა

ახალციხის ბიბლიოთეკის შენობის

გაზეთთარაბეზა

တၢ်အိၣ်အိၣ်အိၣ်အိၣ်

კვანთაშვილი ჯიქია

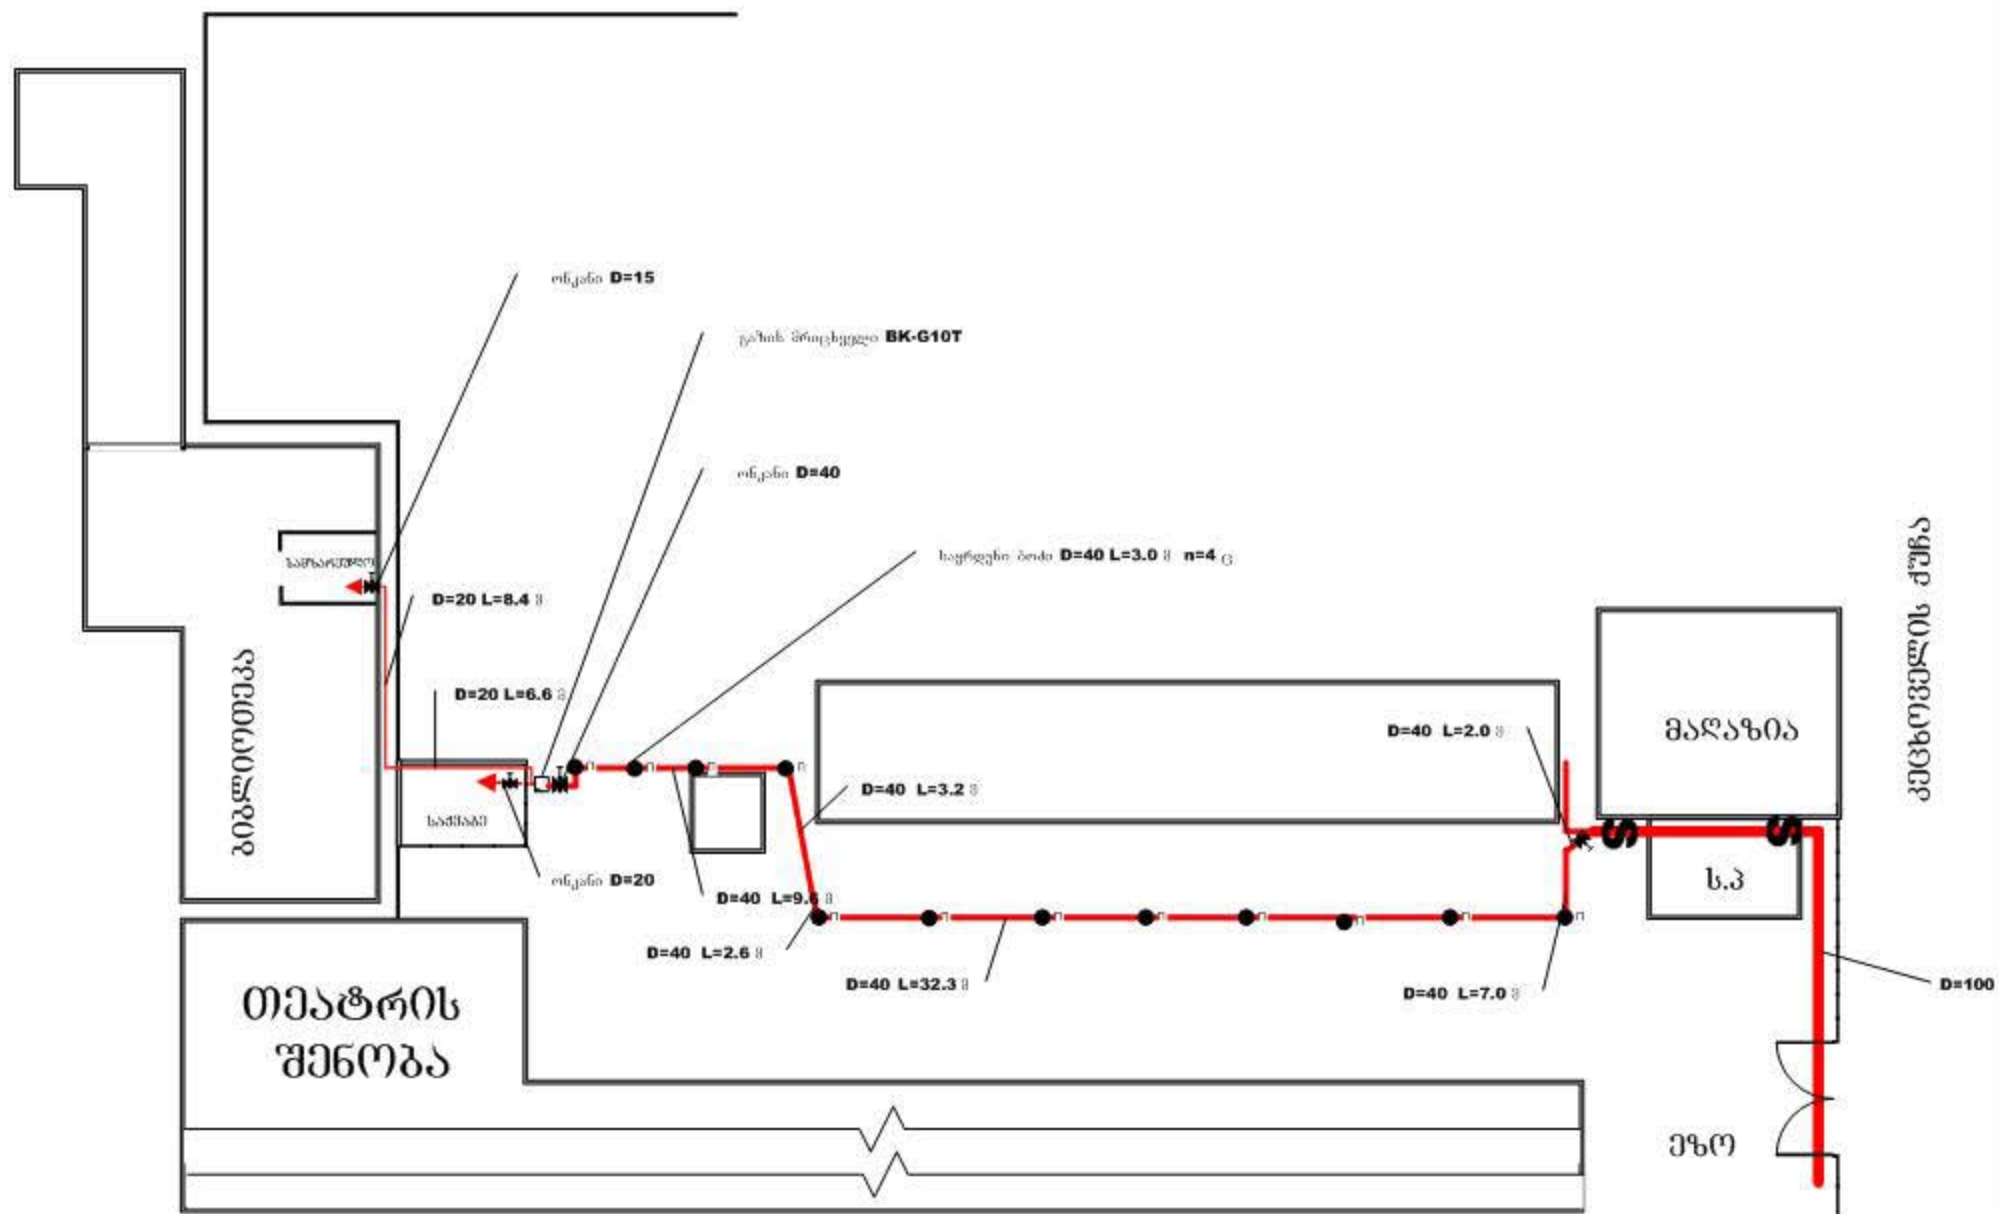

დამსკვეთი		ქაბაღიძის თამარ შვიცის ქუჩა		
მ. ლ. გუგუშვილი	ბ. ზ. მჭედლი	ბავშვების ბიბლიოთეკის შენობის განხორციელება	სტატ.	წინა წინა
		გენერალმა მ. 1350		



საერთო შენიშვნები

- 1.წინამდებარე პროექტი შესრულებულია შ.პ.ს “მლ 2008“-ის მიერ.
- 2.შენობა-ნაგებობის გაზომვარაგება ხორციელდება ქახაღციხეში ნათენადის ქუჩაზე გამავალი საშუალო წნევის **D=89** მმ გაზსადენისაგან.
- 3.გაზის ხარჯი შეადგენს **q=12.0** კუბ.მ/სთ-ში.
- 4.გაზგაყვანილობის დიამეტრი შერჩეულია გათბობის, ცხელი წყალმომარაგებისა და გაზის ქურის ხარჯის გათვალისწინებით.
- 5.სათავსოს სადაც დამონტაჟებულია გაზის ხელსაწყოები უნდა გაუკეთდეს გასანიაგებელი სარკმელი.
- 6.გაზის ხელსაწყოების დაყენების ადგილზე ხის კედელი შეიღესოს ცემენტის ხსნარით გაზის ხელსაწყოების გაბარიტებიდან 10 სმ-ის დაცილებით ორივე მხარეს და არანაკლებ 80 სმ-ისა ზემოთ. შეღესვის სისქე არანაკლებ 3.0 სმ
- 7.გაზის ხელსაწყოების დაყენება და ექსპლუატაციაში გაშვება უნდა აწარმოონ სპეციალიზირებული ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა თანახმად შედგენილი ტექდოკუმენტაციისა.
- 8.გათბობისათვის გამოყენებული ღუმელი (გაზის რადიატორი) შერჩეული უნდა იქნეს მხოლოდ ისეთი ტიპის, რომელსაც სრული წვის პროცესის განსახორციელებლად გააჩნია ნამწვი აირის გამწოვი და ბუნებრივი პაერის შემწოვი მოწყობილობა სათავსოს კედლის მიღმა გარე ატმოსფეროში. აღნიშნული ღუმელების კონსტრუქცია არის პერმეტიული და მუშაობის პერიოდში ითვლება უსაფრთხოდ.
- 9.პროექტიდან ყოველგვარი ცვლილება შეთანხმებული იქნეს შ.პ.ს “მლ 2008“-სთან.
- 10.პროექტი გამოშვებულია ყველა მოქმედი სამშენებლო წესებისა და ნორმების დაცვით 4(ოთხ) ეგზემპლიარად.

პირობითი აღნიშვნები



არსებული საშუალო წნევის გაზსადენი



საპროექტო დაბალი წნევის გაზსადენი



გაზის წნევის რეგულიატორი



გაზქურა



გაზის მრიცხველი




ჩამკეტი ონკანი



საყრდენი ბოძი

დირექტორი			ქახაღციხე თამარ მეფის ქუჩა		
ინჟინერი		საზამთლო	გაზმომარაგება	სტად.	ფურც.
					ფურც.
			საერთო შენიშვნები		

ატმოსფერული სქემა

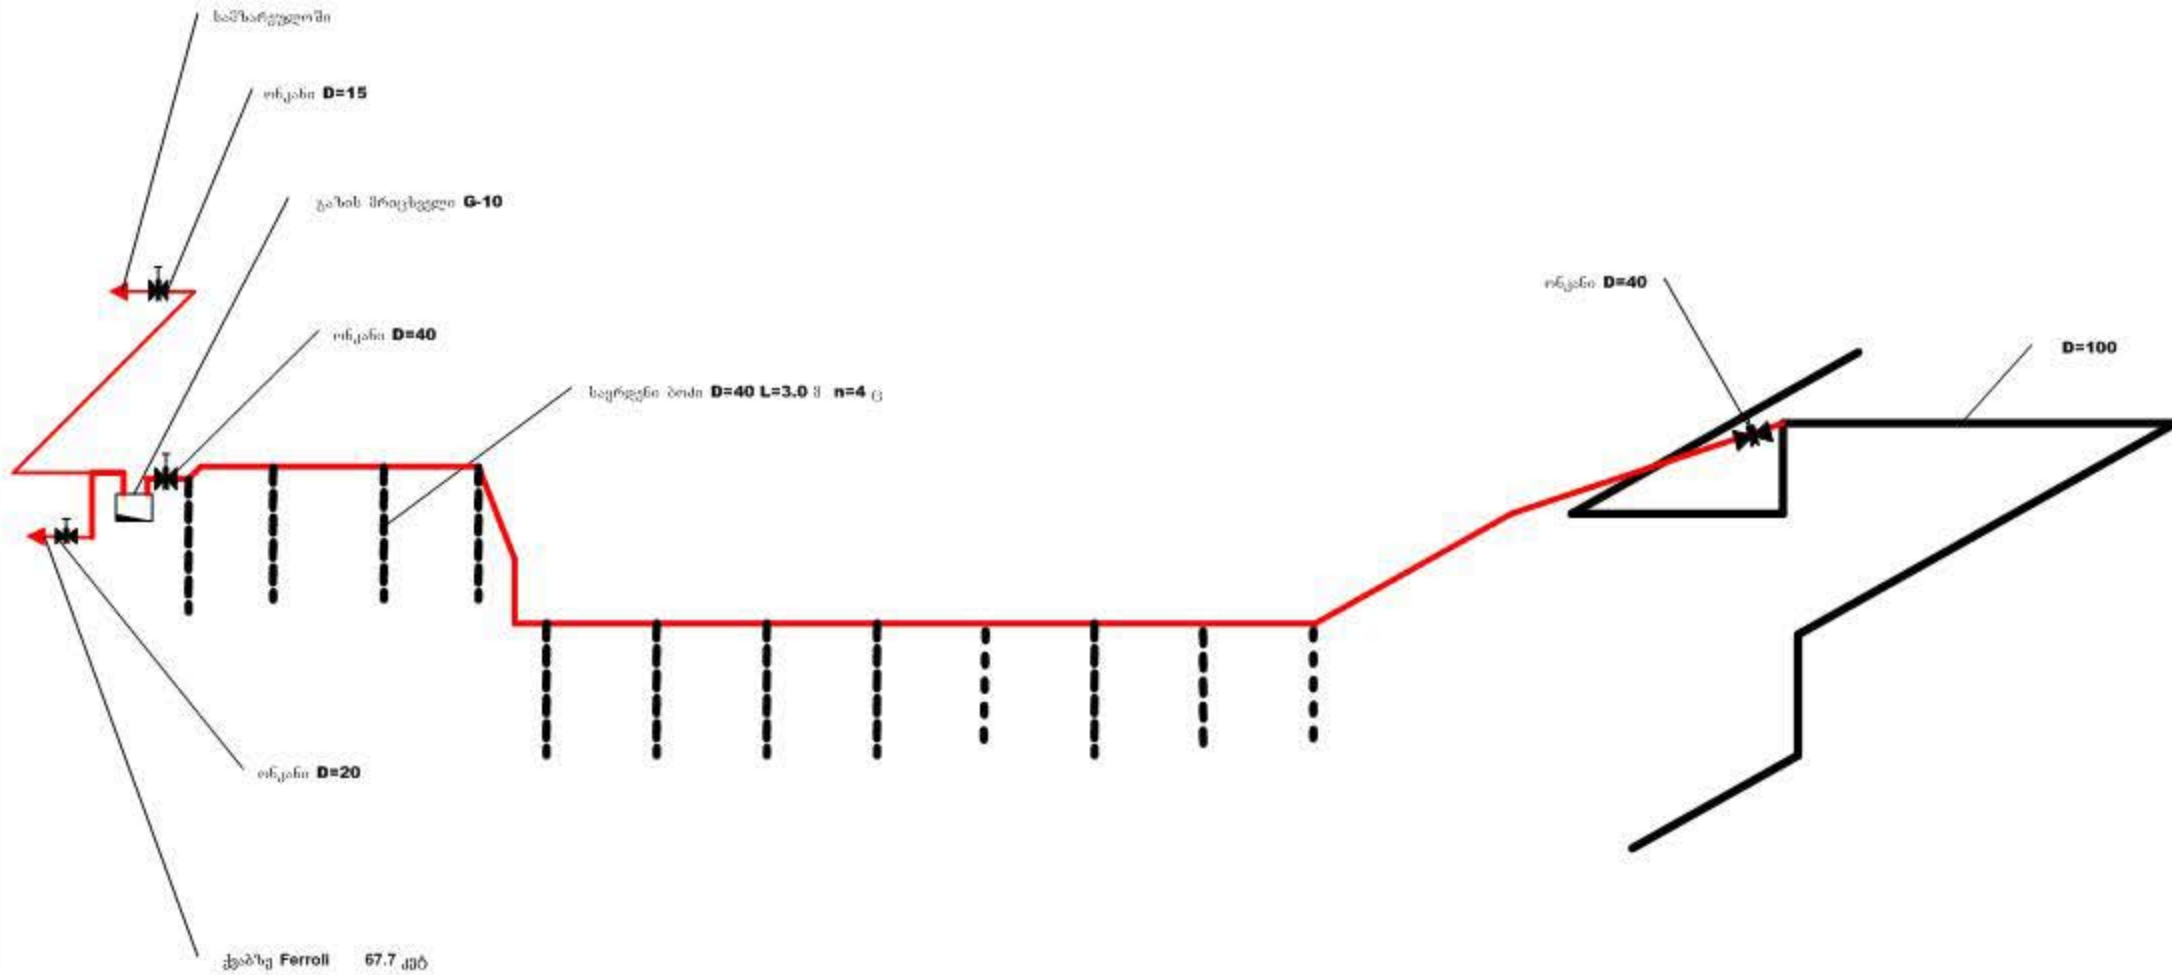

დირექტორი	ინჟინერი	საშარველო	ქაბდებიც თამარ შეფის ქუჩა			
			ახადების ბიბლიოტეკის შენობის განმარტება	ბტად	ფურც	ფურცელ
			აქონებერბული სქმა			





ს ა მ უ შ ა ო თ ა

№	დასახელება	ზომა	განზ.	რაოდ.	მარკა
1	ფოლადის სწორნაკეთიანი ჯელ.შენადნული მილი	d=150	გრძ.მ		
2	ფოლადის წყალაირგამტარი მილი	d=76	გრძ.მ		
3	ფოლადის წყალაირგამტარი მილი	d=50	გრძ.მ		
4	ფოლადის წყალაირგამტარი მილი	d=40	გრძ.მ	56,70	
5	ფოლადის წყალაირგამტარი მილი	d=20	გრძ.მ	15,00	
6	ფოლადის წყალაირგამტარი მილი	d=15	გრძ.მ		
7	მუხლი ფოლადის	d=80	ც		
8	მუხლი ფოლადის	d=40	ც	5	
9	ფლიანეცი	d=80	ც		
10	ფლიანეცი	d=40	ც	2	
11	გაზის მრიცხველი BK-G10T		ც	1	BK-G10T
12	გარცმის მილი	d=32	ც		
13	მრიცხველის კარადა		ც	1	
14	მრიცხველის ადაპტერი		ც	2	
15	ხრახნი ცალმხრივი		ც	2	
16	შუასადები	d=40	ც	2	
20	ქვაბი Ferroli 67,7 kw		ც	1	
21	ჩამკეტი	d=40	ც	2	
22	საცობიანი ბურთულიანი ონკანი	d=20	ც	1	
23	საცობიანი ბურთულიანი ონკანი	d=15	ც	1	
24	ქანჩ-ჭანჭიკი		ც	8	
25	ხრახნი ცალმხრივი		ც	1	
26	ნიპელი		ც	1	
27	რეზინის მილი 1/2		გრძ.მ	3,00	
28	მილის გადაწყვენი		ც	2	
29	ხამუთი		ც	2	
30	არმატურა		კმ	10	
31	ლუქი		ც	1	
32	ზეთიანი საღებავი		კმ	10	
33	ფოლადის მილი საყრდენისათვის	d=40	გრძ.მ	12,00	
34	კრონშტეინი		ც	10	
35	ბეტონი საყრდენების ფუნდამენტისათვის	ბეტონი	კუბ.მ	0,5	

ს ა მ უ შ ა ო თ ა მ ო ც უ ლ ო ბ ა

№	ს ა მ უ შ ა ო ს დასახელება	განზ.	რაოდ.	აანგარიშებ
1	ლიად გამაველი გაზსადენების გაყვანა და გამოცდა	გრძ/მ	71,70	
2	ლიად გამაველი გაზსადენების შეღებვა ზეთიანი საღებავით	კუ.მ	30	
3	გაზის ხარჯმზომი მრიცხველის მონტაჟი	ც	1	
4	გაზის ოთხჭურბიანი საყოფაცხოვრებო ქურის მონტაჟი	ც		
5	გაზის გამდინარე წყალგამაცხელებლის მონტაჟი	ც		
6	გაზის გამათბობელი რადიატორის მონტაჟი	ც		
7	წყალგამაცხელებელი (კედლის) ქვაბის გამართვა	ც		
8	გაზსადენებზე გამომრთველი ონკანის მონტაჟი	ც	5	
9	კაპიტალურ კედლებში კრონშტეინების ჩამაგრება	ც		
10	კაპიტალური კედლების გახერება	ც	2	
11	გაზსადენისათვის საყრდენის მოწყობა	ც	4	
12	ორმოების ამოთხრა III კატეგორიის გრუნტში საყრდენებისათვის	ც	4	
13	ბეტონის ფუნდამენტების მოწყობა საყრდენებისათვის	ც	4	
14	მრიცხველის დალუქვა	ც	1	
15	არსებულ გაზსადენში შეჭრა	ც	1	

დირექტორი		ზაზაშვილი	ქახალციხე			
ინჟინერი			ახალციხის	სტად.	ფურც.	ურცა
			ბიბლიოთეკის			
			შენობის			
			გაზმომარაგება			
			სპეციფიკაცია			