

ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ი

შ.პ.ს “მლ 2008”

ქ.ახალციხე, თამარაშვილის ქუჩა №10

ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სახანძრო

დაცვის სამსახურის შენობის

გაუმჯობესება

საერთო შენიშვნები

- 1.წინამდებარე პროექტი შესრულებულია შ.პ.ს “მლ 2008“-ის მიერ.
- 2.შენობა-ნაგებობის გაზომვარაგება ხორციელდება ქახალციხეში თამარაშვილის ქუჩაზე გამავალი საშუალო წნევის **D=89** მმ გაზსადენისაგან.
- 3.გაზის ხარჯი შეადგენს **q=4.0** კუბ.მ/სთ-ში.
- 4.გაზგაყვანილობის დიამეტრი შერჩეულია გათბობის, ცხელი წყალმომარაგებისა და გაზის ქურის ხარჯის გათვალისწინებით.
- 5.სათავსოს სადაც დამონტაჟებულია გაზის ხელსაწყოები უნდა გაუკეთდეს გასანიაგებელი სარკმელი.
- 6.გაზის ხელსაწყოების დაყენების ადგილზე ხის კედელი შეიღესოს ცემენტის ხსნარით გაზის ხელსაწყოების გაბარიტებიდან 10 სმ-ის დაცილებით ორივე მხარეს და არანაკლებ 80 სმ-ისა ზემოთ. შეღესვის სისქე არანაკლებ 3.0 სმ
- 7.გაზის ხელსაწყოების დაყენება და ექსპლუატაციაში გაშვება უნდა აწარმოონ სპეციალიზირებული ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა თანახმად შედგენილი ტექდოკუმენტაციისა.
- 8.გათბობისათვის გამოყენებული ღუმელი (გაზის რადიატორი) შერჩეული უნდა იქნეს მხოლოდ ისეთი ტიპის, რომელსაც სრული წვის პროცესის განსახორციელებლად გააჩნია ნამწვი აირის გამწოვი და ბუნებრივი ჰაერის შემწოვი მოწყობილობა სათავსოს კედლის მიღმა გარე ატმოსფეროში. აღნიშნული ღუმელების კონსტრუქცია არის პერმეტიული და მუშაობის პერიოდში ითვლება უსაფრთხოდ.
- 9.პროექტიდან ყოველგვარი ცვლილება შეთანხმებული იქნეს შ.პ.ს “მლ 2008“-სთან.
- 10.პროექტი გამოშვებულია ყველა მოქმედი სამშენებლო წესებისა და ნორმების დაცვით 4(ოთხ) ეგზემპლიარად.

პირობითი აღნიშვნები



არსებული საშუალო წნევის გაზსადენი



საპროექტო დაბალი წნევის გაზსადენი



გაზის წნევის რეგულიატორი



გაზქურა



გაზის მრიცხველი



ჩამკეტი ონკანი

დირექტორი			ქახალციხე თამარაშვილის ქუჩა		
ინჟინერი		ხაზაშვილი			
			გაზმომარაგება	სტად.	ფურც.
			საერთო შენიშვნები		


ს ა მ უ შ ა ო თ ა

№	დასახელება	ზომა	განზ.	რაოდ.	მარკა
3	ფოლადის წყალაირგამტარი მილი	d=50	გრძ.მ		
4	ფოლადის წყალაირგამტარი მილი	d=32	გრძ.მ		
5	ფოლადის წყალაირგამტარი მილი	d=20	გრძ.მ	87,00	
6	ფოლადის წყალაირგამტარი მილი	d=15	გრძ.მ		
8	მუხლი ფოლადის	d=50	ც		
11	გაზის მრიცხველი G-4		ც	1	
12	გარკმის მილი		ც	2,00	
13	მრიცხველის კარადა		ც	1	
14	მრიცხველის ადაპტერი		ც	2	
15	მრიცხველის ქანჩი		ც	2	
16	მრიცხველის შუასადები		ც		
22	საცობიანი ბურთულიანი ონკანი	d=32	ც		
23	საცობიანი ბურთულიანი ონკანი	d=15	ც	2	
24	ხრახნი ცაღმხრივი	d=15	ც	2	
25	დუბელი		ც	4	
26	ნიპელი		ც	1	
27	რეზინის მილი 1/2		გრძ.მ	3,00	
28	მილის გადაწყვენი		ც	1	
29	ხამუთი		ც	1	
30	არმატურა		კმ	10	
31	ლუქი		ც	1	
32	ზეთიანი საღებავი		კმ	5	
33	ფოლადის მილი საყრდენისათვის		გრძ.მ		
34	კრონშტეინი		ც	10	
35	ბეტონი საყრდენების ფუნდამენტისათვის	ბეტონი	კუბ.მ		


ს ა მ უ შ ა ო თ ა მ ო ც უ ლ ო ბ ა

№	ს ა მ უ შ ა ო ს დასახელება	განზ.	რაოდ.	აანგარიშებ
1	ლიად გაშავალი გაზსადენების გაყვანა და გამოცდა	გრძ/მ	87,00	
2	ლიად გაშავალი გაზსადენების შეღებვა ზეთიანი საღებავით	კვ.მ	20	
3	გაზის ხარჯმზომი მრიცხველის მონტაჟი	ც	1	
4	გაზის ოთხქურტიანი საყოფაცხოვრებო ქურის მონტაჟი	ც		
5	გაზის გამდინარე წყალგამაცხელებლის მონტაჟი	ც		
6	გაზის გამათბობელი რადიატორის მონტაჟი	ც		
8	გაზსადენებზე გამომრთველი ონკანის მონტაჟი	ც		
9	კაპიტალურ კედლებში კრონშტეინების ჩამაგრება	ც		
10	კაპიტალური კედლების გახერება	ც	2	
11	გაზსადენისათვის საყრდენის მოწყობა	ც		
12	ორმოების ამოთხრა III კატეგორიის გრუნტში საყრდენებისათვის	ც		
13	ბეტონის ფუნდამენტების მოწყობა საყრდენებისათვის	ც		
14	მრიცხველის დალუქვა	ც	1	
15	არსებულ გაზსადენში შეჭრა	ც	1	

დირექტორი		ზაზაშვილი	ქახალციხე	თამარაშვილის ქ.10		
ინჟინერი			ახალციხის	მუნიციპალიტეტის სახანძროს შენობის გაზმომარაგება	სტად.	ფურც.
			სპეციფიკაცია			

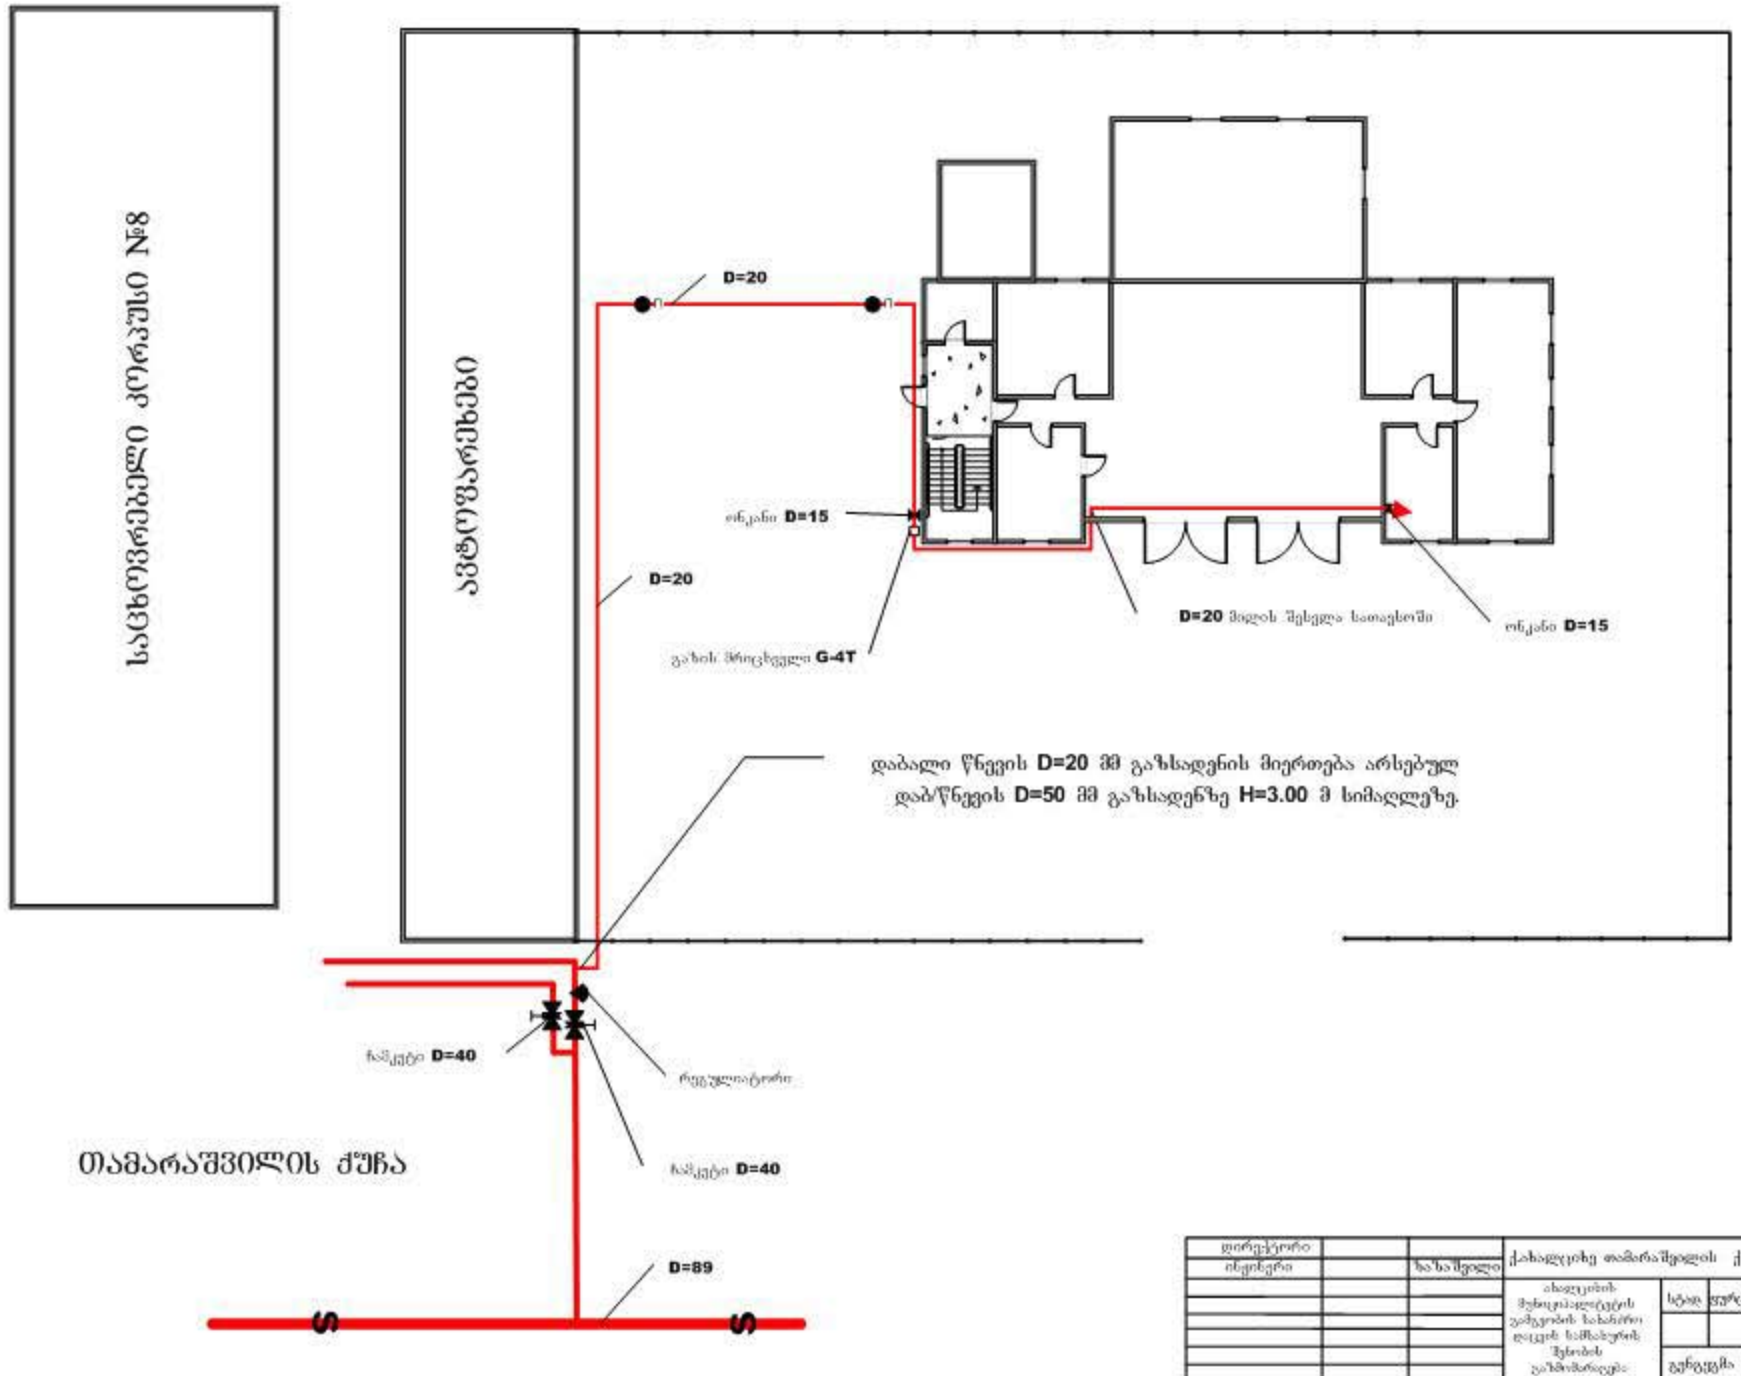

აქსონომეტრიული სქემა

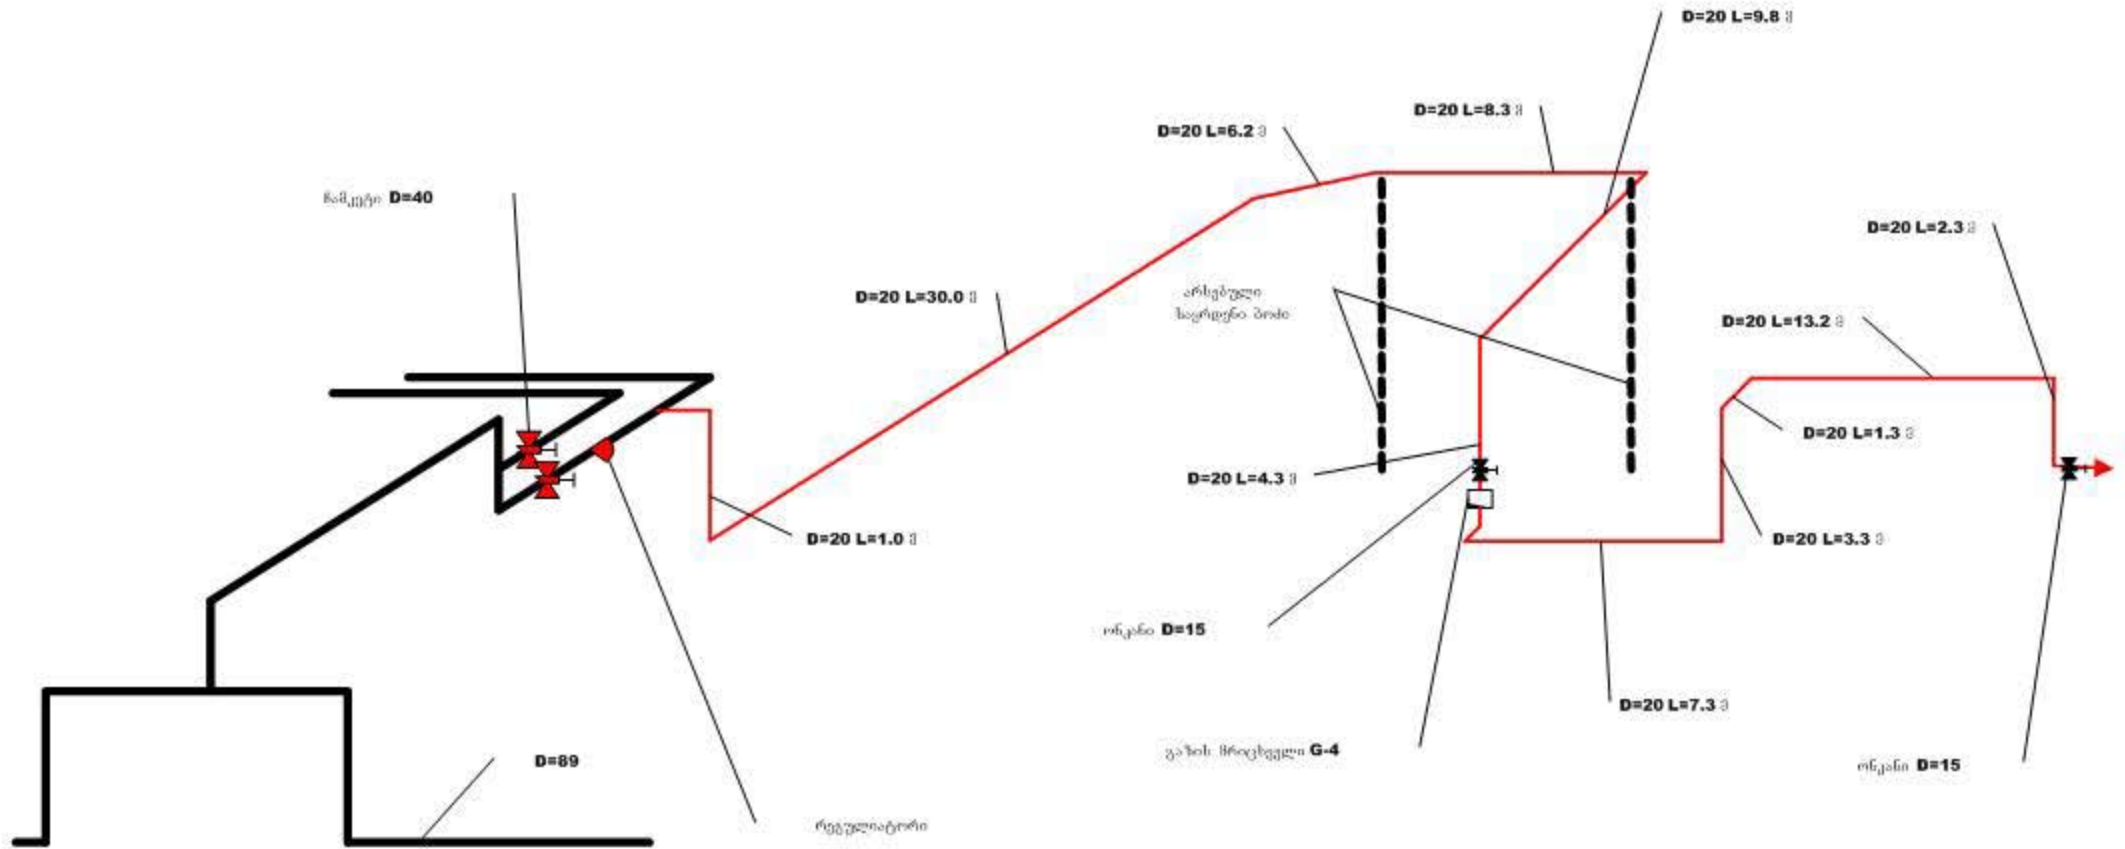

დირექტორი			ქაბაღცოზე თამარაშვილის ქ. №10			
ინჟინერი		ხაზაშვილი	ახალციხის შრომისა და გარემოს დაცვის სამსახურის შეზღუდული უნარიანობის დაცვის განყოფილება	სტად.	ფურც.	ფურცელ
				აქონისგანყოფილება		



