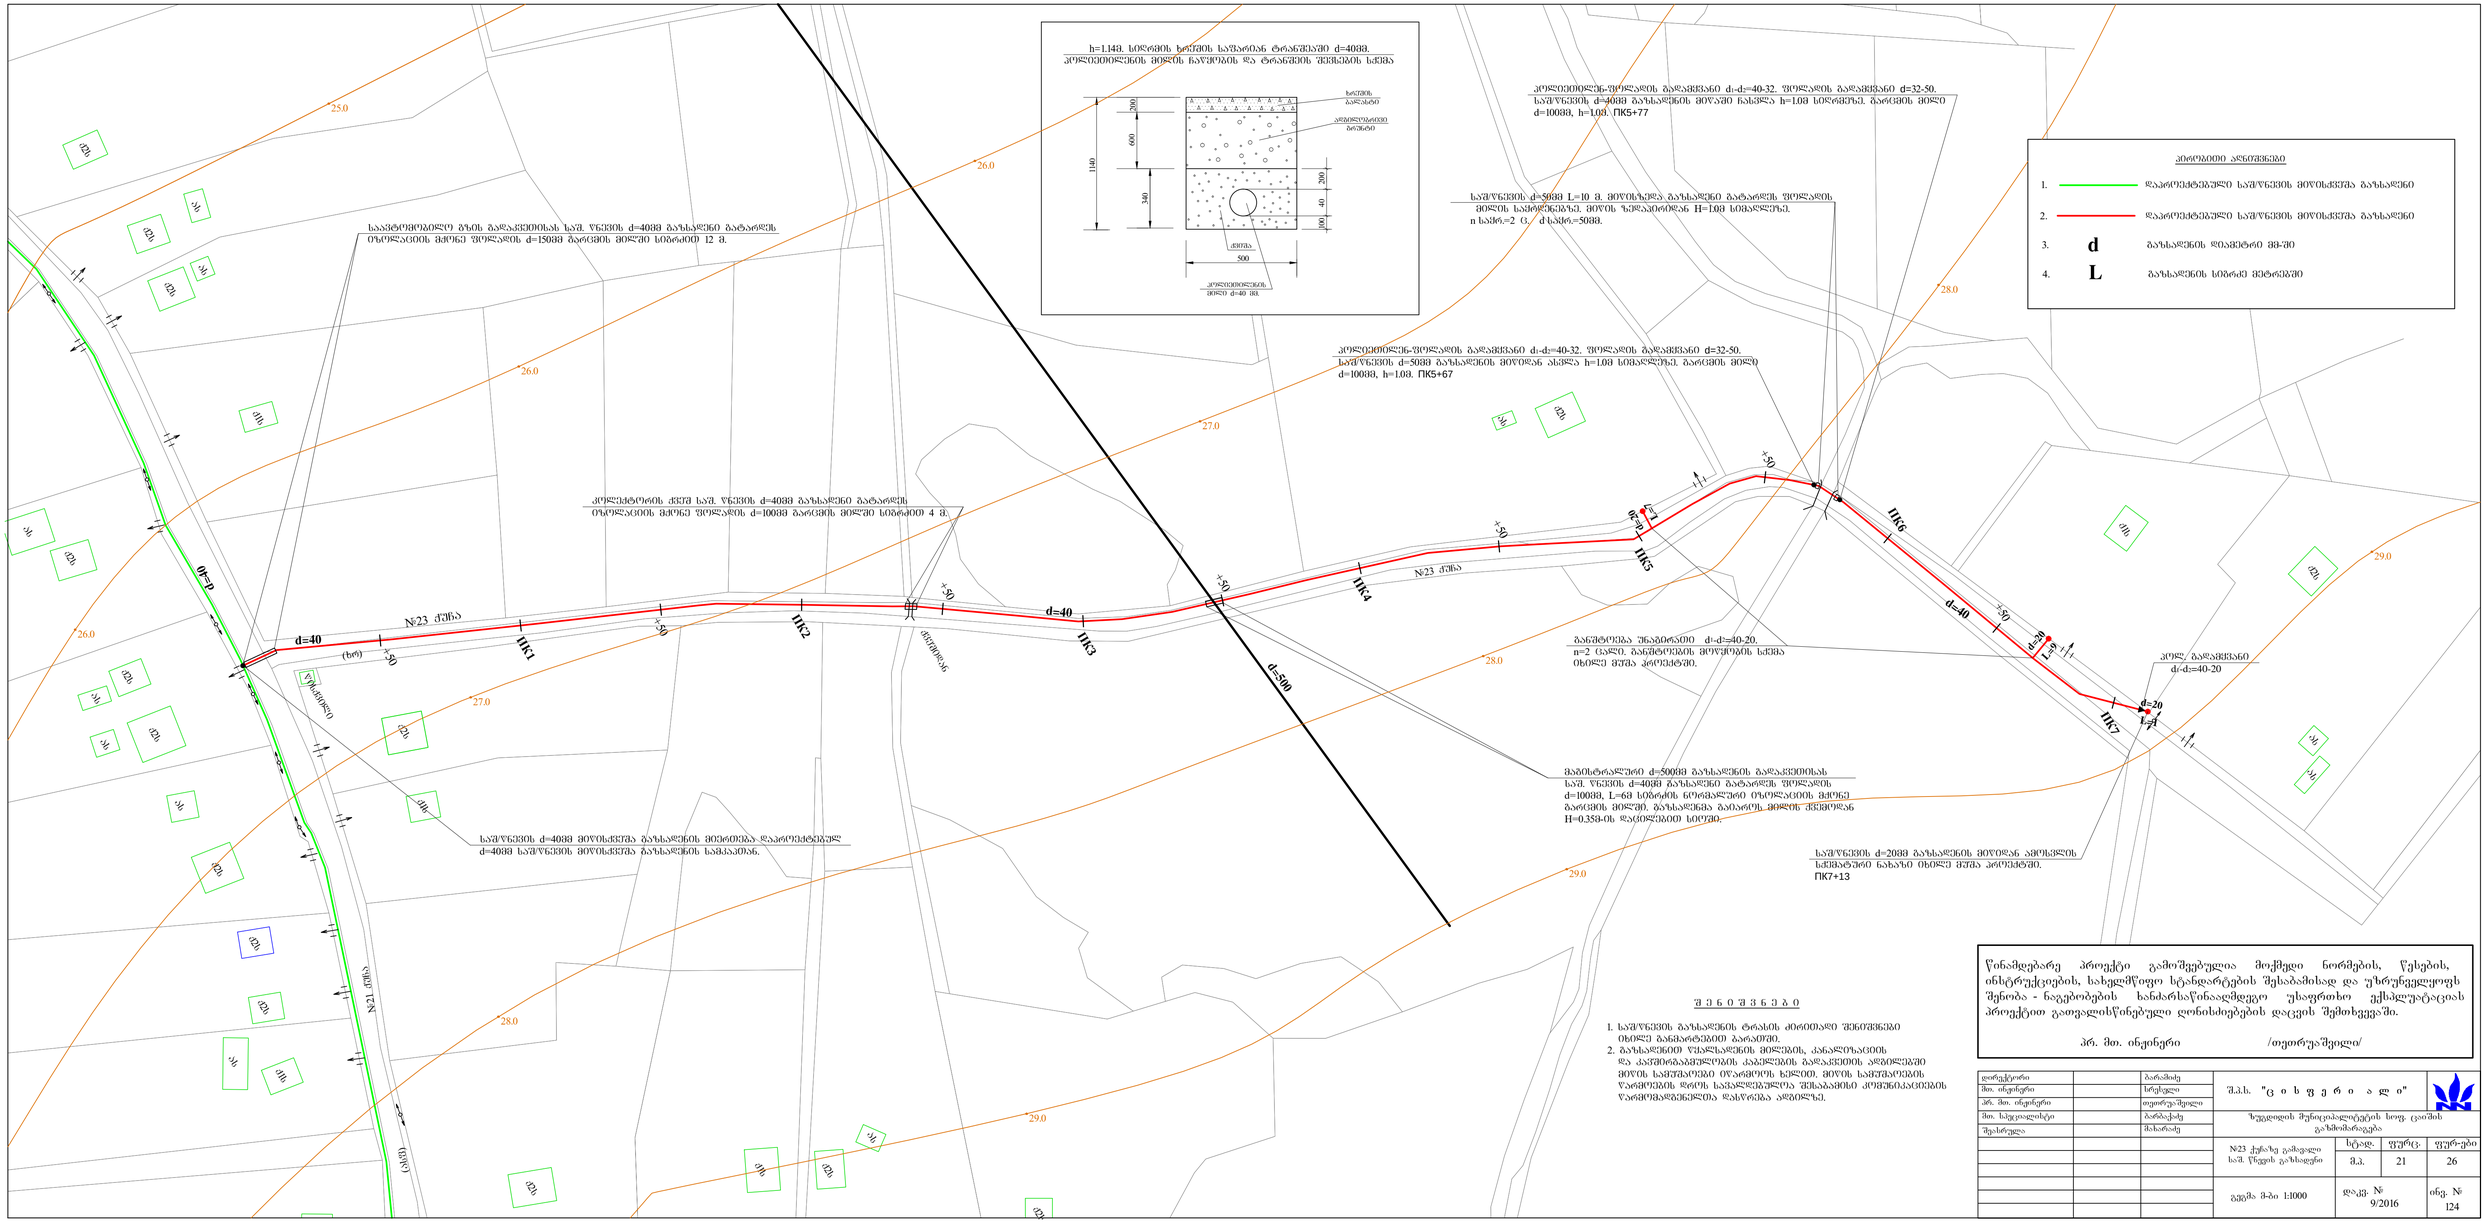
h=1.148. სიღრმის ხაზების საშარავან ტრანშეაში d=4088.
კოლექტორების მიწლის ნაწილობის და ტრანშეების შევსების სქემა
200
600
340
140
200
40
100
500
ხაზების გაწლვები
ასფალტობეტონი
ქვიშა
კოლექტორის მიწლი d=40 მმ
საავტომობილო გზის გადაკვეთისას საქ. წნევის d=4088 პოლიეთილენის მილები ბეტონის ბლოკებში 12 მ.
კოლექტორის ძველი საქ. წნევის d=4088 პოლიეთილენის მილები ბეტონის ბლოკებში 4 მ.
საქ/წნევის d=4088 მოსაწყობი პოლიეთილენის მილების დაკავშირება არსებულ d=4088 საქ/წნევის მოსაწყობი პოლიეთილენის სამკაპეთან.
კოლექტორი-ჭის გადაკვეთა d1-d2=40-32, ჭის გადაკვეთა d=32-50.
საქ/წნევის d=4088 პოლიეთილენის მილების ჩასმა h=1.08 სიღრმეზე. ბარაკის მილი d=10088, h=1.08. ПК5+77
კოლექტორი-ჭის გადაკვეთა d1-d2=40-32, ჭის გადაკვეთა d=32-50.
საქ/წნევის d=5088 პოლიეთილენის მილების ჩასმა h=1.08 სიღრმეზე. ბარაკის მილი d=10088, h=1.08. ПК5+67
საქ/წნევის d=5088 L=10 მ. მოსაწყობი პოლიეთილენის მილების გადაკვეთა ჭის ზედაპირიდან H=1.08 სიღრმეზე. n საპრ.=2 ც. d საპრ.=5088.
ბანქტოება უნაგირა d1-d=40-20. n=2 ცალი. ბანქტოების მოწყობის სქემა იხილე ჭრილებში.
მაგისტრალური d=50088 პოლიეთილენის მილების გადაკვეთისას საქ. წნევის d=4088 პოლიეთილენის მილების d=10088, L=68 სიღრმის ნორმალური ოპერაციის მიწლი ბარაკის მილზე. გადასვლა გაიარეს მილზე ჭრილიდან H=0.358-ის დაცილებით სიღრმეზე.
საქ/წნევის d=2088 პოლიეთილენის მილების ასწყვილის სქემა ნახაზი იხილე ჭრილებში. ПК7+13
კოლ/ გადასვლა d1-d=40-20
ПК1
ПК2
ПК3
ПК4
ПК5
ПК6
ПК7
d=40
d=500
d=20
№23 ქუჩა
0F=P
0F=T
+50
25.0
26.0
27.0
28.0
29.0
პირობითი აღნიშვნები
1. დაპროექტებული საქ/წნევის მოსწყობა პოლიეთილენის მილებით
2. დაპროექტებული საქ/წნევის მოსწყობა პოლიეთილენის მილებით
3. d პოლიეთილენის მილების დიამეტრი მმ-ში
4. L პოლიეთილენის მილების სიგრძე მეტრებში
შ ე ნ ი შ ვ ნ ე ბ ი
1. საქ/წნევის პოლიეთილენის მილების ტრანშეის ძირითადი შენიშვნები იხილეთ ტიპური ნახაზებზე.
2. პოლიეთილენის მილების ჩასმის, კონექტირების და ჭაბურღილებში მოსწყობილი ავტომატიკის მოწყობილობების ტესტირების დროს საგანგებოდ შემოწმდეს კომუნიკაციების მოსწყობილობების დახურვის ადგილზე.
წინამდებარე პროექტი გამოშვებულია მოქმედი ნორმების, წესების, ინსტრუქციების, სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისად და უზრუნველყოფს შენობა - ნაგებობების ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხო ექსპლუატაციას პროექტით გათვალისწინებული ღონისძიებების დაცვის შემთხვევაში.
პრ. მთ. ინჟინერი /თეთრუაშვილი/
დირექტორი
მთ. ინჟინერი
პრ. მთ. ინჟინერი
მთ. სპეციალისტი
შემსრულა
შ.პ.ს. "ც ი ხ ე ფ ე რ ი ა ლ ი"
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფ. ცაიშის გაზიფიცირება
N23 ქუჩაზე გამავალი საქ. წნევის გაზსადენი
სტად.
ფურც.
ფურც-ები
შ.პ.
21
26
გეგმა მ-ბი 1:1000
დაკვ. № 9/2016
ინვ. № 124