




სექტიკის კედლების არმირების გეგმა; მ 1:50

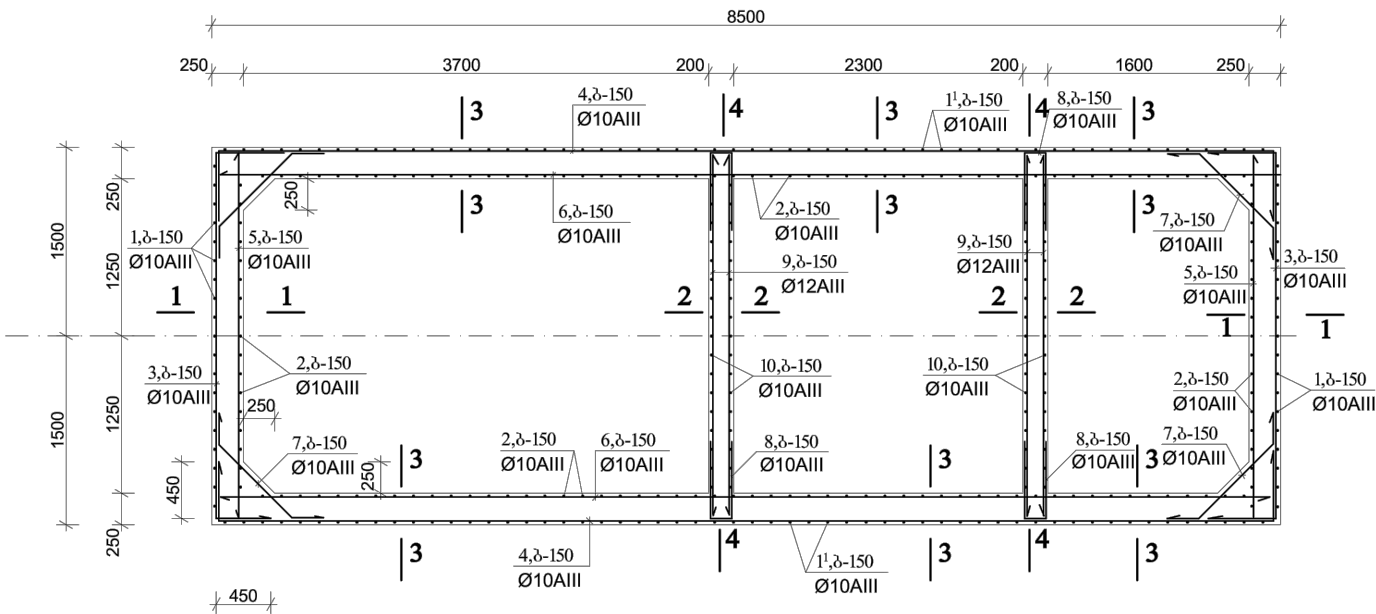


ჭრილი 4-4; მ 1:50

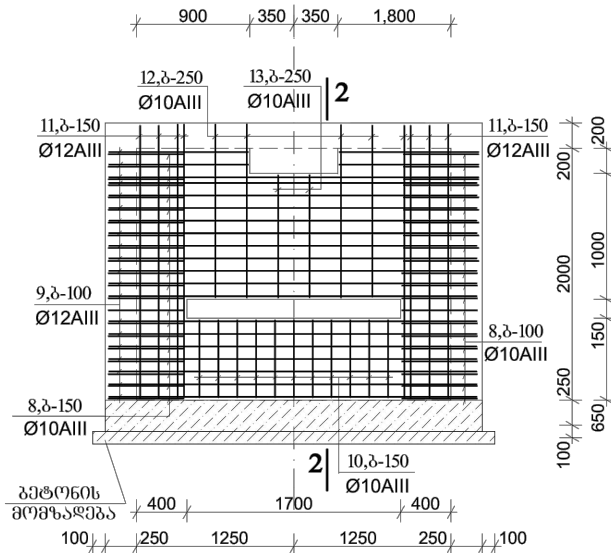


ჭრილი 2-2; მ 1:50

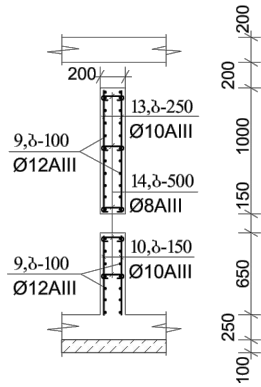

ჭრილი 1-1; მ 1:50

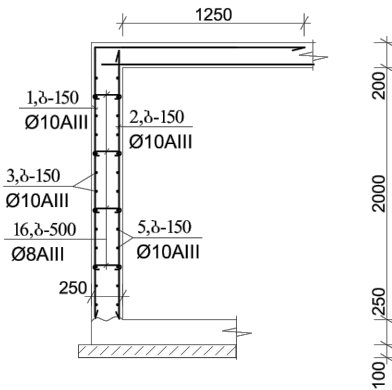

ჭრილი 3-3; მ 1:50

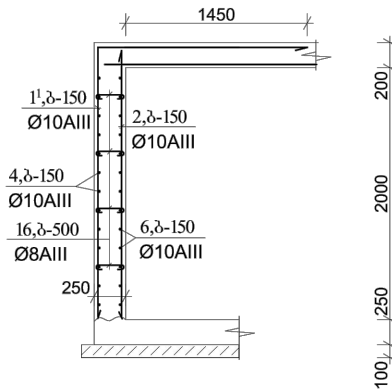

შ ე ნ ი შ ე ნ ე ბ ი

- სექტიკის კედლებში გამოყენებული გეტონის კლასია B-25.
- არმატურის გაღებმა ხდება თავბაღალბებით, არამუშა კვეთებში, თავბაღალბება აიღება მუშა არმატურის 35-40 დიაგეტრის ტოლი.
- არმატურათა ზომების საბოლოო ღიაზუსტება მოხდეს ადგილზე.
- კედლების დაგეტონება უნდა მოხდეს უწყვეტად, დაგეტონებისა და მოვლა-შენახვის წესების სრული დაცვით.
- მოცემული ფურცელი განხილული იქნას ფურცელ №1;2;4 ფურცლებთან ერთად.
- სექტიკის შიგა ზედაპირს გაუკეთდეს ტოტოპროტექცია სილა-ცემენტის ხსნარით მარკით მ-150,(98.6მ²).

არმატურის სპეციფიკაცია							არმატურის ამოკრება				
ღასახ.	პოზ.N	მსკიზი	ღ ღა კლკსი	L მმ	n ც.	LN მ	ღ ღა კლკსი	ΣLN მ	Q კბ	გეტონი	
										V კბ.მ	მარკა
ფუძის ფილა; 1 ცალი	1	1500 2170	Ø10AIII	3670	38	139.5	Ø8AIII	98.4	38.9	15.4	B-25
	1'	1700 2170	Ø10AIII	3870	112	433.5	Ø10AIII	1880.2	1165.8		
	2	2170	Ø10AIII	2170	208	451.4	Ø12AIII	305.6	272.0		
	3	450 2950 450	Ø10AIII	3850	26	100.1	ფ-3	0.5	32.2		
	4	450 8450 450	Ø10AIII	9350	26	243.1	Σ AIII=1506.3კბ. ფ-3=32.9კბ.				
	5	2950	Ø10AIII	2950	26	76.7					
	6	8450	Ø10AIII	8450	26	219.7					
	7	250 850 250	Ø10AIII	1350	52	70.2					
	8	150 700	Ø10AIII	1550	52	80.6					
	9	2950	Ø12AIII	2950	80	236.0					
	10	650	Ø10AIII	650	44	28.6					
	11	2170	Ø12AIII	2170	32	69.6					
	12	1350	Ø10AIII	1350	16	21.6					
	13	950	Ø10AIII	950	16	15.2					
	14	170	Ø8AIII	400	48	19.2					
	15	220	Ø8AIII	450	176	79.2					
	16	მომი Ø250	ფ-3	250	2	0.5					
17											

დირექტორი	რ. დიასამიძე			დამკვეთი: ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობა	2015 წელი		
კონსტრუქტორი	თ. ბერიძე			ობიექტი: ახალფენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და ახალფენის სახლის რეკონსტრუქცია	სტადია	ფურც-ლი	ფურც-ბი
შეასრულა	ბ. ხუციშვილი				მ.პ.	კ 2	
				კედლის არმირების გეგმა, ჭრილი 1-1 და ჭრილი 2-2	შ.პ.ს "აბრუსიპროექტი"		