




სანიაღვრე ჭა 1

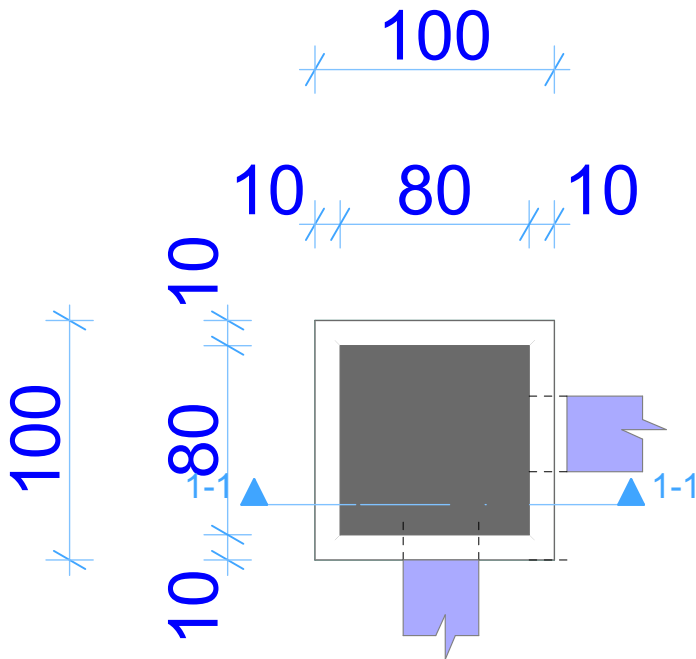


სანიაღვრე ჭა 2

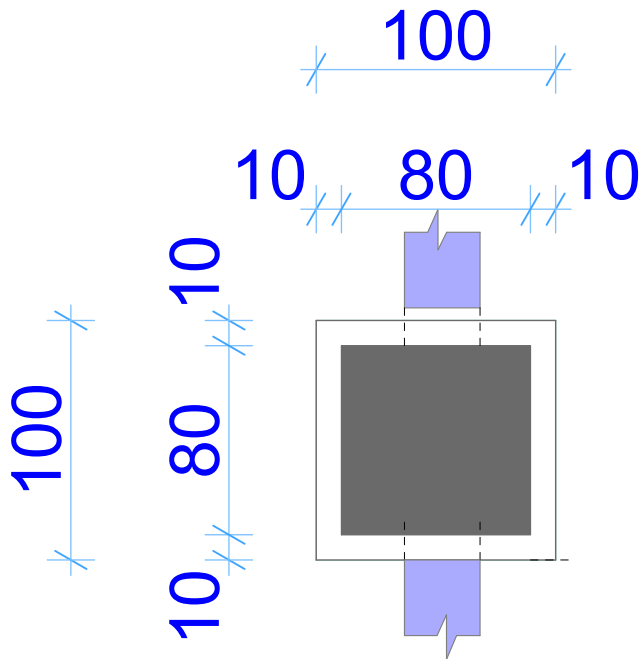

ჭრილი 1-1

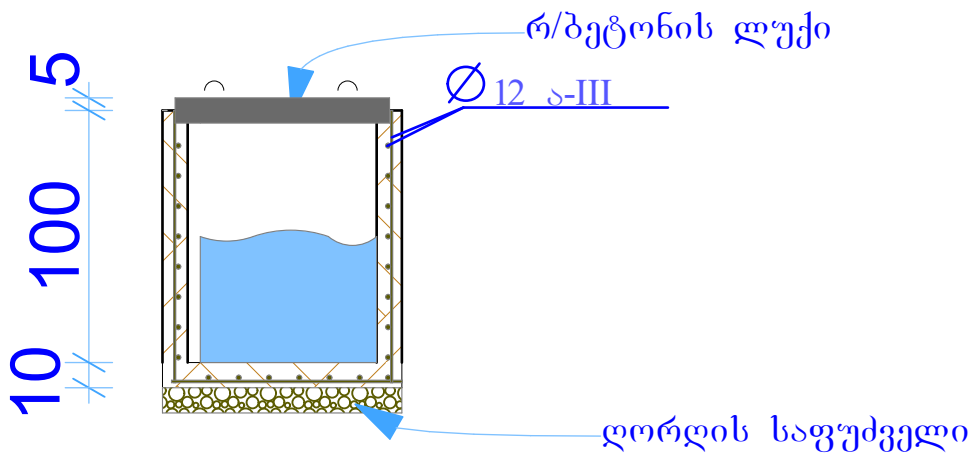

ჭრილი 1-2

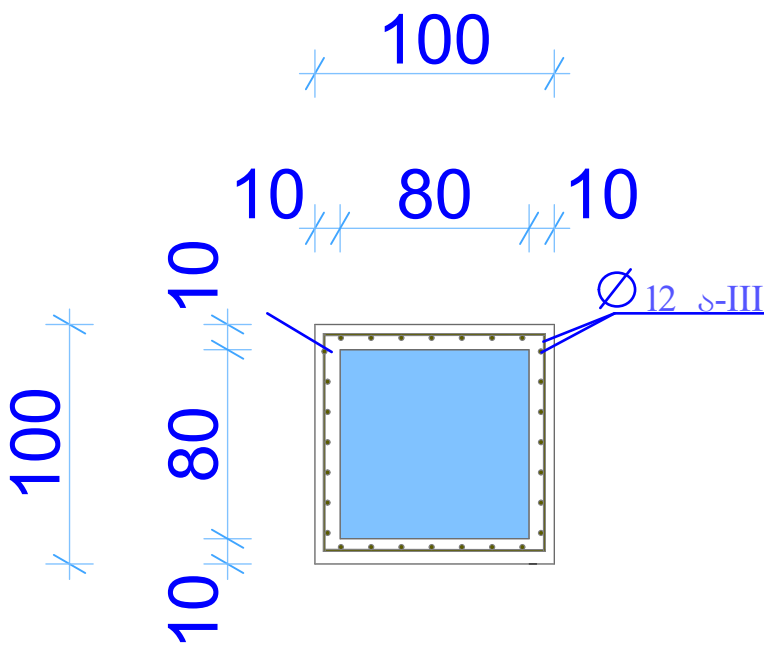

მასალების სპეციფიკაცია ერთ ჭაზე

- 1) III კატ. გრუნტის დამუშავება-----1,1 კბ.მ.
- 2) ღორღის საფუძველის მოწყობა-----0,1 კბ.მ
- 3) სანიაღვრე ჭის მოწყობა B-25 კლ. ბეტონით სისქე 10 სმ.
ძირი-----0,1კბ.მ
კედელი-----0,31კბ.მ
ბეტონის სახურავი-----0,07კბმ
- 4) არმატურა Φ 12 ა-III 56.8 მ -----50,55 კგ

სამუშაოთ მოცულობები არხის მოწყობაზე

- 1) გრუნტის დამუშავება ხელით ღია არხზე-----3,2 კბ.მ
- 2)გრუნტის დამუშავება ხელით გოფირებული მილისთვის ---51,7 კბმ
- 3)ქვიშის საფუძელის მოწყობა -----6,47 კბმ
- 4)გოფირებული მილი SN4 300მმ -----129,5 მ
- 5)გრუნტის უკუ ჩაყრა -----28,9 კბ.მ

დირექტორი	გ.ჩოგაძე		დამკვეთი: სულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობა			2016წ
პროექტის ავტორები	გ.ჩოგაძე		გეგმვის მინი სკოტული მოედანზე დამცავი კედლის და სანიაღვრე არხის მოწყობა	სტადია	ფურც.	ფურცლები
	ლ.აბულაძე					
კომპერაჟიკა	ლ.აბულაძე		სანიაღვრე ჭა მ. 1-25	შპს "არქიტექტურის ჯგუფი"		