


ელექტროენერგიის
აღრიცხვის კვანძი

მთავარი ელ. გადანაწილებელი ფარი - MDB-1

ზომა 1250x600x250
მონტაჟის ტიპი დასაღმმელი
დაცვის კლასი IP40
შემაველი საზეზი ზემოდან/ქვემოდან
გამაველი საზეზი ზემოდან/ქვემოდან
დადგმული სიმძლავრე $P_{დ}$ 123,8 kW
მოთხოვნილი სიმძლავრე $P_{მ}$ 99,0 kW
დენის სისტემა 3N PE, AC50Hz, 400/230V, TN-S

მ კ ვ ე ბ ა ვ ი ქ ს ე ლ ი

MF-1
NAYY 4x120
L=60 m

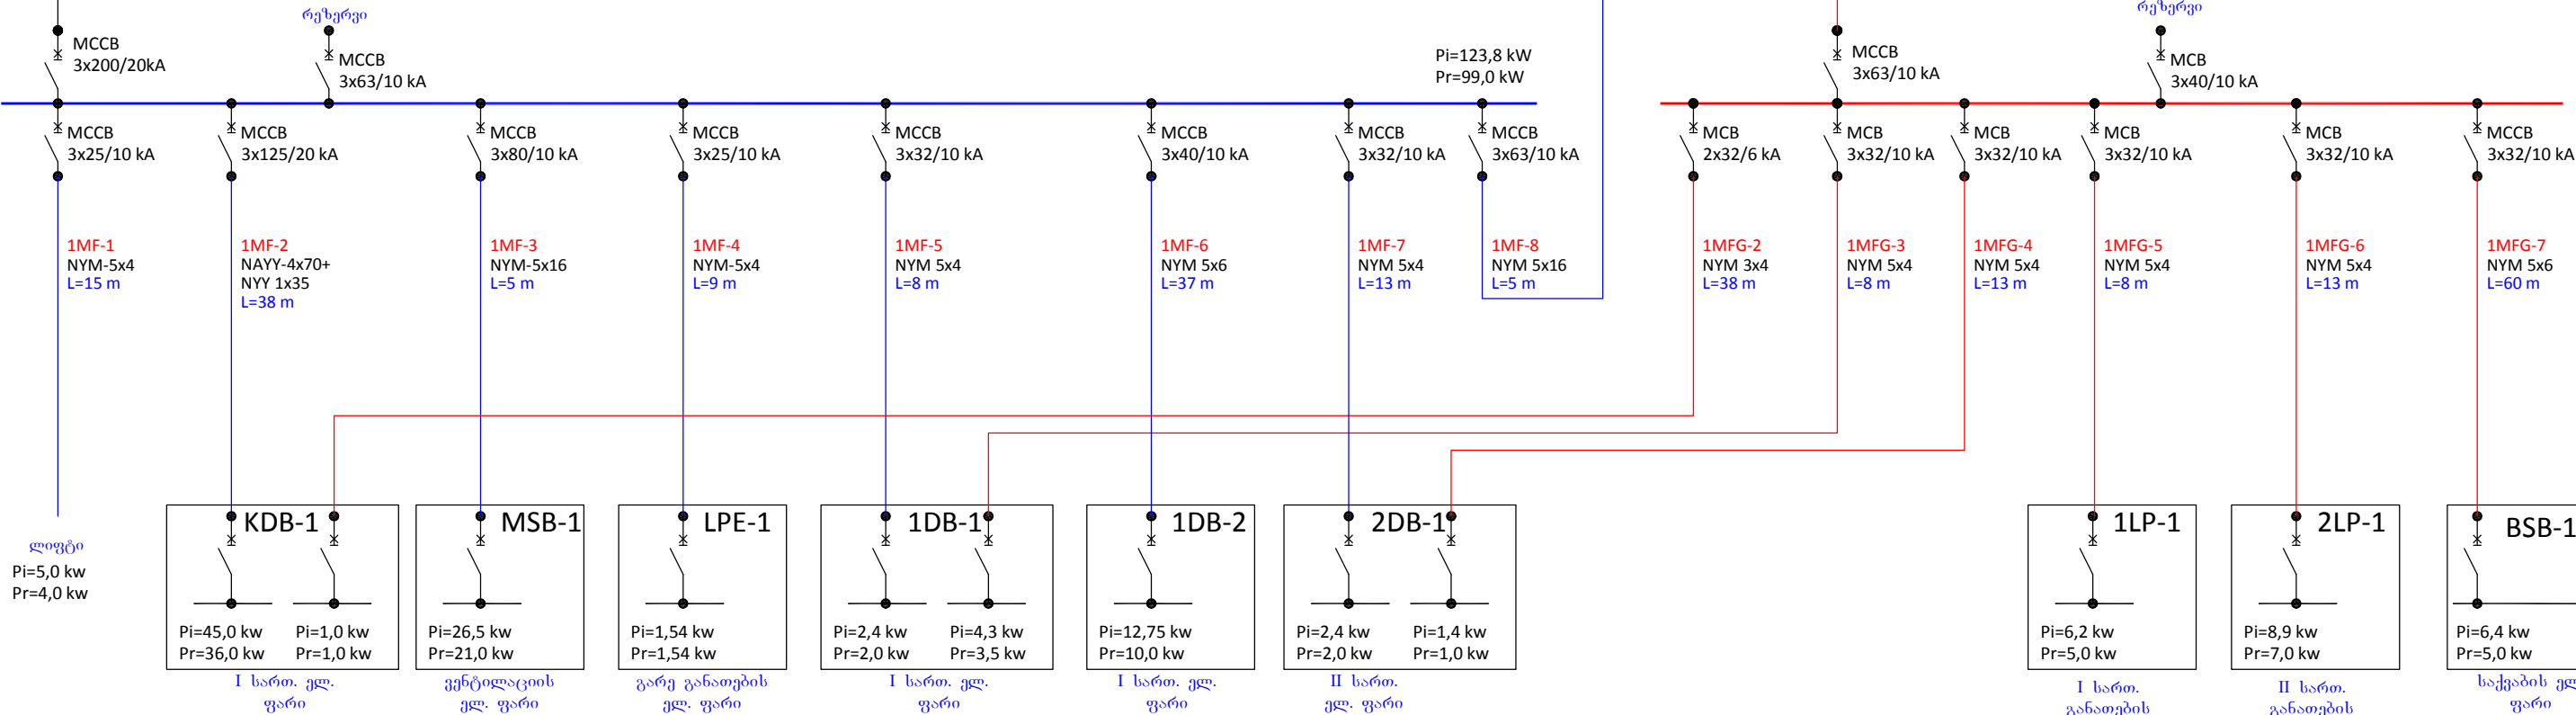

ოპიკების დასახელება:

ქ.თბილისში,
სოფელი დილოში
(ს.ა.: 72.14.20.008)
საშენებლო საბჭო ბაზა -
ბაღის შენობის პროექტი.

შენიშვნა:

MegaWatt.ge გვს "მეგავატი.ჯი"

თანამდებობა	სახელი	ხელმოწერა
დირექტორი	ა.ბალოუსოვი	
არქიტექტორი	ა.ბალოუსოვი	
ინჟინერი	გ. სტაფიძე	

თარიღი	2016 წ.
გამგზავნი	1:
ფორმატი	ფაილი
ფაილი	გვარდი
სტადია	ფურცელი
ფურცელი	ფურცელი
მ.პ.	EL-101/1


ნახაზის დასახელება:

MDB-1 მთავარი ელ.
გადანაწილებელი ფარი
სქემა

ელ. გამანაწილებელი ფარი - KDB-1


PE N L1 L2 L3
3xC100/10kA

ზომა 48 მოდულზე
მონტაჟის ტიპი ზედსაპირული
დაცვის კლასი IP54
შემავალი ხაზები ზემოდან
გამავალი ხაზები ზემოდან
დამტენის სიმძლავრე P_{დ1} 45.00
დამტენის სიმძლავრე P_{დ2} 1.00
დენის სისტემა 3N+PE, AC50Hz, 230/400V, TN-S

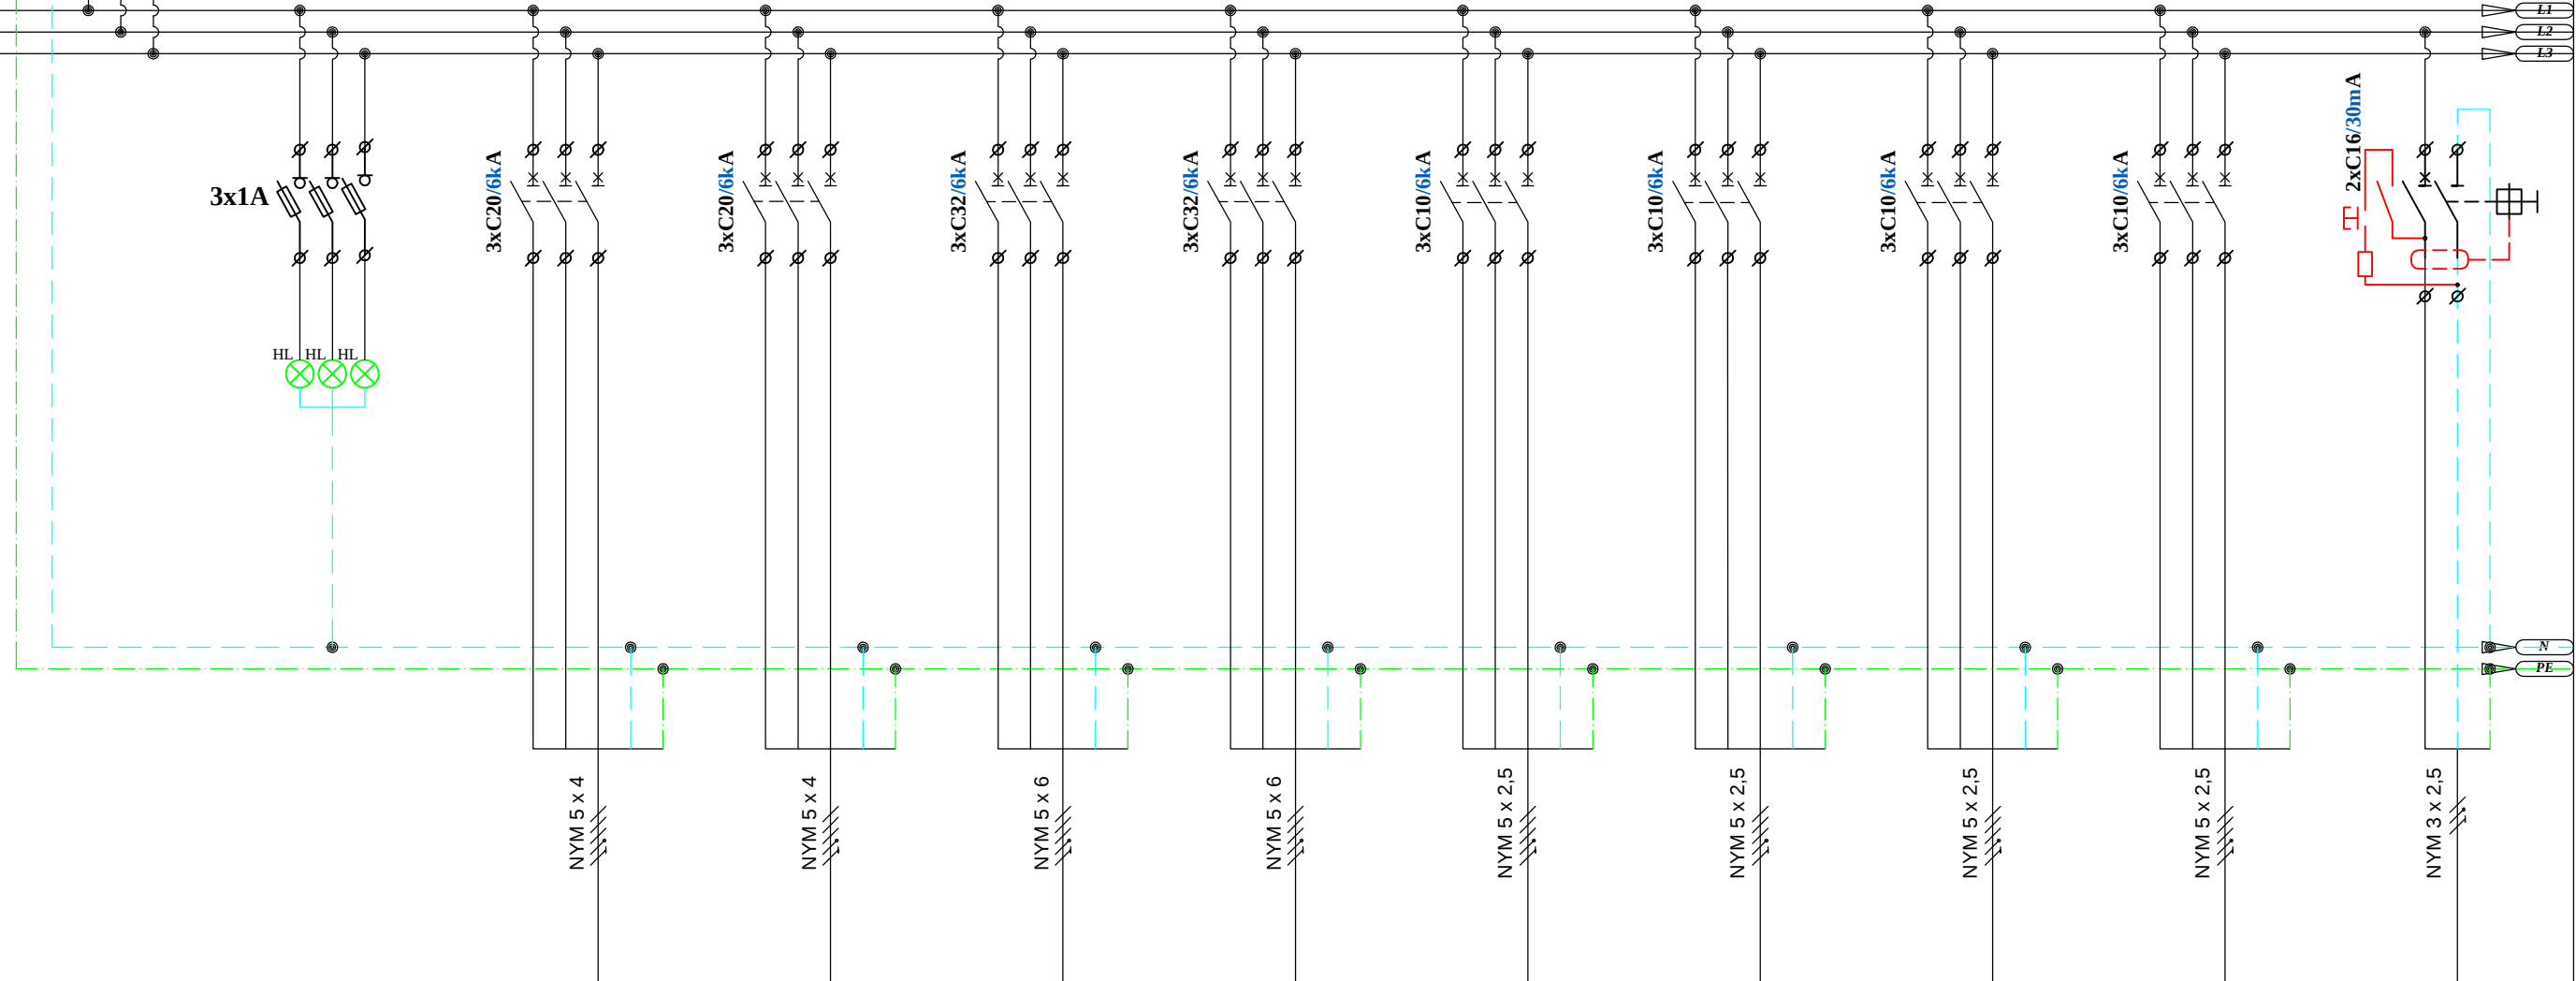

N°N°N°	QF1		QF2	QF3	QF4	QF5	QF6	QF7	QF8	QF9	QF10
ჯგუფის №			1KDB-P1	1KDB-P2	1KDB-P3	1KDB-P4	1KDB-P5	1KDB-P6	1KDB-P7	1KDB-P8	1KDB-P9
დატვირთვა(კვ)	45.00		6,50	6,50	14,00	14,00	0,60	1,10	0,60	0,60	0,20
მუშა ძაბვა (V)	400		400	400	400	400	400	400	400	400	230
დენი (A)	67.66		9.77	9.77	21.05	21.05	0.90	1.65	0.90	0.90	0.87
დანიშნულება	შემავალი კომპარტმენტი	ფაზების ინდიკატორი	სამზარეულოს დანადგარი	სამზარეულოს დანადგარი	სამზარეულოს დანადგარი	სამზარეულოს დანადგარი	სამზარეულოს დანადგარი	სამზარეულოს დანადგარი	სამზარეულოს დანადგარი	სამზარეულოს დანადგარი	სამზარეულოს დანადგარი

ოპერატორის დასახელება:	შენიშვნა:	MegaWatt.ge გვს "მეგაპატი.ჯი"	თარიღი	ნახაზის დასახელება:
ქ.თბილისი, სოფელი დიდოში (ს.ა.: 72.14.20.008) საგანმანათლებლო საბჭო ბაზის შენობის კომპლექტი.			2016 წ.	KDB-1 ელ. გამანაწილებელი ფარი სქემა
			მასშტაბი	
			1:	
	</			

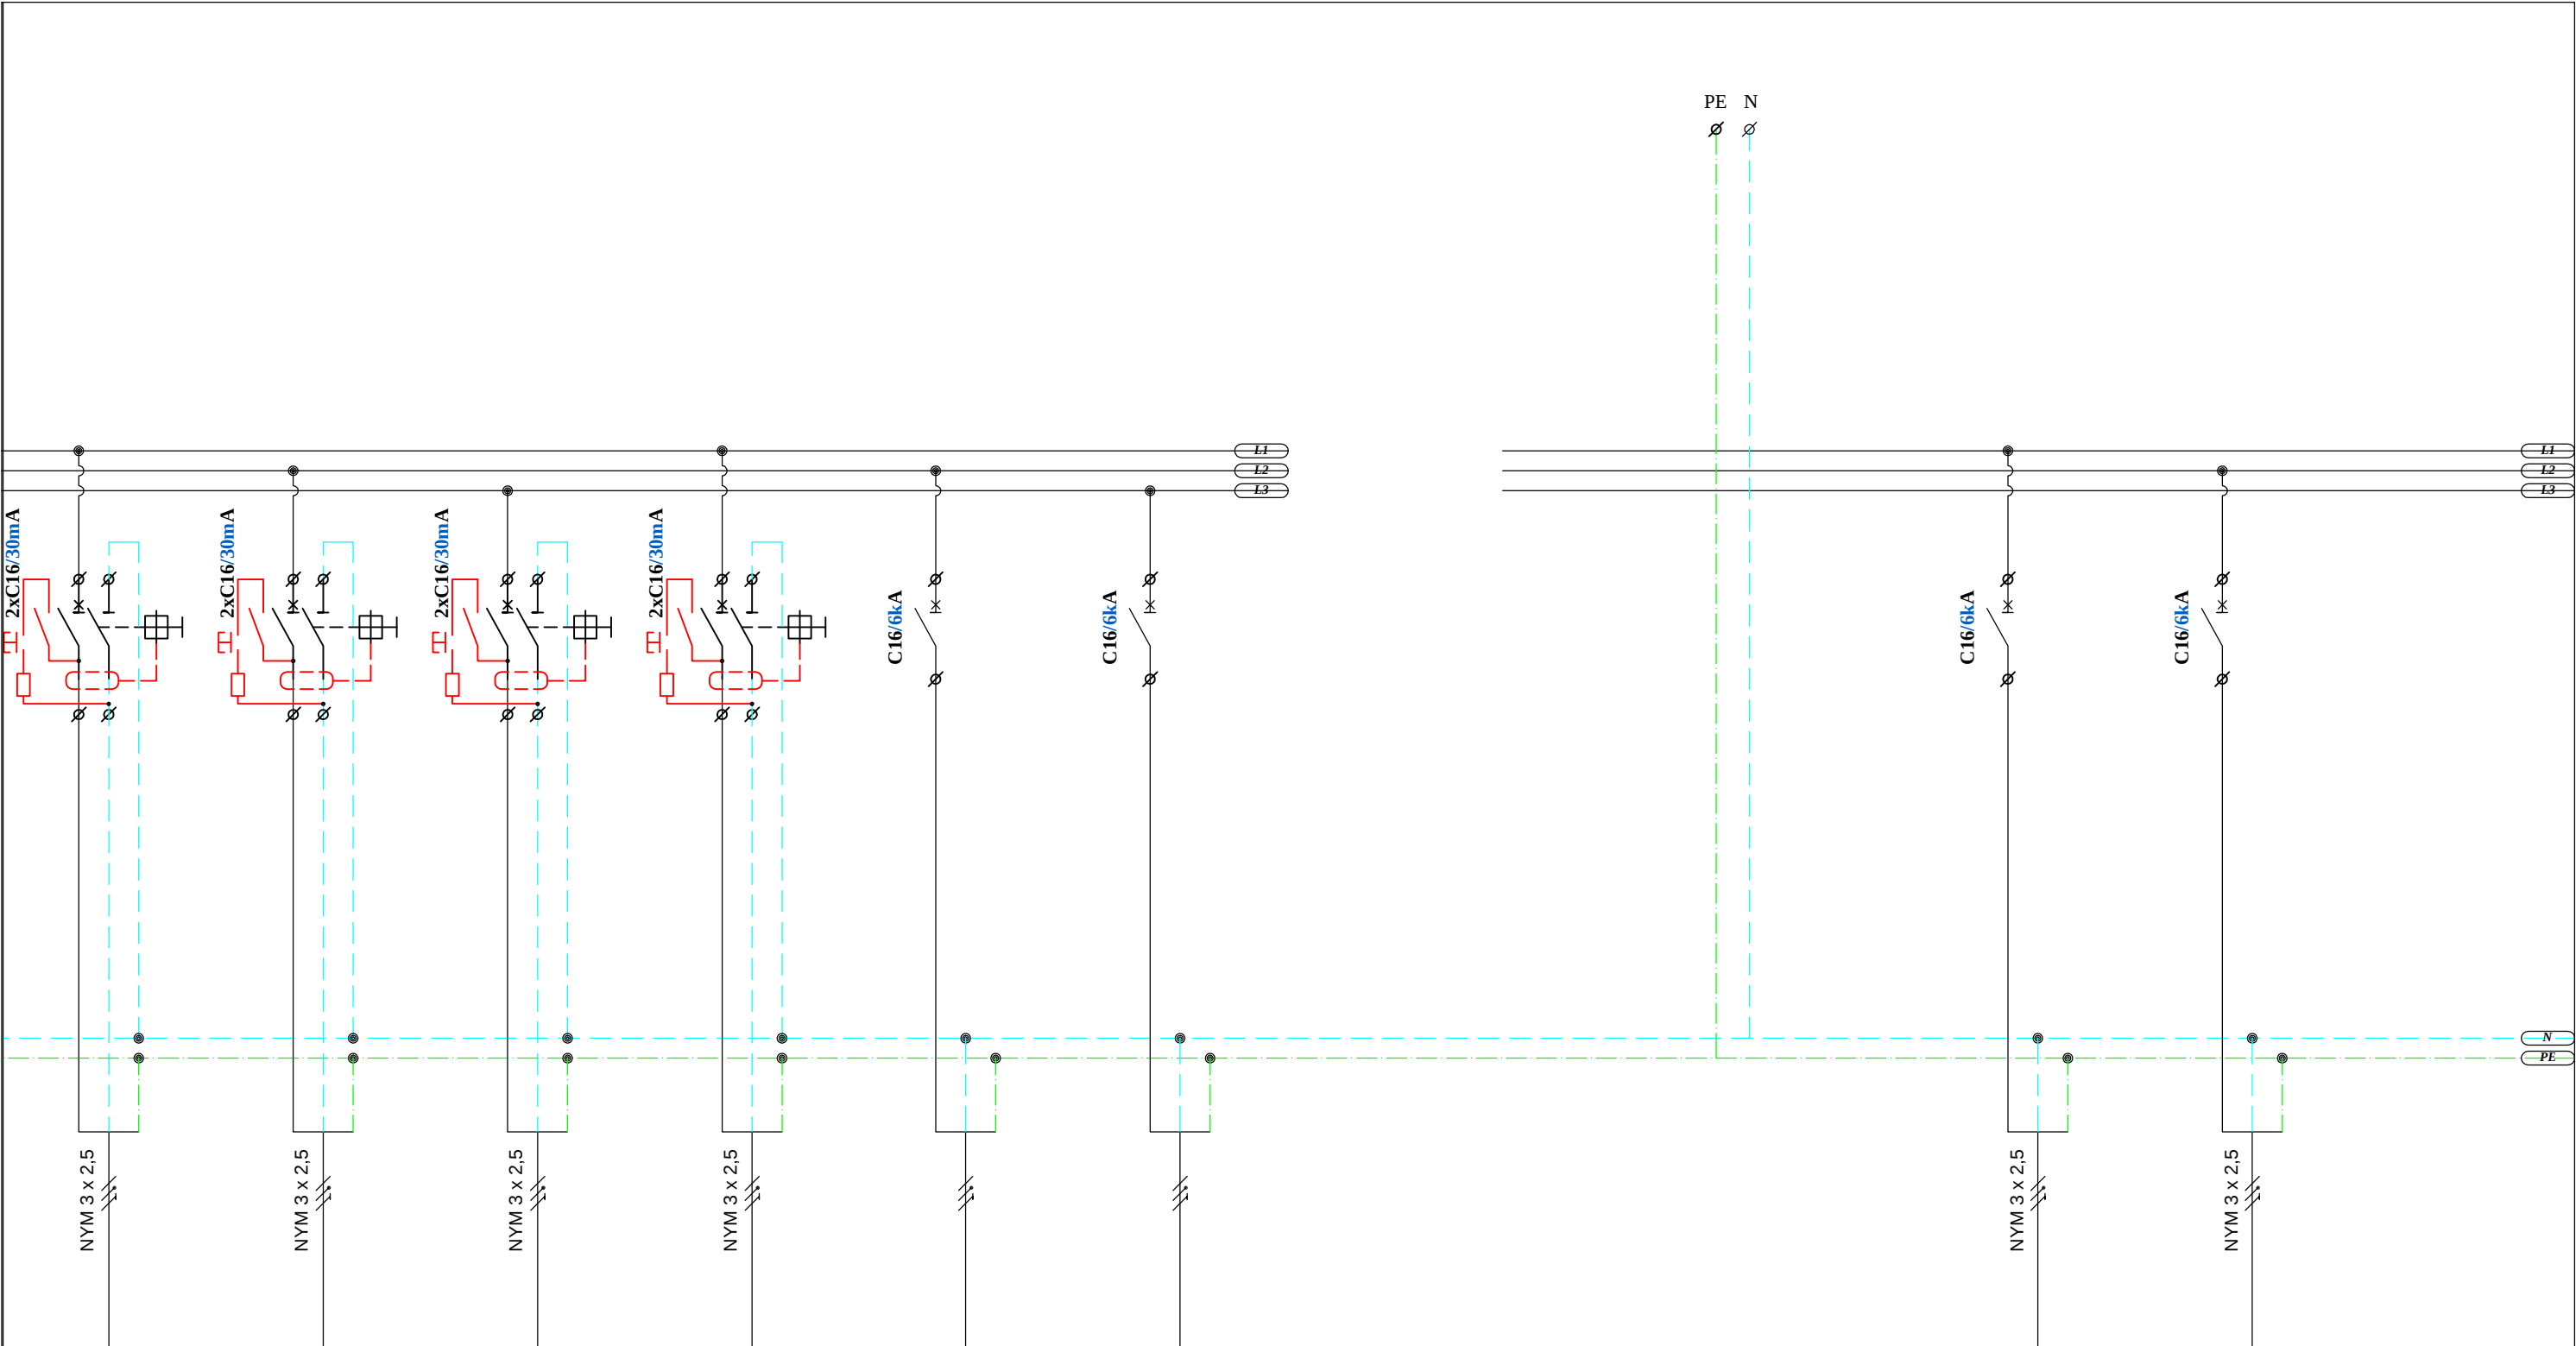

QF11	QF12	QF13	QF14	QF15	QF16		N°N°		QF17	QF18	
1KDB-P12	1KDB-P13	1KDB-P14	1KDB-P15				ჯგუფის №		1KDB-P10	1KDB-P11	
0,30	0,20	0,20	0,20				ღატვირთვა(kW)		0,50	0,50	
230	230	230	230				მუშა ძაბვა (V)		230	230	
1.30	0.87	0.87	0.87				ღენი (A)		2.17	2.17	
საშტეფსელო როზეტები	საშტეფსელო როზეტები	საშტეფსელო როზეტები	საშტეფსელო როზეტები	რეზერვი	რეზერვი		ღენიშნულეა		საშტეფსელო როზეტები	საშტეფსელო როზეტები	

ოგეიქბის ღუსახელეა:

ქ.თბილისში,
სოფელი ღიღოში
(ს.პ.: 72.14.20.008)
საშენებელი საბაჟო ბაზა -
ბაღის შენობის პროექტი.

შენიშვნა:


MegaWatt.ge

შპს "მეგაუატი.ჯი"

თენახღაოლა	სახელი	ხელმოწერა
ღირეპტოროი	ა.ბალოუსოვი	
არეიბახტოროი	ა.აღაშოვი	
იწჟინერი	გ. სტეფანაძე	

თარიღი	ნახაზის ღუსახელეა:	
2016 წ.	KDB-1 ელ. გამანაწილეელი უარი სქემა	
მასშტაბი	ფაილი	გვარდი
1:		
ფორმატი	A3	
სტადია	უარცელი	უარცელა
მ.პ.	EL-102/2	

ელ. გამანაწილებელი ფარი - 1DB-1

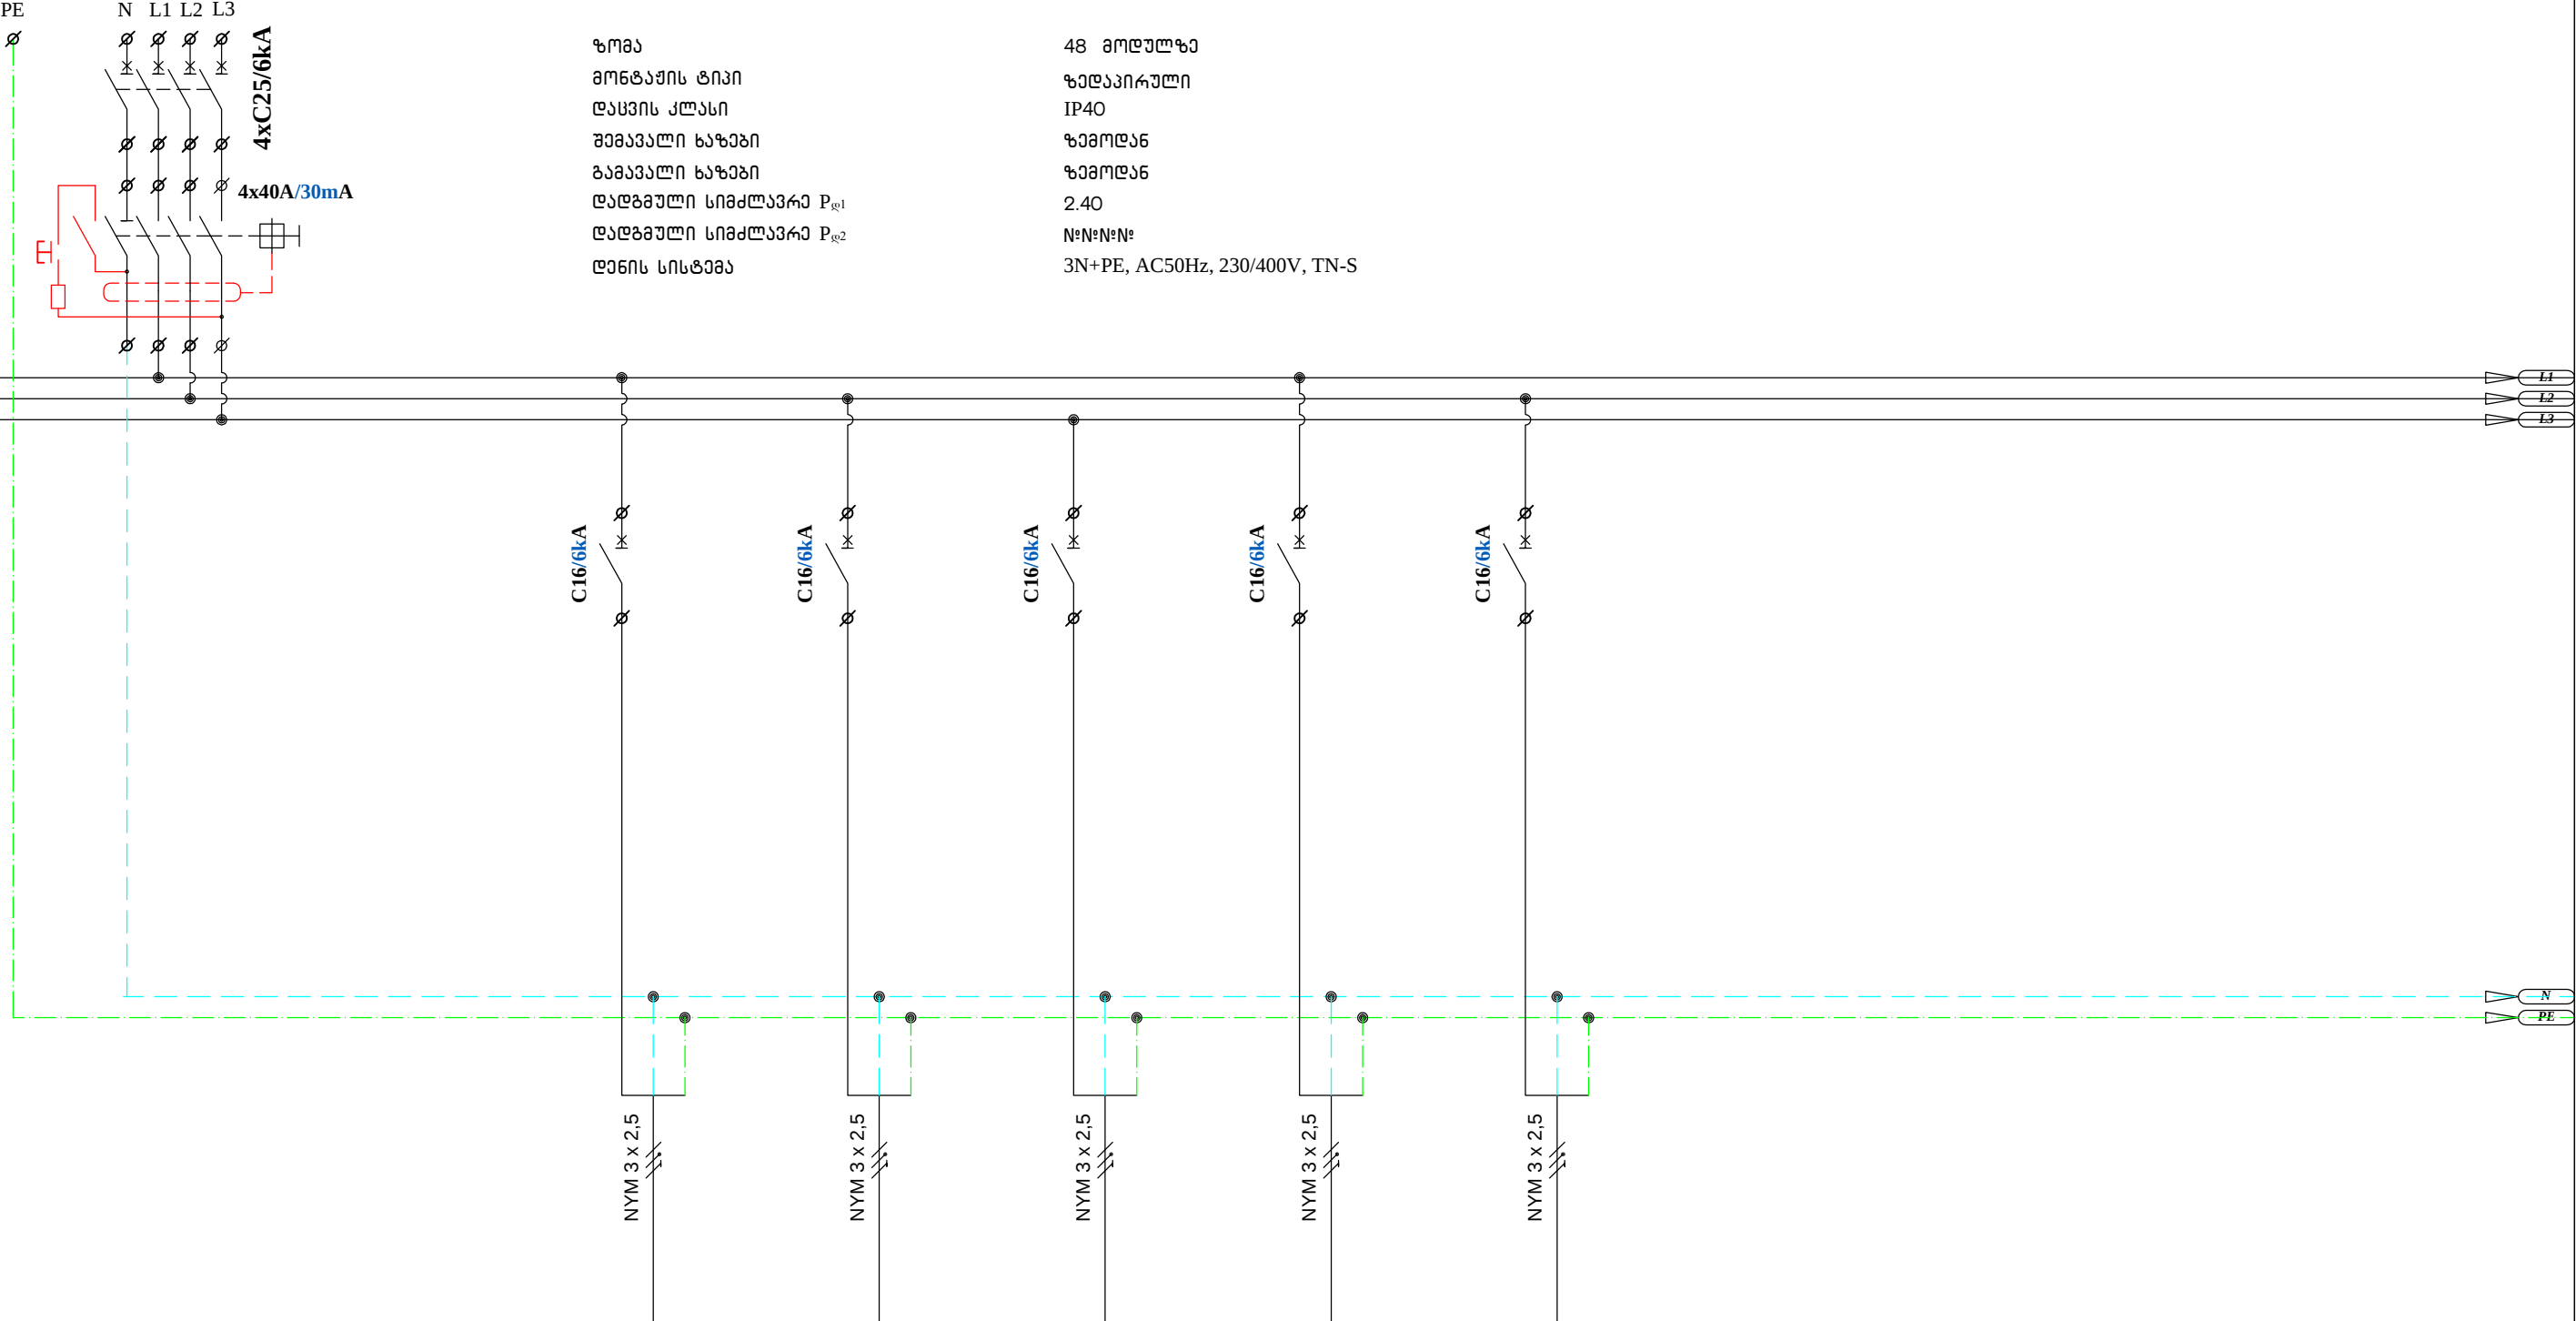

ზომა	48 მოდულზე
მონტაჟის ტიპი	ზედაპირული
დაცვის კლასი	IP40
შემავალი ხაზები	ზემოდაც
გამავალი ხაზები	ზემოდაც
დადგენილი სიმძლავრე P _{დ1}	2.40
დადგენილი სიმძლავრე P _{დ2}	N°N°N°
დენის სისტემა	3N+PE, AC50Hz, 230/400V, TN-S

N°N°N°	QF1		QF2	QF3	QF4	QF5	QF6				
ჯგუფის №			1.1DB-P1	1.1DB-P2	1.1DB-P3	1.1DB-P4	1.1DB-P12				
დატვირთვა(კვ)	2.40		0,50	0,40	0,40	0,60	0,50				
მუშა ძაბვა (V)	400		230	230	230	230	230				
დენი (A)	3.85		2.17	1.74	1.74	2.61	2.17				
დანიშნულება	შემავალი კომპარტმენტი		საგთმსახურ როზეტები	საგთმსახურ როზეტები	საგთმსახურ როზეტები	საგთმსახურ როზეტები	საგთმსახურ როზეტები				

ოპერატორის დასახელება:

კომპილტორი,
სოფელი დილომი
(ს.პ.: 72.14.20.008)
საგთმსახურ საგთმსახურ ბაზა -
ბაღის შენობის კომპლექტი.

შენიშვნა:

MegaWatt.ge გვს "გეგმვა,ჯი"

თანამდებობა	სახელი	ხელმოწერა
დირექტორი	ა.ბალოუსოვი	
არქიტექტორი	ა.ბალოუსოვი	
ინჟინერი	გ. სტეფანაძე	

თარიღი

2016 გ.

მასშტაბი

1:

ფორმატი


A3

სტადია

მ.3.

ნახაზის დასახელება:

<

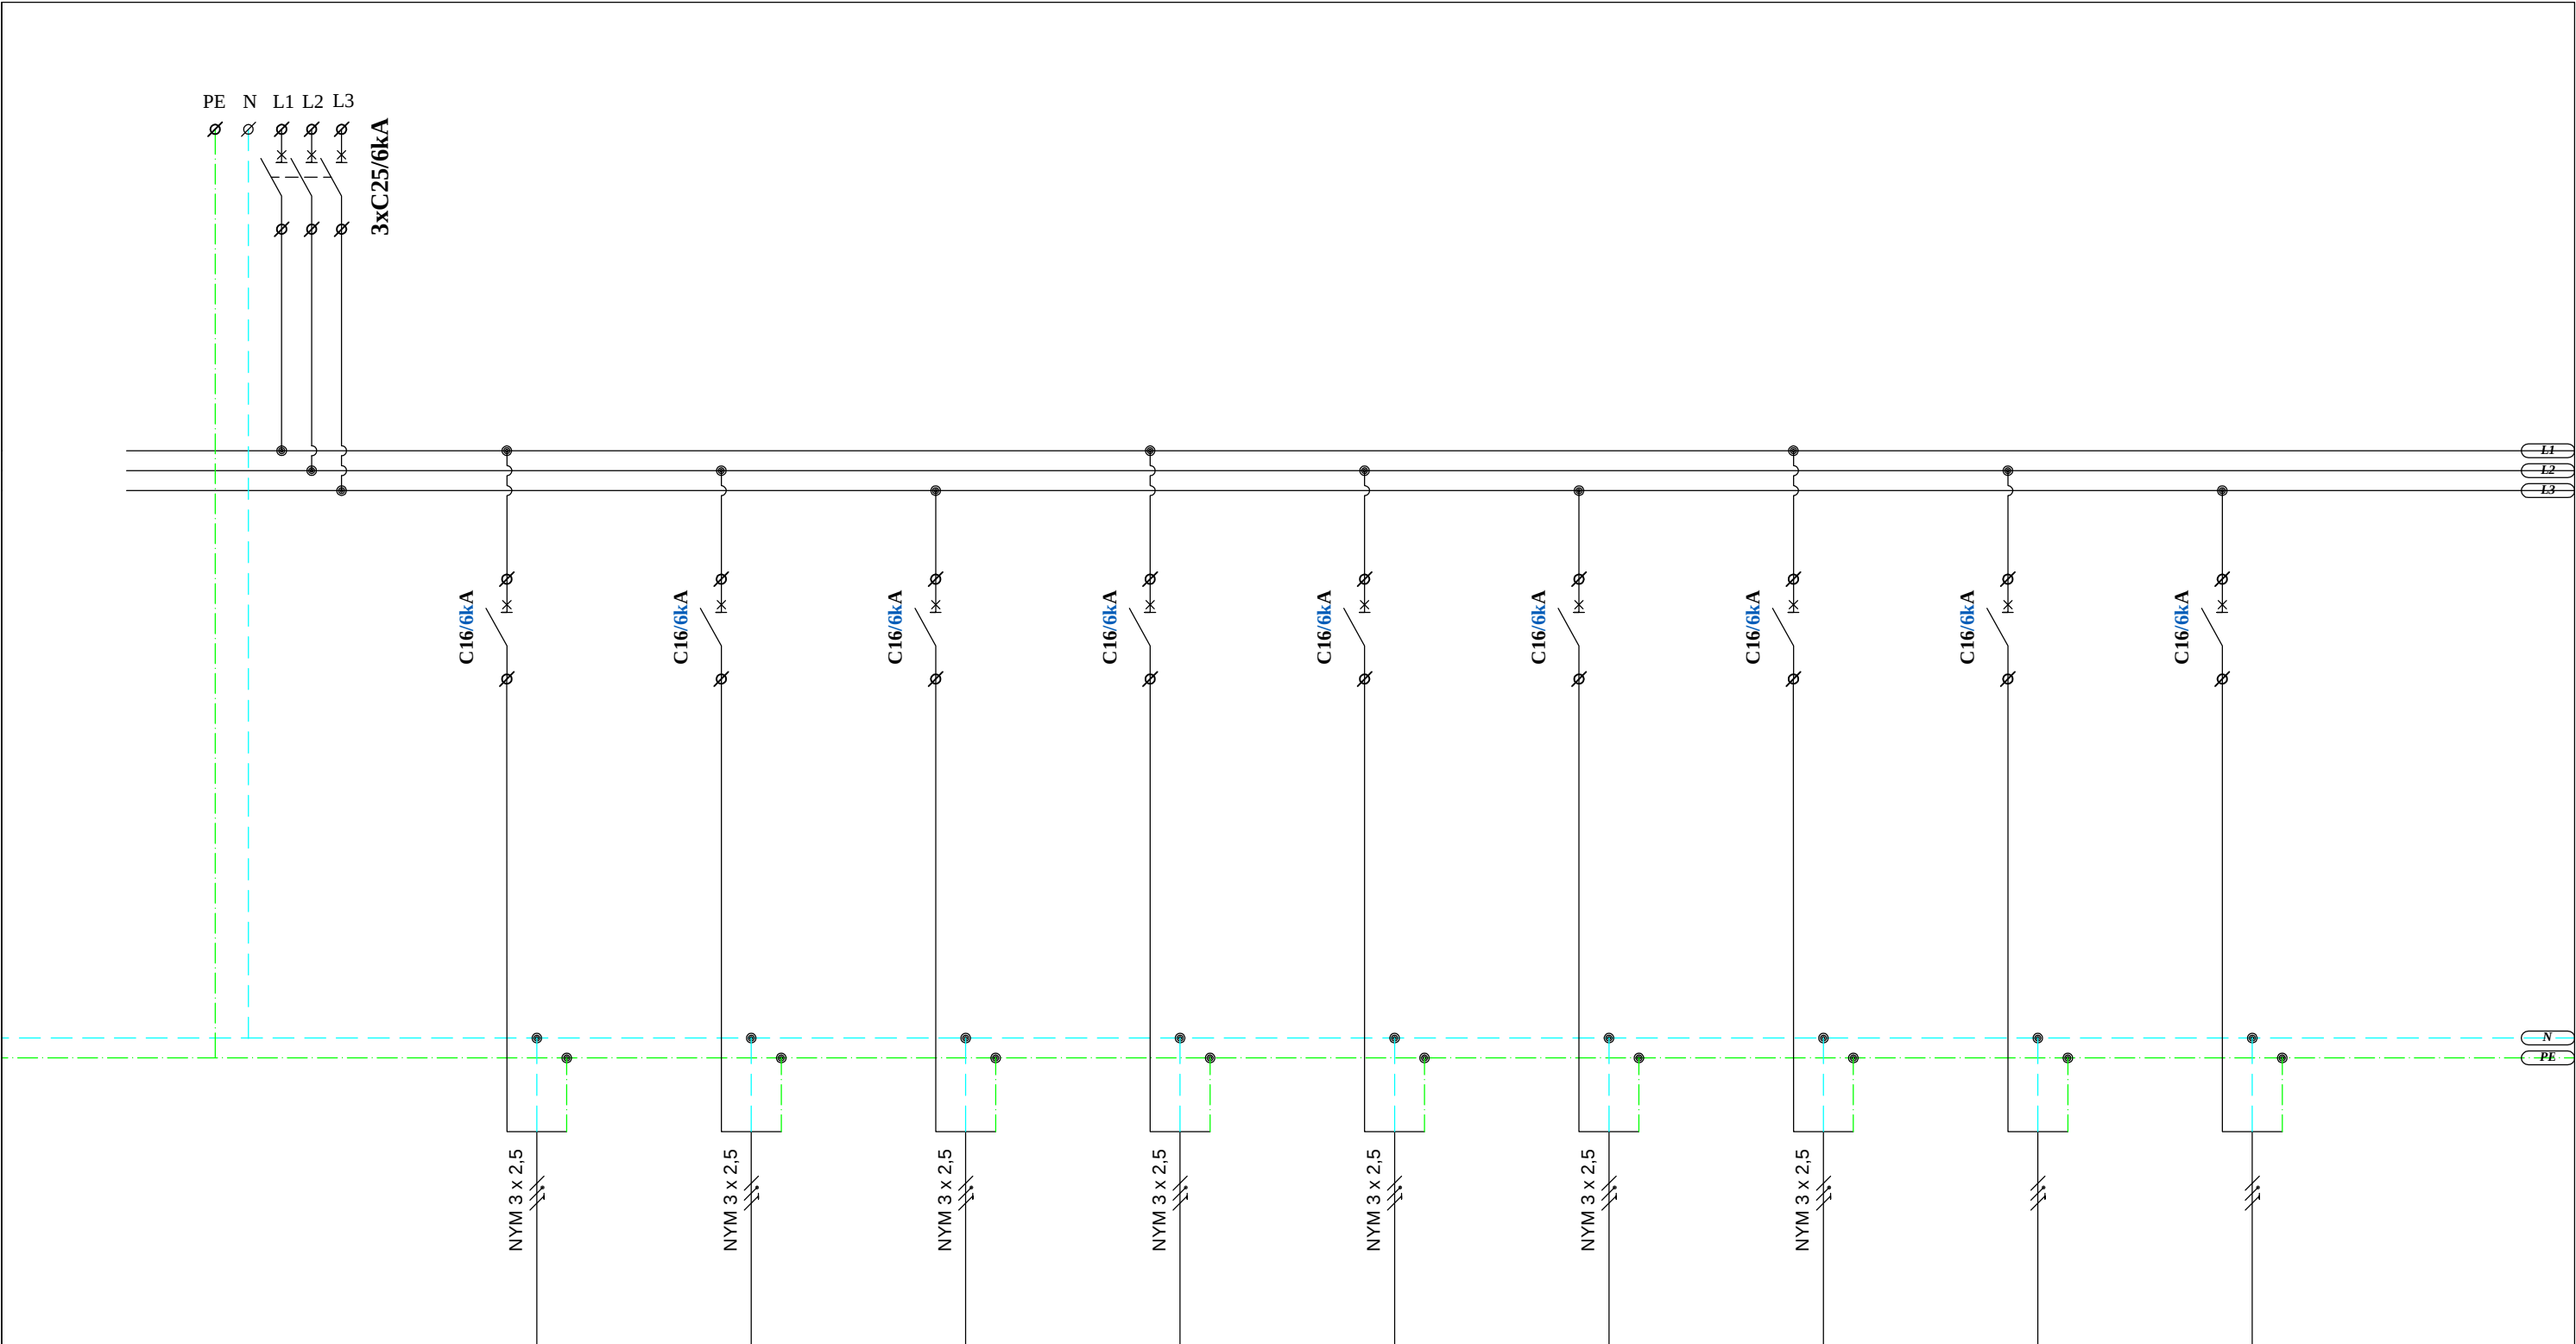

	QF7	QF8	QF9	QF10	QF11	QF12	QF13	QF14	QF15	QF16	
		1.1DB-P5	1.1DB-P6	1.1DB-P7	1.1DB-P8	1.1DB-P9	1.1DB-P10	1.1DB-P11			
	4.30	0,60	0,80	0,80	0,70	0,60	0,60	0,20			
	400	230	230	230	230	230	230	230			
	6.90	2.61	3.48	3.48	3.04	2.61	2.61	0.87			
	შემყვანი კომპარტმენტი	საშტატო როზეტები	საშტატო როზეტები	საშტატო როზეტები	საშტატო როზეტები	რეკის ელ. კვება	რეკის ელ. კვება	საშტატო როზეტები	რეკარგი	რეკარგი	

ოპერატორის დასახელება:

კომპანია, სოფელი დიდილი (ს.პ.: 72.14.20.008) საშტატო საშტატო ბაზა - ბაზის შენობის კომპლექტი.


შენიშვნა:

MegaWatt.ge შპს "მეგაპაუერ,ჯი"

თანამდებობა	სახელი	ხელმოწერა
დირექტორი	ა.ბაქალაძე	
არქიტექტორი	ა.ბაქალაძე	
ინჟინერი	გ. სტაფილაძე	

თარიღი	2016 წ.
მასშტაბი	1:
ფორმატი	A3
სტადია	შ.პ.

ნახაზის დასახელება:	1DB-1 ელ. გამანაწილებელი ფარი სქემა
ფაილი	შ.პ.
გვერდი	EL-103/2

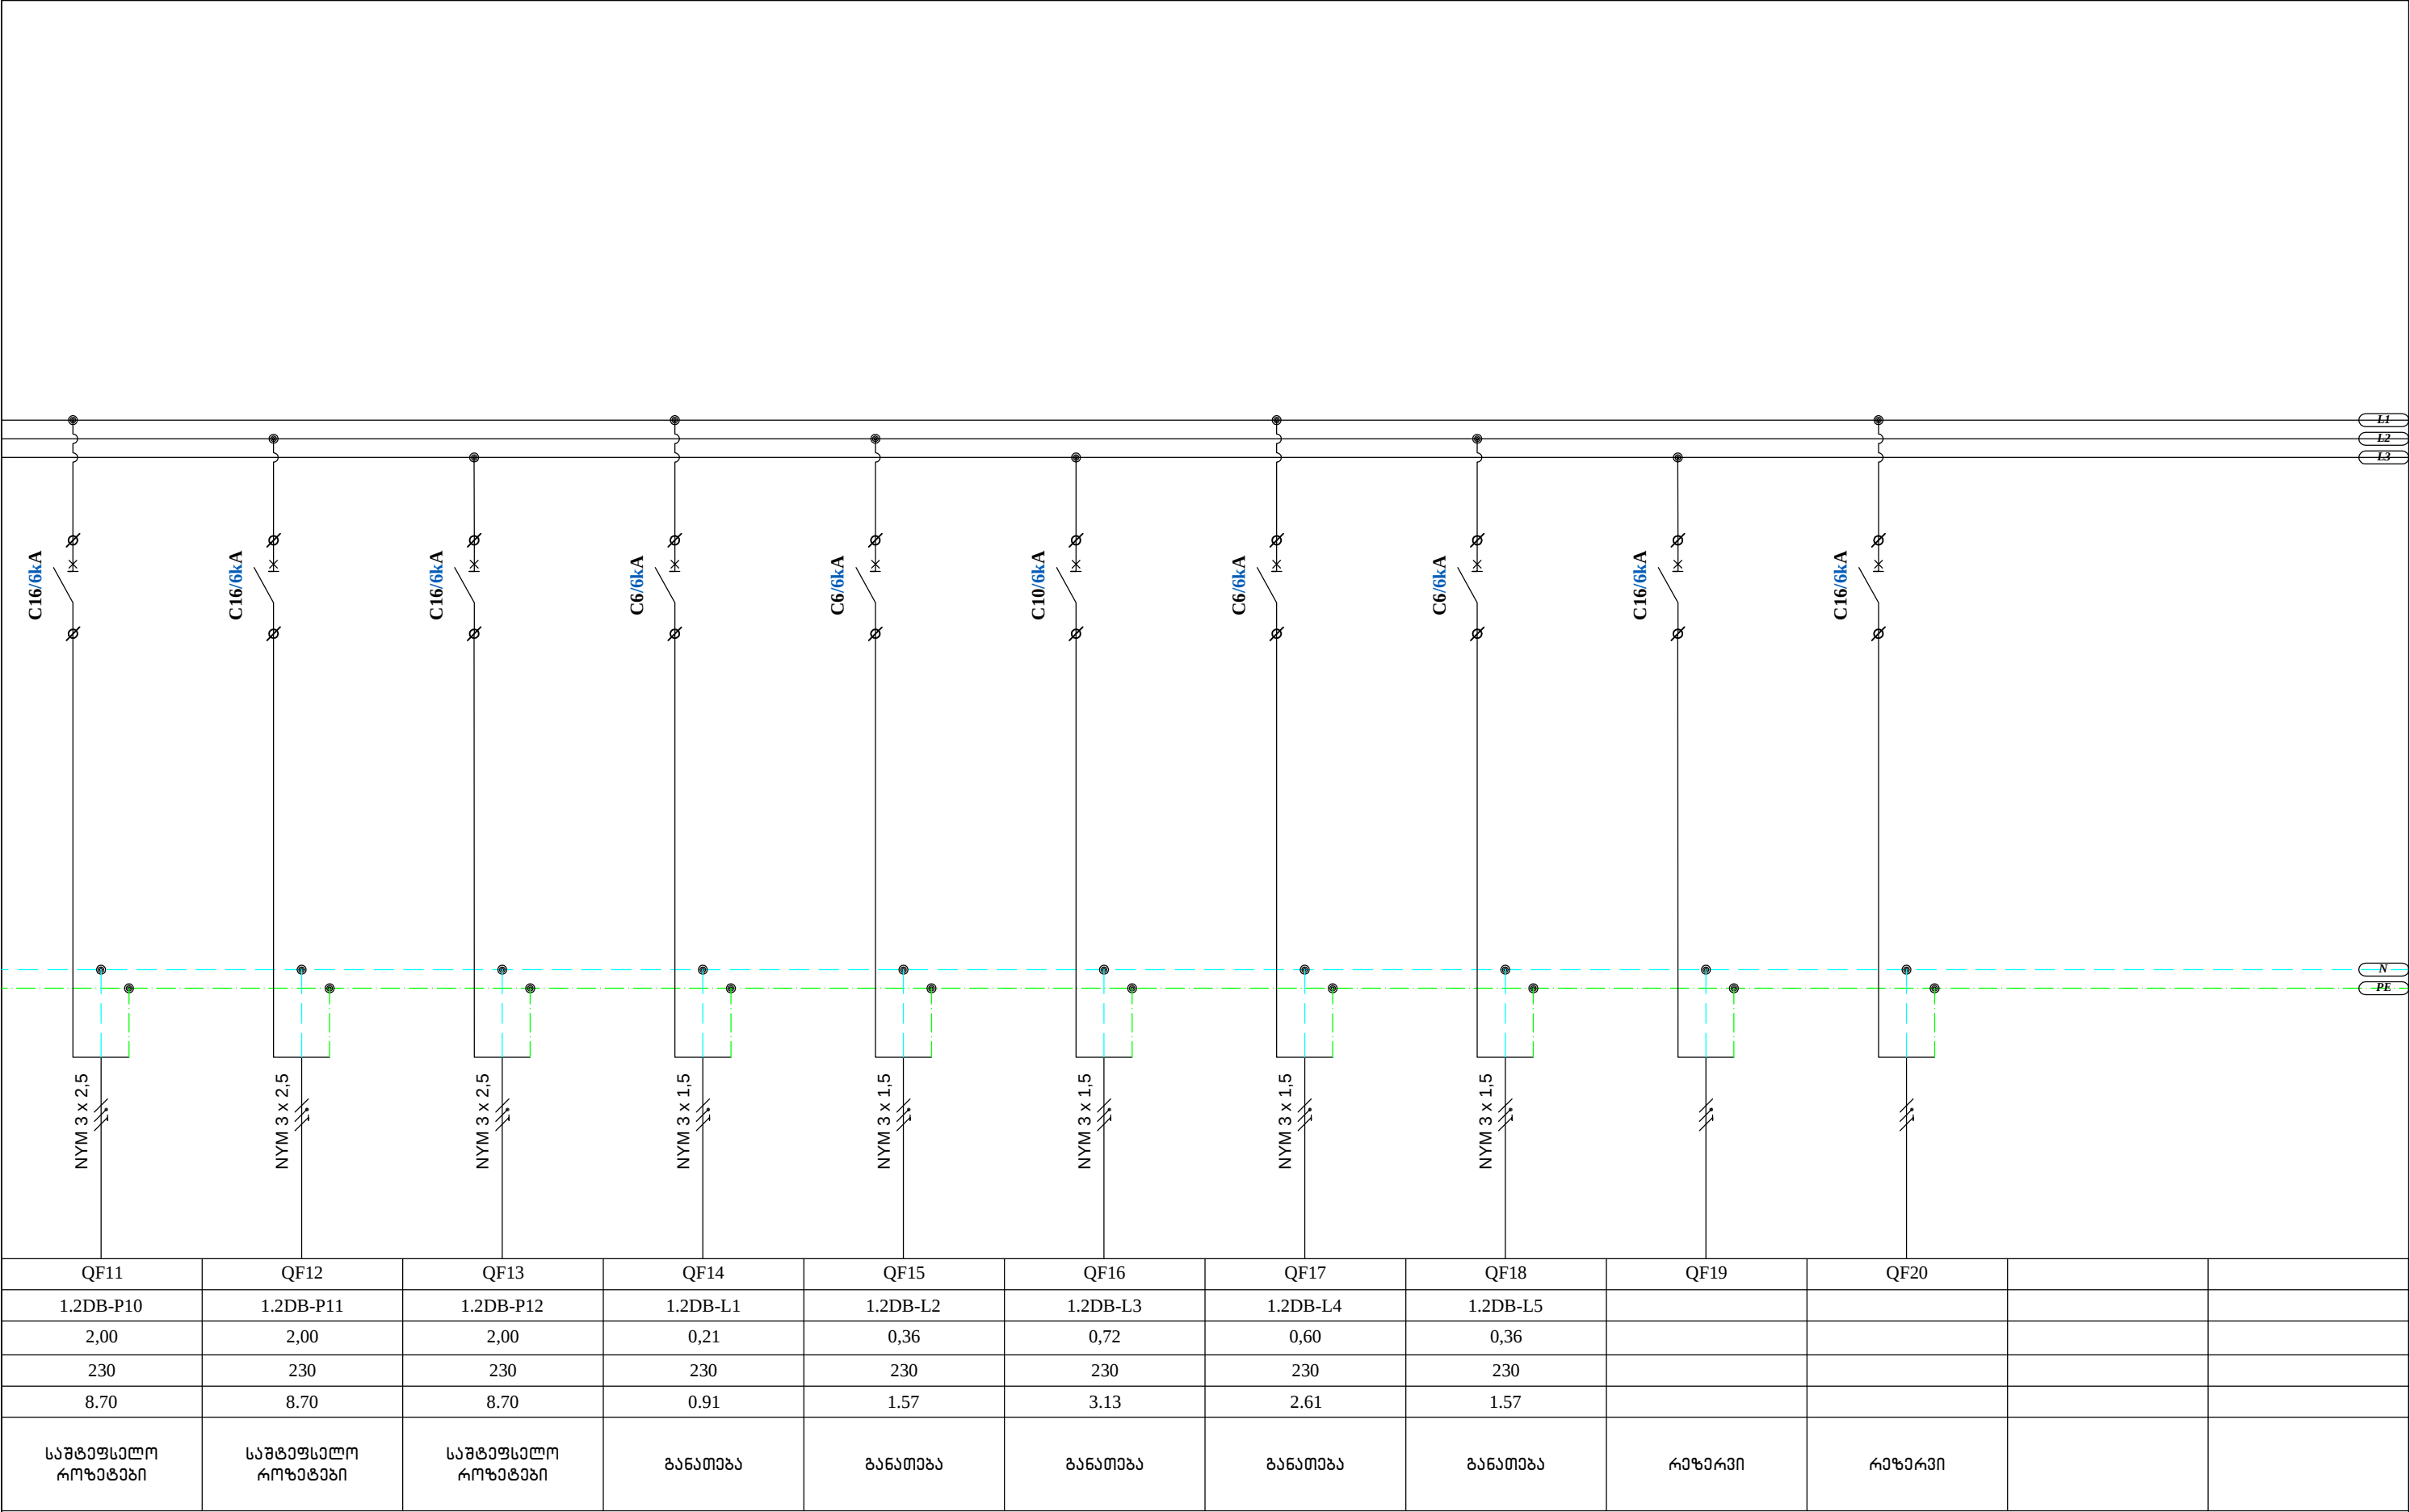

ოპერატორის დასახელება: ქ.თბილისი, სოფელი დილომი (ს.პ.: 72.14.20.008) საშტატო საშტატო ბაზა - ბაღის შენობის კომპლექტი.	შენიშვნა:	MegaWatt.geშპს "მეგაპატი,ჯი"	თარიღი		ნახაზის დასახელება: 1DB-2 ელ. გამანაწილებელი ფარი სქემა		2016 წ.					
			მასშტაბი									
			1:				ფორმატი		ფაილი			
			ფორმატი				A3					
			არქივების				სტანდარტი		ფურცელი			
თან												

