
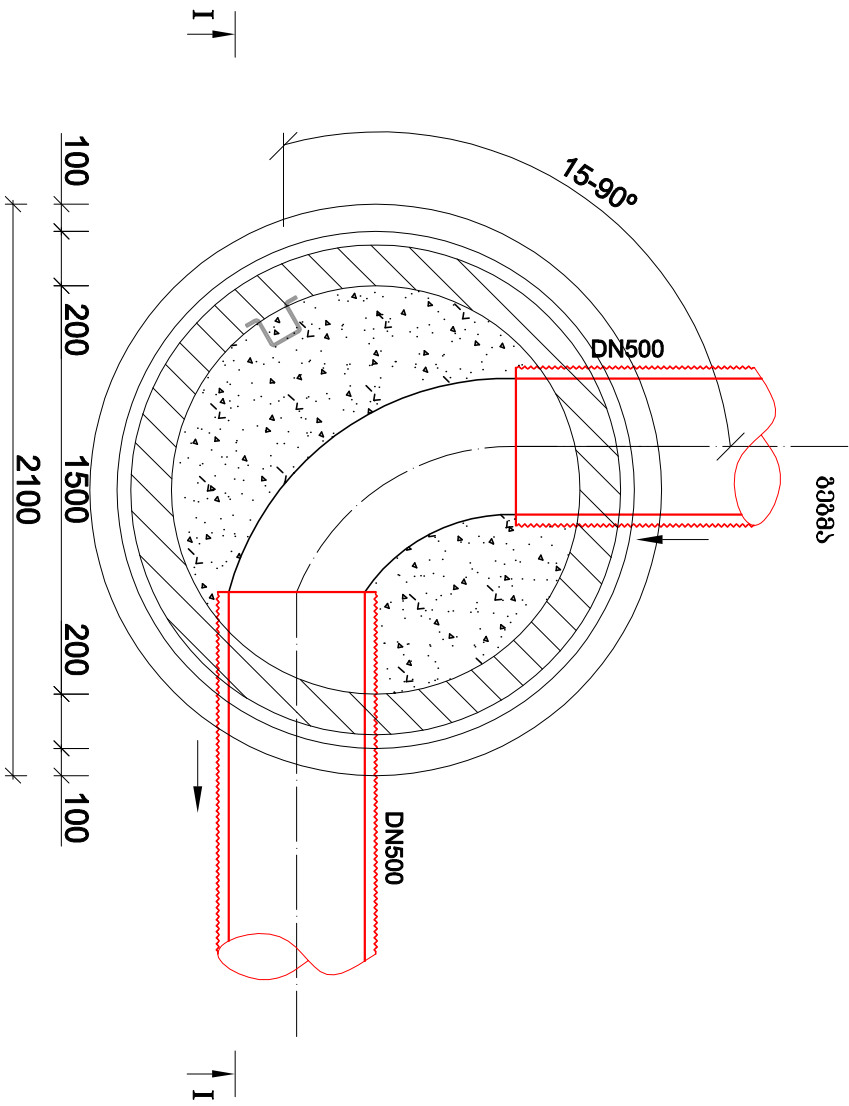


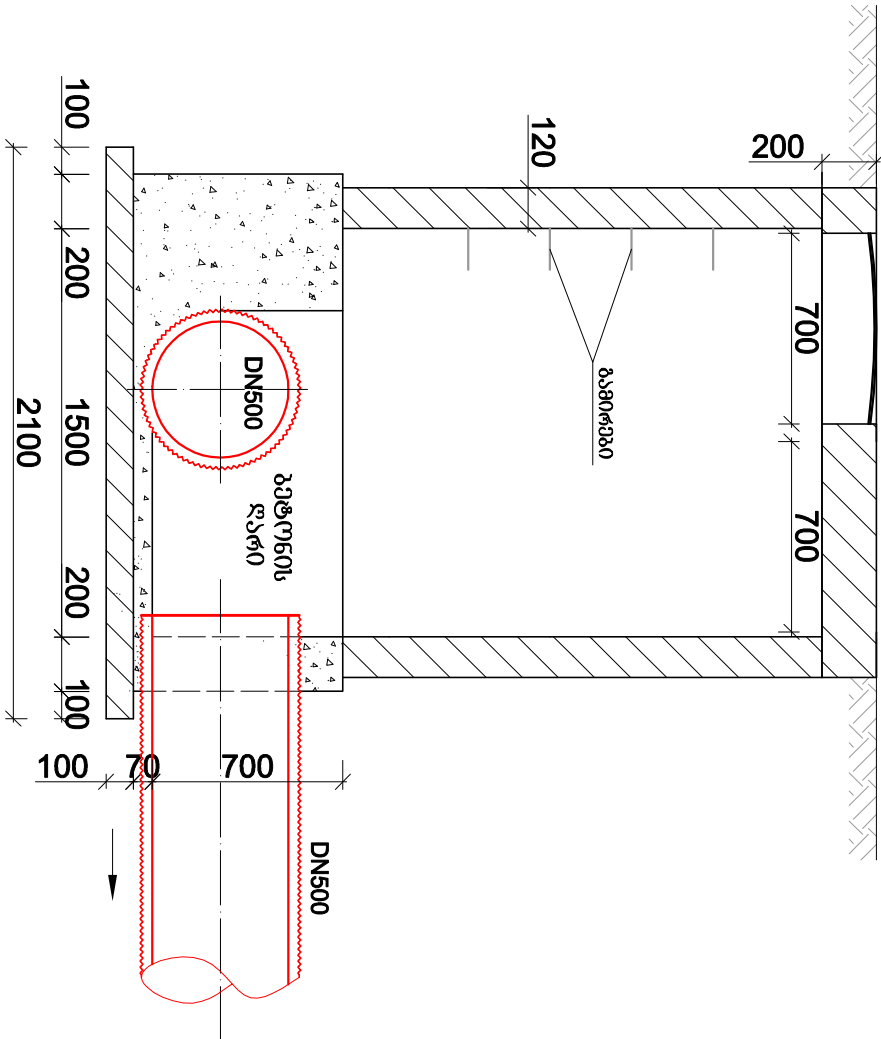

მონაგვერის სათვალთვალეო ტიპის მონაგვერები

პ.ა. №	ზონის დიამეტრი მმ	მოქმედების დიამეტრი მმ	ღირის მოხვედრის კუთხე °	მოქმედების ჩაღრმავება h მმ	ზონის ზომები მმ				
					ღირის სიმაღლე	ღირის სიმაღლე	ღირის სიმაღლე	ღირის სიმაღლე	სრული სიმაღლე
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62	1500	500	157°	1600	700	70	100	900	1770
64			142°	1820				1120	1990
78			90°	2100				1400	2270
79			90°	2150				1450	2320
სულ D1.50მ - 4 ცალი									

შენიშვნები

- კანალიზაციის ზემოთ კონსტრუქციული ნაწილი შემოსულდნ ტიპური პროექტის ტიპი 902-09-22.84 თანახმად.
- ზემოს ჰიდროგრაფიკა განხორციელდნ ცხელი პითუმით არა უმცირესი 2 ზენისა საერთო სისძით 4-5 მმ-ი. პითუმით დაზარალებ ზის ზედაპირის დაზუზავება მოხდნ (დაზრუნვა) გენზინში ბახნილი პითუმით).
- ზემოს აბმისას აუცილებელია ძვაბულის კედლების ბაზარება ინვენტარული ფარმებით.
- არსებული ინდივიდუალური ბამომგვანების საპროექტო ზემთან ბაღამრება დასაზუსტებელია გვანბლობის პროცესში ბამრეგენილი ბათი ადგილმდებარეობის და დიამეტრების თანახმად.

შ.პ.ს. "ჯორჯიან უოთერ ანდ ფაუნტი"						
ტექნიკური მძამტობის და პროექტირების დეპარტამენტი						
თბილისი, კრისტაპხე I გზისმგზავი, №33						
თანამდებობა	ბაბი	სიღმრთეობა	ტაბანმელებს კანალიზაციის კოლმტორის რეკონსტრუქცია			
საპროექტოს უფრმანავლრუმილი			სოფ. შინდისიდან გორბასალის ძუბაზე ბაბამალ			
შეასრულა	ბ. ტატრევილი		მთ. ბაბმან კოლმტორიამდე			
შეამოწმა	ნ. თმთრახმ					
			მოხვევების			
			სათვალთვალეო ზემი.			
			ტიპური საფრთაქურ ნახაზი და მონაცემები.			
				მახშტაბი	თარიღი	დამგმთა
				1:25	2016 ივლითი	GWP 221
				სტადია	უფრმანავლრუმილი	უფრმანავლრუმილი
				შ.პ.	2-16	18