

სოფ.კოდის საბავშვო ბაღი

საანგარიშო პარამეტრების ჩამონათვალი

კონსტრუქციის დასახელება	გადამლობი კონსტრუქციის თბოგადაცემის კოეფიციენტი, k ვტ/მ ² *0C
1	2
გ. კ.	1,3
ფანჯარა	3,0
კარი	3,0
იატაკი	1,2
ჭერი	1,2

კონსტრუქციის დასახელება	ჰერის ტემპერატურა, 0 C
გარე ტემპერატურა	-9
შიდა ტემპერატურა	22

სათავეების თბოღანაკარგების ანგარიში																				
სათავეს ტიპი	სათავეს ტემპერატურა, 0 C	გადამლობი კონსტრუქციის მახასიათებლები						გადამლობი კონსტრუქციის თბოგადაცემის კოეფიციენტი, k ვტ/მ ² *გრდ	ზამთრის საანგარიშო			ძირითადი თბოღანაკარგები, ვტ	დამატებითი			თბოღანაკარგები, ვტ			რადიატორების შერწყვა	
		გადამლობი კონსტრუქცია	კონსტრუქციის ორიენტაცია მხარეების მიხედვით	სიგრძე, მ	სიმაღლე, მ	რაოდენობა	ფართი, მ ²		შიდა ტემპერატურა	გარე ტემპერატურა	ტემპერატურული სხვაობა		პირიზონტის მხარეებზე	და სხვა	კოეფიციენტი	კონსტრუქციებიდან	დანამატი ინფილტრაციაზე	სათავეს	ფოლადის პანელური რადიატორი	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																		46777,0	1800	25,99
შენობის ჯამური თბოღანაკარგი																				
I სართული																				
1	ოთახი	22	გ.კ.	სამხრ.	4,35	3,2	1	13,92	1,3	22	-9	31	561,0	1,2	0	1,2	673,2	1,05	706,8	
			კარი	სამხრ.	1,15	2,7	1	3,11	3,0	22	-9	31	288,8	1,2	0	1,2	346,5	1,05	363,8	
			ფანჯარა	სამხრ.	0,85	1,7	2	2,89	3,0	22	-9	31	268,8	1,2	0	1,2	322,5	1,05	338,7	
			იატაკი	-			1	27,00	1,2	22	-9	31	1004,4	-	0	-	1004,4	1,00	1004,4	
			ჭერი	-			1	27,00	1,2	22	-9	31	1004,4	-	0	-	1004,4	1,00	1004,4	
																		3418,1	1800	1,90
2	ოთახი	22	გ.კ.	სამხრ.	3,2	3,2	1	10,24	1,3	22	-9	31	412,7	1,2	0	1,2	495,2	1,05	520,0	
			გ.კ.	აღმ.	2,4	3,2	1	7,68	1,3	22	-9	31	309,5	1,2	0	1,2	371,4	1,05	390,0	
			კარი	აღმ.	0,8	2	1	1,60	3,0	22	-9	31	148,8	1,2	0	1,2	178,6	1,05	187,5	
			ფანჯარა	სამხრ.	0,5	0,5	1	0,25	3,0	22	-9	31	23,3	1,2	0	1,2	27,9	1,05	29,3	
			იატაკი	-			1	8,16	1,2	22	-9	31	303,6	-	0	-	303,6	1,00	303,6	
			ჭერი	-			1	8,16	1,2	22	-9	31	303,6	-	0	-	303,6	1,00	303,6	
																		1733,8	1800	0,96
3	ოთახი	22	გ.კ.	აღმ.	3,8	3,2	1	12,16	1,3	22	-9	31	490,0	1,2	0	1,2	588,1	1,05	617,5	
			ფანჯარა	აღმ.	1,5	1,75	1	2,63	3	22	-9	31	244,1	1,2	0	1,2	293,0	1,05	307,6	
			იატაკი	-			1	20,16	1,2	22	-9	31	750,0	-	0	-	750,0	1,00	750,0	
			ჭერი	-			1	20,16	1,2	22	-9	31	750,0	-	0	-	750,0	1,00	750,0	
																		2425,0	1800	1,35


ოთახი	22	გ.პ.	ჩრდ.	5,6	3,2	1	17,92	1,3	22	-9	31	722,2	1,2	0	1,2	866,6	1,05	909,9			
		გ.პ.	აღმ.	5,3	3,2	1	16,96	1,3	22	-9	31	683,5	1,2	0	1,2	820,2	1,05	861,2			
		ფანჯარა	აღმ.	1,5	1,75	2	5,25	3	22	-9	31	488,3	1,2	0	1,2	585,9	1,05	615,2			
		იატაკი	—			1	8,75	1,2	22	-9	31	325,5	—	0	—	325,5	1,00	325,5			
		ჭერი	—			1	8,75	1,2	22	-9	31	325,5	—	0	—	325,5	1,00	325,5	3037,3	1800	1,69
ოთახი	22	გ.პ.	ჩრდ.	2,2	3,2	1	7,04	1,3	22	-9	31	283,7	1,2	0	1,2	340,5	1,05	357,5			
		ფანჯარა	ჩრდ.	0,5	0,5	2	0,50	3	22	-9	31	46,5	1,2	0	1,2	55,8	1,05	58,6			
		იატაკი	—			1	8,80	1,2	22	-9	31	327,4	—	0	—	327,4	1,00	327,4			
		ჭერი	—			1	8,80	1,2	22	-9	31	327,4	—	0	—	327,4	1,00	327,4	1070,8	1800	0,59
ოთახი	22	გ.პ.	ჩრდ.	3,2	3,2	1	10,24	1,3	22	-9	31	412,7	1,2	0	1,2	495,2	1,05	520,0			
		გ.პ.	დას	3	3,2	1	9,60	1,3	22	-9	31	386,9	1,2	0	1,2	464,3	1,05	487,5			
		ფანჯარა	დას	1,5	1,75	1	2,63	3	22	-9	31	244,1	1,2	0	1,2	293,0	1,05	307,6			
		იატაკი	—			1	13,12	1,2	22	-9	31	488,1	—	0	—	488,1	1,00	488,1			
		ჭერი	—			1	13,12	1,2	22	-9	31	488,1	—	0	—	488,1	1,00	488,1	2291,2	1800	1,27
ოთახი	22	გ.პ.	დას	6	3,2	1	19,20	1,3	22	-9	31	773,8	1,2	0	1,2	928,5	1,05	974,9			
		ფანჯარა	დას	1,5	1,75	2	5,25	3	22	-9	31	488,3	1,2	0	1,2	585,9	1,05	615,2			
		იატაკი	—			1	33,60	1,2	22	-9	31	1249,9	—	0	—	1249,9	1,00	1249,9			
		ჭერი	—			1	33,60	1,2	22	-9	31	1249,9	—	0	—	1249,9	1,00	1249,9	4090,0	1800	2,27
ოთახი	22	გ.პ.	დას	2,5	3,2	1	8,00	1,3	22	-9	31	322,4	1,2	0	1,2	386,9	1,05	406,2			
		გ.პ.	სამხ.	6	3,2	1	19,20	1,3	22	-9	31	773,8	1,2	0	1,2	928,5	1,05	974,9			
		ფანჯარა	სამხ.	1,5	1,75	1	2,63	3	22	-9	31	244,1	1,2	0	1,2	293,0	1,05	307,6			
		იატაკი	—			1	14,40	1,2	22	-9	31	535,7	—	0	—	535,7	1,00	535,7			
		ჭერი	—			1	14,40	1,2	22	-9	31	535,7	—	0	—	535,7	1,00	535,7	2760,1	1800	1,53
კიბის უჯრედი	22	გ.პ.	ჩრდ.	4,5	6,4	1	28,80	1,3	22	-9	31	1160,6	1,2	0	1,2	1392,8	1,05	1462,4			
		ფანჯარა	ჩრდ.	1,5	1,75	1	2,63	3	22	-9	31	244,1	1,2	0	1,2	293,0	1,05	307,6			
		იატაკი	—			1	18,21	1,2	22	-9	31	677,4	—	0	—	677,4	1,00	677,4			
		ჭერი	—			1	18,21	1,2	22	-9	31	677,4	—	0	—	677,4	1,00	677,4	3124,8	1800	1,74
II სართული																					
ოთახი	22	გ.პ.	სამხრ.	4,35	3,2	1	13,92	1,3	22	-9	31	561,0	1,2	0	1,2	673,2	1,05	706,8			
		კარი	სამხრ.	1,15	2,9	1	3,34	3,0	22	-9	31	310,2	1,2	0	1,2	372,2	1,05	390,8			
		ფანჯარა	სამხრ.	0,85	1,7	2	2,89	3,0	22	-9	31	268,8	1,2	0	1,2	322,5	1,05	338,7			
		იატაკი	—			1	26,40	1,2	22	-9	31	982,1	—	0	—	982,1	1,00	982,1			
		ჭერი	—			1	26,40	1,2	22	-9	31	982,1	—	0	—	982,1	1,00	982,1	3400,4	1800	1,89
ოთახი	22	გ.პ.	სამხრ.	5,5	3,2	1	17,60	1,3	22	-9	31	709,3	1,2	0	1,2	851,1	1,05	893,7			
		გ.პ.	აღმ.	8,3	3,2	1	26,56	1,3	22	-9	31	1070,4	1,2	0	1,2	1284,4	1,05	1348,7			
		ფანჯარა	აღმ.	1,5	1,75	2	5,25	3,0	22	-9	31	488,3	1,2	0	1,2	585,9	1,05	615,2			
		ფანჯარა	სამხრ.	1,75	1,75	2	6,13	3,0	22	-9	31	569,6	1,2	0	1,2	683,6	1,05	717,7			
		იატაკი	—			1	43,57	1,2	22	-9	31	1620,8	—	0	—	1620,8	1,00	1620,8			
ჭერი	—			1	43,57	1,2	22	-9	31	1620,8	—	0	—	1620,8	1,00	1620,8	6816,9	1800	3,79		

3	ოთახი	22	გ.კ.	ჩრდ.	5,6	3,2	1	17,92	1,3	22	-9	31	722,2	1,2	0	1,2	866,6	1,05	909,9		
			გ.კ.	აღმ.	3,5	3,2	1	11,20	1,3	22	-9	31	451,4	1,2	0	1,2	541,6	1,05	568,7		
			ფანჯარა	აღმ.	1,5	1,75	1	2,63	3	22	-9	31	244,1	1,2	0	1,2	293,0	1,05	307,6		
			იატაკი	—			1	19,60	1,2	22	-9	31	729,1	—	0	—	729,1	1,00	729,1		
			ჭერი	—			1	19,60	1,2	22	-9	31	729,1	—	0	—	729,1	1,00	729,1		
																				2334,6	1800
4	ოთახი	22	გ.კ.	ჩრდ.	2	3,2	1	6,40	1,3	22	-9	31	257,9	1,2	0	1,2	309,5	1,05	325,0		
			ფანჯარა	ჩრდ.	0,5	0,5	2	0,50	3	22	-9	31	46,5	1,2	0	1,2	55,8	1,05	58,6		
			იატაკი	—			1	12,00	1,2	22	-9	31	446,4	—	0	—	446,4	1,00	446,4		
			ჭერი	—			1	12,00	1,2	22	-9	31	446,4	—	0	—	446,4	1,00	446,4		
																				1276,4	1800
5	ოთახი	22	გ.კ.	ჩრდ.	3,8	3,2	1	12,16	1,3	22	-9	31	490,0	1,2	0	1,2	588,1	1,05	617,5		
			გ.კ.	დას	6,1	3,2	1	19,52	1,3	22	-9	31	786,7	1,2	0	1,2	944,0	1,05	991,2		
			ფანჯარა	დას	1,5	1,75	2	5,25	3	22	-9	31	488,3	1,2	0	1,2	585,9	1,05	615,2		
			იატაკი	—			1	23,00	1,2	22	-9	31	855,6	—	0	—	855,6	1,00	855,6		
			ჭერი	—			1	23,00	1,2	22	-9	31	855,6	—	0	—	855,6	1,00	855,6		
																				3935,0	1800
6	ოთახი	22	გ.კ.	სამხ.	5,6	3,2	1	17,92	1,3	22	-9	31	722,2	1,2	0	1,2	866,6	1,05	909,9		
			გ.კ.	დას	5,4	3,2	1	17,28	1,3	22	-9	31	696,4	1,2	0	1,2	835,7	1,05	877,4		
			ფანჯარა	დას	1,5	1,75	1	2,63	3	22	-9	31	244,1	1,2	0	1,2	293,0	1,05	307,6		
			ფანჯარა	სამხრ.	1,75	1,75	2	6,13	3,0	22	-9	31	569,6	1,2	0	1,2	683,6	1,05	717,7		
			იატაკი	—			1	30,24	1,2	22	-9	31	1124,9	—	0	—	1124,9	1,00	1124,9		
			ჭერი	—			1	30,24	1,2	22	-9	31	1124,9	—	0	—	1124,9	1,00	1124,9		
																		5062,6	1800	2,81	

კოდის საბავშვო ბაღი

I სართული

გათბობის ქვაბი

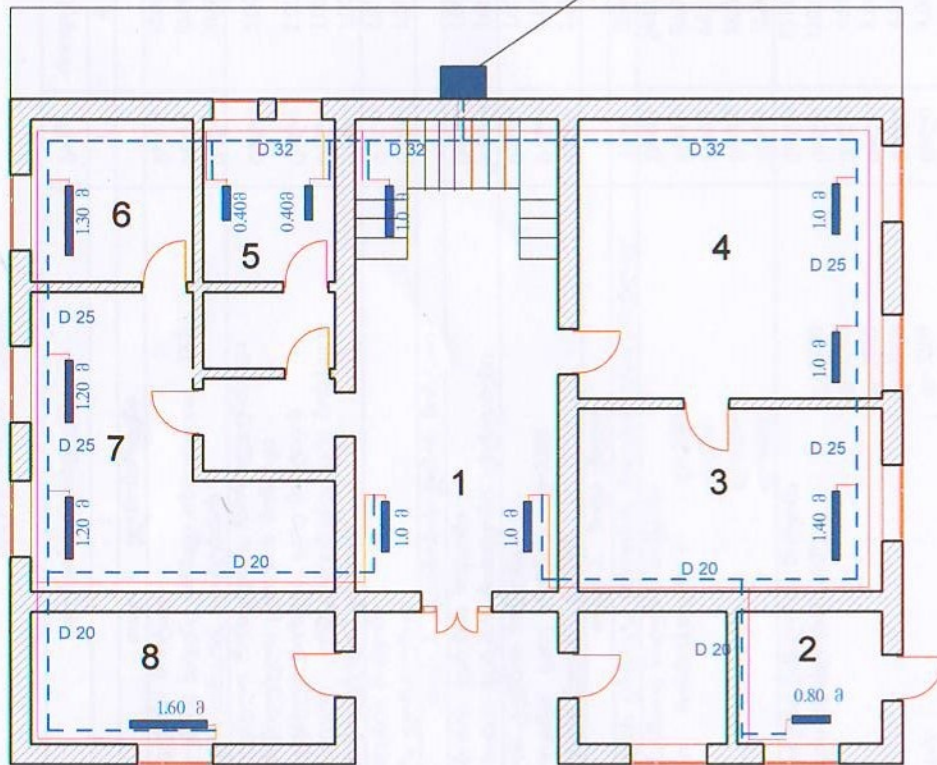


1.30 მ პანელური რადიატორი
D 32 მილსადენის დიამეტრი

■ გათბობის ქვაბი

კოდის საბავშვო ბაღი

II სართული

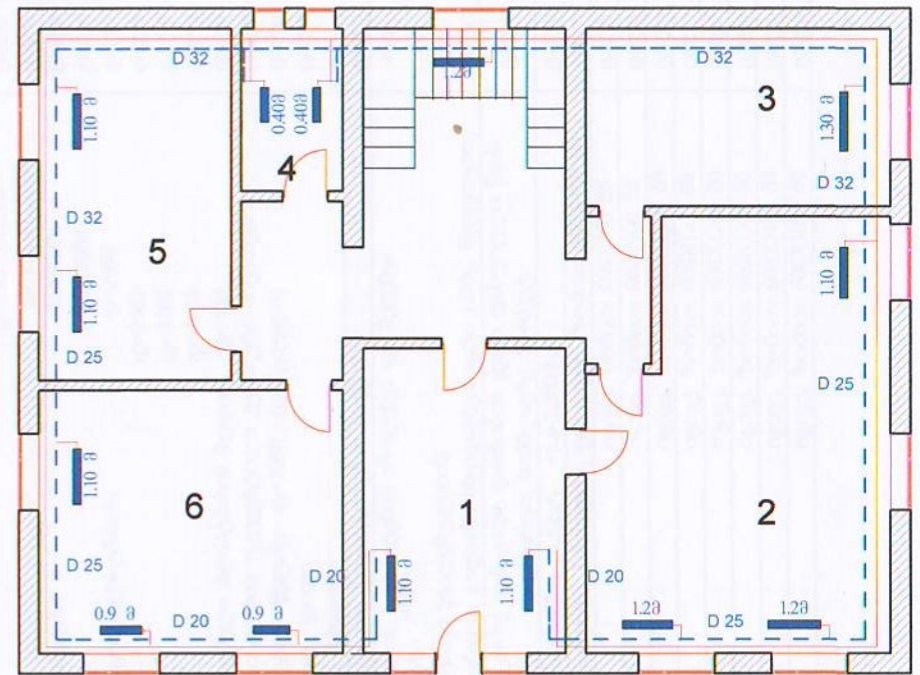

1.30 მ პანელური რადიატორი
D 32 მილსადენის დიამეტრი

■ გათბობის ქვაბი