



ENERGO-PRO GEORGIA
1 Sandro Euli street
0186 Tbilisi, Georgia

ს/ს „ენერგო-პრო ჯორჯია“
სანდრო მულის ქ.1
0186 თბილისი, საქართველო

Handwritten signature and stamp:
ს. მ. მუხრანაძე
[Signature]


შპს „საქაერონავიგაცია“-ს

2574844 2016-09-27

შპს „საქაერონავიგაცია“-ს კუთვნილი ობიექტის
(არარეგულირებული მიერთება) გამანაწილებელ ქსელზე მიერთების შესახებ

თქვენი 2016 წლის 18 აგვისტოს წერილის პასუხად (შემ. №2574844; 18.08.16) გაცნობებთ, ბორჯომის რ-ნი, დაბა ბაკურიანი, დიდველის მიმდებარედ (ზონა 64, სექტორი 34, კვარტალი 01, ნაკვეთი 540) მდებარე შპს „საქაერონავიგაცია“-ს კუთვნილი ობიექტის გარე ელექტრომომარაგება მოთხოვნილი სიმძლავრით 15/0,380 kw, შეიძლება განხორციელდეს შემდეგი ტექნიკური პირობების დაცვით:

1. ობიექტის ტერიტორიაზე გამოიყოს ადგილი და მოეწყოს 10/0.4 kv ძაბვის მოთხოვნილი სიმძლავრის შესაბამისი სატრანსფორმატორო ქვესადგური. ქსელთან ერთდროულად მიერთებული ტრანსფორმატორების ჯამური სიმძლავრე არ უნდა აღემატებოდეს 25 kVA-ს.
2. ობიექტის კვება განხორციელდეს 10/0.4 kv ძაბვის სპ #513-053ა-დან (რომელიც იკვებება ქვ/ს „ბაკურიანი“-დან გამავალი 10 kv ძაბვის ეგზ „დიდველი 1“-ის საშუალებით).
3. სპ #513-053ა-ის 10 kv ძაბვის გამანაწილებელ მოწყობილობაში დაემატოს ან გამოიყოს სახაზო უჯრედი, დაკომპლექტებული ყველა საჭირო მოწყობილობა აპარატურით.
4. აღნიშნულ სახაზო უჯრედსა და ობიექტის სატრანსფორმატორო ქვესადგურს შორის აშენდეს 10 kv ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზი. მისი სიგრძე, სადენის ტიპი, მარკა და კვეთი დაზუსტდეს პროექტირების დროს.
5. ასაშენებელი 10 kv ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზის ტრასა (მიწისქვეშა და მიწისზედა) შეთანხმდეს ყველა დაინტერესებულ მხარესთან.

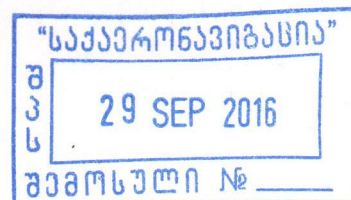

520

6. გადამეტაბვისაგან დასაცავად გამოყენებულ უნდა იქნას გადამეტაბვის შემზღუდველები, რომლის მოწყობის ადგილი და ტიპი დაზუსტდეს პროექტირების დროს.
7. მიმდებარე ქსელი შემოწმდეს მოკლე შერთვისა და დატვირთვის დენებზე. საჭიროების შემთხვევაში ჩატარდეს სარეკონსტრუქციო-აღდგენითი სამუშაოები, რომლის მოცულობა შეთანხმდეს სს “ენერგო-პრო ჯორჯია“-სთან.
8. მიმდებარე ქსელში გადაისინჯოს სარელეო დაცვის მოწყობის პრინციპები და მოხდეს დანაყენების ანგარიში.
9. რეაქტიული ენერგიის კომპენსირებისათვის განისაზღვროს აუცილებელი ტექნიკური ღონისძიებები, რომლებიც უზრუნველყოფენ $\cos\varphi=0,95-1$ ფარგლებში; აღნიშნული ღონისძიებები შეტანილ იქნეს პროექტში.
10. სს “ენერგო-პრო ჯორჯია” მოაწყობს ელექტროენერგიის საანგარიშსწორებო აღრიცხვის კვანძს 0.4 kv ძაბვის მხარეს საპროექტო სატრანსფორმატორო ქვესადგურში.
11. სრულად იქნეს დაცული “ელექტროდანადგარების მოწყობის წესები”-ს, “ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) მიწოდებისა და მოხმარების წესები”-სა და “უსაფრთხოების ტექნიკის წესები”-ს მოთხოვნები.
12. შემუშავებული პროექტი შესათანხმებლად წარედგინოს სს “ენერგო-პრო ჯორჯია”-ს. პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოების განხორციელება დასაშვებია მხოლოდ პროექტის შეთანხმების შემდეგ.
13. ყველა სამუშაო შესრულდეს დამკვეთის ხარჯზე.
14. მფლობელი პასუხისმგებელია მის საკუთრებაში არსებული ელექტროდანადგარები და მოწყობილობები შეინარჩუნოს ტექნიკურად გამართულ მდგომარეობაში.
15. სატრანსფორმატორო ქვესადგურის ქსელთან მიერთება მოხდეს სს “ენერგო-პრო ჯორჯია”-ს თანხმობით.
16. 10 kv ძაბვის ეგზ უნდა იყოს სს “ენერგო-პრო ჯორჯია”-ს სადისპეტჩერო სამსახურის ოპერატიულ მართვაში, ხოლო სატრანსფორმატორო ქვესადგური ოპერატიულ გამგებლობაში.
17. ტექნიკური პირობების მოქმედების ვადა 1 (ერთი) წელი დღიდან მისი გაცემისა. ამასთან ერთად:
18. შპს “საქაერონავიგაცია”-ს კუთვნილი ობიექტი ს.ს “ენერგო-პრო ჯორჯია”-ს ბილინგის ბაზაში დაფიქსირდეს, შპს “მთის კურორტების განვითარების კომპანია”-ს ქვეაბონენტად (3010138560).

ობიექტის ელექტროდანადგარების კომპანიის ქსელში ჩართვისათვის მოსარგებლე ვალდებულია სს ენერგო-პრო ჯორჯია-ს წარუდგინოს წერილობითი მოთხოვნა თანდართული დოკუმენტაციით.


1. მომხმარებლის კუთვნილი თითოეული ელ. დანადგარის ლაბორატორიული შემოწმების ოქმი. (მაღოვანი ტრანსფორმატორის, დენის ტრანსფორმატორის, ძაბვის ტრანსფორმატორის, დამიწების კონტურის, ვაკუუმური ამომრთველის, რელეური დაცვის, საყრდენების დამიწების).

2. ობიექტს უნდა ყავდეს ელ. მეურნეობაზე პასუხისმგებელი პირი, რომელსაც გააჩნია საკვალიფიკაციო მოწმობა არა ნაკლებ IV ჯგუფისა. (წარმოდგენილი უნდა იყოს დანიშვნის ბრძანება და მოწმობა მოქმედი ვადით).

ელექტროენერგიის საანგარიშსწორებო აღრიცხვის კვანძის მოწყობის სამუშაოების შესრულებას უზრუნველყოფს სს "ენერგო-პრო ჯორჯია" შესაბამისი ანაზღაურების შემდგომ, რომლის ღირებულება შეადგენს 350 ლარს დღგ-ს ჩათვლით, აღნიშნული თანხის გადახდა შესაძლებელია მხოლოდ სს "ენერგო-პრო ჯორჯია"-სთან ობიექტის კუთვნილი ელ. მომარაგების პროექტის შეთანხმების შემდეგ.

შენიშვნა: აუცილებელია ტექნიკური პირობებით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების შემდეგ თქვენი წერილობითი მომართვა ობიექტის ქსელზე მიერთების მზაობის შესახებ, რომელსაც თან დაურთავთ აღრიცხვის კვანძის მოწყობის საფასურის შესაბამის საგადახდო დავალებას ან ქვითარს

- o მიმღები ბანკის დასახელება: ს.ს "ბანკი რესპუბლიკა"
- o საბანკო რეკვიზიტები: GE93BR0000010200694800
- o ბანკის კოდი: REPLGE22
- o დანიშნულება: აღრიცხვის კვანძის მოწყობის საფასური.

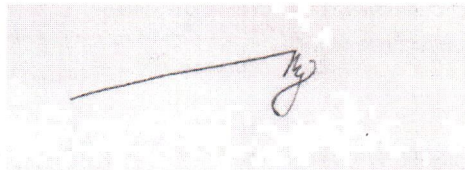

ზდენეკ ვესელი
განვითარების მენეჯერი

შემსრ: გიორგი ვაშაგაშვილი