


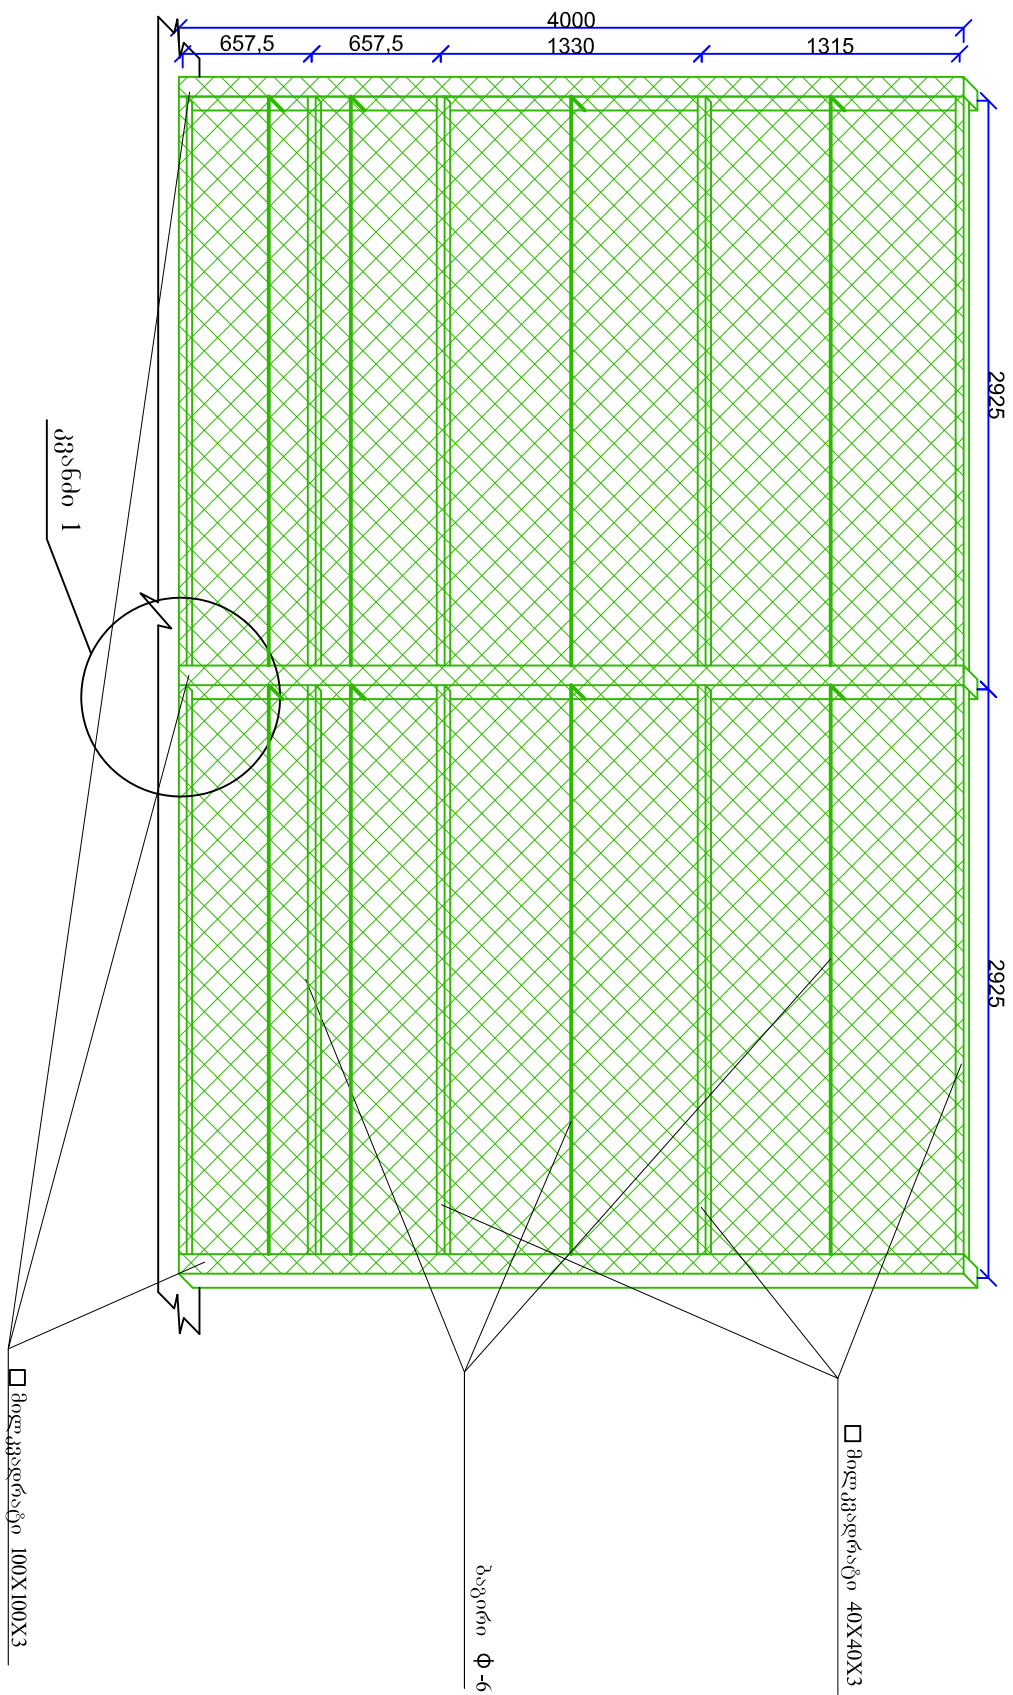

1. მიღ. კვანძების პოიკებზე მოდულდეს მიღ. კვანძები 40X40-სი.
2. მიღ. კვანძებზე მოიქცეს პლასტმასით იზოლირებული სრანაკლები 6-4მმ.
3. მიღ. კვანძებზე მიხვდეს მიღ. კვანძები თავში და ბოლოში ზოლოვანი 20X4
4. მიღ. კვანძები მოდულდეს ანტი კოროზიული სადგენით 2 ფენა

დირექტორი		ა. ჯავახიშვილი	შ.პ.ს. "საქინერგმპროექტი" დ. თამაშაშვილი, მანძი 6-60, ნაკვეთი №6/2-06 მომსახურება საოცო. მომსახურება			
დამამუშავებელი		მ. ჯავახიშვილი				
შეამოწმა		მ. ჯავახიშვილი				
			საინჟინერო მომსახურების კომპლექსი			
			მსახურების ნახაზი			
			2017			