



შენიშვნები :			
		იატმეკო	
ტრ			
	უბრ. ინგ. №		
	სელმოწერა / თარიღი		
საინგ. №	სელ.		

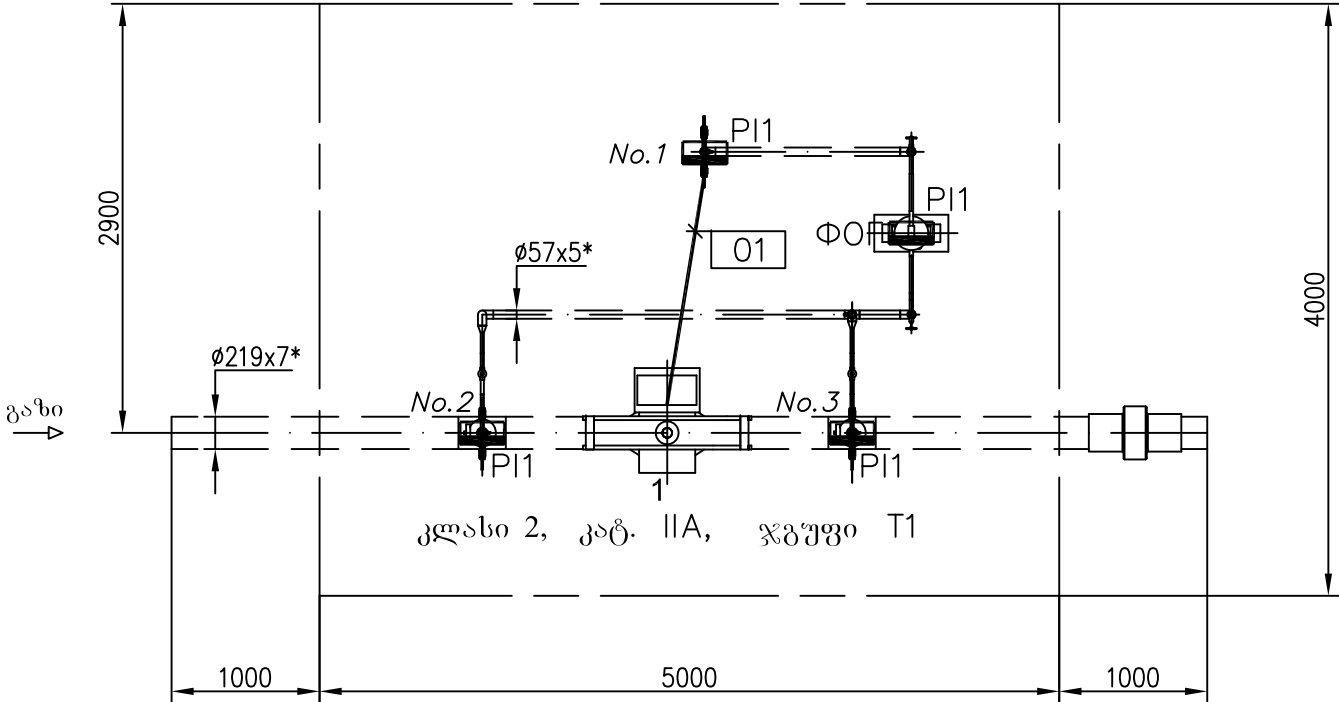

სამილე გაყვანილობის სქემა
ონკანებით მართვის კვანძები (იხ. შენ. 2)

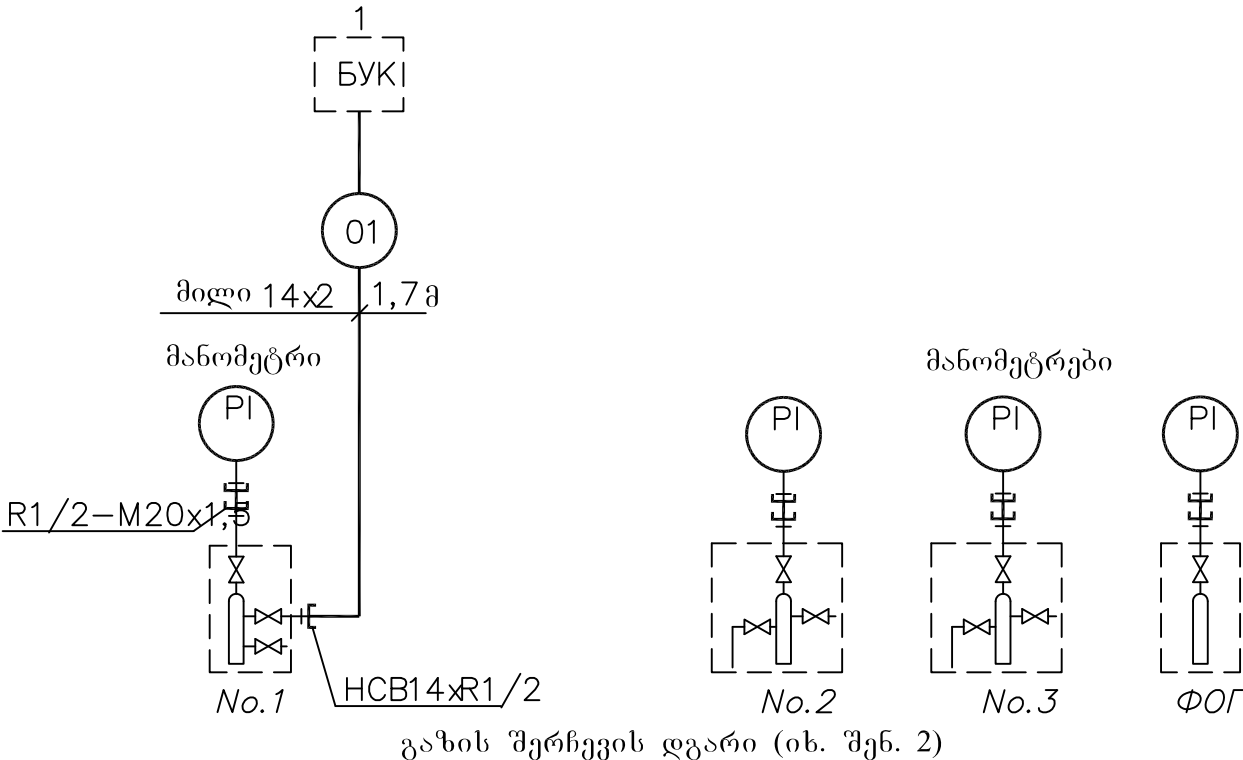

მარკა, პოზ.	აღნიშვნა	დასახელება	რაოდ.	მასა ერთ., კგ	შენიშვნა
—		მილი 14x2 ГОСТ 8734–75*	1,7	0,59	მ
		B20 ГОСТ 8733–74*			
—	TY 36.1116–83	გადაყვანი ვენტილიდან მანომეტრზე	4	0,075	
		Py 16 МПа R1/2–M20x1,5			
—	TY 36.1104–82	შეერთება ნიპელური ჩახრახნული	1	0,163	
		HCB14xR1/2 Ду 10, Py 25 МПа			

- საერთო მონაცემები – ფურცელი 1.1–1.3.
- მოწყობილობა, ნაჩვენები პუნქტირით, გათვალისწინებულია მარკით TX.
- მოცემული ნახაზი შესრულებულია ნახაზის 17.0742/ПП-151-TX ფურც. 16 საფუძველზე.
- მოწყობილობების პოზიციები აღნიშნულია სპეციფიკაციის მიხედვით 17.0742/ПП-151-ATX-C.

* — ზომები ცნობისთვის

M 1:50

						17.0742/РП-151-АТХ			
						მაგისტრალური გაზსადენის "საგურამო-ნავთლუღის" მონაკვეთისა და შესაბამისი ნაგებობების მშენებლობა			
ცვლ.	რაოდ.	ფურც.	დოკ. №	სელმოწ.	თარ.	სამონტაჟო კვანძი	სტადი.	ფურც.	ფურც.
პმი.	ტრუნილინი						Р	7	
განვ. უფ.	სოლოვიევი								
მთ. სპეც.	კარმანი								
სახ.კონტ.	ბაზილევსკაია					ონკანი გაქრევის გარეშე DN200, Рр 5,4 МПа. მოწყობილობების და გაყვანილობების განთავსების გეგმა		VNIPITRANSGAZ კიევი	
შეამ.	ვერემენკო								
დაამუშ.	ბელსკი								