




მიღბაყვანოლობის პრინციპიალური სქემა

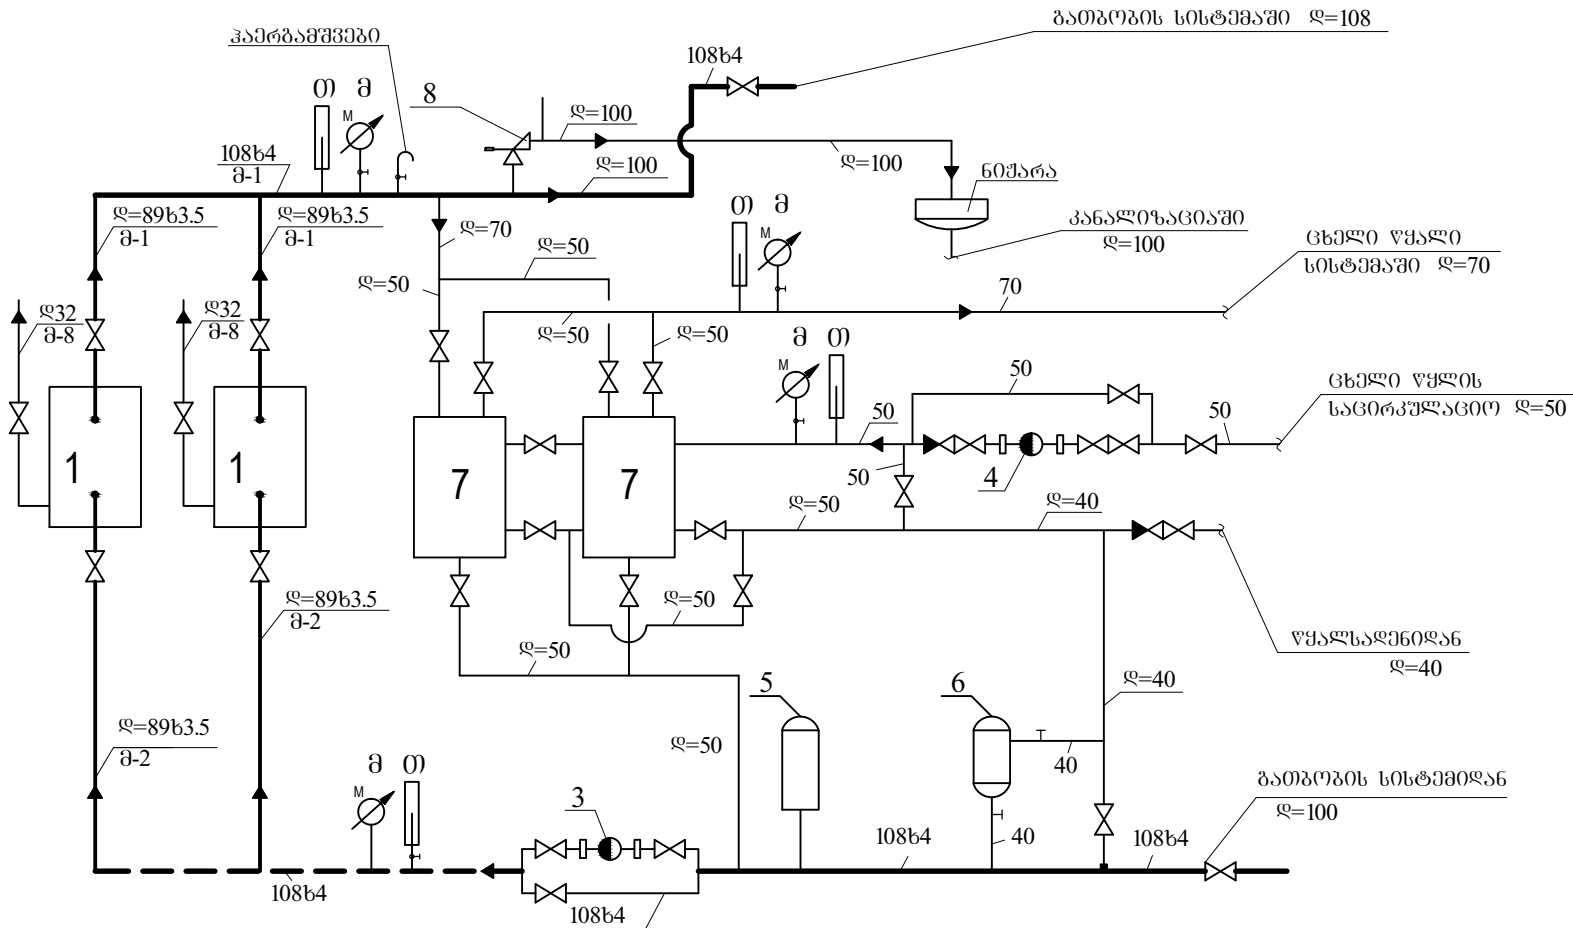

გეგმა

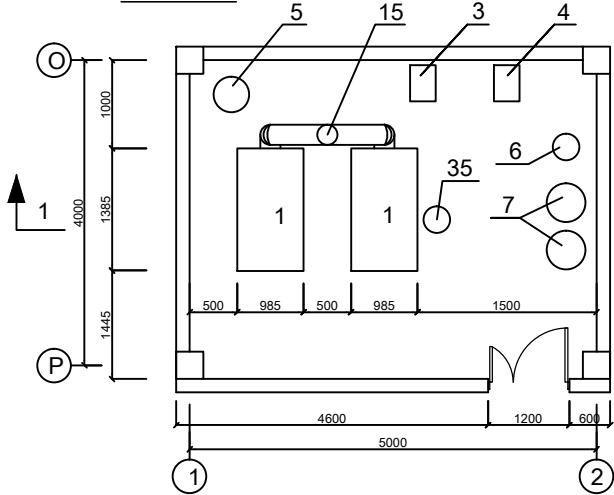

ჭრილი 1-1

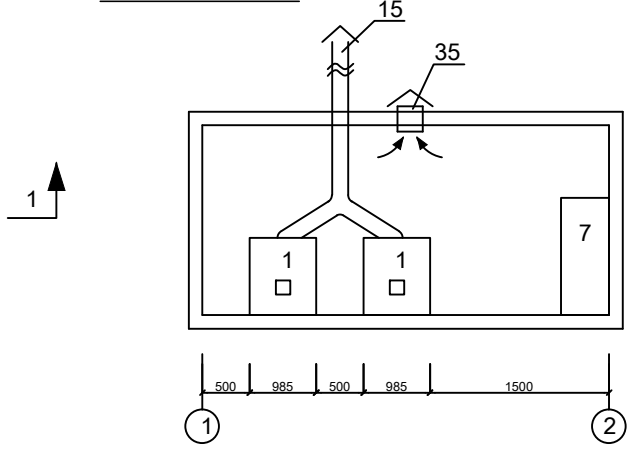

ბ ა ნ მ ა რ ტ ე მ ა

წარმოგვნილი პროექტი ითვალისწინებს ობიექტის გათბობა-გნელწყალმომარაგებას ცალკე მდგომი საძვარიდან, სადაც განთავსებულია ორი წყალგამაცხელებელი ძვარი. თბომატარებლის პარამეტრებია 85 -65°C ყt=20. ძირითადი საწვავია გუნებრივი აირი. გათბობის ღაცხელწყალმომარაგების სისტემები ცირკულირდება ტუმბოს საშუალებით. სისტემაში ჩართულია მემბრანული საწვართივებელი ავზი. სისტემის წყლის შევსება იწარმოებს წყალსაღენიდან ავტომატური სარქველის მეშვეობით. ნაწივი აირები საკვამლე მილის საშუალებით გაიწოვება ატმოსფეროში. საძვარეში თბომატარებელი მილსაღენები ღაიწაროს ანტიკოროზიული ღაძით. შეიწუთოს თერმოწუმქის ცილინდრებით. საძვარის საერთო თბოღატვირთვაა აძღან: გათბობაზე Q=270.0კვტ; ცხ. წყალზე Q=105.0კვტ; სულ Q=375.0კვტ;

№	ღასახელება	ერთ. განზ.	რ-ბა	შენიშვნა
1	წოლადის წყალგაცხელებელი ძვარი წარმადობით 233.0კვტ. საწვავი: გაზი/ ღაბალი წნევის/წირმა "ერენანი"	კომპ.	2	წონა 560კგ
2	გაზის საწვავის სანთწრა - წარმადობით 233.0კვტ.	ცალი	2	ღაბალი წნევა
3	საძნელო საცირკულაციო ტუმბო WILOIP - E 40/5-28 G=9.5მ³/სთ H=12.0 მ.წმსვ. ელ.ძრავა N=3.9კვტ	ცალი	2	ერთი რეზერვი
4	ცხელი წყლის საცირკულაციო ტუმბო G=3.0მ³/სთ H=10.0 მ.წმსვ. ელ.ძრავა N=1.0კვტ	ცალი	2	ერთი რეზერვი
5	მემბრანული საწვართივებელი ავზი V=400 ლიტრი	ცალი	1	
6	წყალმემბრბილებელი ღანაღბარი წარმადობით 500 ლიტრი	ცალი	1	DECALOX-ET-500
7	წყალგაამცხელებელი - ტუმბო V=300 ლიტრი	ცალი	2	
8	სატვირთო ღამცავი სარქველი d=100	ცალი	1	
9	უკუ სარქველი d=100მმ	ცალი	2	
10	ავტომატური ჰაერმემბრები d=25მმ	ცალი	1	
11	წყლის ავტომატური შევსება სარქველი d=25მმ	ცალი	1	
12	თერმომეტრი 0-120°C	ცალი	4	
13	მანომეტრი 5 ბარი	ცალი	4	
14	საკვამლე მილი წოლადის d=150მმ L=3.0მ	ცალი	1	
15	საკვამლე მილი წოლადის d=200მმ L=9.0მ	ცალი	1	
16	შობირი საკვამლე მილის მიმწვანეზი N200მმ	ცალი	1	
17	ვიღტრი d=200მმ	ცალი	1	
18	წოლადის ვენტილი d=20მმ	ცალი	2	
19	წოლადის ვენტილი d=25მმ	ცალი	2	
20	წოლადის ვენტილი d=32მმ	ცალი	4	
21	წოლადის ვენტილი d=40მმ	ცალი	2	
22	წოლადის ვენტილი d=50მმ	ცალი	12	
23	წოლადის ვენტილი d=80მმ	ცალი	4	
24	წოლადის ვენტილი d=100მმ	ცალი	5	
25	წოლადის მილი d=20მმ თერმოწუმქის იზოლაციით	ცალი	6	
26	წოლადის მილი d=25მმ	„	„	ბრძმ
27	წოლადის მილი d=32მმ	„	„	ბრძმ
28	წოლადის მილი d=40მმ	„	„	ბრძმ
29	წოლადის მილი d=57x3.5მმ	„	„	ბრძმ
30	წოლადის მილი d=76x3.5მმ	„	„	ბრძმ
31	წოლადის მილი d=89x4მმ	„	„	ბრძმ
32	წოლადის მილი d=108x4მმ	„	„	ბრძმ
33	საკვამლის მილის ღასაჭიმი ტრუსი - საჭიმიი e=50მ	ცალი	3	
34	მილის ანტიკოროზიული ღაძით ღაწარვა	კვ.მ	45	
35	ღეწუმქტორი d=500	ცალი	1	
36	კუთხრწანა 75x75x5	ბრძმ	15	
37	გათბობის სისტემის ჰიდრავლიკური გაწოცღა	სისტემა	1	

ღირეძტორი	გელენიძე		ღუქეითის შუმა პანსიონატი	წურც.	შეკვ.	წურც. რ.	
მთ.არძიტეძტორი	აბღაძე			ბთ-9	№ 136/კ		
მთ.კონსტრუქტორი	მეღაძე						
შენსრულა	ძაბანი		საძვარე. გეგმა; ჭრილი; სქემა; საცეცოწიკაცი	შ.პ.ს. „საძაროქტარქიტეწურა“			