

სოფ. პატარა ქანდა
არსებული წიბურებიდან განლაგების
სქემატური გეგმა

სოფ. პატარა ქანდა
არსებული არსებული გზა
საბრუნველი გზა
გზისკვეთი

არსებული არსებული გზა
საბრუნველი გზა
გზისკვეთი

სოფ. პატარა ქანდა
არსებული არსებული გზა
საბრუნველი გზა
გზისკვეთი




სოციალური პარტია ჩვენში ვსაუბრობლავ ახალი
მედიკინის

[illegible]

სოფ. პატარა ქანდაკ
წყალდამწვევით გორე



ფოლადის სილი $d=168$ მმ, $l=1$ მ

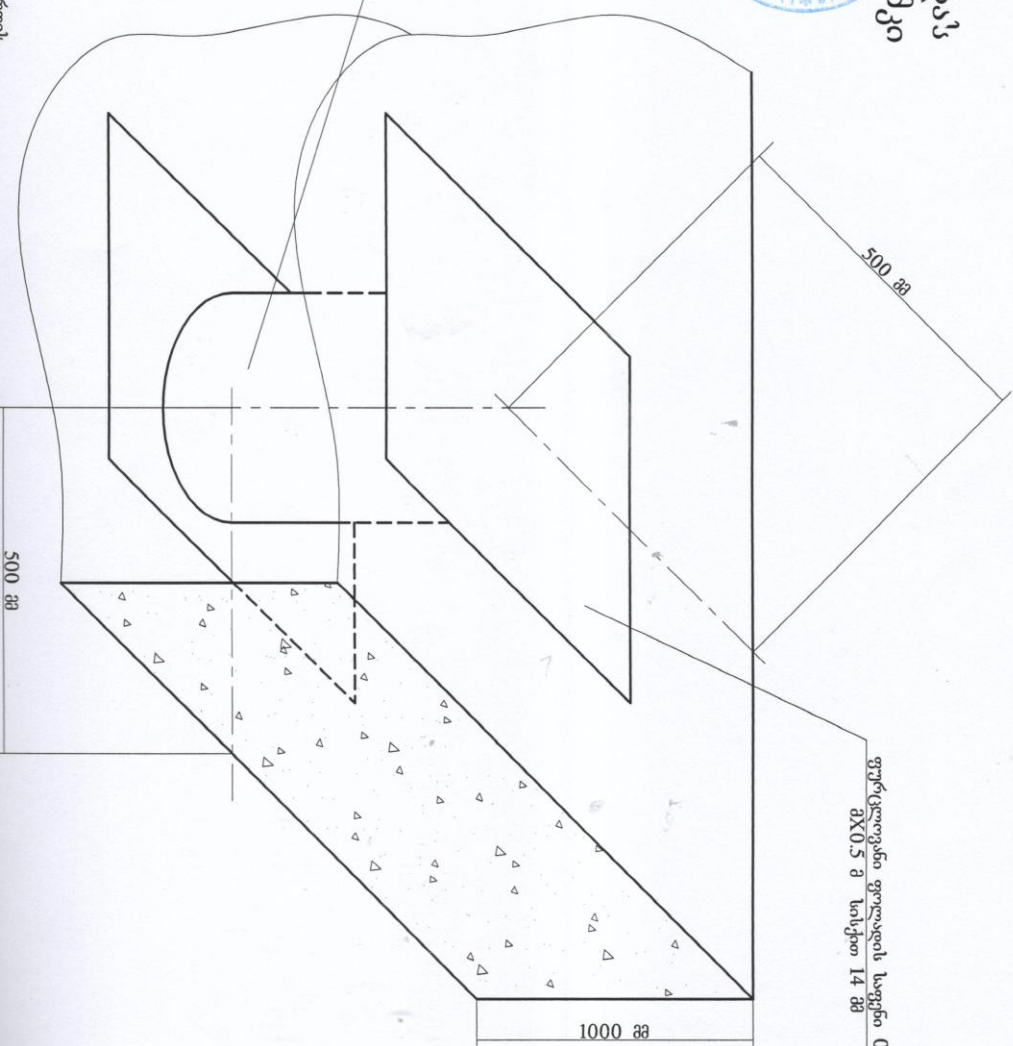


ფურცლები ფოლადის საყენი 0.5
მX0.5 მ სისქით 14 მმ


შენიშვნა
აგების ირგვლივ საჭიბრია გაკეთდეს 1 მ სივრცითი
და 1 მ ზოგადობის მქონე აგები, რისთვისაც საჭიბრია
კუთხოვანა 50 მმ 150 მ და მკეთელი Ø6 მმ 250 მ.

მთ. სახელწოდება	მთ. სახელწოდება	მთ. სახელწოდება	მთ. სახელწოდება
სოფ. პატარა ქანდაკ	სოფ. პატარა ქანდაკ	სოფ. პატარა ქანდაკ	სოფ. პატარა ქანდაკ
საგანმანათლებლო-მეცნიერო ცენტრი	საგანმანათლებლო-მეცნიერო ცენტრი	საგანმანათლებლო-მეცნიერო ცენტრი	საგანმანათლებლო-მეცნიერო ცენტრი

სოფ. პატარა ქანდას
წყალდამწვევი კოშკი

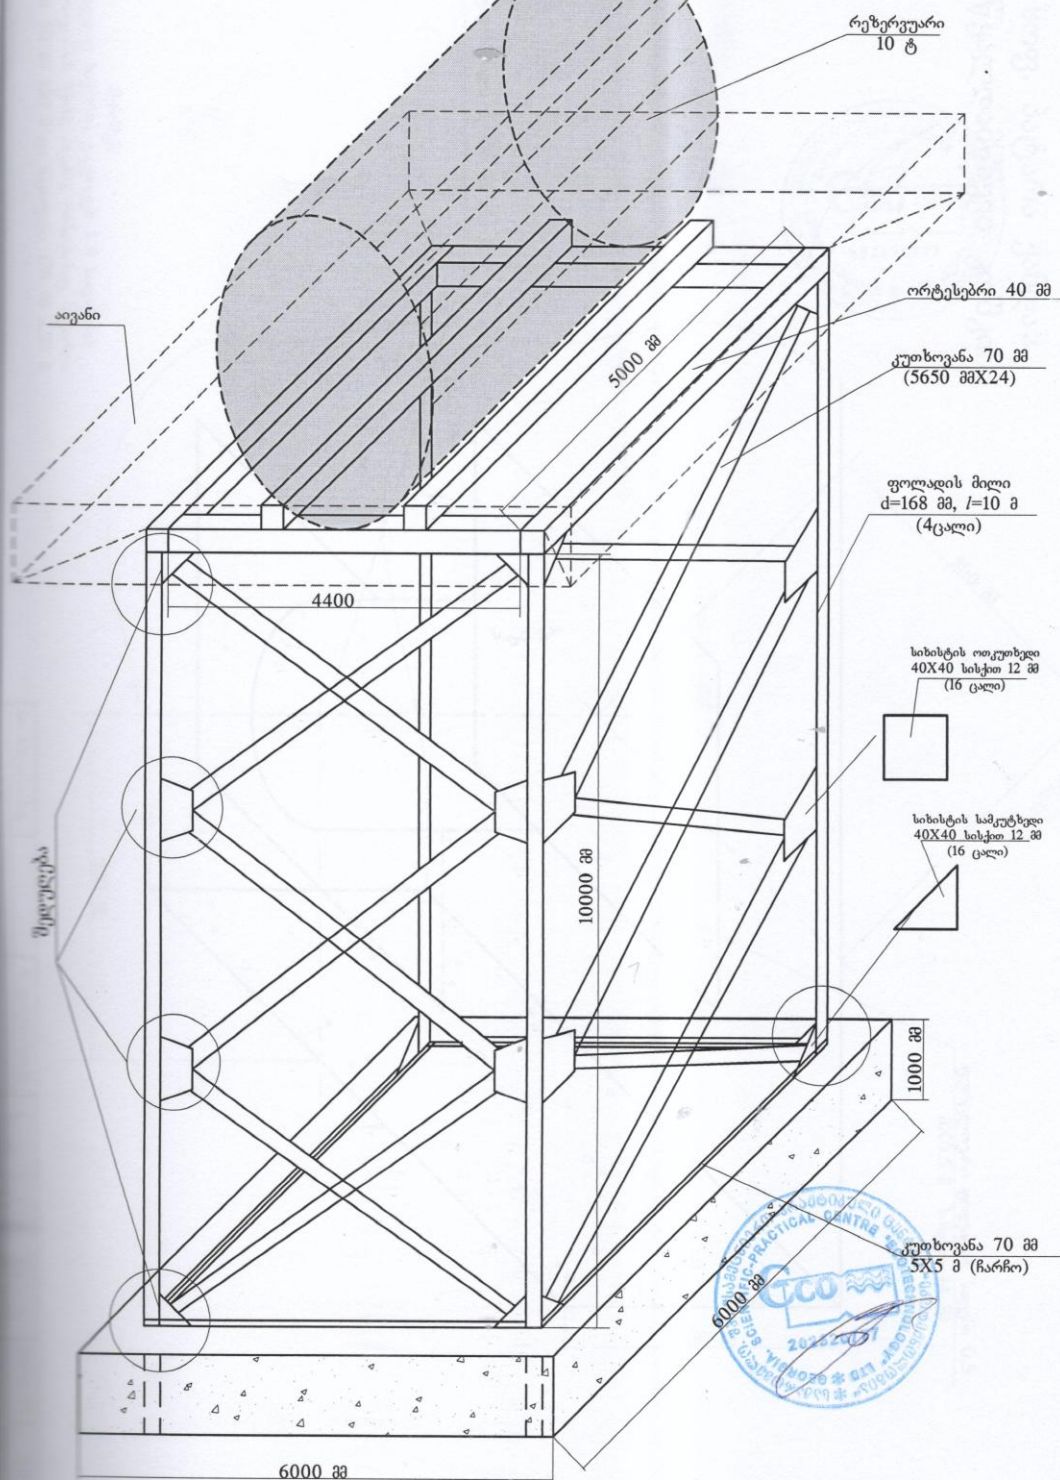

პატარა ქანდა
მიღილენი ჭის მოწყობის გეგმები და ჭრილები

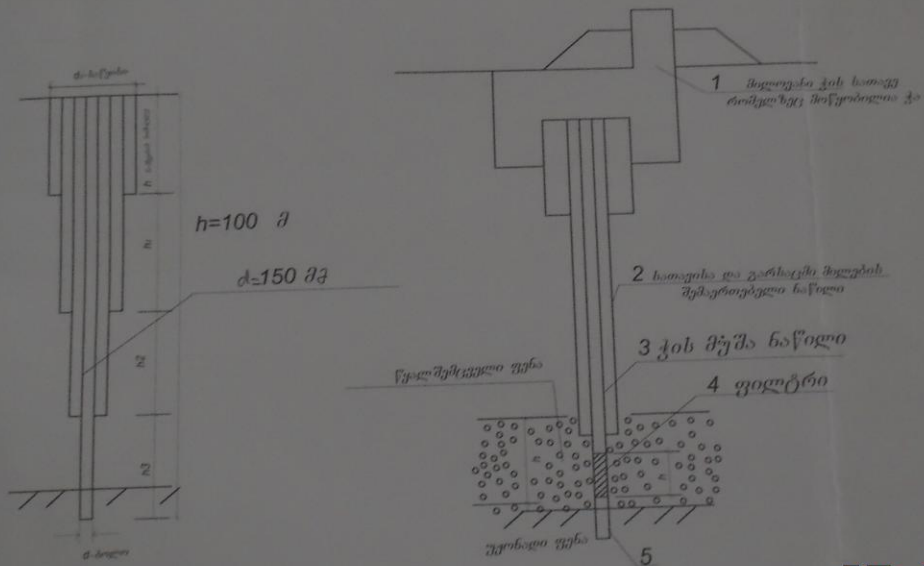

05 09 2013

✓

**სოფ. პატარა ქანდის სასმელი წყლის სისტემის გამოკვლევა- დასკვნა და
რეკომენდებული სქემა**

მდებარეობა

სოფ. პატარა ქანდა 160 კომლია, დაახლოებით 560 კაცი მოსახლეობით.
სოფელი მდებარეობს ზომიერ-ვაკე ადგილზე.

რეკომენდებული სქემა


ჩატარებული გამოკვლევების საფუძველზე შეიძლება გაკეთდეს ცალსახა დასკვნა, რომ სოფ. პატარა ქანდის დასახლების არსებული სასმელი წყლის სისტემა საჭიროებს გაკეთდეს მილოვანი ჭა $h=100$ მ სიღრმეზე ჩაიდგას ჩაყვინთული ტუმბო ЭЦВ8-25-150. დადგას 10 მ სიმაღლის წყალდამწნევი კოშკი და მოწესრიგდეს ელ. მომარაგება.

პროექტის ხე-ლი, ტექნ.
მეცნ. დოქტორი, პროფესორი:

ტექნ. მეცნ. კანდიდატი, მთ. სპეციალისტი:

ზ. ციხელაშვილი

ა. ქოჩიაშვილი



✓

საექსპლოატაციო გასათვალისწინებელი საკითხები ტექნოლოგიურ
ნაწილში

1. გამწმენდს აუცილებლად უნდა გაუკეთდეს სანიტარული დაცვის ზონა (შემომზღუდავი ზადით).
2. დაქლორვა უნდა მოხდეს რეზერვუარებთან განთავსებულ საქლორატორო ავზებიდან. წყლის დაქლორვის დოზა აღებულ უნდა იქნას 5 მგ/ლ კონცენტრაციის კირიანი ქლორის ხსნარით. ამასთან წინასწარ მომარაგებულ უნდა იქნეს კირიანი ქლორის მარაგი მთელი წლის პერიოდის რეზერვით, წყლის დაქლორვის უწყვეტი რეჟიმის უზრუნველსაყოფად;
3. თითოეული უბნის წყლის მიწოდების სისტემას უნდა უტარდებოდეს მონიტორინგი-ზედამხედველობა მომსახურე სპეციალისტის მიერ.