

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----


პროექტის პირობითი აღნიშვნები

	მიწისქვეშა ს/წ გაბსადენი
	გასაუქმებელი გაბსადენი
	საყრდენებზე გამავალი გაბ.დენი
	გადამყვანი
	სფერული ონკანი
	გაზის წნევის რეგულატორი

შენიშვნები

- მილსადენით ჭრანსაერთირობება გუნდორივი გაზი წნევით **p=3,0 კმ/სმ2** და **p=0,03კმ/სმ2**
- გაზსადენის გამოცდა საშუალო წნევა სიმტკიცეში **p=4,5 კმ/სმ2** ჰერმეტიულიებაში **p=3კმ/სმ2**
დაბალი წნევა სიმტკიცეში **P=3კმ/სმ2** ჰერმეტიულიებაში **P=1კმ/სმ2**
- გაზსადენის ასვლები და დაშვებები დაზუსტდეს აღმიღზე გონტაჟის დროს
- დოიდ გამავალი გაზსადენი შემოდგოს ზემოთს საღებავით 2-ფენად.
- გზის გადაკვეთიზე გაკეთდეს თაღი სიმაღლით **h=5,0 მ** მიწის ზედაპირიდან
- მიწიმაღური მაძილები ვერტიკალურად სიმრცევში მიწისზედა გაზსადენებსა და ელექტრო გადაცემის საკაბო ხაზებს შორის 1 კმტ-მდე არის 1 მეტრი, 1-დან 20 კმტ მდე 3 მეტრი 35-დან 110 კმტ-მდე 4 მეტრი 150 კმტ-მდე 4,5 მეტრი, მიწიმაღური ვერტიკალური და ჰორიზონტალური აღმოდების მანძილზე განსაზღვრისას ელექტრო გადაცემის საკაბო ხაზებსა და გაზსადენებს შორის უნდა გოეფყოს დაშვავი შემოზღუდვები. (მავთულგადე ან კოლიმთილენის მილში)

სიტუაციური სურათი

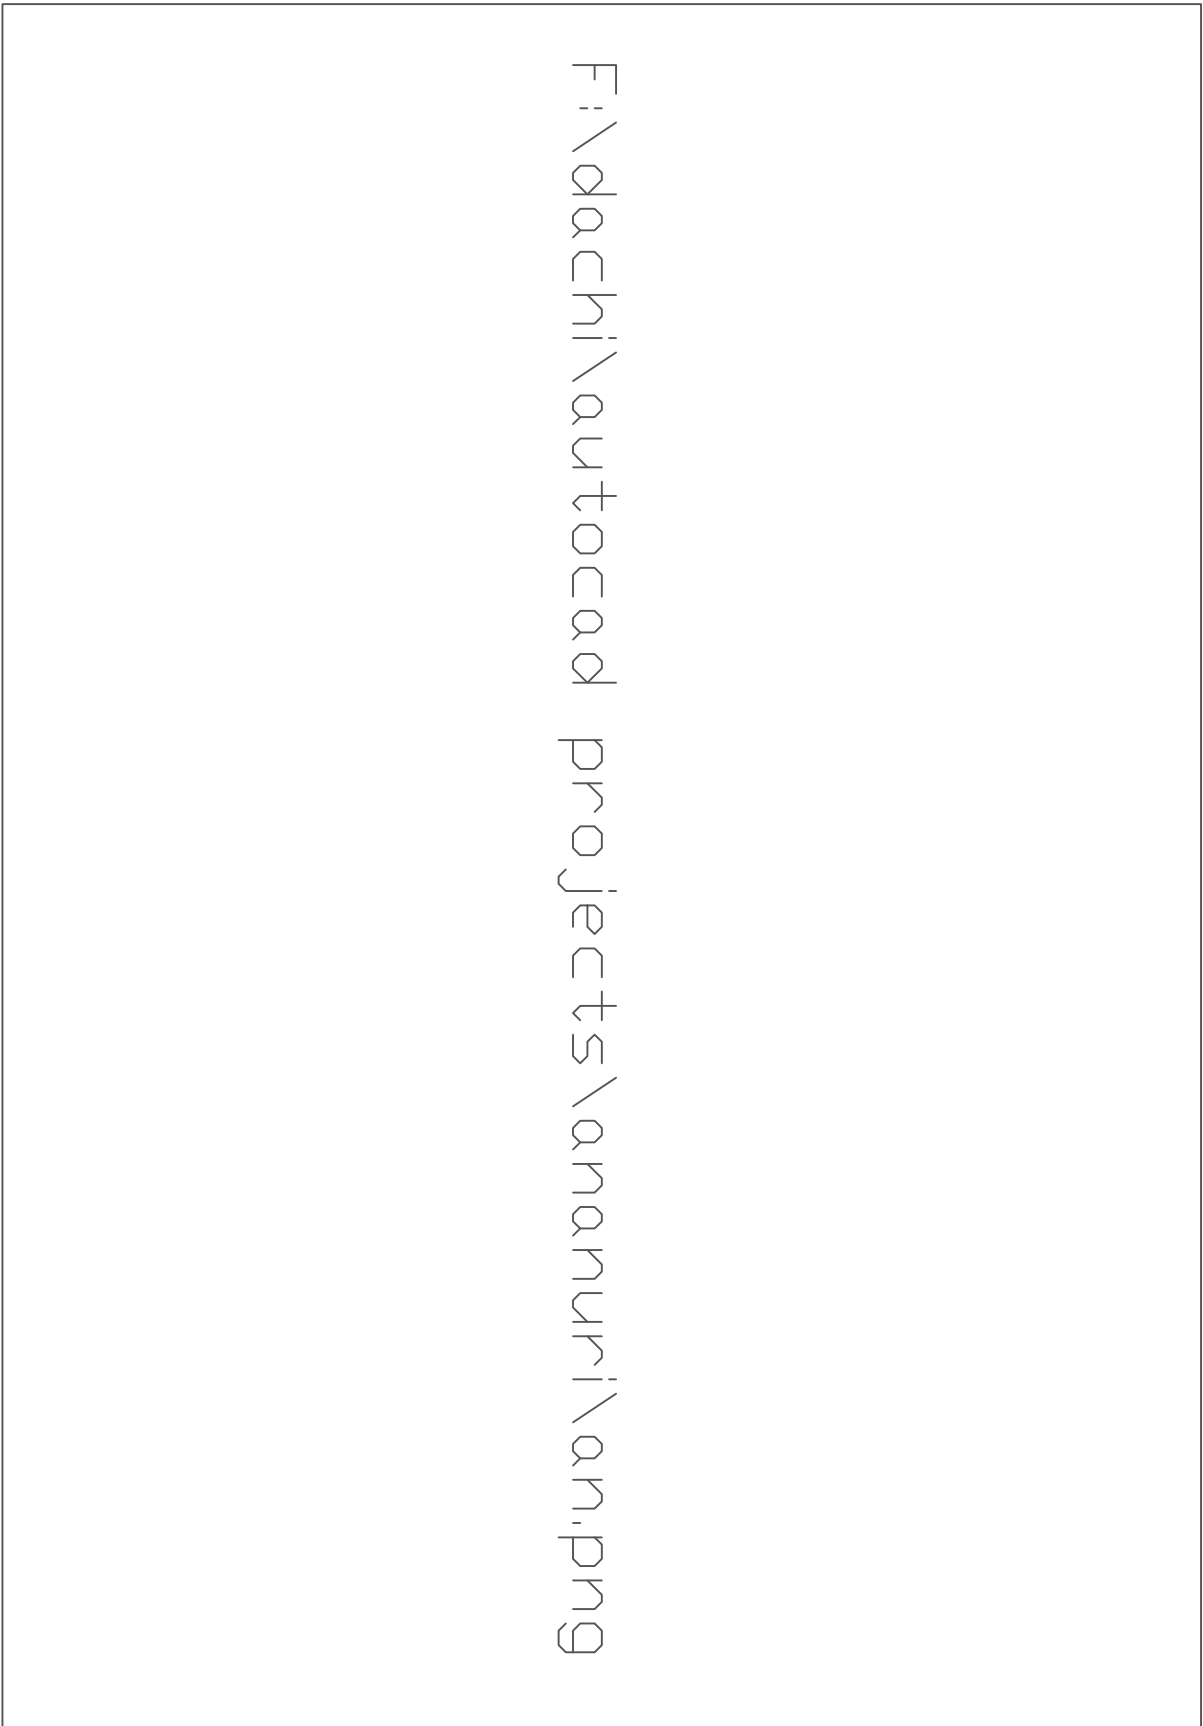

ტოპოგრაფიული სურათის პირობითი აღნიშვნები

	შენიშნა		აზრი		მლ. გოიბი
	ლოზი		მიწი		მი
	ამგაღტორიკული გზა		მიწი		მი
	ბრუნდის გზა		მიწი		მი
	მიწი,მი		მიწი		მი

მთ.ინჟინერი		მ.თამაზაშვილი	დაკვეთა №		ინჟენ. №	
დევ.უფროსი		მ. შიგიაშვილი			თარიღი	
სამსახ. უფროსი		მ.გაფრინდაშვილი	დღეშეთის მუნიციპალიტეტი დაბა ანანური			
მთ.საკუთალისტი		მ.ადრუაშვილი			გაზიფიციება	
			სიტუაციური სურათი		საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია	
					მ	ფურც.პი
					2	ფურცელი
					12	