




საძირკმელის ფილის არმბატურის სპეციფიკაცია

№	სახ. სტანდარტი	დასახელება	მასა გრამით	ჩაღი ცალი	სულ მასა/მტ.
ცოცოლის კედლის დაწეული კარკასები					
1	შპსსა 7.93	Ø 16A500C, L=11700	18,5	26	481
2	— II —	Ø 8A500C, L=11700	4,68	13	61
3	სახ. სტანდარტი	Ø 8A240, L=2460	1	284	281
4	— II —	Ø 6A240, L=400	0,1	355	36
5	— II —	Ø 10A500C, L=900	0,56	96	54
6		Ø 8A240, L=2560	1	64	64
7		Ø 8A240, L=1500	0,6	160	96
8		Ø 6A240, L=270	0,1	80	8
B1		Ø 14A500C, L=1700	2,06	360	742
OC1		Ø 12A500C, L=850	0,8	70	56
OC2		Ø 10A500C, L=11700	7,25	6	44
		სულ			1923

საძირკმელის ფილის მრსაწყოები მასალების ამონაკრები

მდგომარეობის მარკა	არმატურის ნაკლოებები										B25 კლასისი პეტროლის ხარჯვა	B12.5 კლასისი პეტროლის ხარჯვა მოჭიმულობაზე
	არმატურის კლასი											
	A500C					A240(A-1)						
	შემატა 7.93					სახსრება 5.781						
	Ø8	Ø10	Ø12	Ø14	Ø16	Ø6	Ø8					
ცემენტის კედელი	61	54	—	742	481	44	441	1823	25	4		
საძირკველი ფილა	250	973	2424	4316	—	—	—	7963	59+32=91	31		
სამონტაჟო კარკასები		200	228					428	—	—		
მდგომარეობის საძირკველი ფილაზე 1 და A1 (1-2)		44	56					100	4	1.5		
სულ	311	1271	2708	5058	481	44	441	10314	120	36,5		

საძირკმელის Ø20 ჭანჭიკების ხარჯევა (სახ.სტანდარტი 24379.1-80) - 48 ცალი

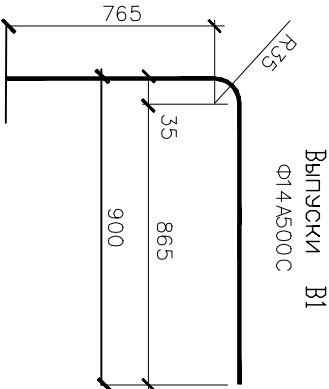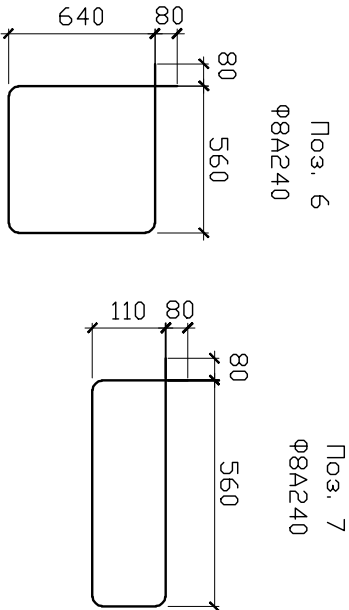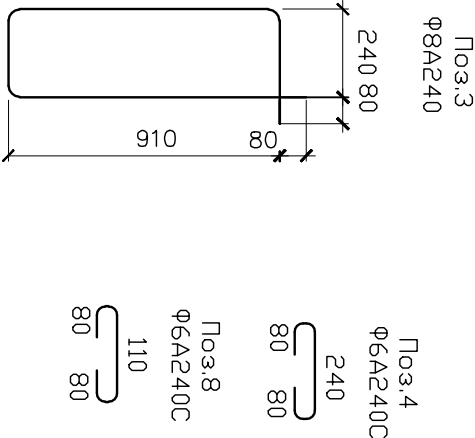

ცოცოლის კედელზე არმბატურის სპეციფიკაცია

№	სახ. სტანდარტი	დასახელება	მასა გრძ./მტ.	ჩაღი ცალი	სულ მასა/მტ.
1	შპსსა 7.93	Ø 14A500C, L=11700	14,16	60	850
1a	— II —	Ø 14A500C, L=850	1,03	60	62
2	სახ. სტანდარტი	Ø 14A500C, L=11700	14,16	72	1020
3	— II —	Ø 10A500C, L=1800	1,12	138	154
4	— II —	Ø 10A500C, L=2650	1,65	138	228
5		Ø 10A500C, L=3500	2,17	138	300
6		Ø 12A500C, L=11700	10,53	40	422
7		Ø 12A500C, L=1650	1,5	40	60
8		Ø 12A500C, L=11700	10,53	66	695
9		Ø 14A500C, L=3900	4,72	250	1180
10		Ø 8A500C, L=4900	2	25	250
11		Ø 14A500C, L=11700	14,16	19	269
12		Ø 10A500C, L=11700	7,25	40	291
13		Ø 12A500C, L=1900	1,1	138	152
14		Ø 12A500C, L=2750	3,3	138	455
15		Ø 12A500C, L=3600	4,32	138	596
16		Ø 14A500C, L=11700	14,16	66	935
17		Ø 12A500C, L=3600	1,35	32	44
18					
19		სულ			7963

შპსსა - შავი მეტალურგიის პროდუქციის სტანდარტიზაციის ასოციაცია

1. ცოცოლის და საძირკმელის ფილის სპეციფიკაციების აქტის მოზიდვის ცალკე წყურბრია.

				საქართველო, შიდა ქართლო, გორის მუნიციპალიტეტი.		
--	--	--	--	--	--	--

		წარმადობა 1250 კუმ.მ დღე-ღამეში		სტაფია	ფურცელი	ფურცელი
დირექტორი		დ. ჩახუაშვილი		მასალების სპეციფიკაცია და ამონაკრები		
პროექტის მთ. ინჟ.		ნ. ჩაღაძე		შ.პ.ს. " L M C "		