
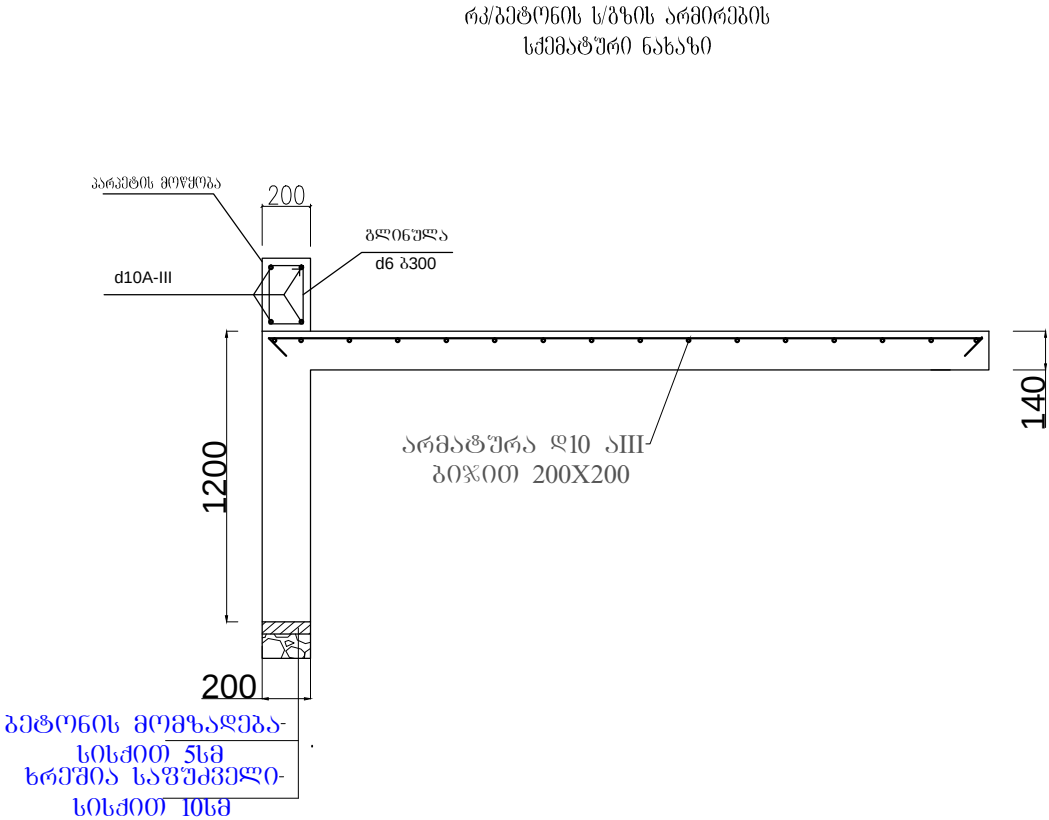


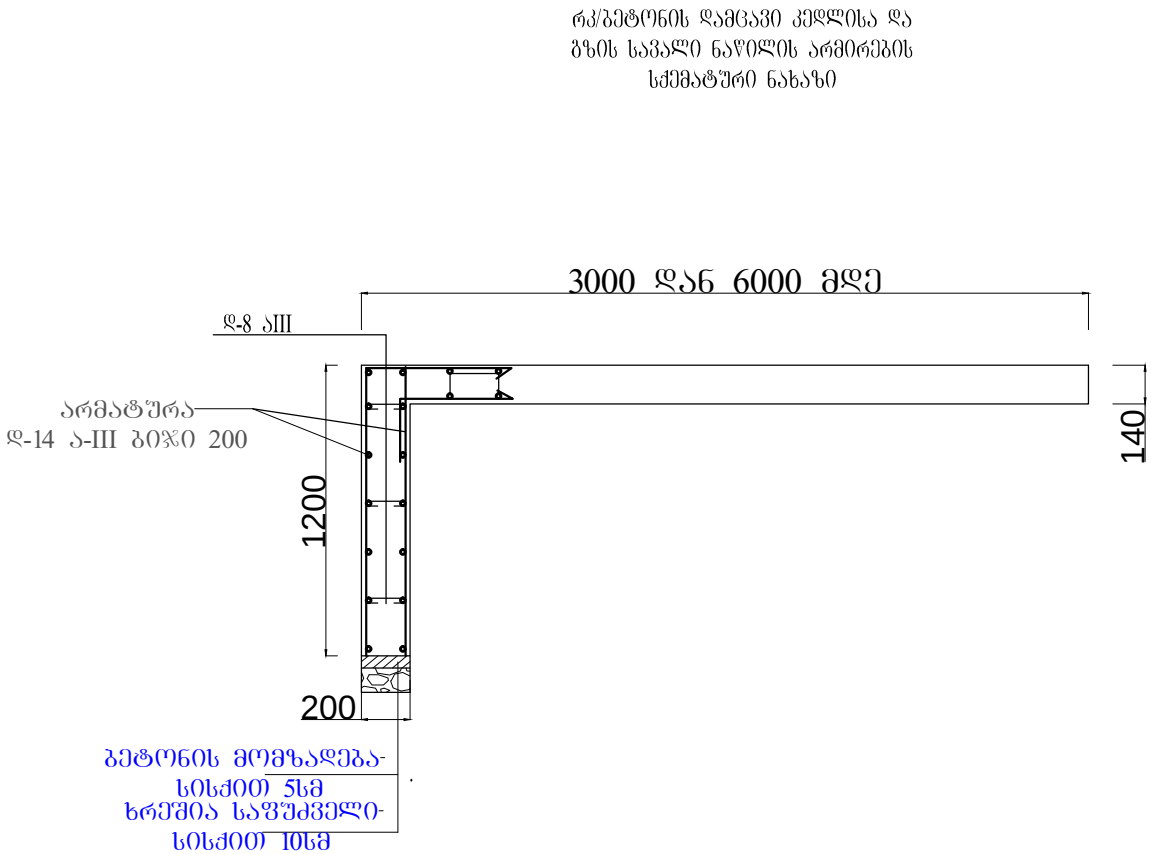

ღამცავი კედელი მოეწეოს ჯამური სიგრძით 64 მ. პერტიკალური არმატურა ღ14 აIII
ბანლაგდეს ბიჯით 200 მმ. ჰორიზონტალური არმატურა ღ14 აIII ბანლაგდეს ბიჯით 200მმ. შეიძლება
ელემენტებად გამოყენებულია ბლინულა ღ6 ბიჯით 400X400 მმ. არმატურების გაღადება
ბანსორცეილდეს 35X ღ ბათვალისწინებით. ბეტონის მარკა გაანგარიშებით მიღებულია ბ25.
რკ/ბ ფილის არმირება ღ10 აIII ბიჯი 200X200 მმ უშუალო კავშირში უნდა იყოს ღამცავი
კედლის არმირებასთან ნახაზში მოცემული არმირების სქემის მიხედვით. ს/ბზის მოსაწყობად
ბეტონის მარკა მიღებულია ბ30.

სპეციფიკაცია		
პირობითი აღნიშვნები		
ობიექტის დასახელება		
მარკოზ აჯარელის III შესახვევი №111		
ობიექტის დასახელება დ. პათუში		
დამკვეთი: დ. პათუშის მერია		
პროექტირება: შ.პ.ს. „ხოზი 2005“ ს/კ 244685131 დ. ხოზი, გერიას ძ. №7		
არქიტექტორი	ა. გაღულია	
მტ.ინჟინერი	ღ. კვიკვიია	
ღირექტორი	ს. დოლბაია	
სტადია	მ. პ.	
თარიღი	ფურცელი	ფურცლები
ფორმატი A 3		