

პოზიცია 2 (შელობვის მართვათხა მოდული 1935X2000 -ს უ 2 ცალი)




GEO Energy Engineers Ltd

კარი 1980X900 1 ცალი
 ანგამები ფ22 2 ცალი
 ურდული 1 ცალი
 კატეოვანა 50X50X3 16.02 გრძ.მ
 მავთალის 5სმ უარის მასარი 4.22 მ2
 მასარის დამზიმი ლარო ფოლადის ფ10 12 გრძ.მ
 საბაზრები 70X20X2 ფოლადის ლაროვანა 40 ცალი
 ყოველ 20 სმ-ში ჩაფარებით კატეოვანასთან საჭ 5
 გრძ.მ



მასარის მიმართების წასი

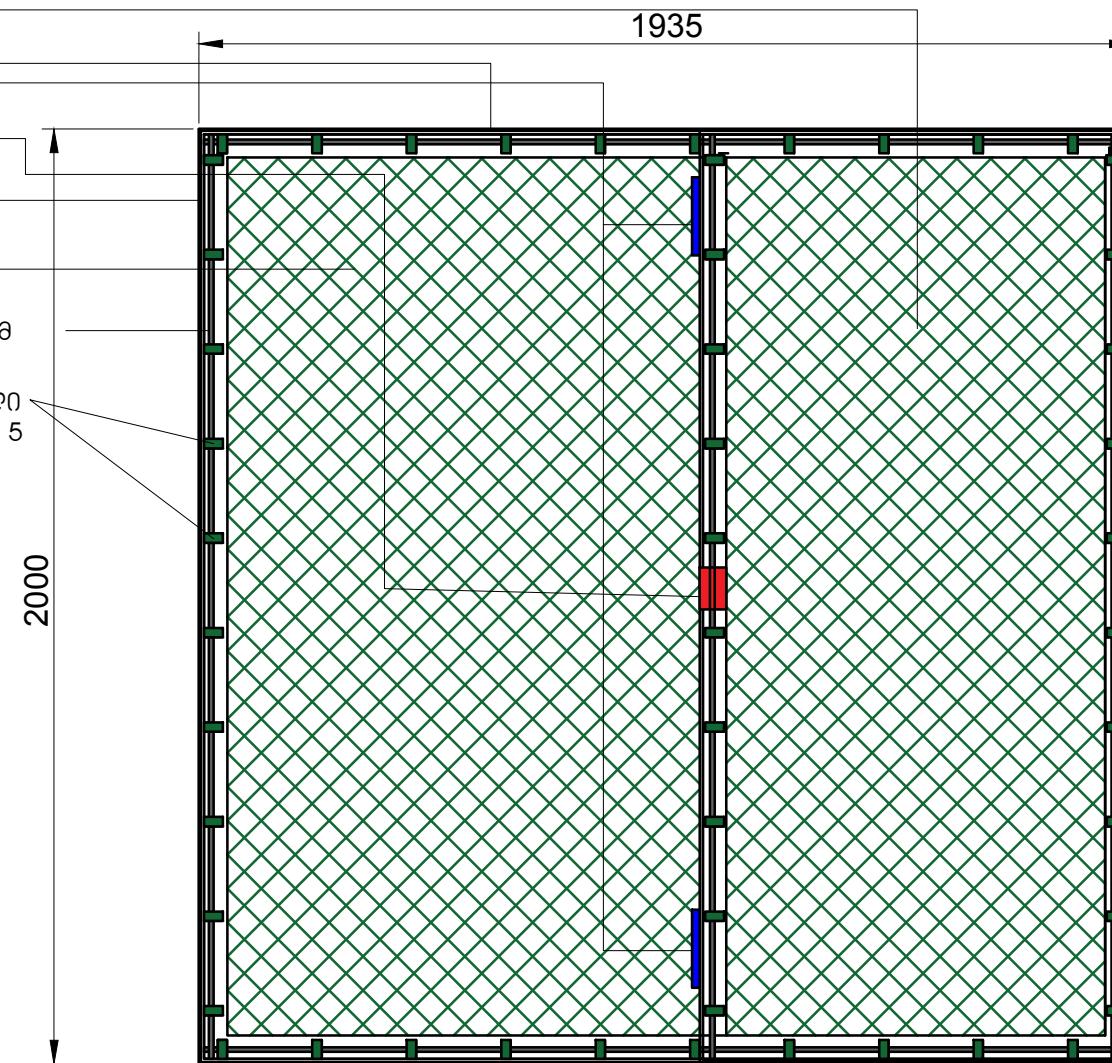

სულ მსალები

დასახელება	გრძ.	რაოდენობა
კატეოვანა 50X50X3	გრძ. მ	20
მავთალის 4სმ უარის მასარი 3.83 მ2	მ2	8
მასარის დამზიმი ლარო ფოლადის ფ10	გრძ. მ	24
საბაზრები 70X20X2 ფოლადის ზოლოვანა 40 ცალი ყოველ 20 სმ-ში ჩაფარებით კატეოვანასთან საჭ 3 გრძ.მ	გრძ. მ	10

სსიპ გალფატის მანებიალიბაზის
სოფ. სანის სასარო საოლა

ოსა სტადიონი

ფურცელის დასახელება

შედეგი:

დირექტორი		თ. ნავარიანი
პრ.მთ.არქ.		თ. ნავარიანი
შესრულება		თ. ნავარიანი

მ. 1:500	ფურცელის ნომერი
პრ. № 031	
2021.6.	ს9