


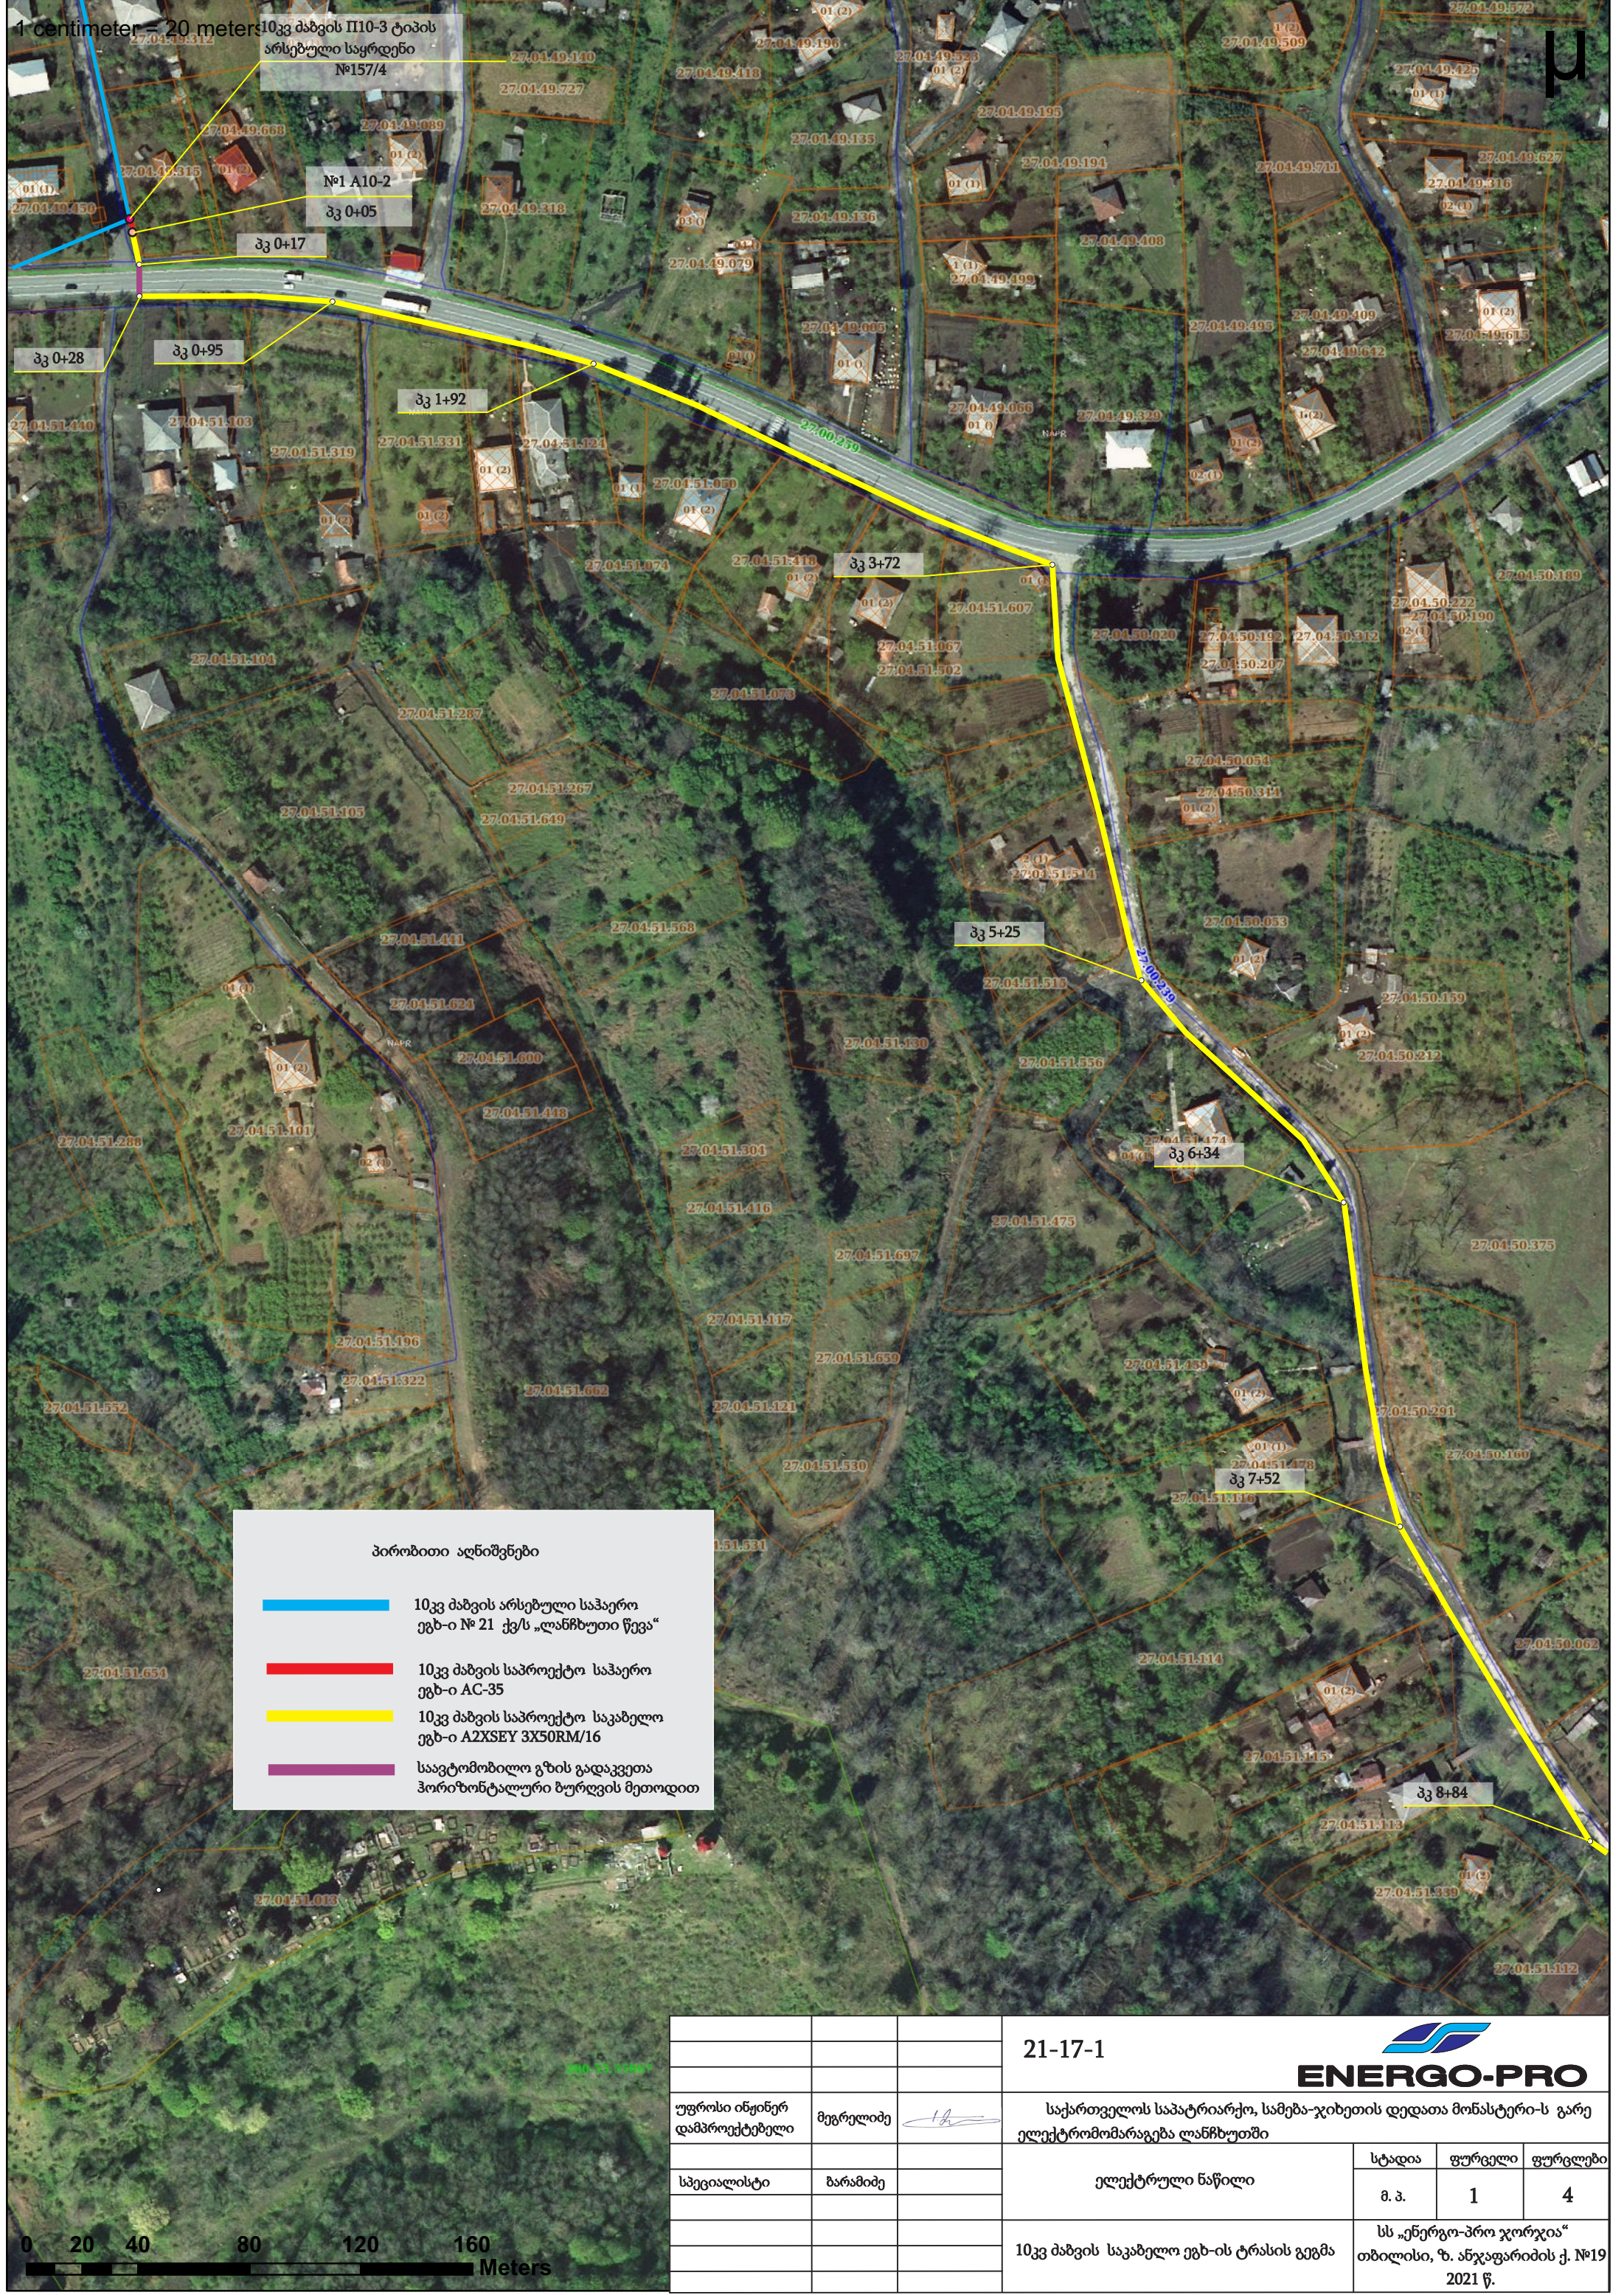

1 centimeter = 20 meters

10კვ ძაბვის II10-3 ტიპის
არსებული საყრდენი
№157/4

№1 A10-2
პკ 0+05

პკ 0+17

პკ 0+28

პკ 0+95

პკ 1+92

პკ 3+72

პკ 5+25

პკ 6+34

პკ 7+52

პკ 8+84

პირობითი აღნიშვნები

10კვ ძაბვის არსებული საჰაერო
ეგზ-ი № 21 ქვ/ს „ლანჩხუთი წიგა“

10კვ ძაბვის საპროექტო საჰაერო
ეგზ-ი AC-35

10კვ ძაბვის საპროექტო საკაბელო
ეგზ-ი A2XSEY 3X50RM/16

საავტომობილო გზის გადაკვეთა
ჰორიზონტალური ბურღვის მეთოდით

0 20 40 80 120 160 Meters

			21-17-1			
			 ENERGO-PRO			
უფროსი ინჟინერ დამპროექტებელი	მეგრელიძე		საქართველოს საპატრიარქო, სამება-ჯიხეთის დედათა მონასტერი-ს გარე ელექტრომომარაგება ლანჩხუთში			
სპეციალისტი	ბარამიძე		ელექტრული ნაწილი	სტადია	ფურცელი	ფურცლები
				მ. პ.	1	4
			10კვ ძაბვის საკაბელო ეგზ-ის ტრასის გეგმა	სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“ თბილისი, ზ. ანჯაფარიძის ქ. №19 2021 წ.		

1 centimeter = 20 meters



პირობითი აღნიშვნები

- 10კვ ძაბვის არსებული საჰაერო ეგზ-ი № 21 კვ/ს „ლანჩხუთი წევა“
- 10კვ ძაბვის საპროექტო საჰაერო ეგზ-ი AC-35
- 10კვ ძაბვის საპროექტო საკაბელო ეგზ-ი A2XSEY 3X50RM/16
- საავტომობილო გზის გადაკვეთა ჰორიზონტალური ზურღვის მეთოდით

0 20 40 80 120 160 Meters

			21-17-1				 ENERGO-PRO		
უფროსი ინჟინერ დამპროექტებელი	მეგრელიძე		საქართველოს საპატრიარქო, სამება-ჯიხეთის დედათა მონასტერი-ს გარე ელექტრომომარაგება ლანჩხუთში						
სპეციალისტი	ბარამიძე		ელექტრული ნაწილი	სტადია	ფურცელი	ფურცლები			
				გ. პ.	2	4			
			10კვ ძაბვის საკაბელო ეგზ-ის ტრასის გეგმა	სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“ თბილისი, ზ. ანჯაფარიძის ქ. №19 2021 წ.					

1 centimeter = 20 meters

μ



პირობითი აღნიშვნები

- 10კვ ძაბვის არსებული საჰაერო ეგზ-ი № 21 ევ/ს „ლანჩხუთი წივა“
- 10კვ ძაბვის საპროექტო საჰაერო ეგზ-ი AC-35
- 10კვ ძაბვის საპროექტო საკაბელო ეგზ-ი A2XSEY 3X50RM/16
- საავტომობილო გზის გადაკვეთა ჰორიზონტალური ბურღვის მეთოდით

0 20 40 80 120 160 Meters

			21-17-1							
			ENERGO-PRO							
უფროსი ინჟინერ დამპროექტებელი	მეგრელიძე		საქართველოს საპატრიარქო, სამება-ჯიხეთის დედათა მონასტერი-ს გარე ელექტრომომარაგება ლანჩხუთში							
სპეციალისტი	ბარამიძე		ელექტრული ნაწილი					სტადია	ფურცელი	ფურცლები
								მ. პ.	3	4
			10კვ ძაბვის საკაბელო ეგზ-ის ტრასის გეგმა					სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“ თბილისი, ზ. ანჯაფარიძის ქ. №19		
								2021 წ.		

1 centimeter = 20 meters

μ

პირობითი აღნიშვნები

10კვ ძაბვის არსებული საჰაერო ეგზ-ი № 21 ქვ/ს „ლანჩხუთი წევა“

10კვ ძაბვის საპროექტო საჰაერო ეგზ-ი AC-35

10კვ ძაბვის საპროექტო საკაბელო ეგზ-ი A2XSEY 3X50RM/16

საავტომობილო გზის გადაკვეთა ჰორიზონტალური ბურღვის მეთოდით

პკ 30+30

NAPR

პკ 30+77

პკ 31+64

პკ 32+07

პკ 32+96

პკ 34+10

პკ 35+07

JIKHETIS MONASTERI

საპროექტო სპ100კვა

პკ 38+35

პკ 36+90

28.07.21.172

28.07.21.180



			21-17-1				 ENERGO-PRO		
უფროსი ინჟინერ დამპროექტებელი	მეგრელიძე		საქართველოს საპატრიარქო, სამება-ჯიხეთის დედათა მონასტერი-ს გარე ელექტრომომარაგება ლანჩხუთში						
სპეციალისტი	ბარამიძე		ელექტრული ნაწილი			სტადია	ფურცელი	ფურცლები	
						მ. პ.	4	4	
			10კვ ძაბვის საკაბელო ეგზ-ის ტრასის გეგმა			სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“ თბილისი, ზ. ანჯაფარიძის ქ. №19 2021 წ.			