



სამრღენი კედლი
ჭრილი 1-1 მოწყობის საყალიბე გეგმა
მ. 1:25

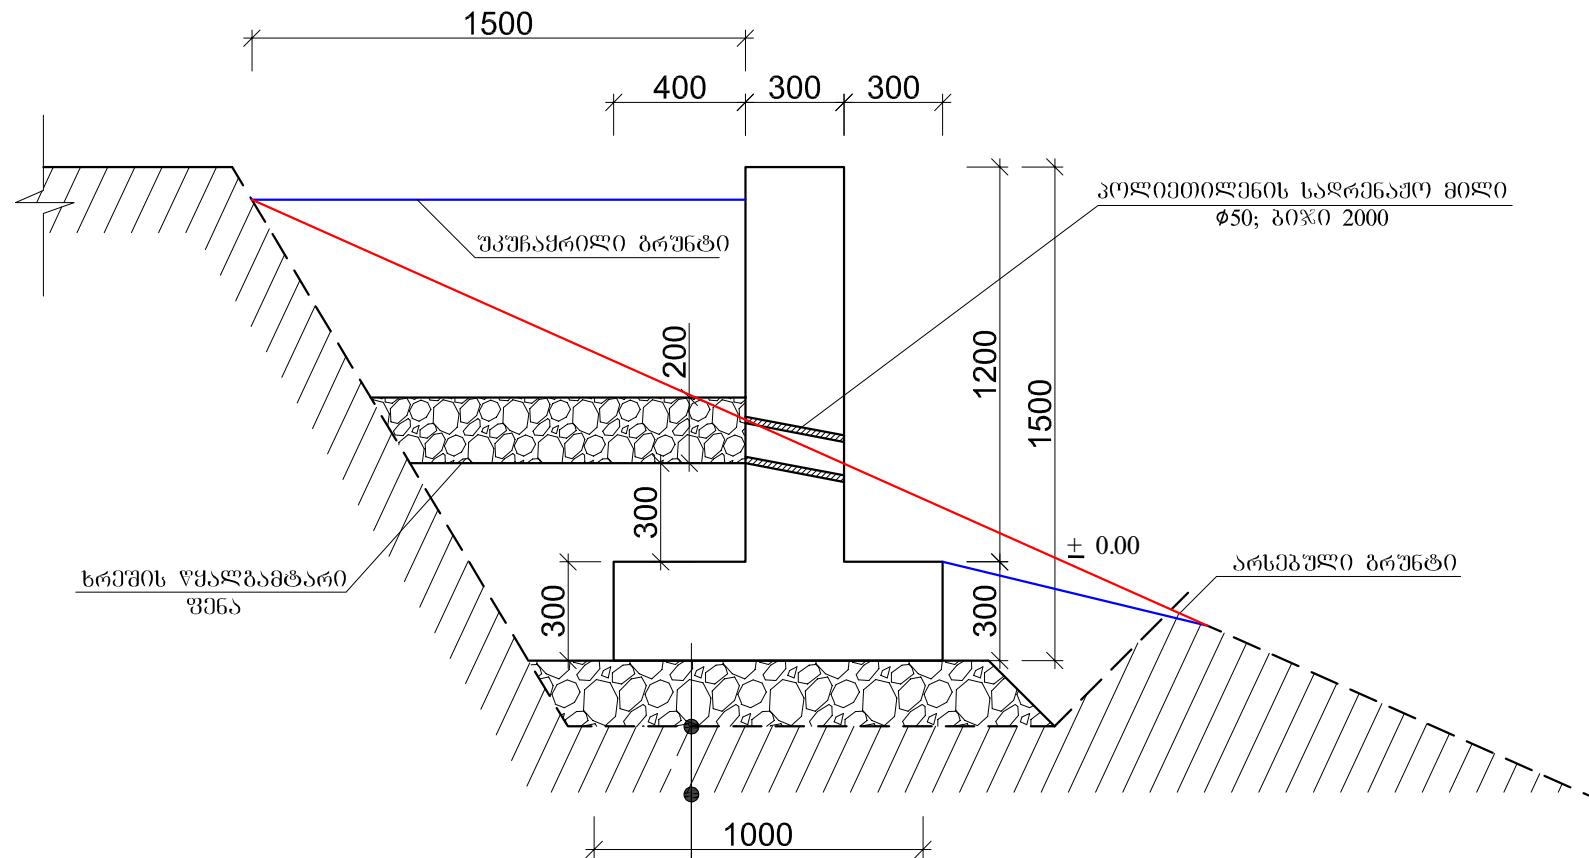

საბეჭი სისქით - 20 სმ.
არსებული ბრუნტი

ჭრილი 1-1 კონსტრუქცია
მ. 1:20

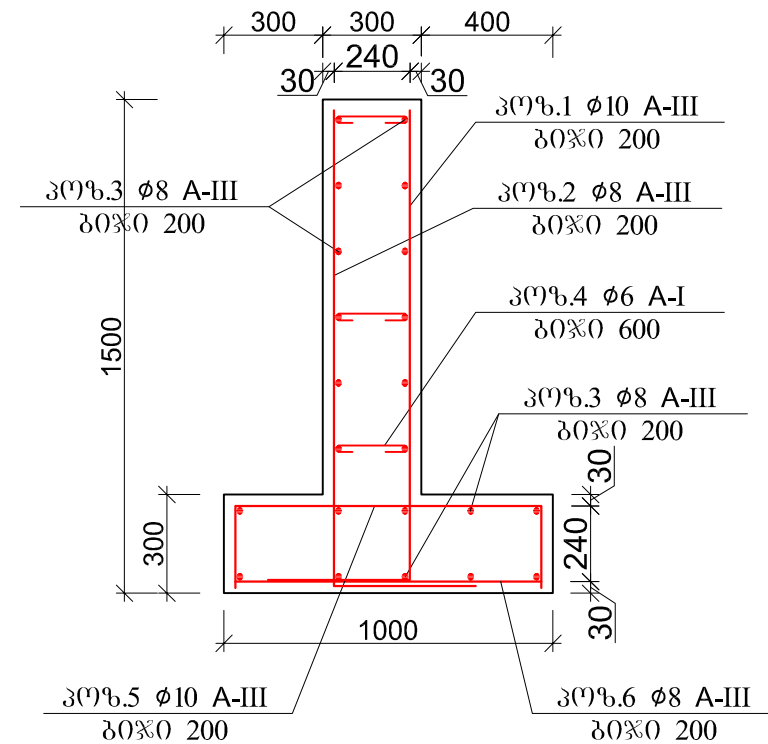

სპეციფიკაცია							
ელემენტის დასახელება	კოორდინა	მასივი	აღნიშვნა	რაოდენობა	დასახელება		საერთო წონა, კგ
					L mm	Σ L mm	kg
მონოლითური კედლის საფუძველი ქვემო 1 ბრძ.	1	└┐	Ø10 A-III	5	1900	9500	5.8615
	2	└┐	Ø8 A-III	5	1900	9500	3.7525
	3	—	Ø8 A-III	22	1000	22000	4.8840
	4	└┐	Ø6 A-I	6	380	2280	0.5062
	5	└┐	Ø10 A-III	5	1450	7250	4.4733
	6	—	Ø8 A-III	5	930	4650	1.8368
არმატურა კგ.							
რაოდ.	გამტარე მ		Ø6 A-I	Ø8 A-III	Ø10 A-III	Ø12 A-III	Ø14 A-III
1 ბრძ.	0.66		0.506160	10.4733	10.3348		21.3142

შენიშვნა: ბეტონი მ-200 - 0.66 მ³
საბეჭი - 0.24 მ³
მიწის მოჭრა - 2.38 მ³
ფრენის მოწყობა - 0.22 მ³
საღრმავო მიწი Ø50 - 0.6 ბრძ.


დამკვეთი
Customer

სენაკის მუნიციპალიტეტი

პროექტის
დასახელება
Project Name

შონიას ქუჩის რეაბილიტაცია, ხორავას ქუჩიდან დედა ფიგურა

პრინციპალი
Consultant



ინჟინერი ტექნოლოგიისა და
საინჟინერო მენეჯერისათვის ინსტიტუტი
გვს „გეომაპი“

ID: 215149177
მ. სენაკი, რუსთაველის ქ. №227
ტელ: 2424440
ელ: info@geomap.ge
www.geomap.ge
facebook.com/geomap.pro

დირექტორი
Manager

დ. კვარაცხელია
D. Kvaratskhelia

პრ. მენეჯერი
Pr. Manager

დამამუშავებელი
Designed

დამამუშავებელი
Approved

დამამუშავებელი
Approved

დამამუშავებელი
Approved

დამამუშავებელი
Approved

დამამუშავებელი
Approved

დამამუშავებელი
Approved

დამამუშავებელი
Approved

დამამუშავებელი
Approved

დამამუშავებელი
Approved

დამამუშავებელი
Approved

დამამუშავებელი
Approved

დამამუშავებელი
Approved

დამამუშავებელი
Approved

დამამუშავებელი
Approved

დამამუშავებელი
Approved

დამამუშავებელი
Approved

დამამუშავებელი
Approved

ნახაზის ორიგინალური ზომა
A3(420x297)

Original Drawing Size A3(420x297)

მასშტაბი H=1:1000
Scale V=1:100

თარიღი
Date 2021

ნახაზი №
Drawing № LS-032