

გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, აპარანის სალოცავის მიმდებარე ტერიტორიაზე მონუმენტის
და პილესტალის მოწყობის პროექტი

დირექტორი:

ზურაბ კვარაცხელია

შპს “დიზაინი 2008“

წაღენჯიხარ 2021 წ.

განმარტებითი ბარათი

პროექტით გათვალისწინებულია გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, აპარანის სალოცავის მიმდებარე ტერიტორიაზე მონუმენტის და პიდესტალის მოწყობის პროექტი


დამკვეთთან შეთანხმებით გიორგი სააკაძის ძეგლის პიდესტალის სიმაღლე შეადგენს 6,25 მ მიწის ზედაპირის სავალი ნაწილის ნიშნულიდამ, ხოლო საძირკვლის ჩაღრმავება გეოლოგიური თვალსაზრისით შეადგინა 1,55 მ, აქედან 25 სმ აიღება ქვიშა-ხრეშოვანი საფუძვლის ფენისთვის და 10 სმ ბეტონის მომზადების ფენისთვის, რის შედეგადაც მოეწყობა კედლების ცალფად არმირება, ხოლო საძირკვლის ძირსა და პიდესტალის თავზე ეწყობა ცალფად არმირებული მოოქსოვილი არმირება.

მასიური ბეტონის გამო არმირება დამატებით გაძლიერებას არ საჭიროებს და აღნიშნული კონსტრუქცია უზრუნველყოფილია სეისმიკაზე და მდგრადობაზეც

აღნიშნული ძეგლის განთავსების ზუსტი ადგილი შემსრულებელსა და დამკვეთის მიერ შეთანხმების შედეგად იქნება შერჩეული

თანამდებობა	ხელმოწერა	სახელი/გვარი	გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, აპარანის სალოცავის მიმდებარე ტერიტორიაზე მონუმენტის და პიდესტალის მოწყობის პროექტი		
დირექტორი		ზ. კვარაცხელია			
			განმარტებითი	ფურცელი	ფურცლები
				შპს „დიზაინი 2008“	

პედესტალის საძირკვლის არმირების გეგმა
მ. 1:100

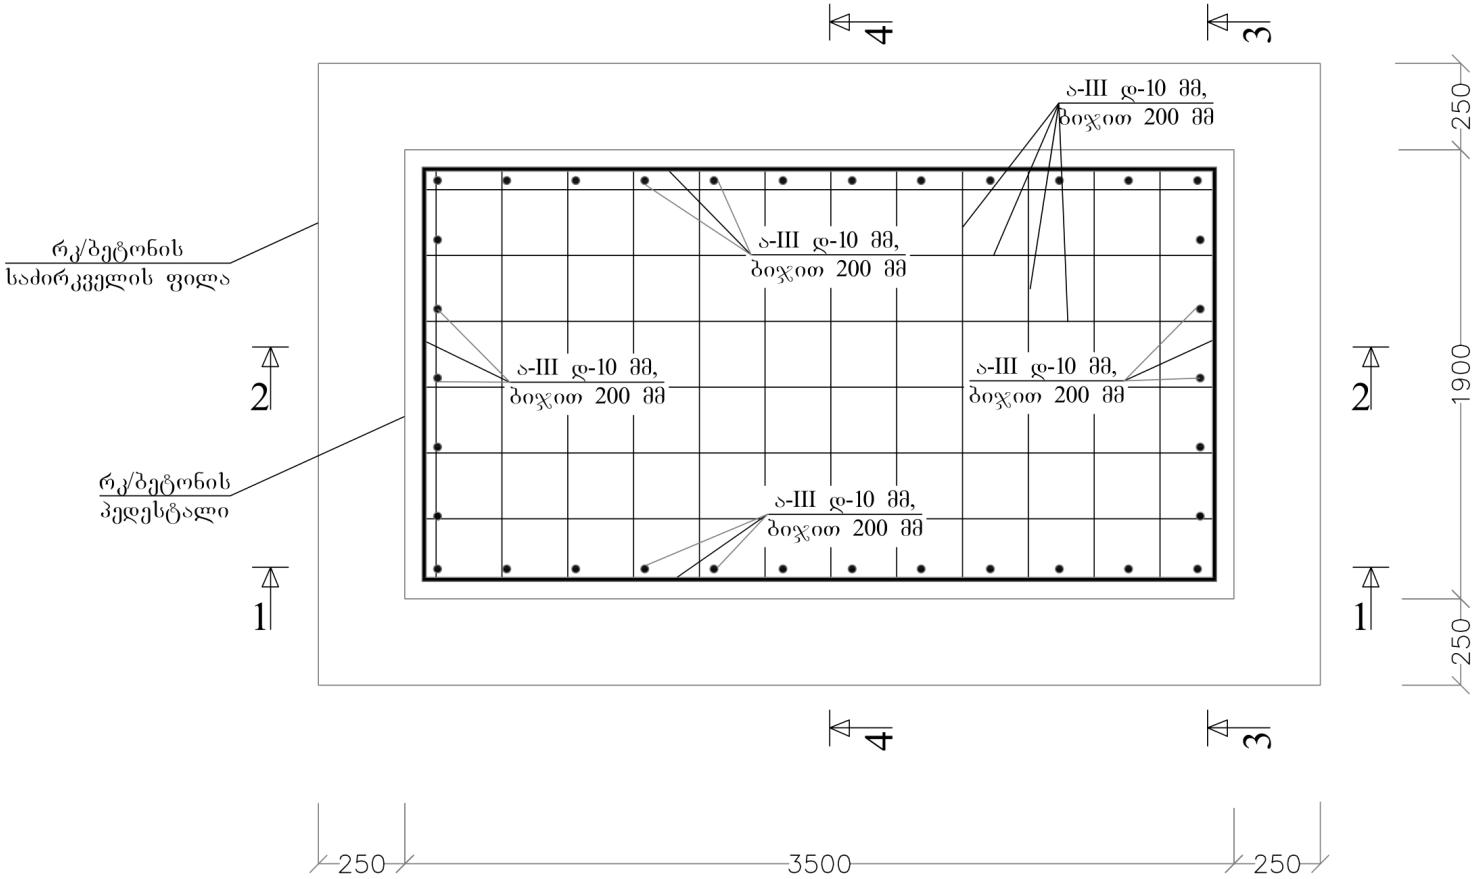

თანამდებობა	ხელმოწერა	სახელი/გვარი	გაოსტაპის მშენიანებადობის, აკადემიის, საფოსტოს მშენიანებადობის, საფოსტოს მშენიანებადობის, საფოსტოს მშენიანებადობის, საფოსტოს მშენიანებადობის		
დირექტორი		ს. კვარაცხელია	შპს "დინამიკი 2008"		
			გეგმა	ფურცელი	ფურცელი


Technical drawing of a rectangular reinforced concrete slab. The overall dimensions are 4000 mm by 1900 mm, with a central slab area of 3500 mm by 1900 mm. The drawing shows the slab's cross-section and reinforcement details. The reinforcement consists of three layers of bars, labeled as follows:

- Top layer: 3-III 10 mm, spacing 200 mm.
- Middle layer: 3-III 10 mm, spacing 200 mm.
- Bottom layer: 3-III 10 mm, spacing 200 mm.

The drawing also indicates the slab's thickness and the distance from the reinforcement to the edges (60 mm). The slab is supported by a central column and four corner columns. The drawing is labeled with dimensions and reinforcement details in Georgian.


[illegible]

პროექტი 1-1
მ. 1:100

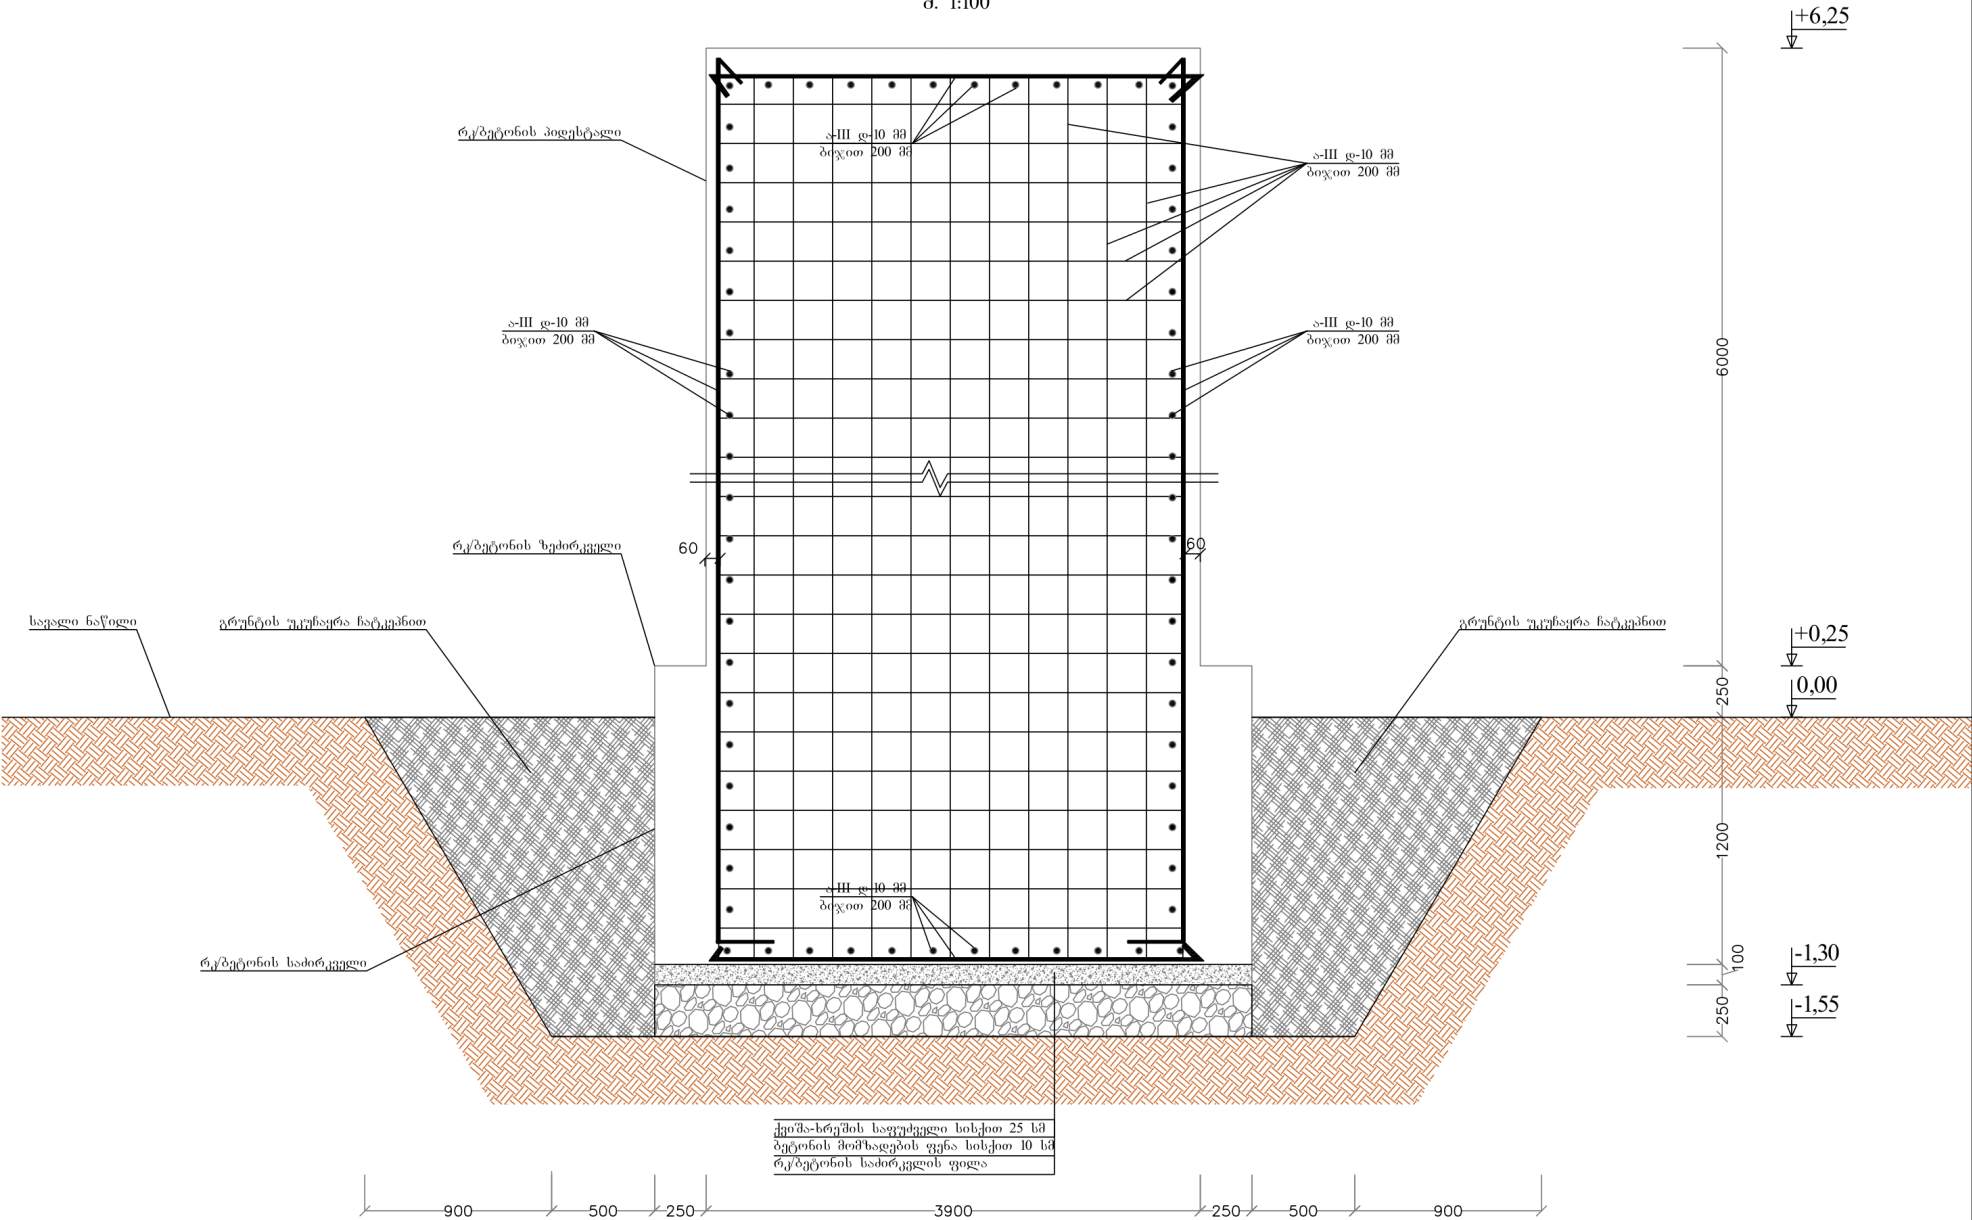


თანამდებობა	ხელმოწერა	სახელი/გვარი	პროექტი 1-1		
დირექტორი		ზ. კვარაცხელია	შპს „დიზაინი 2008“		
			პროექტი 1-1	ფურცელი	ფურცლები

ჰრილი 2-2
მ. 1:100

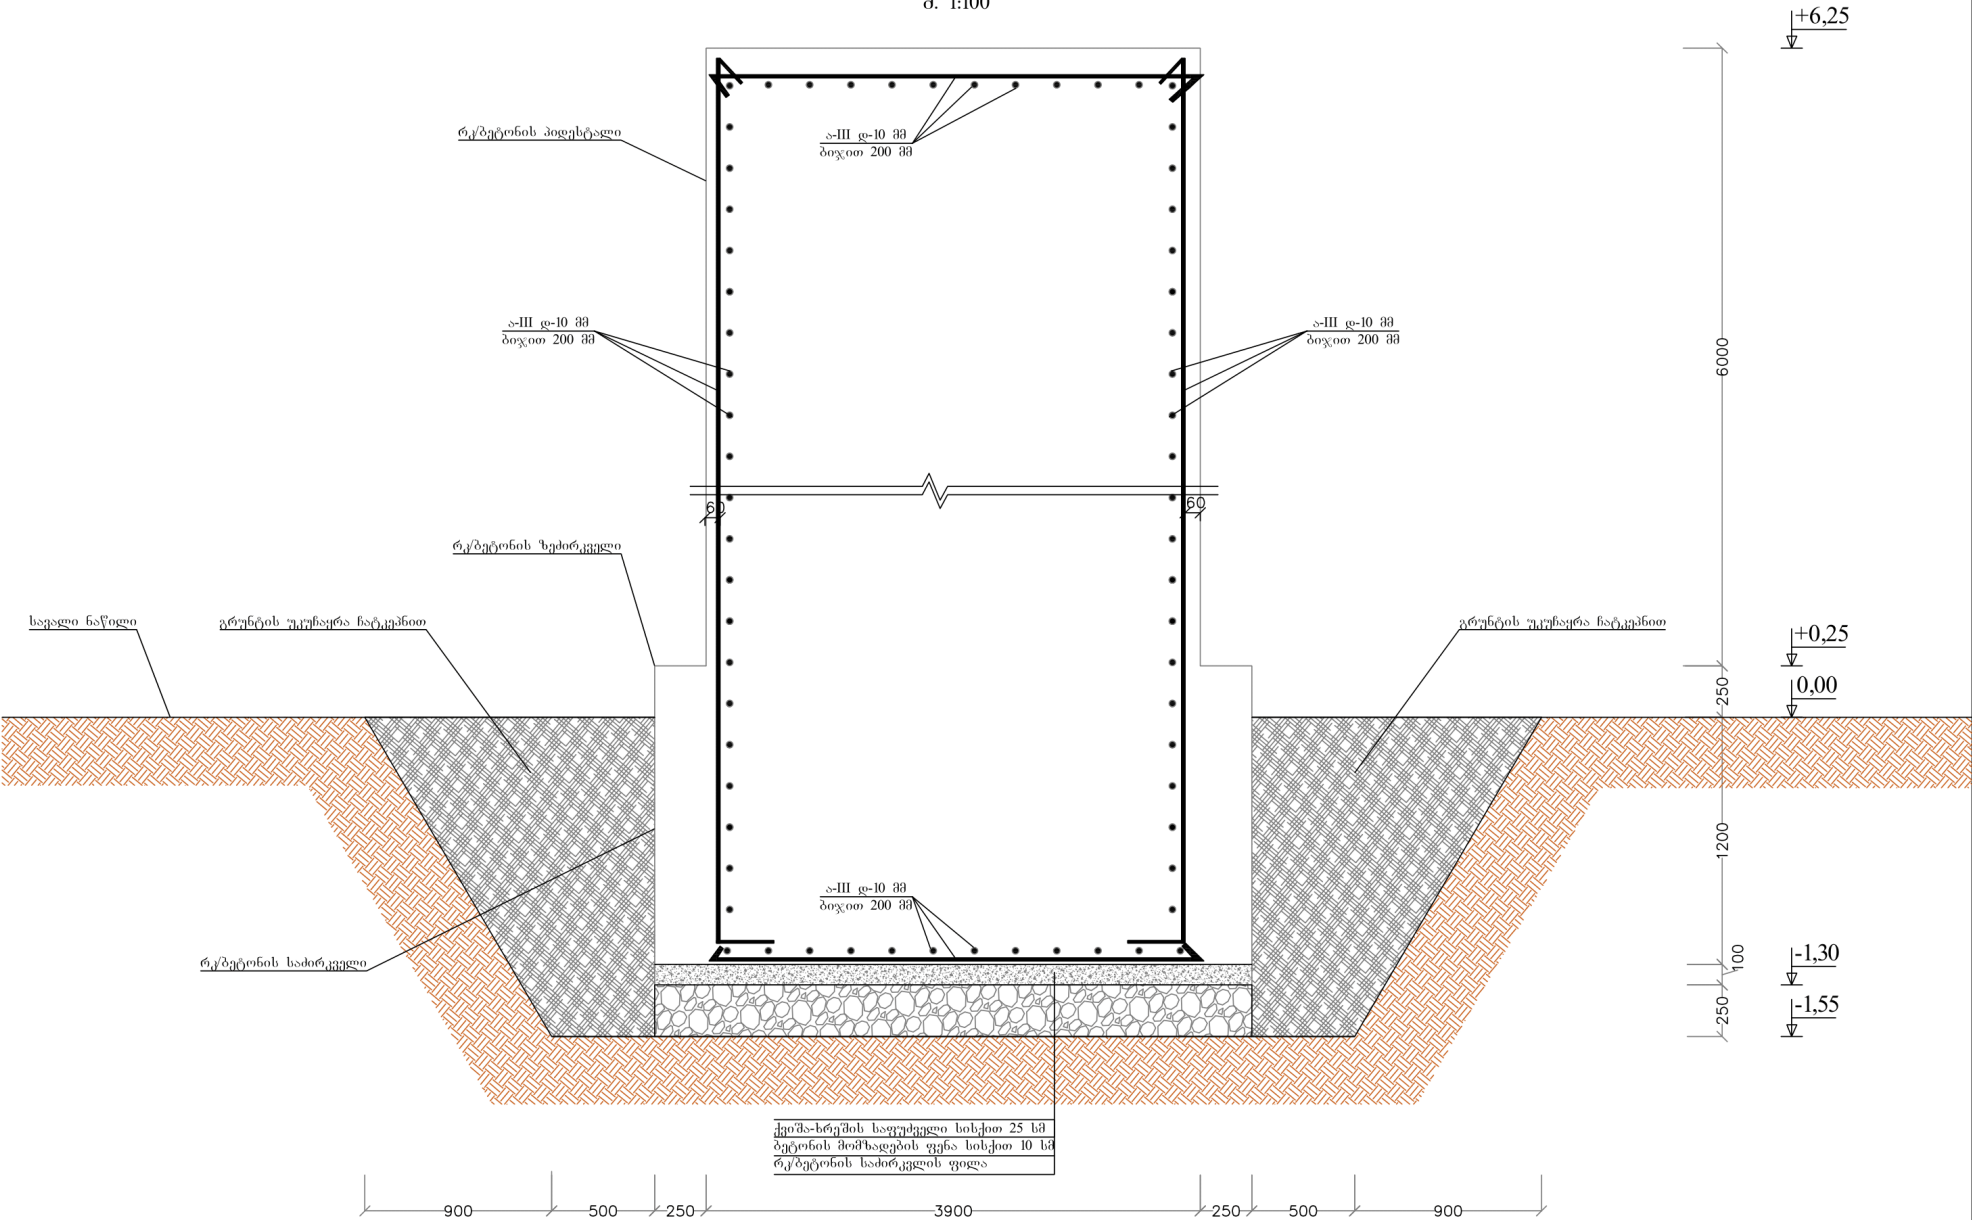


თანამდებობა	ხელმოწერა	სახელი/გვარი	განმარტებულია: ავტომატურად გენერირებულია პროექტის საფუძველზე		
დირექტორი		ზ. კვარაცხელია	შპს „ლიზინი 2008“		
			ჰრილი 2-2	ფურცელი	ფურცლები
				შპს „ლიზინი 2008“	

ჭრილი 3-3
მ. 1:100

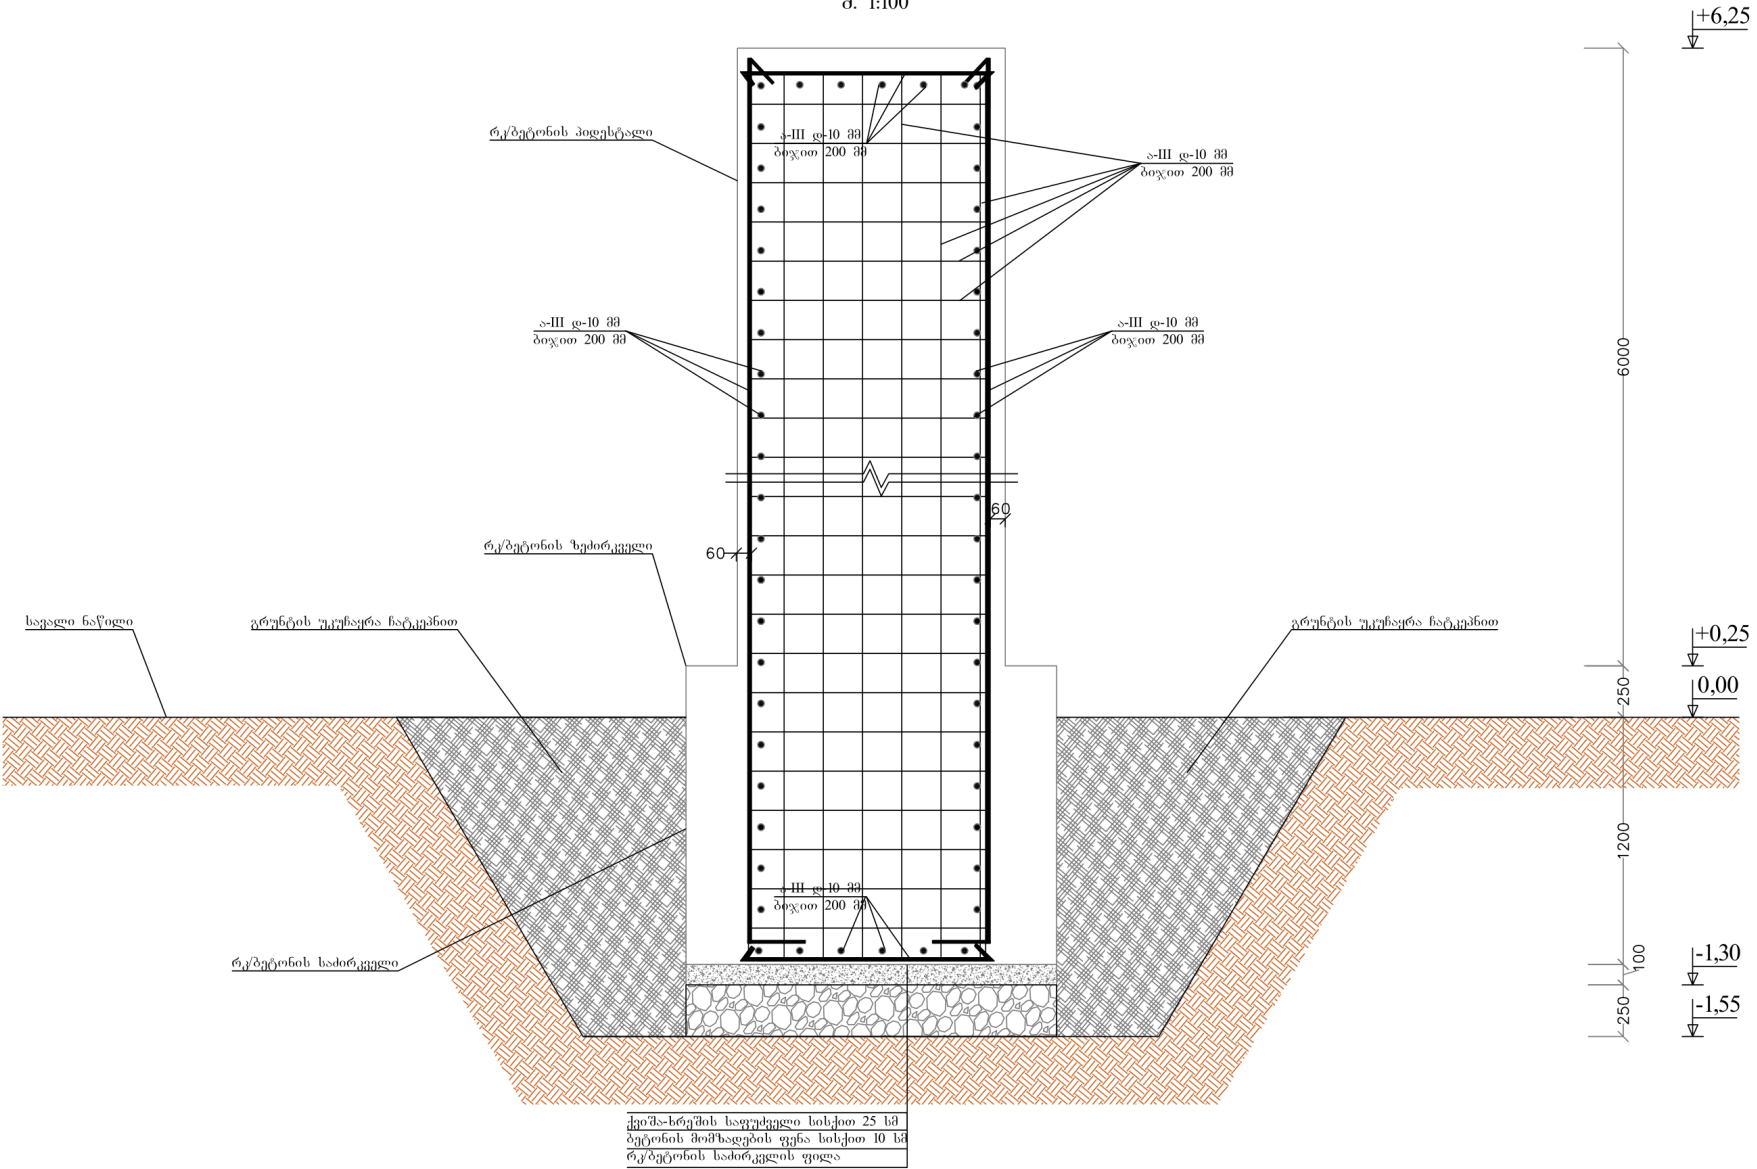


თანამდებობა	ხელმოწერა	სახელი/გვარი	პროექტი, მშენებლობის დოკუმენტი, საპროექტო სამუშაოების აღწერა		
დირექტორი		ზ. კვარაცხელია	პროექტი 2-2		
			ფურცელი	ფურცლები	
			შპს „დინამიკი 2008“		

ჭრილი 4-4
მ. 1:100

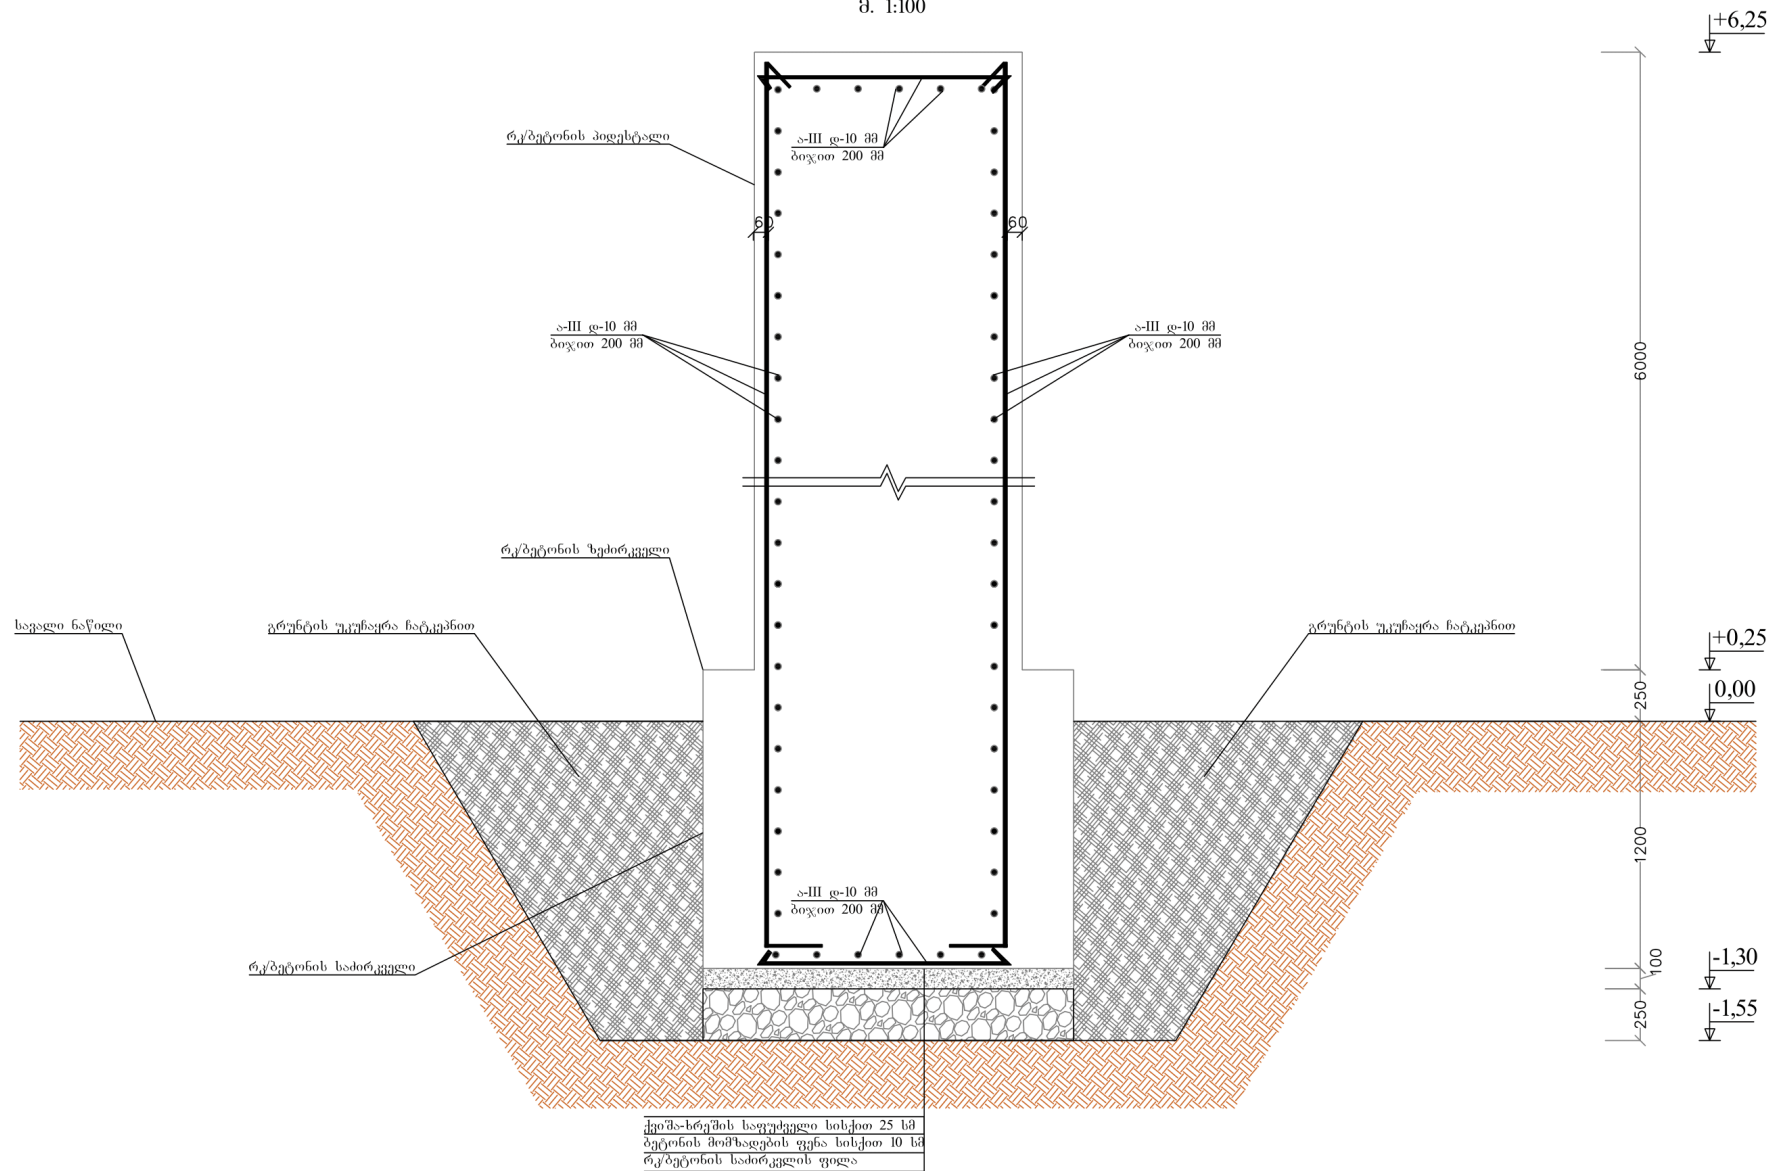

თანამდებობა	ხელმოწერა	სახელი/გვარი	განმარტებულია: გ. კვარაცხელია		
დირექტორი		ზ. კვარაცხელია	განმარტებულია: გ. კვარაცხელია		
			ჭრილი 2-2	ფურცელი	ფურცლები
			შპს „დიზაინი 2008“		

პედესტალის გადახურვის ფილის არმირების გეგმა
მ. 1:100

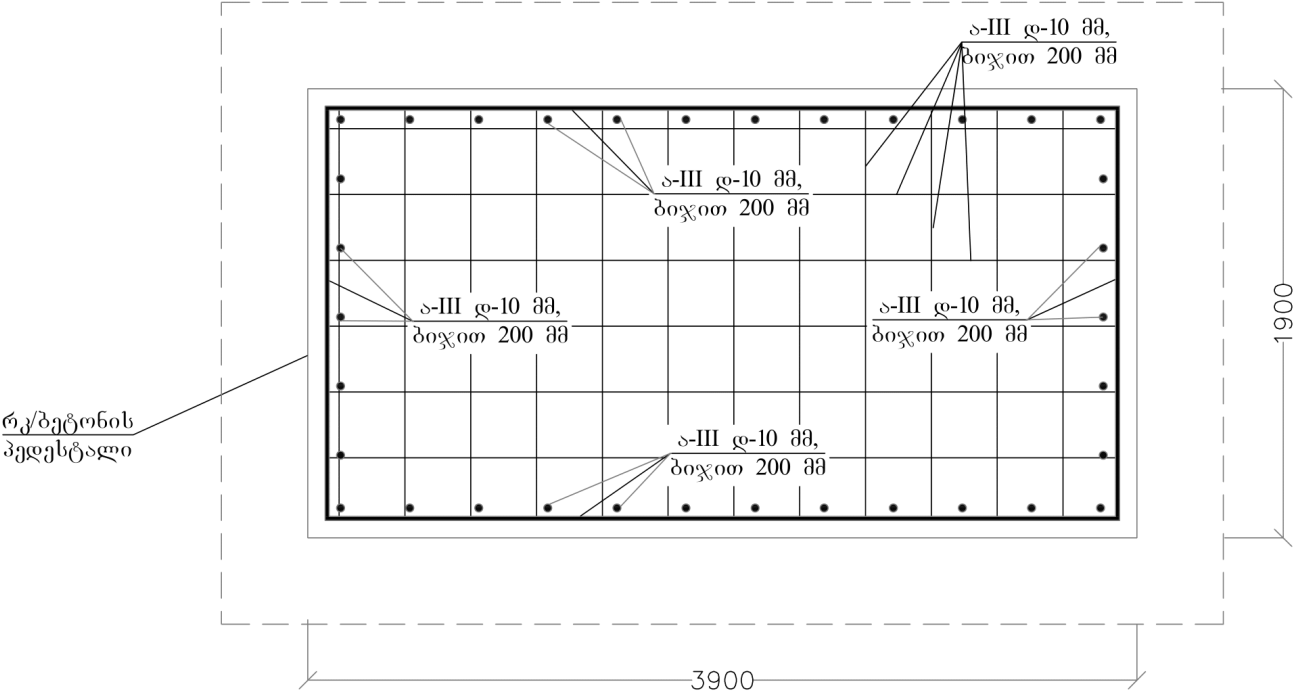

თანამდებობა	ხელმოწერა	სახელი/გვარი	გაოსტაპის მშენიარებლები, აკადემიის საფოსტოს მიმღებები ტერიტორიაზე მოსახლეობის და კომუნიკაციის მოწყობის პრემია		
დირექტორი		ზ. კვარაცხელია	გეგმა	ფურცელი	ფურცელი
			შპს „დიზაინი 2008“		