

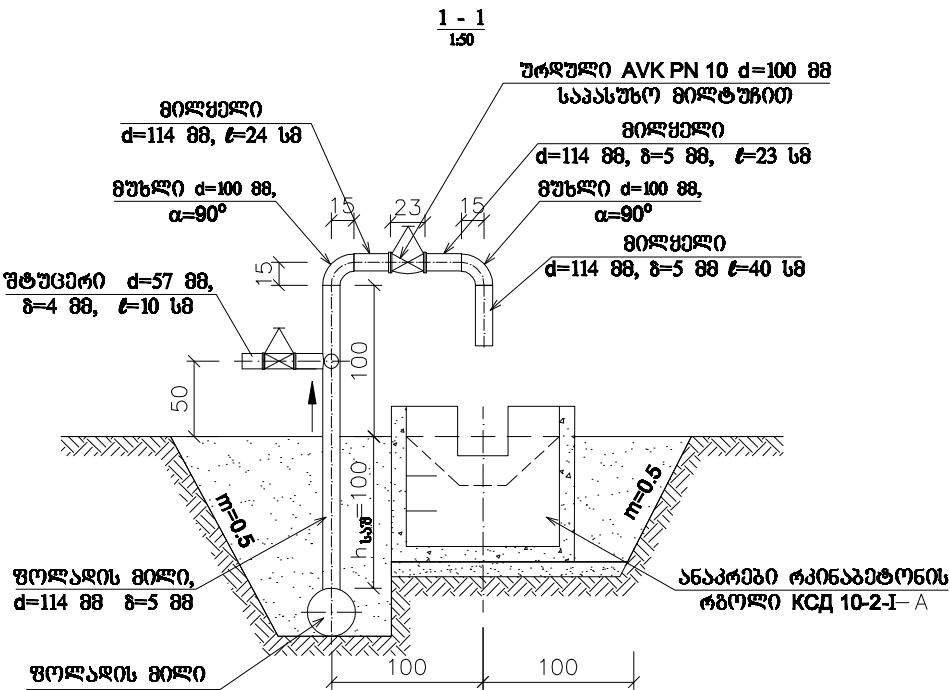


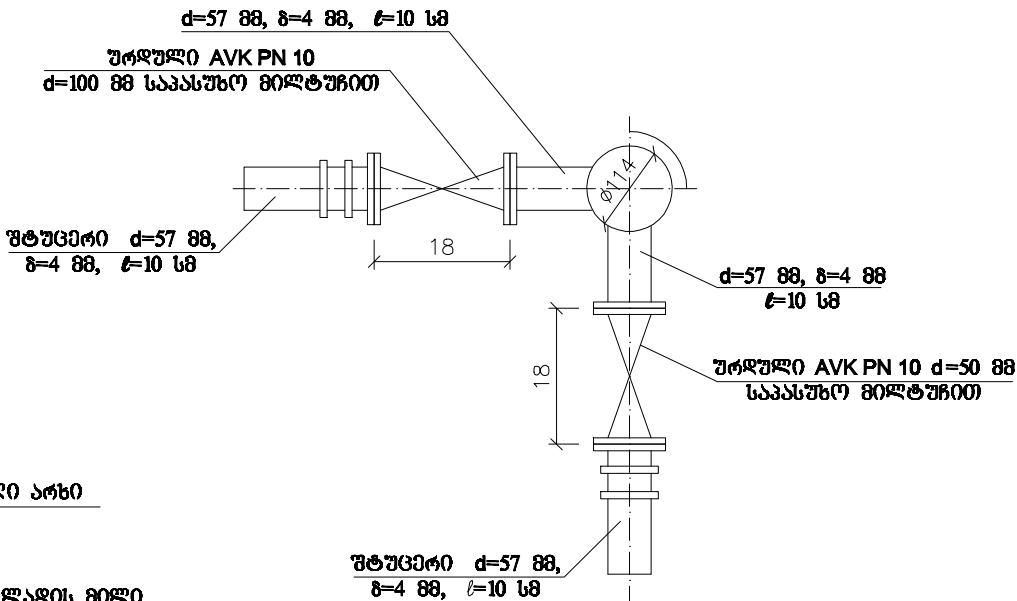

კვანძი "ა"
1:10

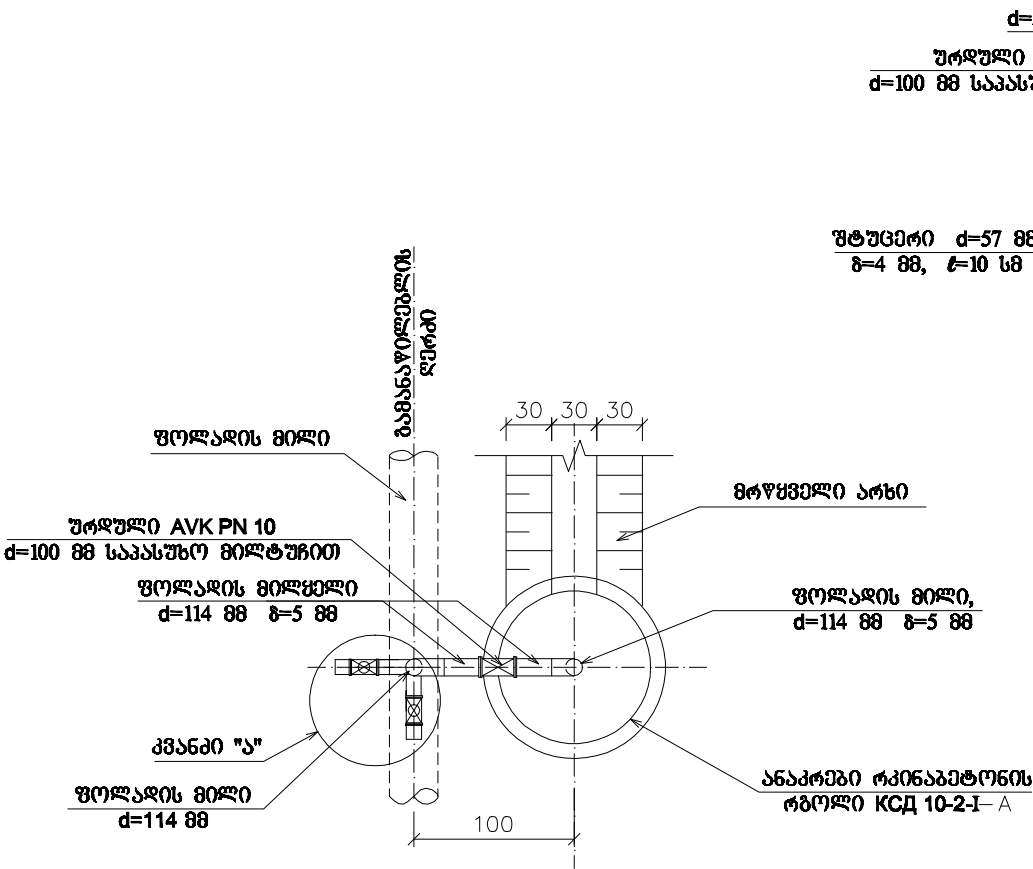

შენიშვნა:

- I და II რიგის გამანაწილებლების გზაზე 1:1000 იხ. ფ. 1-1
- I და II რიგის გამანაწილებლების სამონტაჟო სქემა იხ. ფ. 1-2; 1-3
- ტიპური ნაგებობების განლაგება იხ. I და II რიგის გამანაწილებლების ბრძანებრივ დოკუმენტაციაში
- ჰიდრანტის ღებარის სიმაღლე განისაზღვრულია;
- ჰიდრანტის ღებარის სიმაღლესთან დანამატის გამანაწილებლებთან შედარებით ელემენტარული "3-42", ნაკვეთის სისქე უნდა უდრიდეს შესაბამისი ნაწილების მინიმალურ სისქეს ($\Delta h=4$ მმ).
- ბის აღრიცხვით დაზუსტდეს მონტაჟის დროს დამონტაჟებული ნაწილების სიმაღლის დანამატის განლაგების წესები და მონტაჟის დროს დაზუსტდეს მონტაჟის წესები.
- წოდების მოცულობა სმ-ში

დამონტაჟებული ნაწილების მოცულობა სმ-ში
I და II რიგის გამანაწილებლები და მონტაჟის დროს დაზუსტდეს მონტაჟის წესები და მონტაჟის დროს დაზუსტდეს მონტაჟის წესები.

ფურც.

ტ-4