


მრეწველობის და მასშტაბის სპეციფიკაცია

№	დასახელება	ბანზომ. ერთ.	რაოდ-ბა
1	2	3	4
1	სპილენძის კაბელები ორმაგი იზოლაციით NYM 3x1.5	მ.	370
2	სპილენძის კაბელები ორმაგი იზოლაციით NYM 3x2.5	მ.	200
3	PVC გოგირდგამაბრუნებელი მილი Ø20	მ.	100
4	1 კლავიშიანი ჩამრთველი 10 A	კომპ.	10
5	2 კლავიშიანი ჩამრთველი 10 A	კომპ.	6
6	საშტეფსელო როზეტი დამიწვების კონტაქტით 16A	კომპ.	75
7	სამომტაშო კოლოფი	კომპ.	92
8	ლუმიინისცენტური სანათი 600x600-4xT5-14W ნათურით, 1P44	კომპ.	31
9	ლუმიინისცენტური სანათი 600x600, LED 40W ნათურით, 1P44, მთ-ანი ავარიული განათების გლობით	კომპ.	4
10	ლუმიინისცენტური სანათი 2xT5-14W, 1P65	კომპ.	1
11	წერტილოვანი სანათი 18 W ეკონათურით	კომპ.	30
12	კედლის სანათი 15 W ეკონათურით	კომპ.	2
ელ. გაანაწილებელი ფარი 1. DB-1			
14	მინიატურული ავტომატური ამომრტველი MCB 3xC40/6KA	ც.	1
15	მინიატურული ავტომატური ამომრტველი MCB C10/6KA	ც.	11
16	მინიატურული ავტომატური ამომრტველი MCB C16/6KA	ც.	7
17	მინიატურული ავტომატური ამომრტველი MCB C20/6KA	ც.	4
18	ელ. ფარი 46 მოდულზე	კომპ.	1
19	სამფაზა აქტიური ენერგიის მრიცხველი	ც.	1
20	დენის ტრანსკორმატორი ტრანსკორმატორი TR-20 ტიპის, 40/5	ც.	3

პროექტის შემადგენლობა

№	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	ფურც-
1	მუშა ნახაზების შუქისი, განმარტებითი ბარათი, მასალების სპეციფიკაცია	ე-1
2	ელ. გამანაწილებელი ფარი DB-1 სანაბარიშო სქემა	ე-2
3	ელ. ძალოვანი ქსელების გეგმა	ე-3
4	ელ. განათების ქსელების გეგმა	ე-4

პირობითი აღნიშვნები

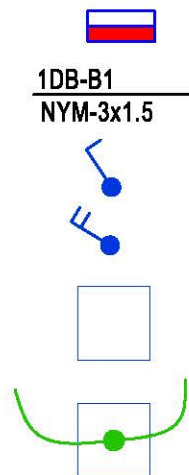

ელ. გამანაწილებელი უარი

ჯგუფის ნომერი, კაბელის ტიპი, კვეთი

1 კლავიშიანი ჩამრთველი 10 A

2 კლავიშიანი ჩამოვმელი 10 A

ღუმინისცენტური სანათი 600x600,LED-40W ნათურით,
1P44

ღუმინისცენტური სანთი 600x600-4xT5-14W ნათურით,
1P44, მთ-ანი ავარიული განათების გლობით

გუმონცხეში სანთი 2xT5-28W, 1P65

გელის სანაოი 15 W მონათუზით

წმინდათა სინაგოგის 18 W ეკონომიკური

საშტეფსელო რეზეტი

კონფიციონერი

ელ. გამახურობელი

განმარტებული გარეთი

რობიშტის ელ. მომარაგების პროექტი შესრულებულია არქიტექტურული, ტექნოლოგიური და სანტექნიკური პროექტის საფუძველზე. იმდენობის ხარისხის მიხედვით ელ. მომარაგება მიეკუთვნება III კატეგორიას.

რობიშტის ელ. მომარაგება განხორციელდა ბარე ელ. წყაროდან, რობიშტის მოთხოვნილი სიმძლავრე შეადგენს 13 კვტ.

პროექტით გათვალისწინებული ელექტროგამათანაოებელი და

"ზამთარ-ზაფხული" ტიპის კონდიციონერების დაყენება.

მლ. გაყვანილობა შესრულებულია ფარული გაყვანის წესით NYM ტიპის საღებით, ყველა სამონტაჟო სამუშაოები უნდა შესრულდეს ტექნოლოგიურ მოწყობილობა-დანადგარზე, ქარხანა დამამზადებლის პასპორტის მიხედვით, მოქმედი ნორმების და მოთხოვნების თანახმად.

[illegible]

[illegible]

სსიპ საგანგებო სიტუაციების კორდინაციისა და
გადაუდებელი დახმარების ცენტრის სასწრაფო
სამედისინო დახმარების რაიონული
სამსახურის ტიპიური შენობა №3

სუსტი დანების ნაწილი
სახანძრო სიგნალიზაციის ნაწილი



მუშა პროექტი

შემსრულებელი: შპს "აპექს სტუდიო 1" ს/კ 406177916

დირექტორი:

ი.ბარნაბიშვილი

პრ. მთ. არქიტექტორი:

მ. იონიძისი

შეასრულა:

მ.გაბურიშვილი

№№ შპს-ს	მ ა ნ ა ნ ი ჯ ე ბ ა	შედეგები
სმ-1	საბაბოტო გორანგორანო, გორანგორანო სმ-ის, სმ-ისშედეგები	
სმ-2	I საბაბოტო სმ-ის	



№№	დასახელება	ბანკი, მეტ.	სა- ბა
	1P გომეფრეგაფრეგა		
1	პეფრე 1P პეფრე ფრეფრეფრე 1.3 გე პეფრე	გაფრე	7
2	1P ფაფრეფრე ფრეფრე პეფრე 1.3 გე პეფრე	გაფრე	4
3	ფრეფრე ფრეფრე 16 პეფრე (Poe) ფრეფრეფრე	გაფრე	1
4	ფრეფრე 24" საფრეფრეფრეფრე სრეფრე	გაფრე	1
5	Poe სრეფრე 16x45-RJ FTP CAT6	გაფრე	1
6	CAT6 16xRJ-45 FTP პეფრე-პეფრე	გაფრე	1
7	პეფრე FTP CAT6	გაფრე	250
8	ფრეფრეფრეფრე გომე	გაფრე	70
	საფრეფრე სრეფრეფრე		
1	საფრეფრეფრეფრე რეფრეფრე პეფრეფრე რეფრეფრე	გაფრე	14
2	პეფრეფრეფრეფრე რეფრეფრე	გაფრე	1
3	საფრეფრე რეფრეფრეფრე პეფრე	გაფრე	15
4	ფრეფრეფრე რეფრეფრე	გაფრე	2
5	ფრეფრეფრე რეფრეფრეფრე პეფრე	გაფრე	2
6	სრეფრე სრეფრე	გაფრე	2
7	ფრეფრეფრე საფრეფრეფრე პეფრეფრე რეფრე რეფრეფრე	გაფრე	1
8	პეფრეფრეფრე 12V 7A	გაფრე	2
9	პეფრეფრეფრეფრე პეფრე	გაფრე	1
10	პეფრეფრე JE-H(HT) 2x0.8 E30	გაფრე	150

[illegible]

