

სარჩევი

N	ნახაზის/დოკუმენტის დასახელება	ნახ./დოკ. N	მწარმოებელი	გვერდის ნომერი
1	ტექნიკური განრიგები/მონაცემთა ფურცლები 110კვ ეგზ	ზოგად მონაცემთა ფურცელი	RADSAN	1-2
2	ტექნიკური განრიგები/მონაცემთა ფურცლები 220 კვ ეგზ	ზოგად მონაცემთა ფურცელი	RADSAN	3-4
3	ელექტროდის თავაკის მომჭერის ტექნიკური მახასიათებლები	მონაცემთა ფურცელი	RADSAN	5-6
4	დამიწების მასალის ტექნიკური ნახაზი -ელექტროდის თავაკის მომჭერი	714507-PO-ETH-DWG-2002-1/6	RADSAN	7
5	დამიწების მასალების ტექნიკური მახასიათებლები - მოთუთიებული დამიწების ღერო	მონაცემთა ფურცელი	RADSAN	8
6	დამიწების მასალების ტექნიკური ნახაზი -მოთუთიებული დამიწების ღერო	714507-PO-ETH-DWG-2002-2/6	RADSAN	9
7	დამიწების მასალების ტექნიკური მახასიათებლები - კაბელის მოსაჭერი ბუნჯი	მონაცემთა ფურცელი	RADSAN	10
8	დამიწების მასალების ტექნიკური ნახაზი - კაბელის მოსაჭერი ბუნჯი	714507-PO-ETH-DWG-2002-3/6	RADSAN	11
9	დამიწების მასალის ტექნიკური მახასიათებლები - მანაწილებელი კოლოფი	მონაცემთა ფურცელი	RADSAN	12-13
10	დამიწების მასალის ტექნიკური ნახაზი - მანაწილებელი კოლოფი	714507-PO-ETH-DWG-2002-4/6	RADSAN	14
11	დამიწების მასალის ტექნიკური მახასიათებლები - დამიწების სალტე	მონაცემთა ფურცელი	RADSAN	15
12	დამიწების მასალის ტექნიკური ნახაზი - დამიწების სალტე	714507-PO-ETH-DWG-2002-5/6	RADSAN	16
13	დამიწების მასალის ტექნიკური მახასიათებლები - სტანდარტული მოთუთიებული სადენები	მონაცემთა ფურცელი	RADSAN	17-18
14	დამიწების მასალის ტექნიკური ნახაზი - სტანდარტული მოთუთიებული სადენები	714507-PO-ETH-DWG-2002-6/6	RADSAN	19

ლოტი 2 - ეგზ. მონაკვეთი C2 - ტექნიკური განრიგები / მონაცემთა ფურცლები 110 კვ ეგზ

C2

ტექნიკური განრიგები/მონაცემთა ფურცლები
110 კვ ეგზ

ლოტი 2 - ეგზ. მონაკვეთი C2 - ტექნიკური განრიგები / მონაცემთა ფურცლები 110 კვ ეგზ

ლოტი 2: ეგზ				
ელემენტი B.3: 110 კვ ეგზ ოზურგეთი-ზოტი				
C2. ტექნიკური განრიგები/მონაცემთა ფურცლები		აუქციონის მონაწილე/კონტრაქტორი		
აუქციონის მონაწილის/კონტრაქტორის გარანტირებული მონაცემები		მინიმალური მოთხოვნები		შეთავაზებული
N	აღწერა	ერთეული	მონაცემები	მონაცემები
12.0	ანბის დამიწება			
12.1	დამიწების სადენი			
12.1.1.	• მასალა	-	მრგვალი ფოლადის, მოთუთიებული	მრგვალი ფოლადის, მოთუთიებული
12.1.2	• დიამეტრი	მმ	11.5	11.5
12.1.3	• თუთიის საფარის სისქე	µm	>70	>70
12.2	დამიწების ღეროები			
12.2.1	• მასალა	-	მრგვალი ფოლადის, მოთუთიებული	მრგვალი ფოლადის, მოთუთიებული
12.2.2	• სიგრძე	მ	>2.0	>2.0
12.2.3	• დიამეტრი	მმ	20	20
12.2.4	• თუთიის საფარის სისქე	µm	>125	>125
12.3	მაერთებლის ტიპი	-		
12.3.1	• მასალა	-	მოთუთიებული ფოლადი	ალუმინი
12.3.2	• თუთიის საფარის სისქე	მმ	>125	-
12.4	დამიწების სალტე, 40მმx6მმ			
12.4.1	• მასალა	-	მოთუთიებული ფოლადი	მოთუთიებული ფოლადი
12.4.2	• თუთიის საფარის სისქე	µm	>85	>85

ლოტი 2 - ეგზ. მონაკვეთი C2 - ტექნიკური განრიგები / მონაცემთა ფურცლები 220 კვ ეგზ

C1

ტექნიკური განრიგები/მონაცემთა ფურცლები
220 კვ ეგზ

ლოტი 2: ეგზ ელემენტი B.2: 220 კვ ეგზ-ის „პალიასტომი 1“-ის შეჭრა ქვესადგურში „ოზურგეთი“				
C1. ტექნიკური განრიგები/მონაცემთა ფურცლები		აუქციონის მონაწილე/კონტრაქტორი		
აუქციონის მონაწილის/კონტრაქტორის გარანტირებული მონაცემები		მინიმალური მოთხოვნები		შეთავაზებული
N	აღწერა	ერთეული	მონაცემები	მონაცემები
12.0	ანძის დამიწება			
12.1	დამიწების სადენი			
121.1.	• მასალა	-	მრგვალი ფოლადის, მოთუთიებუ ლი	მრგვალი ფოლადის, მოთუთიებუ ლი
12.1.2	• დიამეტრი	მმ	11.5	11.5
12.1.3	• თუთიის საფარის სისქე	µm	>70	>70
12.2	დამიწების ღეროები			
12.2.1	• მასალა	-	მრგვალი ფოლადის, მოთუთიებუ ლი	მრგვალი ფოლადის, მოთუთიებუ ლი
12.2.2	• სიგრძე	მ	>2.0	>2
12.2.3	• დიამეტრი	მმ	20	20
12.2.4	• თუთიის საფარის სისქე	µm	>125	>125
12.3	მაერთებლის ტიპი	-		
12.3.1	• მასალა	-	მოთუთიებუ ლი ფოლადი	ალუმინი
12.3.2	• თუთიის საფარის სისქე	მმ	>125	-
12.4	დამიწების სალტე, 40მმx6მმ			
12.4.1	• მასალა	-	მოთუთიებუ ლი ფოლადი	მოთუთიებუ ლი ფოლადი
12.4.2	• თუთიის საფარის სისქე	µm	>85	>85


ტექნიკური მახასიათებლები

CEB. 101

ელექტროდის თავაკი



კოდი	CEB.101.03.S
მასალა	თითბერი
მფარავი შრე	მფარავი შრის გარეშე
წონა	215 გრ
ჭანჭიკი	
შეფუთვა	მუყაოს ყუთი
პროდუქტის სტანდარტი	TS EN 62561-1
ხარისხის კონტროლი	პარამეტრების კონტროლი, ზედაპირის ხარისხის კონტროლი
განმარტება	

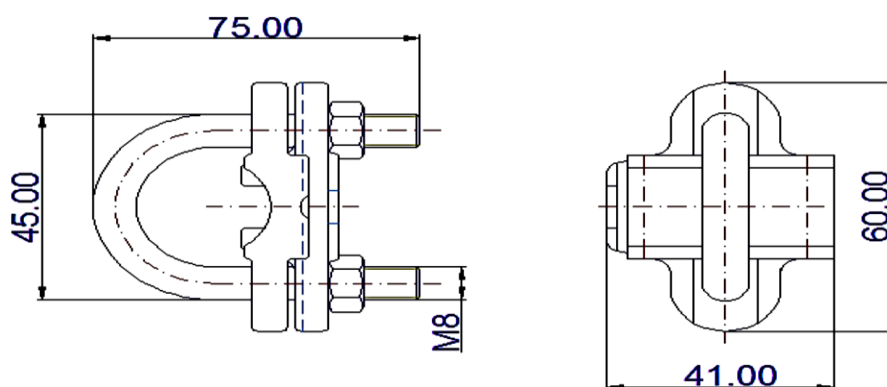


radsan.მონაცემთაფურცელი.10.0001

radsan.მონაცემთაფურცელი.10.0001



კოდი	მასალა/დაგარვა	ელექტროდის დიამეტრი	სადენის განივი კვეთი
CEB.101.01	B-D1-N-S	ø16 - 22 მმ	16-70 მმ²
CEB.101.03	B-D1-N-S	ø18 - 22 მმ	95-240 მმ²

ტექნიკური ნახაზი
ელექტროდის თავაკის მომჭერი

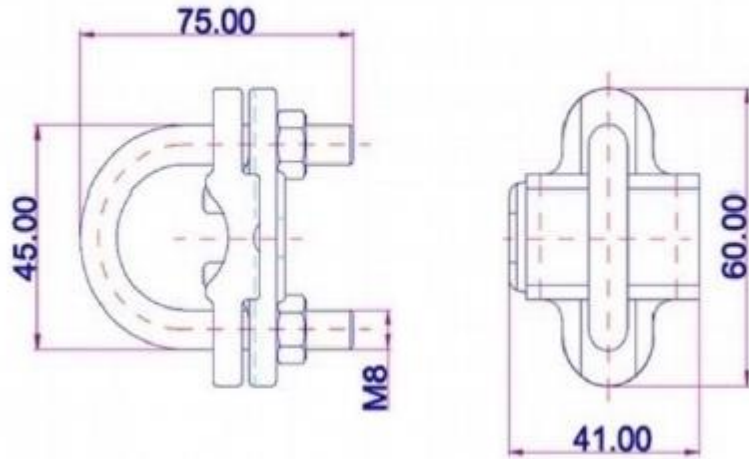

ელექტროდის თავაკის მომჭერი

სტანდარტი: TS EN IEC 62561-2

0	პირველი წარდგენა	11.04.2022	.K.K
აღწერა			
პროექტის დასახელება			
ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა II BMZ N. 2015 68 286			
კონტრაქტის საიდენტიფიკაციო N: KFW/DSI/OHL-TD-Lot 2			
დამკვეთი			
სს საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა (სსე)			
საქართველო, თბილისი, 0105, ბარათაშვილის ქუჩა			
info@gse.com.ge			
			
ინჟინერი			
Fichtner GmbH & Co. KG			
გერმანია, შტუტგარდი, 370191, სარვემტრასე			
info@fichtner.de			
			
კონტრაქტორი			
Mitas Energy and Metal Construction Inc.			
გაზი ანკარა/თურქეთი, ეშკი გუვერჩინლიკი იოლუ (Eski Guvercinlik Yolu) N 113			
info@mitastower.com			
			
მიმწოდებელი			
RADSAN			
Ivedik OSB 1434 Cad. No:1 Yenimahalle - ანკარა, თურქეთი			
			
მიმწოდებლის საიდენტიფიკაციო ნომერი/სახელწოდება			
CEB.101.03.S			
დამტკიცებული არეალი		სტატუსი	შეკვეთი
		AP ☐	
		AC ☐	
		NA ☐	
განხილვა	M.A.S		
განხილვის თარიღი	11.04.2022		
დამტკიცება	S.S	სახელწოდება	
შეამოწმა	S.C		
დააპროექტა	N.C		
დახაზა	N.CS		
გამოცემის თარიღი	10.04.2022	დამიწების მასალების ტექნიკური ნახაზი	
ელექტროდის თავაკის მომჭერი			
მასშტაბი	გვერდის ზომა	დოკ. N	შესწ.
N.A.		7145A07-PO-ETH-DWG-2002	1
			გვერდი
			1/6


ტექნიკური მახასიათებლები

TES.20.

მოთუთიებული დამიწების ღერო



კოდი	TES.20.2000.D2
მასალა	ფოლადი
მფარავი შრე	ცხელი მოთუთიება
წონა	4880 გრ
ჰანჭიკი	
შეფუთვა	შეკვრა
პროდუქტის სტანდარტი	TS EN IEC 62561-2
ხარისხის კონტროლი	პარამეტრების კონტროლი, ზედაპირის ხარისხის კონტროლი, მფარავი შრის სისქის კონტროლი
განმარტება	>125 მიკრონი

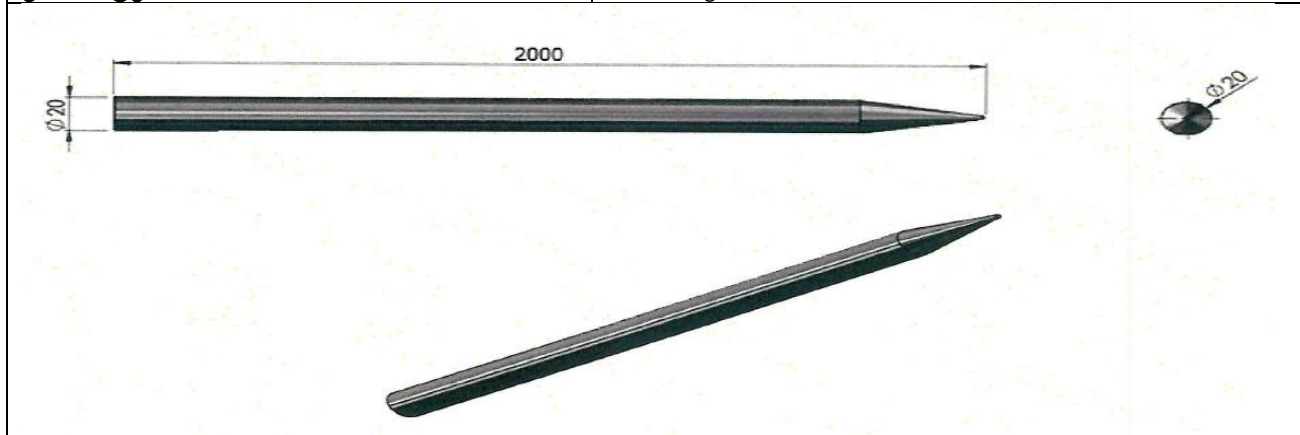

დამიწების ღერო



მრგვალი ფოლადის მოთუთიებული დამიწების ღერო

სიგრძე: 2,0 მეტრი

თუთიის საფარის სისქე: $>125\mu\text{m}$

დiameter: 20 მმ

სტანდარტი: TS EN IEC 62561-2

0	პირველი წარდგენა	11.04. 2022	.K.K
აღწერა		თარიღი	
პროექტის დასახელება			
ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა II BMZ N. 2015 68 286			
კონტრაქტის საიდენტიფიკაციო N: KFW/DSI/OHL-TD-Lot 2			
დამკვეთი			
სს საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა (სსე)			
საქართველო, თბილისი, 0105, ბარათაშვილის ქუჩა			
info@gse.com.ge			
			
ინჟინერი			
Fichtner GmbH & Co. KG			
გერმანია, შტუტგარდი, 370191, სარვეიმტრასე			
info@fichtner.de			
			
კონტრაქტორი			
Mitas Energy and Metal Construction Inc.			
გაზი ანკარა/თურქეთი, ეშკი გუვერჩინლიკი იოლუ (Eski Guvercinlik Yolu) N 113			
info@mitastower.com			
			
მიმწოდებელი			
RADSAN			
Ivedik OSB 1434 Cad. No:1 Yenimahalle - ანკარა, თურქეთი			
			
მიმწოდებლის საიდენტიფიკაციო ნომერი/სახელწოდება			
TES.20.2000.D2			
დამტკიცებული არეალი		სტატუსი	შეკედი
		AP ☐	
		AC ☐	
		NA ☐	
განიხილა	M.A.S		
განხილვის თარიღი	11.04.2022		
დაამტკიცა	S.S	სახელწოდება	
შეამოწმა	S.C	დამიწების მასალის ტექნიკური ნახაზი	
დააპროექტა	N.C		
დაზაზა	N.CS		
გამოცემის თარიღი	10.04.2022	მოთუთიებული დამიწების ღერო	
მასშტაბი	გვერდის ზომა	დოკ. N	შესწ.
N.A.		7145A07-PO-ETH-DWG-2002	1
			გვერდი
			2/6


ტექნიკური მახასიათებლები

TKAD.103



ალუმინის კაბელის ბუნიკი

კოდი	TKAD.103
მასალა	ალუმინი
მფარავი შრე	მფარავი შრის გარეშე
წონა	65,6გრ
ჭანჭიკი	
შეფუთვა	მუყაოს ყუთი
პროდუქტის სტანდარტი	TS EN 61238-1
ხარისხის კონტროლი	პარამეტრების კონტროლი, ზედაპირის ხარისხის კონტროლი, მფარავი შრის სისქის კონტროლი
განმარტება	

ალუმინის კაბელის მოსაჭერი ბუნიკი

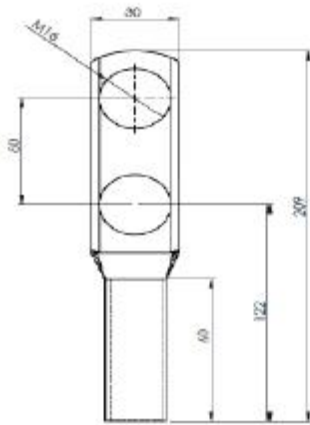

ალუმინის კაბელის მოსაჭერი ბუნიკი

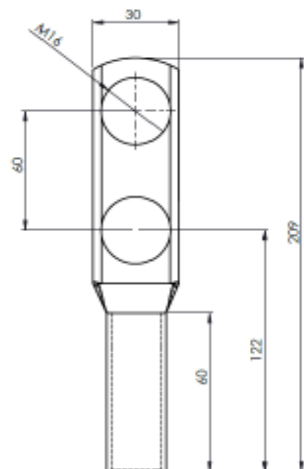

ალუმინის კაბელის მოსაჭერი ბუნიკი

2xM16 ჰანჯიკი

სტანდარტი: TS EN 61238-1

შენიშვნა:


- ყველა პარამეტრი მოცემულია მილიმეტრებში

0	პირველი წარდგენა	11.04.2022	.K.K
თარიღი			
პროექტის დასახელება			
ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა II BMZ N. 2015 68 286			
კონტრაქტის საიდენტიფიკაციო N: KFW/DSL/OHL-TD-Lot 2			
დამკვეთი			
სს საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა (სსე)			
საქართველო, თბილისი, 0105, ბარათაშვილის ქუჩა			
info@gse.com.ge			
			
ინჟინერი			
Fichtner GmbH & Co. KG			
გერმანია, შტუტგარდი, 370191, სარევიმტრასე			
info@fichtner.de			
			
კონტრაქტორი			
Mitas Energy and Metal Construction Inc.			
გაზი ანკარა/თურქეთი, ეშკი გუვერინლიკი იოლუ (Eski Guvercinlik Yolu) N 113			
info@mitastower.com			
			
მიმწოდებელი			
RADSAN			
Ivedik OSB 1434 Cad. No:1 Yenimahalle - ანკარა, თურქეთი			
			
მიმწოდებლის საიდენტიფიკაციო ნომერი/სახელწოდება			
TKAD.103. 10A			
დამტკიცებული არეალი		სტატუსი	შეკედი
		AP ☐	
		AC ☐	
		NA ☐	
განხილა	M.A.S		
განხილის თარიღი	11.04.2022		
დამტკიცება	C.A.T	სახელწოდება	
შეამოწმა	D.K	დამოწმების მასალების	
დააპროექტა	F.K		
დახაზა	F.K		
გამოცემის თარიღი	17.11.2021	კაბელის მოსაჭერი ბუნიკი	
მასშტაბი	გვერდის ზომა	დოკ. N	შესწ.
N.A.		7145A07-PO-ETH-DWG-2002	1
			3/6




ტექნიკური მახასიათებლები

TDK.203.

დამიწების მანაწილებელი კოლოფი, 3 ცალი







კოდი	TDK.203.18.T2.D2.NC				
მასალა	სპინლენძი		ფოლადი		უჟანგავი
მფარავი შრე	კალა	მფარავი შრის გარეშე	ცხელი მოთუთიებით	ელექტრო მოთუთიება	მფარავი შრის გარეშე
წონა	275 გრ				
ჭანჭიკი	მოთუთიებული			უჟანგავი	
შეფუთვა	დახურული ყუთი/კომპლექტი				
პროდუქტის სტანდარტი	TS EN IEC 62561-1				
ხარისხის კონტროლი	პარამეტრების კონტროლი, ზედაპირის ხარისხის კონტროლი,მფარავი შრის სისქის კონტროლი				
განმარტება	>85 მიკრონი				

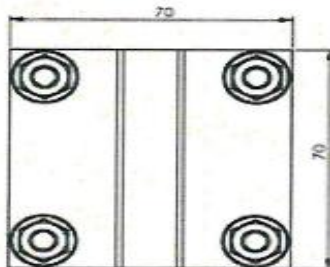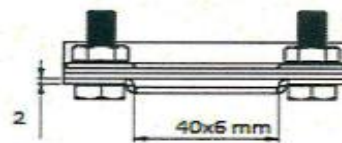

კოდი	მასალა/მფარავი შრე	კანჭიკი	მონაკვეთი A	მონაკვეთი B
TDK.203.01	B-D1-D2-N	DC-NC	20x3 მმ	16 მმ ²
TDK.203.02	B-D1-D2-N	DC-NC	20x3 მმ	25 მმ ²
TDK.203.03	B-D1-D2-N	DC-NC	20x3 მმ	35 მმ ²
TDK.203.04	B-D1-D2-N	DC-NC	20x3 მმ	50 მმ ²
TDK.203.05	B-D1-D2-N	DC-NC	25x3 მმ	25 მმ ²
TDK.203.06	B-D1-D2-N	DC-NC	25x3 მმ	35 მმ ²
TDK.203.07	B-D1-D2-N	DC-NC	25x3 მმ	50 მმ ²
TDK.203.08	B-D1-D2-N	DC-NC	25x3 მმ	70 მმ ²
TDK.203.09	B-D1-D2-N	DC-NC	30x3 მმ	35 მმ ²
TDK.203.10	B-D1-D2-N	DC-NC	30x3 მმ	50 მმ ²
TDK.203.11	B-D1-D2-N	DC-NC	30x3 მმ	70 მმ ²
TDK.203.12	B-D1-D2-N	DC-NC	30x3 მმ	95 მმ ²
TDK.203.13	B-D1-D2-N	DC-NC	30x5 მმ	50 მმ ²
TDK.203.14	B-D1-D2-N	DC-NC	30x5 მმ	70 მმ ²
TDK.203.15	B-D1-D2-N	DC-NC	30x5 მმ	95 მმ ²
TDK.203.16	B-D1-D2-N	DC-NC	30x5 მმ	120 მმ ²
TDK.203.17	B-D1-D2-N	DC-NC	40x5 მმ	50 მმ ²
TDK.203.18	B-D1-D2-N	DC-NC	40x5 მმ	70 მმ ²
TDK.203.19	B-D1-D2-N	DC-NC	40x5 მმ	95 მმ ²
TDK.203.20	B-D1-D2-N	DC-NC	40x5 მმ	120 მმ ²

დამიწების მანაწილებელი კოლოფი

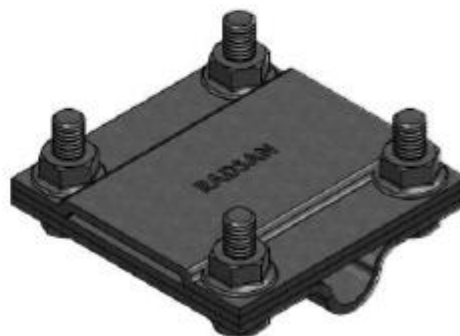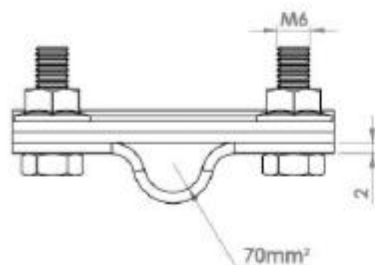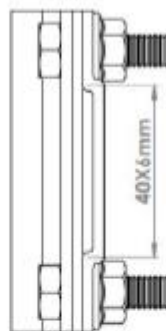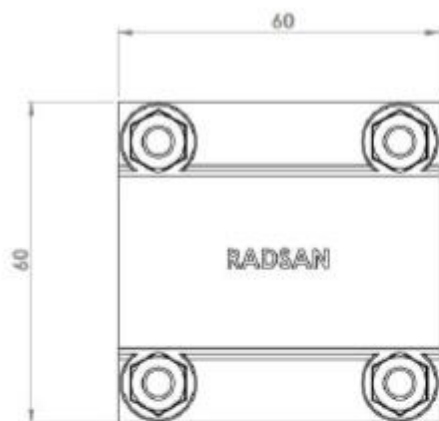

დამიწების მანაწილებელი კოლოფი

თუთიის საფარის სისქე >85 მკმ

სტანდარტი: TS EN IEC 62561-2

0	პირველი წარდგენა	11.04.2022	.K.K
აღწერა			
პროექტის დასახელება			
ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა II BMZ N. 2015 68 286			
კონტრაქტის საიდენტიფიკაციო N: KFW/DSI/OHL-TD-Lot 2			
დამკვეთი			
სს საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა (სსე) საქართველო, თბილისი, 0105, მარათაშვილის ქუჩა			
info@gse.com.ge			
ინჟინერი			
Fichtner GmbH & Co. KG გერმანია, მტუტგარდი, 370191, სარევიმტრასე			
info@fichtner.de			
კონტრაქტორი			
Mitas Energy and Metal Construction Inc. გაზი ანკარა/თურქეთი, ეშკი გუვერინლიკ იოლუ (Eski Guvercinlik Yolu) N 113			
info@mitastower.com			
მიმწოდებელი			
RADSAN Ivedik OSB 1434 Cad. No:1 Yenimahalle - ანკარა, თურქეთი			
მიმწოდებლის საიდენტიფიკაციო ნომერი/სახელწოდება			
TDK.203.18.T2.D2.NC			
დამტკიცებული არეალი		სტატუსი	შეკედი
		AP ☐	
		AC ☐	
		NA ☐	
განხილა	M.A.S		
განხილვის თარიღი	11.04.2022		
დამტკიცა	C.A.T	სახელწოდება	
შეამოწმა	D.K	დამიწების მასალის	
დააბოლოება	F.K	მანაწილებელი კოლოფი	
დასაზა	F.K		
გამოცემის თარიღი	28.02.2018		
მასშტაბი	გვერდის ზომა	დოკ. N	შესწ.
N.A.		7145A0 7-PO-ETH-DWG-2002	1
			გვერდი 4/6


ტექნიკური მახასიათებლები

CG-101


დამიწების სალტე



კოდი	CG-101.19.D2.6
მასალა	ფოლადი
მფარავი შრე	ცხელი მოთუთიება
წონა	11304 გრ
ჭანჭიკი	
შეფუთვა	პალეტი
პროდუქტის სტანდარტი	TS ENIEC 62561-2
ხარისხის კონტროლი	პარამეტრების კონტროლი, ზედაპირის ხარისხის კონტროლი, მფარავი შრის სისქის კონტროლი
განმარტება	>85 მიკრონი

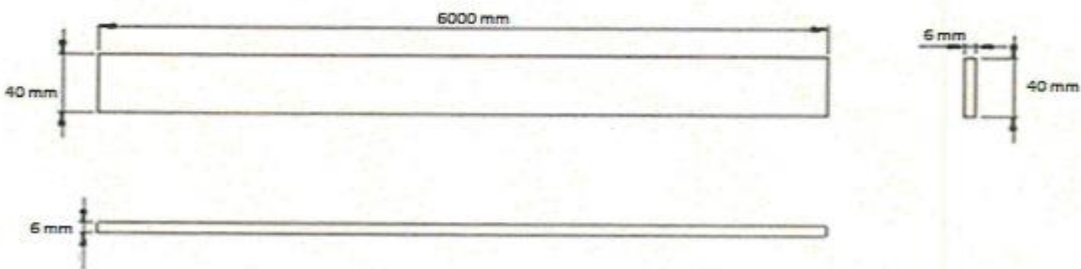

დამიწების სალტე

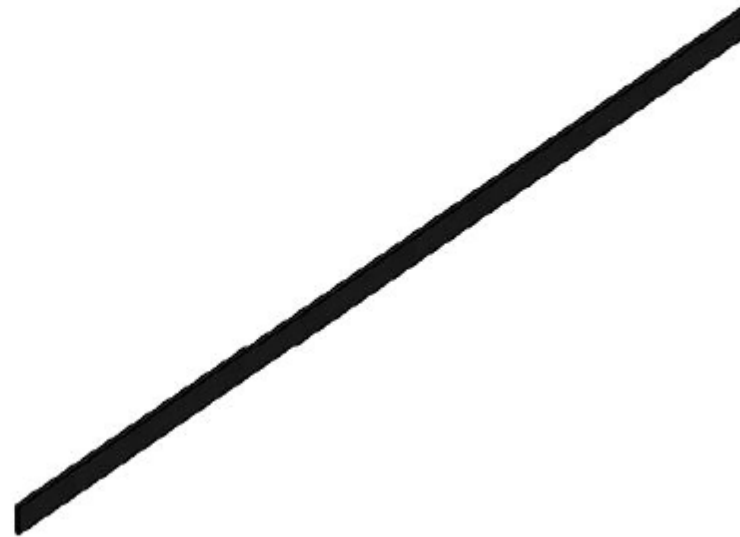

დამიწების სალტე-მოთუთიებული ფოლადი
40მმ x 6 მმ

თუთიის საფარის სისქე >85μმ

სტანდარტი: TS EN IEC 62561-2

0	პირველი წარდგენა	11.04.2022	.K.K

აღწერა თარიღი

პროექტის დასახელება
ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა II BMZ N. 2015 68 286
კონტრაქტის საიდენტიფიკაციო N: KFW/DSI/OHL-TD-Lot 2

დამკვეთი
სს საქართველოს სახელმწიფო
ელექტროსისტემა (სსე)
საქართველო, თბილისი, 0105,
ბარათაშვილის ქუჩა
info@gse.com.ge



ინჟინერი
Fichtner GmbH & Co. KG
გერმანია, შტუტგარდი, 370191,
სარეგისტრაციო
info@fichtner.de



კონტრაქტორი
Mitas Energy and Metal Construction Inc.
გაზი ანკარ/თურქეთი, ეშკი
გუვერჩინლიკი იოლუ (Eski Guvercinlik
Yolu) N 113
info@mitastower.com



მომწოდებელი
RADSAN
Ivedik OSB 1434 Cad. No:1 Yenimahalle -
ანკარა, თურქეთი




მომწოდებლის საიდენტიფიკაციო ნომერი/სახელწოდება
CG-101.19.D2.6

დამტკიცებული არეალი	სტატუსი AP ☐ AC ☐ NA ☐	ბეჭედი
---------------------	--	--------

განიხილა	M.A.S	
განხილვის თარიღი	11.04.2022	
დამტკიცა	C.A.T	სახელწოდება
შეამოწმა	D.K	დამიწების მასალის
დააპროექტა	F.K	დამიწების სალტე
დახაზა	F.K	
გამოცემის თარიღი	06.04.2022	

მასშტაბი	გვერდი ს ზომა	ფესწ.	გვერდი
N.A.		7145A07- PO-ETH- DWG- 2002	1 5/6

სტანდარტული მოთუთიებული სადენი

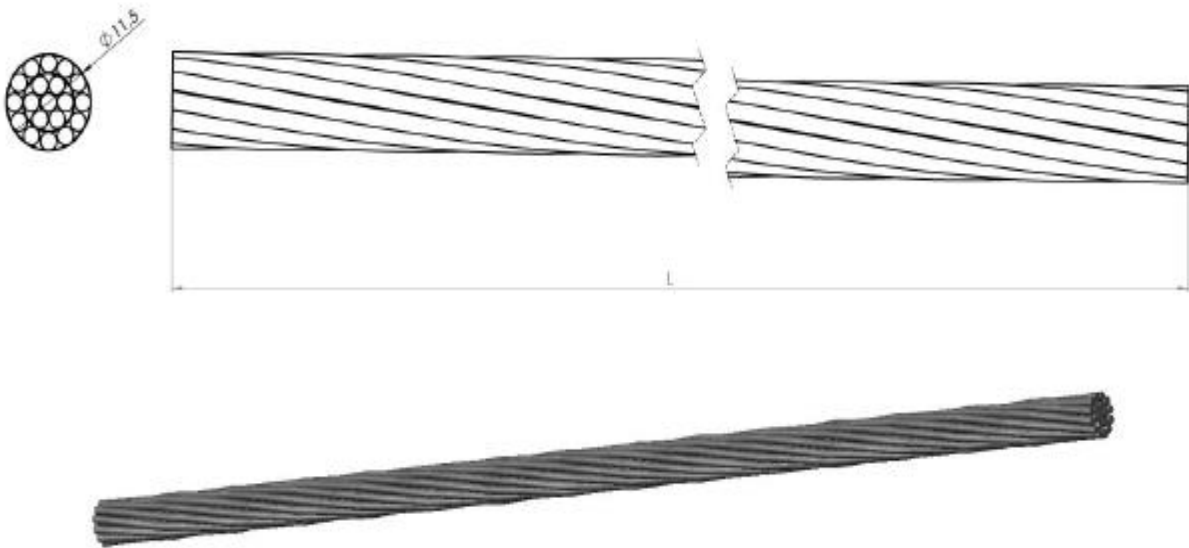		მრგვალი ფოლადის მოთუთიებული დამიწების სადენი დიამეტრი: 11.5 მმ თუთიის საფარის სისქე: >70μმ სტანდარტი: TS EN IEC 62561-2											
		<table border="1"> <tr> <td>0</td> <td>პირველი წარდგენა</td> <td>11.04.2022</td> <td colspan="2">.K.K</td> </tr> <tr> <td colspan="5">თარიღი</td> </tr> </table>				0	პირველი წარდგენა	11.04.2022	.K.K		თარიღი		
0	პირველი წარდგენა	11.04.2022	.K.K										
თარიღი													
პროექტის დასახელება ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა II BMZ N. 2015 68 286 კონტრაქტის საიდენტიფიკაციო N: KFW/DSL/OHL-TD-Lot 2		დამკვეთი სს საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა (სსე) საქართველო, თბილისი, 0105, ბარათაშვილის ქუჩა info@gse.com.ge											
ინჟინერი Fichtner GmbH & Co. KG გერმანია, შტუტგარდი, 370191, სარევიშტრასე info@fichtner.de													
კონტრაქტორი Mitas Energy and Metal Construction Inc. გაზი ანკარა/თურქეთი, ეშკი გუვერჩინლიკი იოლუ (Eski Guvercinlik Yolu) N 113 info@mitastower.com													
მიმწოდებელი RADSAN Ivedik OSB 1434 Cad. No:1 Yenimahalle - ანკარა, თურქეთი													
მიმწოდებლის საიდენტიფიკაციო ნომერი/სახელწოდება MH-08.09.D2		დამტკიცებული არეალი		სტატუსი AP ☐ AC ☐ NA ☐	შეკები								
განხილვა	M.A.S												
განხილვის თარიღი	11.04.2022												
დამტკიცება	C.A.T			სახელწოდება									
შეამოწმა	N.K			დამიწების მასალის									
დააპროექტა	F.K			სტანდარტული მოთუთიებული									
დაზაზა	F.K			სადენები									
გამოცემის თარიღი	06.04.2022												
მასშტაბი	გვერდის ზომა	დოკ. N	შესწ.	გვერდი									
N.A.		7145A07-PO-ETH-DWG-2002	1	6/6									