


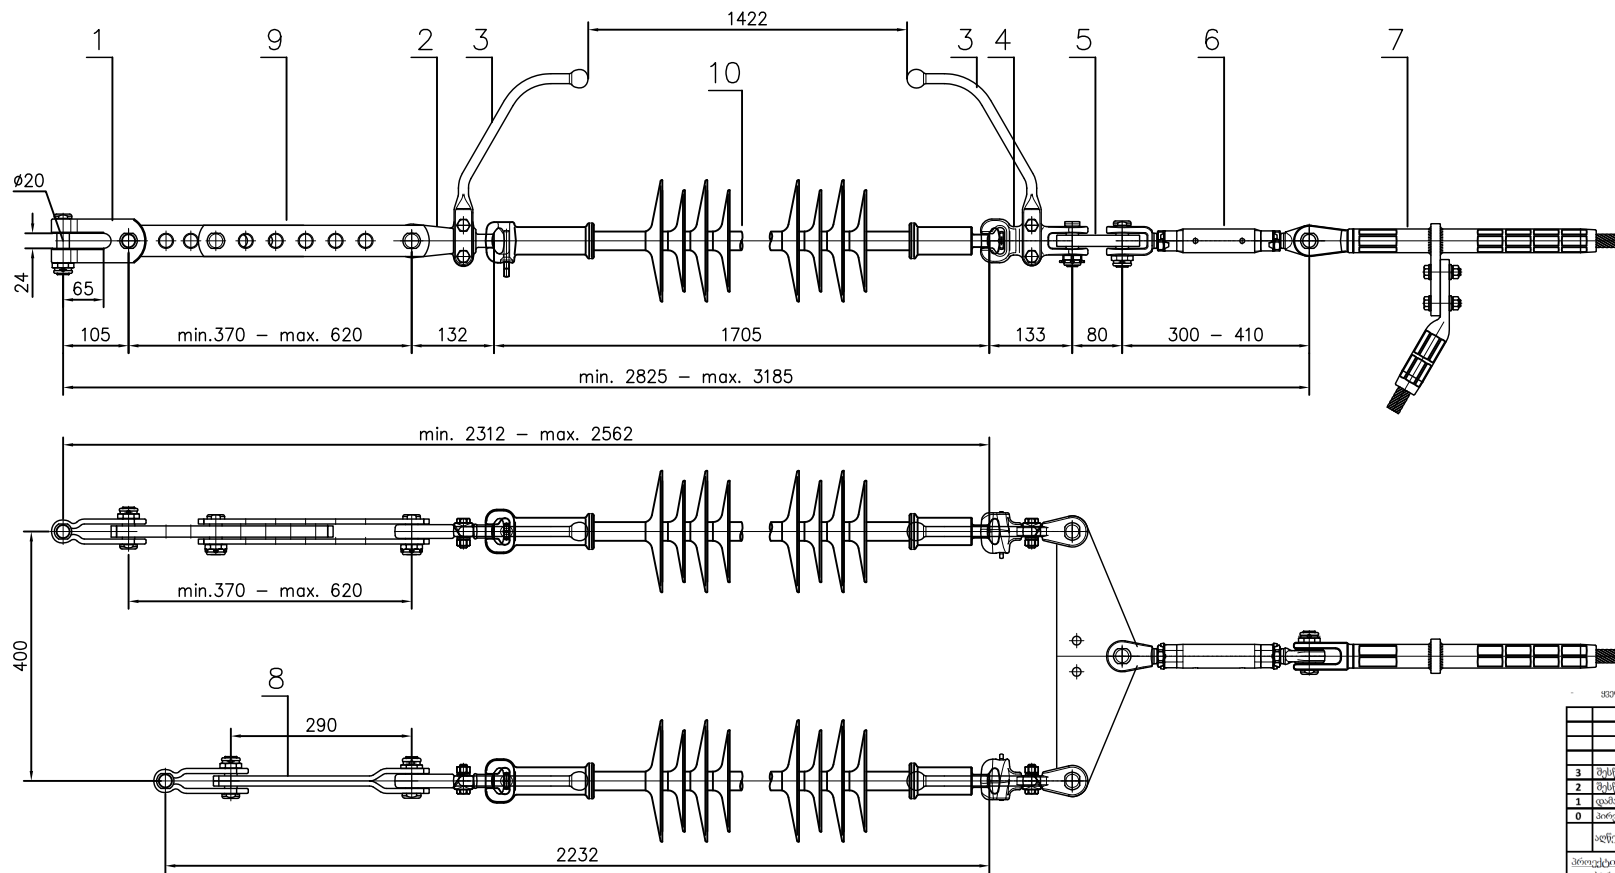

სიმტკიცის მინიმალური ზღვარი (ბოლტის მომჭერის გარეშე) 160კვ
 ხაზის ვოლტაჟი 110კვ
 კონდუქტორი ACSR 240/56 მმ2, ϕ 22.40მმ
 სტანდარტული დაწყვილება IEC 120/20 მიხედვით
 შ.ნ.ფ. - შტამპში ნაჭედი ფოლადი
 ც. მ. - ცხელი მოთეთიება

10	ოვლატორი	2	E01139DD	160კვ		
9	რეგულირებადი დამაგრებელ. რგოლი	1	43.26.24.8CA	160კვ	ფოლადი	ც. მ.
8	დამაგრებელის რგოლი	1	26.112.3F	160კვ	ფოლადი	ც. მ.
7	კონდუქტორი	1	50.55.13.02	N. A.	ალუმინი	ც. მ.
6	საჭიში კავი	1	25.97.966.2	160კვ	ფოლადი	ც. მ.
Item	Description	Pcs.	Catalogue no.	M.B.S.	Material	Note

მშრალი ელვის იმპულსის გამძლეობის ვოლტაჟი: 805კვ
 სველი სიმძლავრის სიხშირის გამძლეობის ვოლტაჟი: 400კვ
 თანდათანობითი გადინების მანძილი: 4580მმ
 მოკლე ჩართვის ძაბვის დონე: 25 კვ/წმ

5	ჩანგალი	1	43.29.13.70.4A	160კვ	ფოლადი	ც. მ.
4	სატაკელაჟო კავი	2	24.87.80	210კვ	შ.ნ.ფ.	ც. მ.
3	დამცავი კონდუქტორი - ქვედა	4	41.16.25	N. A.	ფოლადი	ც. მ.
2	ბურთულიანი ენა	2	23.59.20	160კვ	შ.ნ.ფ.	ც. მ.
1	ანჯამა	2	69.70.105.2	160კვ	ფოლადი	ც. მ.
ერთი	ალწერა	რ-ბა	კატალოგის №	გადამრთველი	მასალა	შენიშვნა
მასა: 31.55კგ (ოვლატორების გარეშე)			11.01.2022	სელმოწერა	შემცვლელი:	
დაპროექტებულია: დ. მაკანე			Catalogue number : DZ.110.700			
შემოწმებულია: ა. დოგაშევი			დამტკიცებულია: დ. მაკანე			
დამტკიცებულია: დ. მაკანე			სათაური:			
მასა: 31.55კგ (ოვლატორების გარეშე)			ორმაგი ოვლატორის კომპლექტი			
რედაქცია			3			

ველი პარამეტრი მოცემულია მონიტორინგში.					
3	შესრულებული	6.7.22.	დ. მაკანე		
2	შესრულებული	12.4.22.	დ. მაკანე		
1	დამტკიცებული GAP	6.4.22	დ. მაკანე		
0	პირველი წარდგენა	16.03.22.	ს. მარი		
აღწერა			თარიღი		
პროექტის დასახელება: ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროექტი II BMZ N. 2015 68 286 კონსტრუქტორის საიდენტიფიკაციო N: KFW/DSI/OHL-TD-Lot 2					
დასკვნა		სს საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემების (სსე) საქართველო, თბილისი, 0105, ბარათის მფლობელი ქვე			
ინჟინერი		Fichtner GmbH & Co. KG გერმანია, მუდგერგო, 370191, სარეგისტრაციო			
კონსტრუქტორი		Mitas Energy and Metal Construction Inc. გერმანია, მუდგერგო, 370191, სარეგისტრაციო			
მომწოდებელი		Proizvodnja OSO Ltd, Vukomerica 9, 10410, Velika Gorica / Croatia			
მომწოდებლის საიდენტიფიკაციო ნომერი/სახელწოდება		DZ.110.700 / 110 kV Double Tension Set for conductor ACSR 240/56; Ø22.4 mm; Zone 1 (≥1500 m)			
დამტკიცების ადგილი		განხილულია:		სტატუსი	შემდეგი
განხილულია:		D. Makanec		AP ☐	
განხილვის თარიღი:		12.4.2022.		AC ☐	
დამტკიცებულია:		D. Makanec		NA ☐	
შემოწმებულია:		A. Dogasević		სათაური	
დაპროექტებულია:		D. Makanec		110 kV - Zone 1	
დაზარალია:		S. Marić		კომპლექტი	
გამოცემის თარიღი:		16.3.2022.		ნახაზი	
მასშტაბი		დოკუმენტის №		რედაქცია	გვერდი
N.A.		7145A07-PO-HDT-DWG-2525		3	1/1