


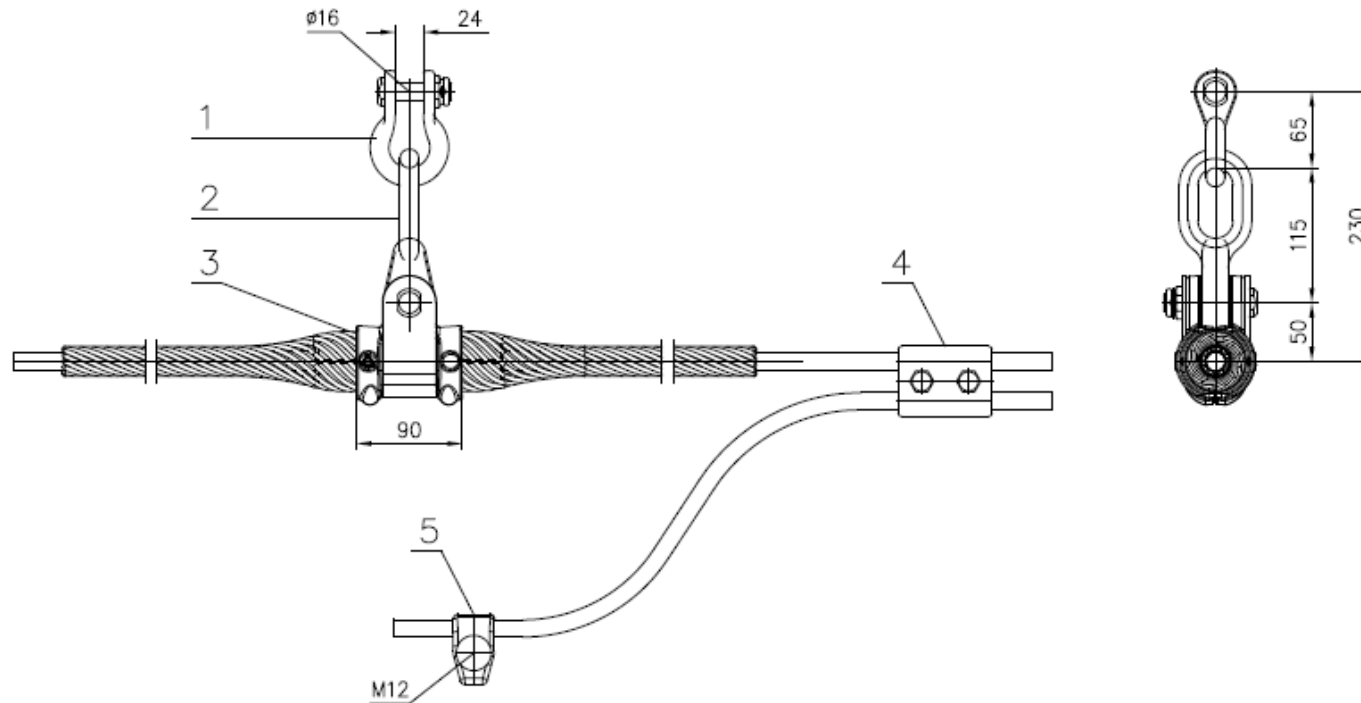

ვევლა განზომილება მილიმეტრებში

მინიმალური სიმტკიცე რღვევაზე (კიდული მომჭერის გარეშე) 2x120 kN
 ოპტიკური დამიწების სადენი (OPGW): ACS 120 mm2, (1)14.60 mm
 d. f. s. - ნაჭედი ფოლადი
 h. d. g. - ცხელი მოთუთიება EN ISO 1461 შესაბამისად

5	დამიწების კლემა	1	73.13.62.40	ალ. შენად.	N.A.	
4	პარალელური კუთხვილი მომჭერი	1	77.35.12	ალ. შენად.	N.A.	
3	საკიდი მომჭერი	1	13.14.36.60	ალ. შენად.	75	
2	მარყუვის ენა	1	21.33.40	d. f. s.	120	h. d. g.
1	რგოლი	1	27.08.10	d. f. s.	120	h. d. g.
ერთ		აღწერილობა	j Pcs.		კატალოგი no. j	მასალა
მასა		3.45 kg	ID2 ;04.2022.	სახ.	ხელმოწერა. შემცველი :	
პროექტი :		დ. მაკანევი	კატალოგის ნომერი :		NZ 171 A OPGW	
შემიწმენდილი :		A. Dogcsev 1c	დავადგენილი :		დ. მაკანევი	
სახ. :			დაკიდების გირლიანდა		- OPGW (1)14.60 mm -	

1 განახლებული			
0 სარეგულირებელი			
რეგულირება			
პროექტის სახელი			
თარიღი			
DATE		BY	
SMZ No. 201568 286		კონტრაქტის საიდ KfW/DSI/OHL-TD-Lot 2	
17 მსგავსი			
n		სს სახელმწიფო ელექტროსისტემა (სსე)	
მისამართი		ბათონი ქ. თბილისი, საქართველო, 0105	
ელ. ფოსტა		www.sse.ge	
რეგისტრირებული		bH & Co. KG	
მისამართი		Sarweystrasse 370191	
ელ. ფოსტა		bH & Co. KG	
კონტრაქტორი		Milas Energy and Metal Constuction Inc.	
მისამართი		EskiGöveçinlik YoluNo: 113-Gazi	
ელ. ფოსტა		milasenergy.com	
მოწოდებელი		OSD Ltd.	
მისამართი		Vukomerica 9, 10410, Velika Gorica Croatia	
ელ. ფოსტა		osd.hr	
მოწოდებლის საიდ. ნომერი/სახელი		NZ.18 7.1 A Suspension set for OPGW 120; ϕ 14.6 mm	
დავადგენი		სტატუსი	
დ. მაკანევი		AP D	
გამზ. თარიღი		22.4.2022.	AC 0
დავადგენი		დ. მაკანევი	NA D
შემიწმენდილი		ა. დოგსევი	
დავადგენი		დ. მაკანევი	
შეღებლი		ს. მარკი	
საიდ. თარიღი		22.4.2022.	
საიდ. გვერდი		PAGE	
Rev1		DOC NO.	REV PAGE
71 45 A07-PO-HFT-OWG-2612		1	1