



ზედა სამშენის ძირითადი საბაღოს
რეკონსტრუქციის გეგმა და ჭრილი
მ. 1:50


გეგმა
მ. 1:50

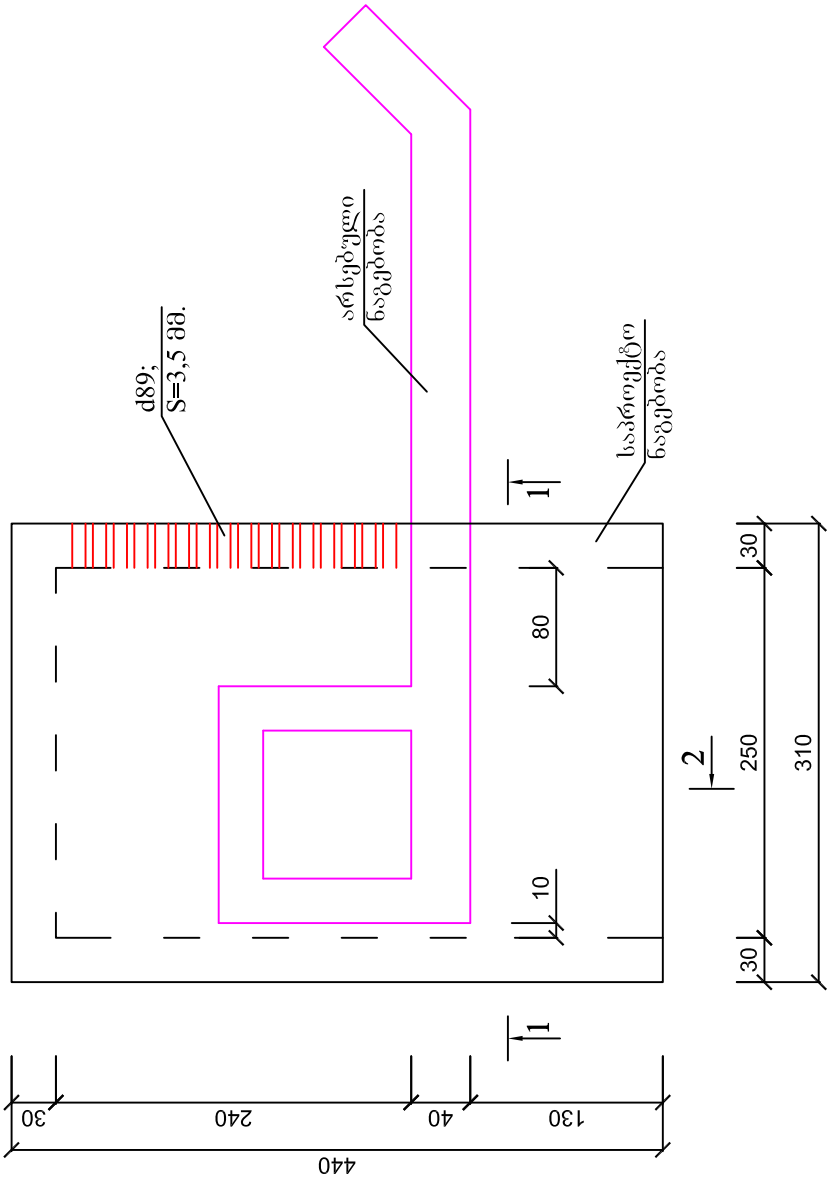

ჭრილი 1-1
მ. 1:50

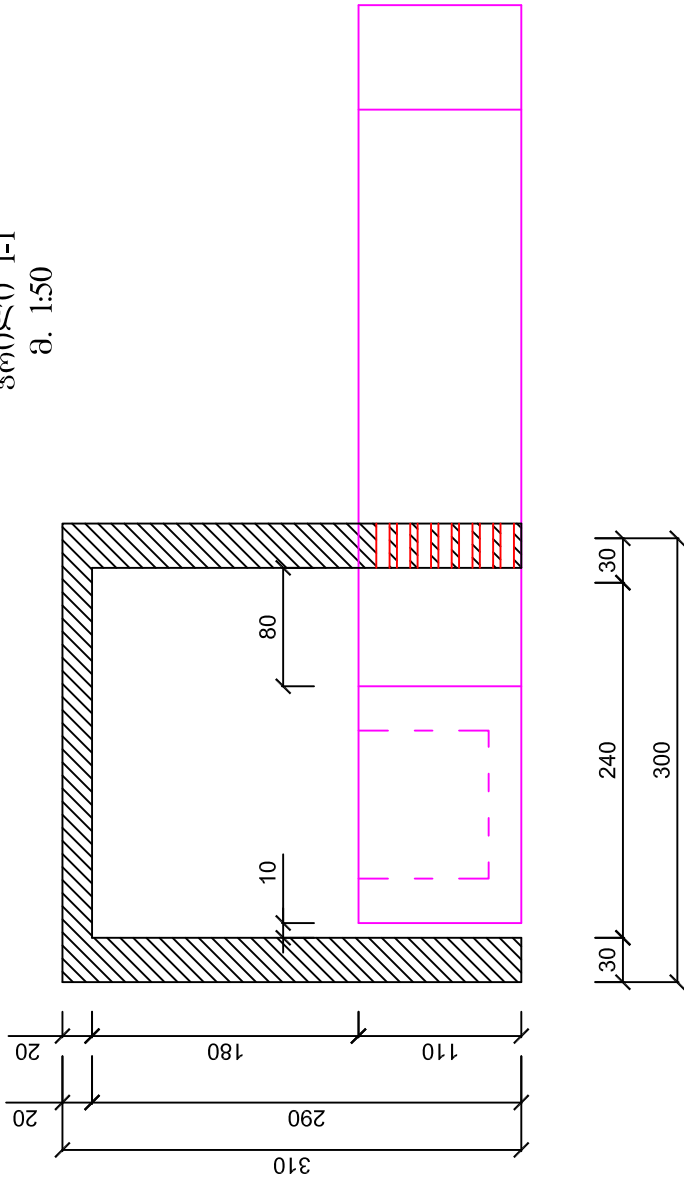

ჭრილი 2-2
მ. 1:50

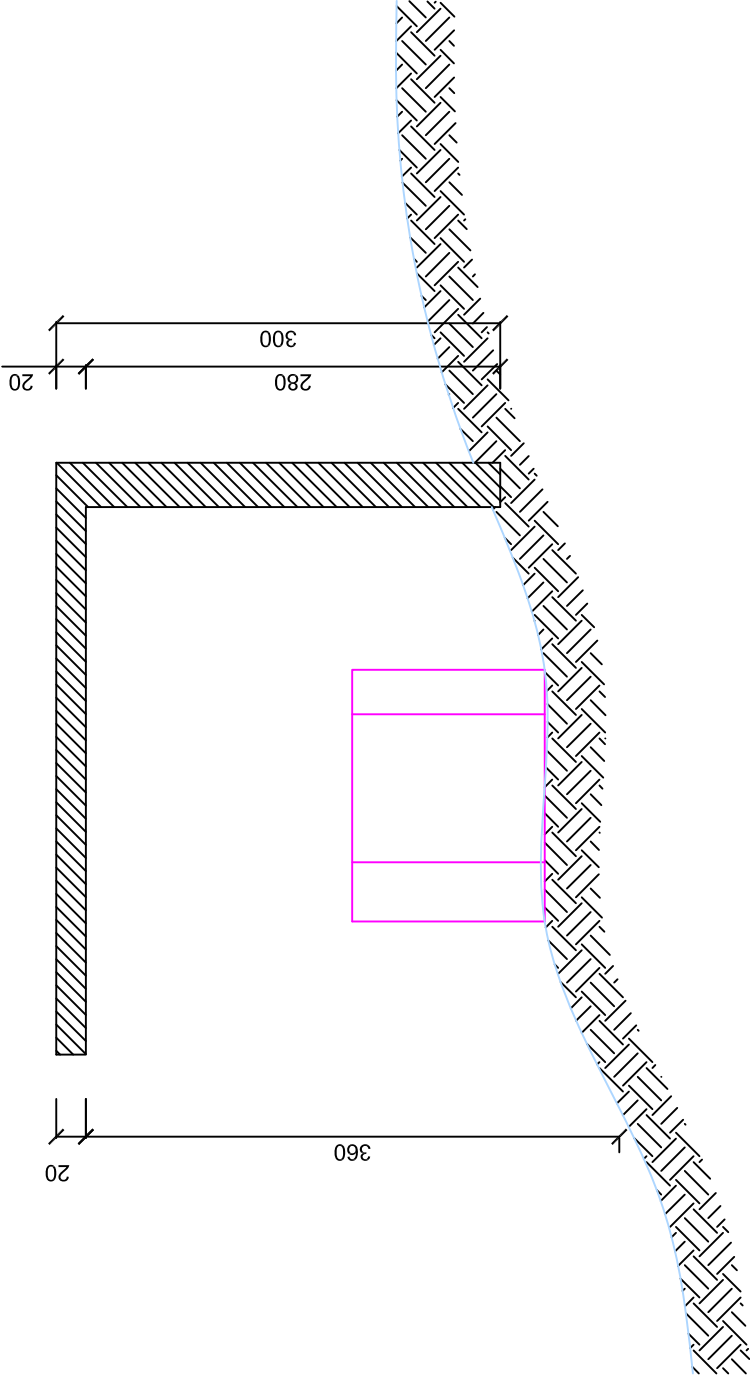

სამშენის საბაღოს				
№	სამშენის საბაღოს საბაღოს	რ. დიამანტი	განზ. კერძ.	რაოდენობა
1	2		3	4
1	გერუნტის ზედაპირის გასუფთავება: 0.5X3.5X4.5		გ	7.9
2	F-20 კლასის ბეტონით კედლების და საფუძვლების მოწყობა		გ	9.96
ა)	Φ14 A3 არმატურა		მ	270
ბ)	Φ12 A3 არმატურა		მ	210
გ)	Φ6 კატანა		მ	55
3	F-20 კლასის ბეტონით გადსუფთავების ფილის მოწყობა პიდროსიზაციით ხსნარით		გ	3.16
ა)	Φ14 A3 არმატურა		მ	181
ბ)	Φ12 A3 არმატურა		მ	170
4	დ14 მზიანი ძეგლები: 0.3X50		გრ. მ.	15
5	დ89 მზიანი S=3,5 მმ		გრ. მ.	32

შენიშვნა:

- 30 სმ სისქის კედლებს კასხამი სამი მხრიდან, რომელზედაც ზემოდან გაწყოთ გადახურვის ფილის სისქით 20 სმ. F-20 კლასის ბეტონით და ხსნარის გარდა გარე ზედაპირების პიდროსიზაციით.
- მოცემული ფარდულისებრი ნაგებობა საბაღოს დაიცავს, როგორც ნატანისგან, ასევე ფოთლებისა და ზედაპირიდან მოხვედრილი სხვა ნოტიერებისგან.
- კედლებთან დაკავშირება ხდება არმატურის წარჭობით შესაბამის ყველა ადგილას 30 სმ. სიღრმეში მოწყობილი ხერცებით - 100 კომპლექტი.

დამკვეთი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტი	რ. დიამანტი	ლაკვეთა №	
		სტადია	ფურ-ლი
სოფ. გვარამი, სუცუბანში, დღევანდ. (სკურა) და სოფ. სამებაში არსებულ წყალდენებზე წყლის დენების გაზრდის სამუშაოებზე	რ. დიამანტი	მ.პ.	რეკ-1
		მ.პ.	2
ზედა სამშენის ძირითადი საბაღოს რეკონსტრუქციის გეგმა და ჭრილი	რ. დიამანტი	ინფ. მმუარე	
		„რეკონსტრუქცია“	