


სახურავის გეგმა მ 1:100

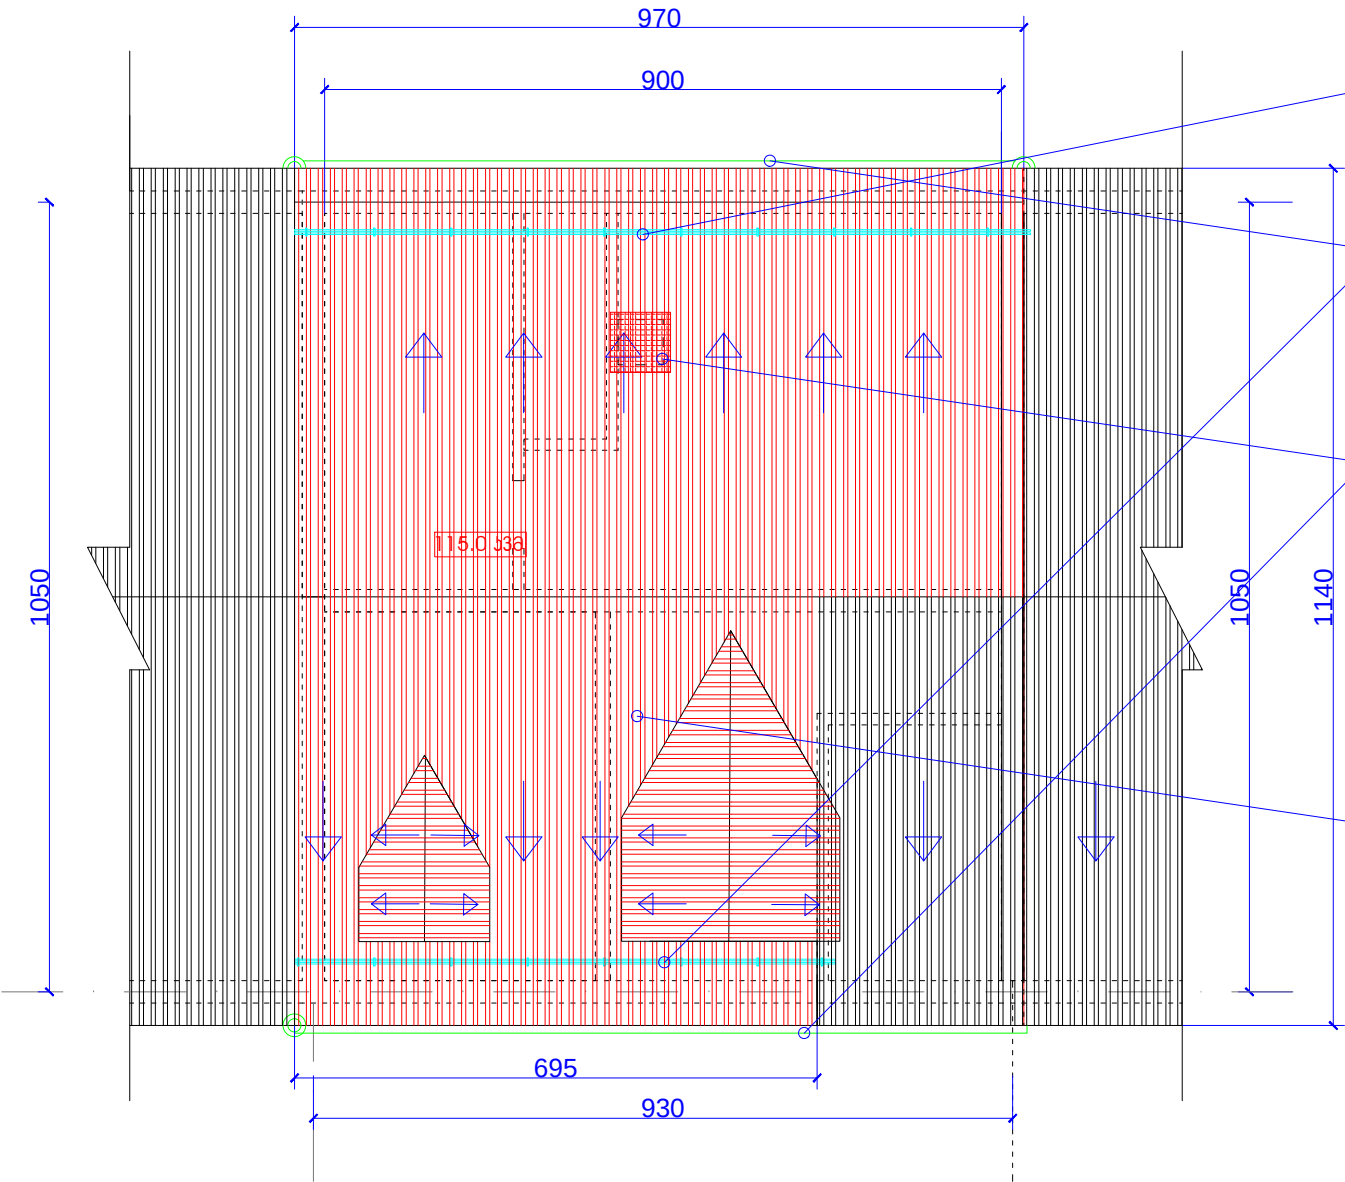


მოსაწყობი თოვლდაფარი
16.65 გრძმ;

მოსაწყობი წყალგამტარი
ლარები 16.6 გრძმ;




საპანტილაჟიოები გეგმით
ფარული გლუვი თუნქით 0.45 მმ სისქის
10.20 ჯგ;

სახურავი მოწყობს პროფილირებული
ფარული 0.50 მმ სისქის თუნქით
115.0 ჯგ;

თოვლდამგების კონსტრუქცია

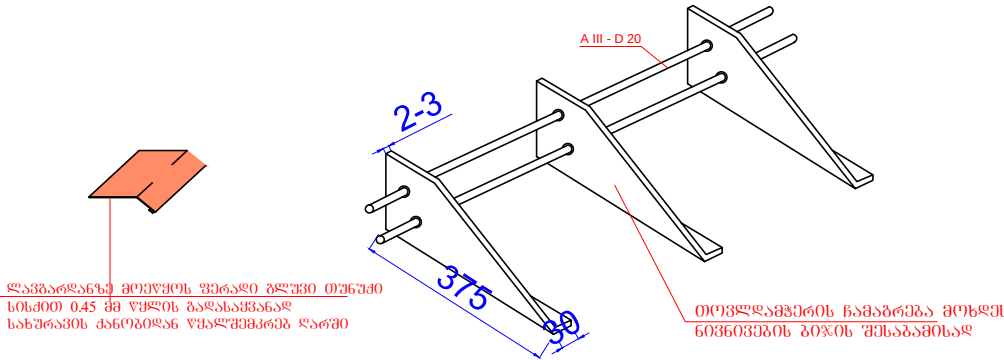


ფარული ლითონის კაბრი

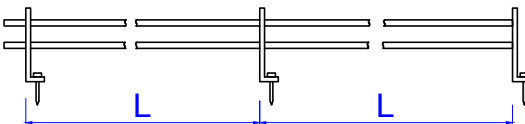


პროექტით აღნიშვნები:

პროფილირებული ფარული
თუნქი 0.50 მმ



გლუვი ფარული თუნქი 0.45 მმ



შენიშვნები:

ოპიქტი:

ქ. ბათუმი,
გრიგოლუძის
ქ. №39 მდებარე
სამხრეთ-დასავლეთი
სახურავის
რეაბილიტაცია

დამკვეთი:

გმა „ალავერდი“

დამკვეთი №

პ.პ.პ.პ.პ.პ.პ.პ.

თ. ტ.ტ.ტ.ტ.ტ.ტ.ტ.

პ.პ.პ.პ.პ.პ.პ.პ.

პ.პ.პ.პ.პ.პ.პ.პ.

პ.პ.პ.პ.პ.პ.პ.პ.

პ.პ.პ.პ.პ.პ.პ.პ.

პ.პ.პ.პ.პ.პ.პ.პ.

პ.პ.პ.პ.პ.პ.პ.პ.

პ.პ.პ.პ.პ.პ.პ.პ.

პ.პ.პ.პ.პ.პ.პ.პ.

პ.პ.პ.პ.პ.პ.პ.პ.

პ.პ.პ.პ.პ.პ.პ.პ.

პ.პ.პ.პ.პ.პ.პ.პ.

პ.პ.პ.პ.პ.პ.პ.პ.

პ.პ.პ.პ.პ.პ.პ.პ.

პ.პ.პ.პ.პ.პ.პ.პ.

პ.პ.პ.პ.პ.პ.პ.პ.

პ.პ.პ.პ.პ.პ.პ.პ.

პ.პ.პ.პ.პ.პ.პ.პ.

პ.პ.პ.პ.პ.პ.პ.პ.

პ.პ.პ.პ.პ.პ.პ.პ.

პ.პ.პ.პ.პ.პ.პ.პ.

პ.პ.პ.პ.პ.პ.პ.პ.

პ.პ.პ.პ.პ.პ.პ.პ.

პ.პ.პ.პ.პ.პ.პ.პ.

პ.პ.პ.პ.პ.პ.პ.პ.

პ.პ.პ.პ.პ.პ.პ.პ.

პ.პ.პ.პ.პ.პ.პ.პ.

პ.პ.პ.პ.პ.პ.პ.პ.

პ.პ.პ.პ.პ.პ.პ.პ.

პ.პ.პ.პ.პ.პ.პ.პ.

პ.პ.პ.პ.პ.პ.პ.პ.

პ.პ.პ.პ.პ.პ.პ.პ.

პ.პ.პ.პ.პ.პ.პ.პ.

პ.პ.პ.პ.პ.პ.პ.პ.

პ.პ.პ.პ.პ.პ.პ.პ.