

ბვერდხელი
ხის ხელსაკიდის კედლის ბასწვრივ ჩამაბრების კვანძი

ხის ხელსაკიდის მოწყობის კვანძი


1:5

ფრაგმენტი-01 (3-1ა)









1:20

ფრაგმენტი-02 (3-1)

1:20

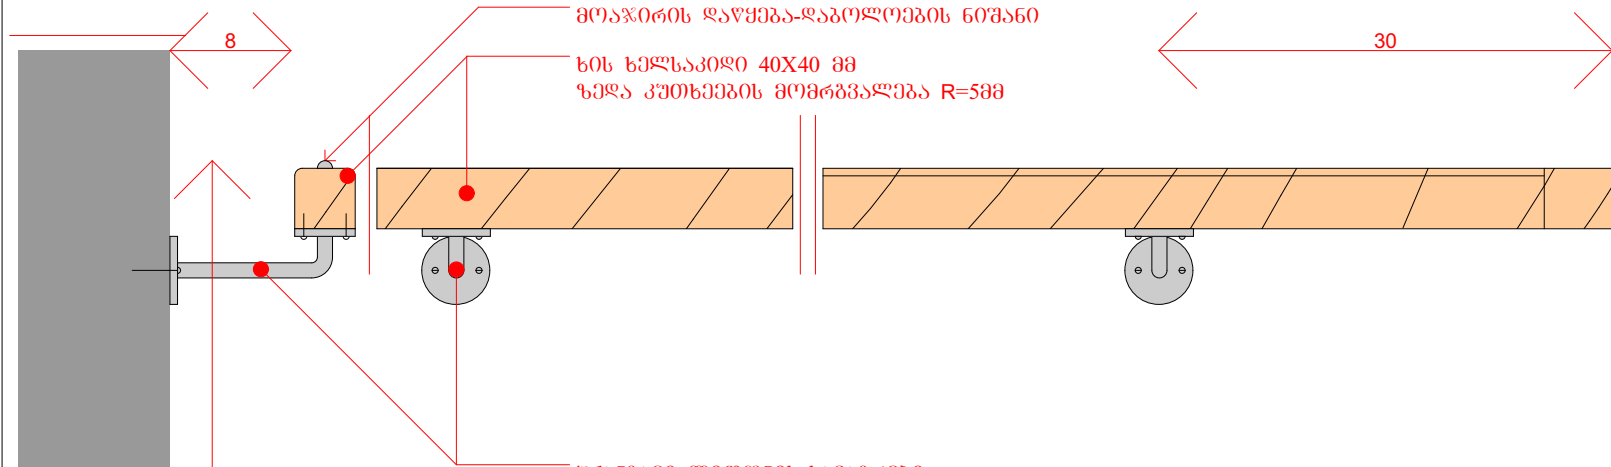

ზედნედი
შიდა და გარე კუთხეების მოწყობის კვანძი

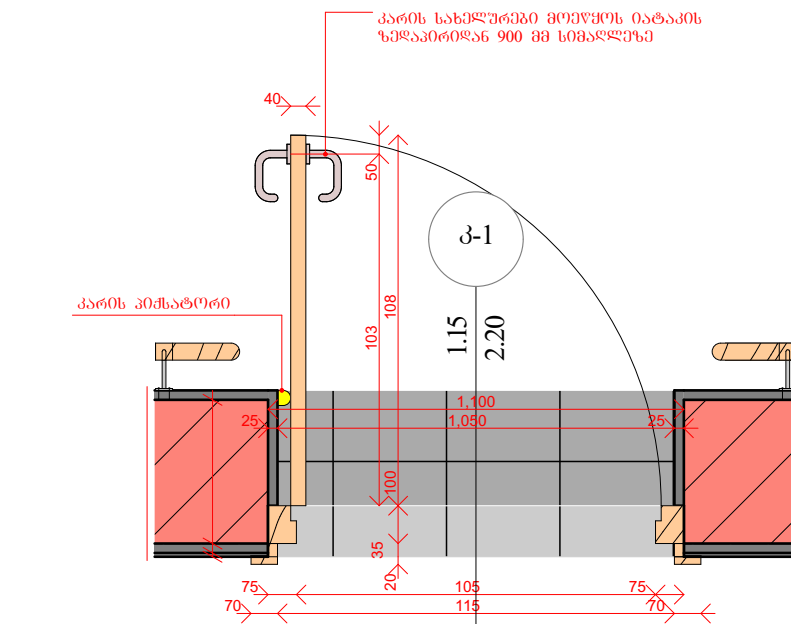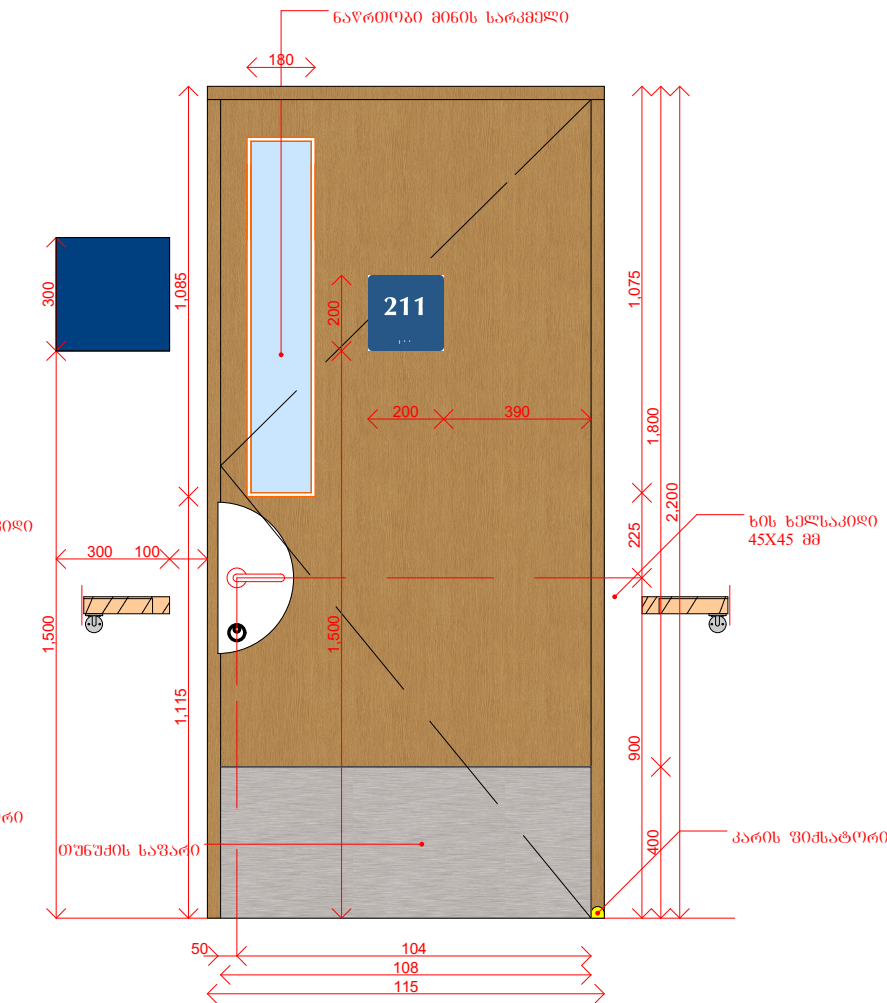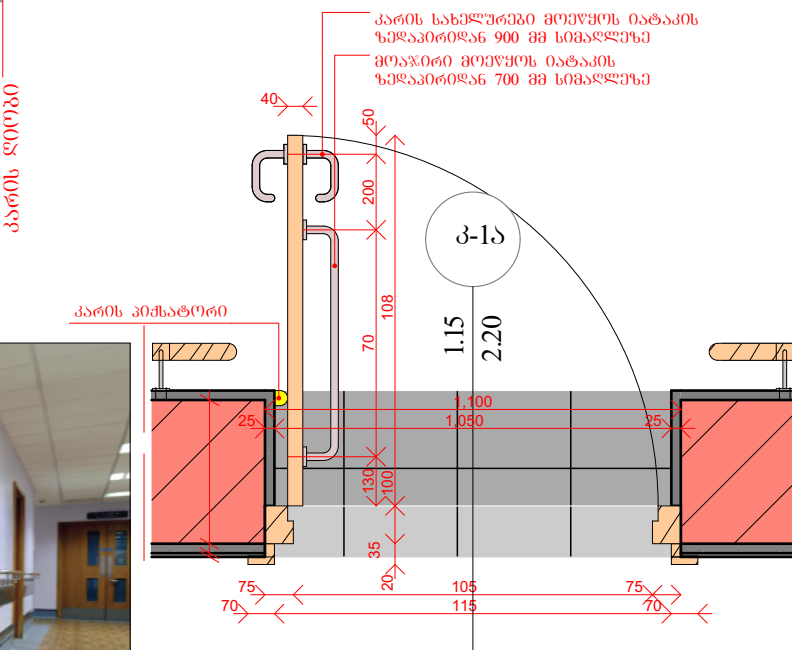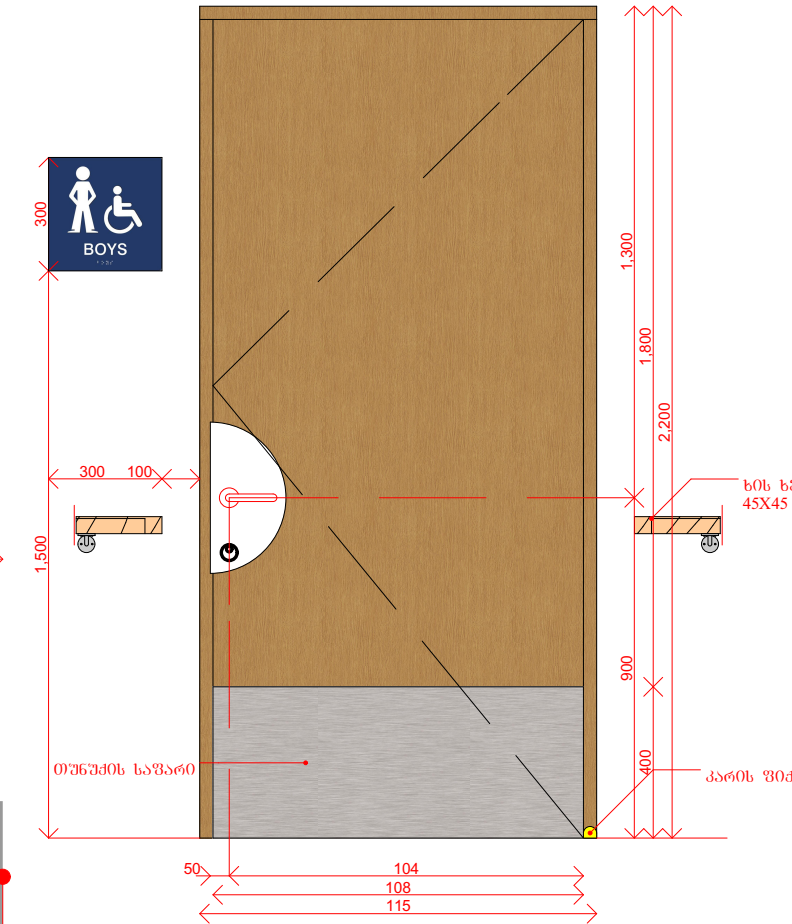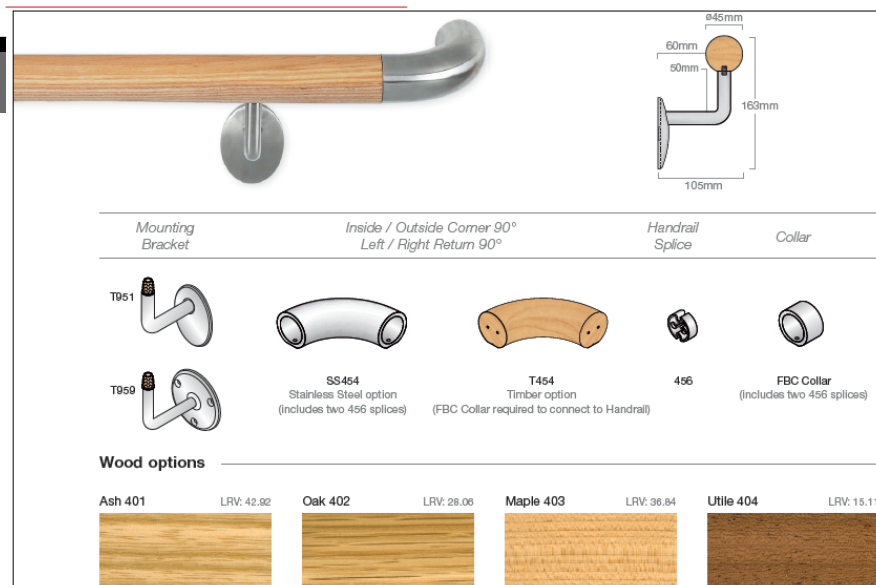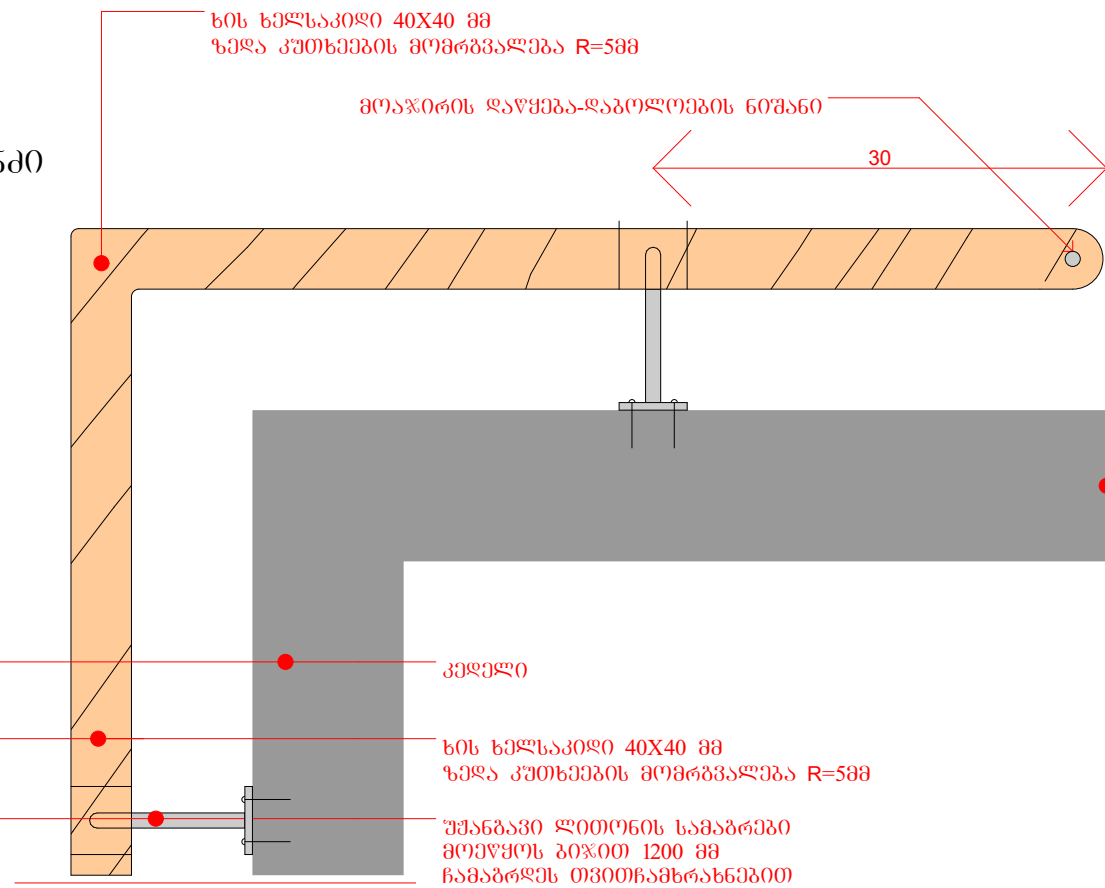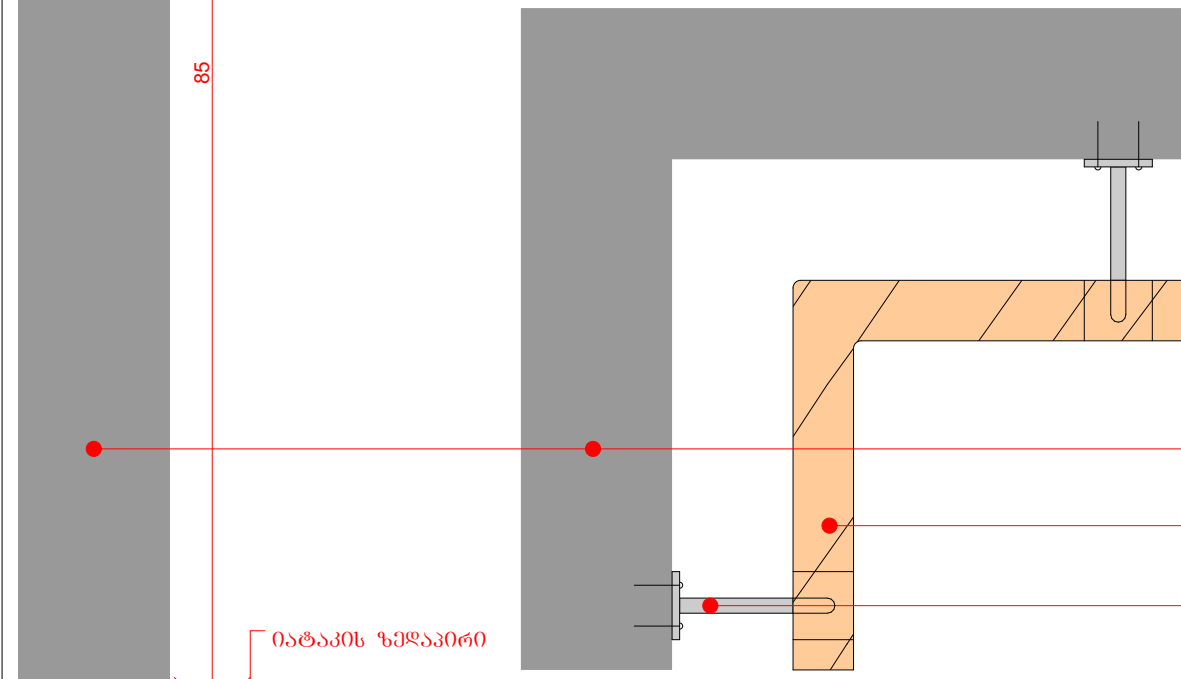

დ. ქუთაისის სსიპ პროფესიული
კოლეჯი "იბერია"

ქალაქი ქუთაისი
ზ. ანჯაფარიძის ქ. №61
ღირებულება:
თონათონ ღრუბერიძე
577 788 303

პირდაპირი ნაწილი

6603



 საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

მ. ალექსიძის 1. შენობა-ნაგებობა №1. II სართული
თბილისი
საქართველო
2600
ტ.: (+995 32) 2 200 220; 2 200 233; www.esida.ge

ნახაზის დასახელება

ხის ხელსაპილის მოწყობის კვანძი, წინაშრად,
შრადბმნტი-01 (კ-1ა), შრადბმნტი-02 (კ-1)

ნახაზის სტატუსი
 ტექნიკური დოკუმენტაცია
 /არქიტექტურა/

საგმუნებლო-საპროექტო სამსახურის
უფროსის მოადგილე
დარეჟან ბიბაური
შეასრულა
მეზი მარბალიტაშვილი

მასშტაბი


1:5, 1:1, 1:20

ප්‍රවෘත්ති. N^o ෮෬-9

სტატუსი რევიზიის

წიგნების 25

1:50

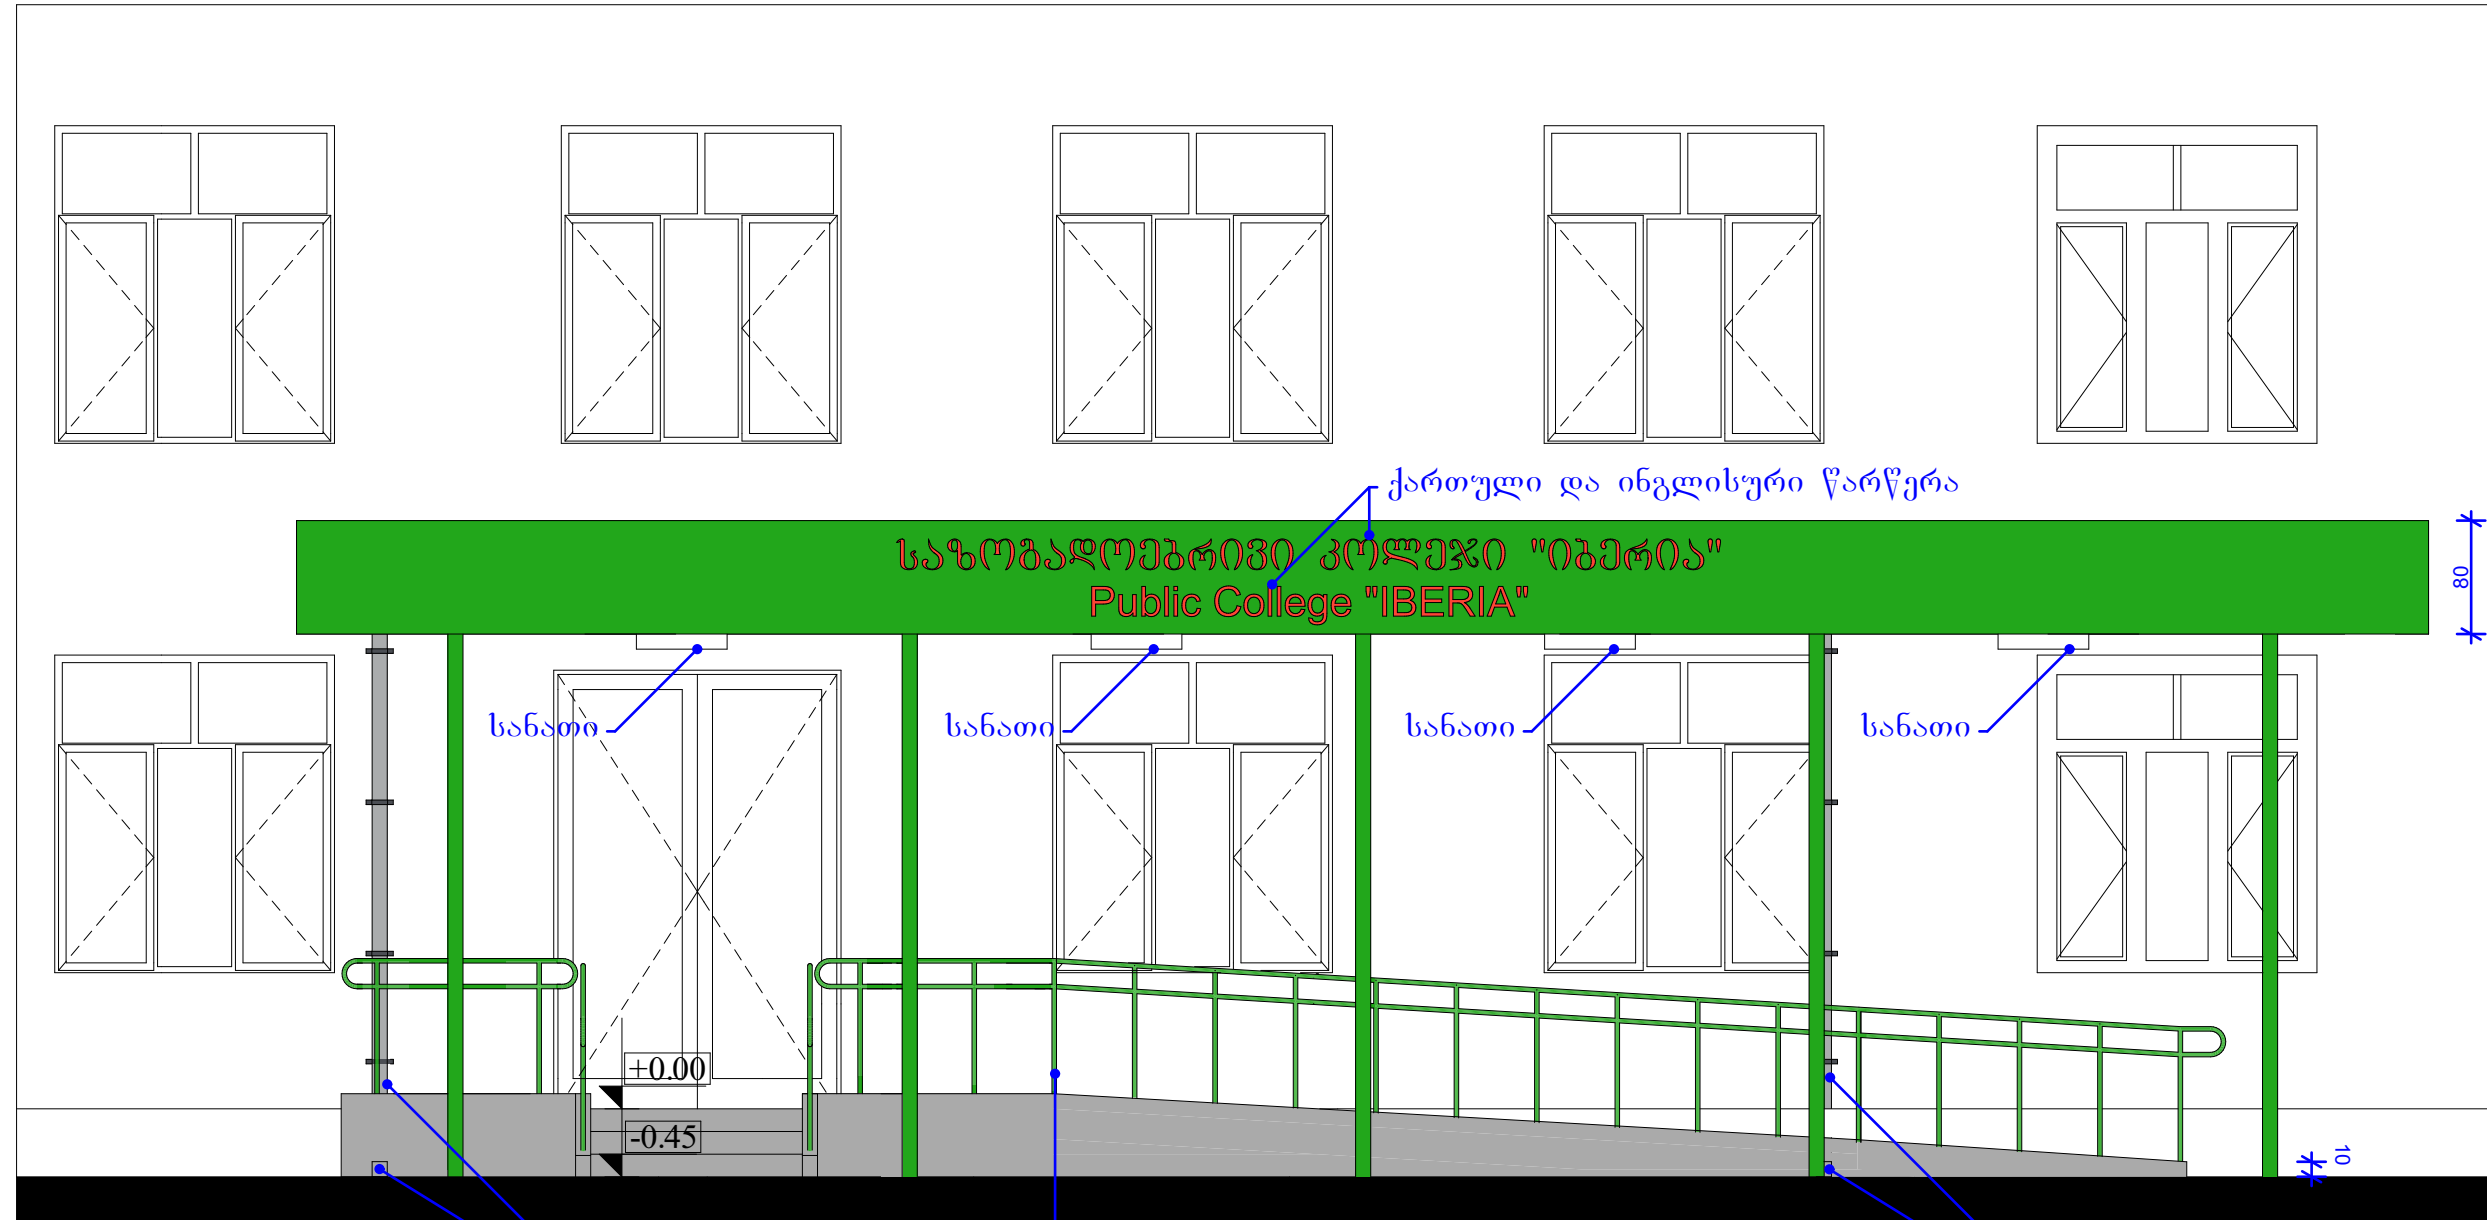

• წყალსაწრები მიღი

შუანგავი ლითონის დგარები
დიამეტრით 45მმ

წყალსაწრები მიღი

[illegible]

ცენტრალური შესასვლელის წარწერა


1:20

5,450

290

წიგნების 35

1:50

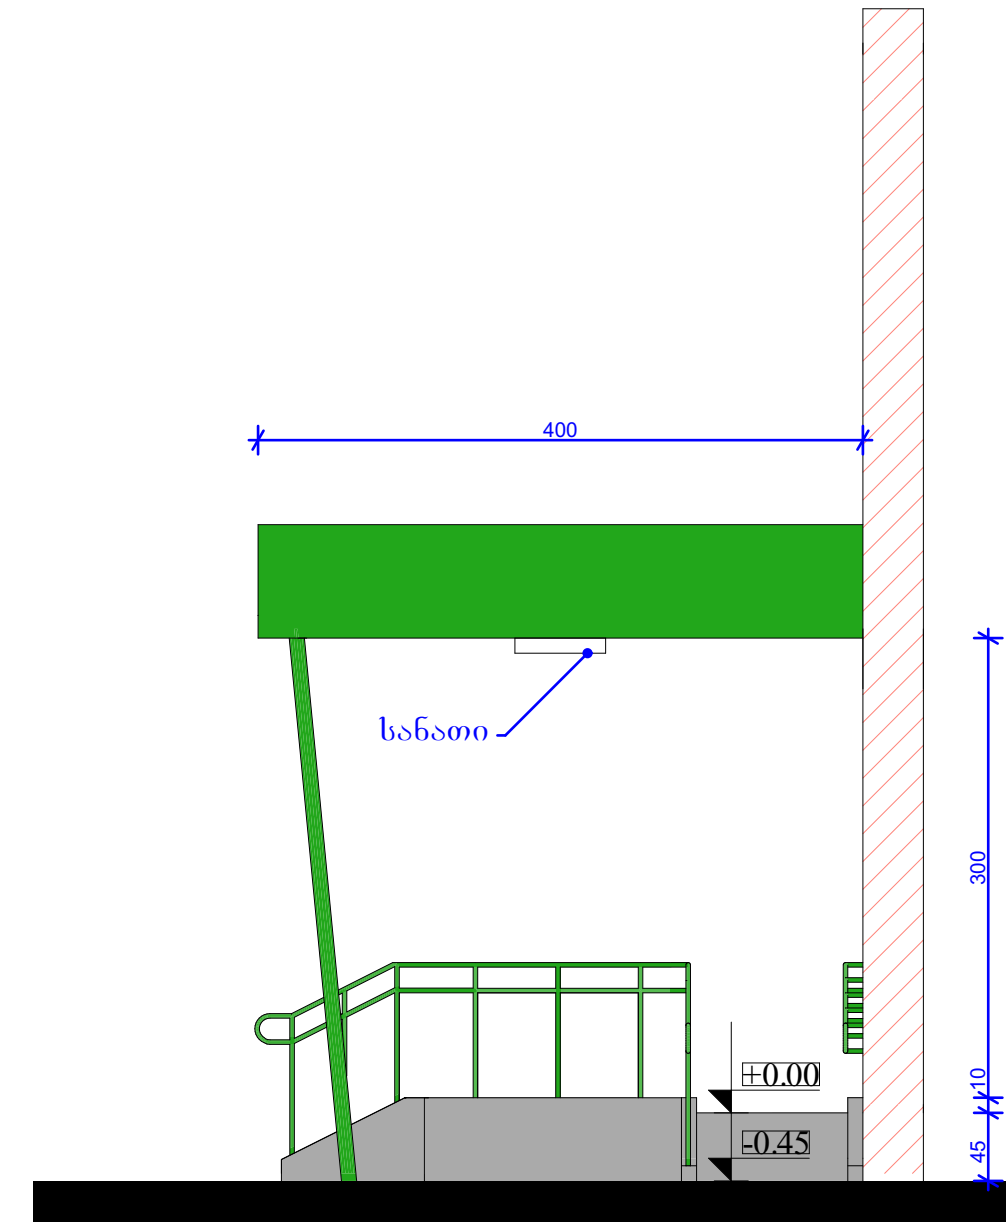

საზოგადოებრივი

The diagram illustrates the addition of two numbers using a number line. The top line shows the sum of 95 and 170, which is 265. Then, 10 is added to 265 to get 275, and 100 is added to 275 to get 375. Finally, 10 is added to 375 to get 385. The bottom line shows the total sum 385.

წარწერის, მოქირაბის, სვეტებისა და წინაფრის
ფერები უმთავრესად ღიაფერებია;

ფასადის ფერი - **RAL 1014** (კრემისფერი)

დასახელება



ქ. ქუთაისის სსიპ პროექტი
კოლეჯი "იბერია"

ქაღალდი ქუთაისი

ზ. ანჯაფარიძის ქ. №61

დირექტორი:

თინათინ ლოსაბერიძე

577 788 303

პირმოპირი ნომერი:

6603



 **საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო**

მ. აღმსმისის 1. შენიგა-ნაგბიგა №1. II სართული
თბილისი
საქართველო
2600

☎.: (+995 32) 2 200 220; 2 200 233; www.esida.ge

ნახაზის დასახელება

წინააღმდეგობა 2ა, წინააღმდეგობა 3ა, ცენტრალური
შესასვლელის წარწერა

ნახაზის სტატუსი

ტექნიკური დოკუმენტაცია

/სრჟიტიქტიჟრა/

საგმენებლო-საპროექტო სამსახურის
უფროსის მოადგილე
დარეჟან გიბაური
შეასრულა
მეზი მარბალიტაშვილი

მასშტაბი

1:50, 1:20

ფურც. № ၁၈-10

სტატუსი რევიზიბია

უნარშეზღუდულთა ამწის სპეციფიკაცია:

- 1. ლიფტის მდებარეობა - შიდა
- 2. ლიფტის კაბინის სიგანე - 1,40 მ. სიღრმე - 1,06 მ.
- 3. ლიფტის ტვირთამწეობა მინიმუმ - 400 კგ.
- 4. სიჩქარე მინიმუმ - 0,15 მ/წმ
- 5. შახტის სიმაღლე 7,2მ. (2 გაჩერებაზე)
- 6. შახტა - ლითონის კარკასიქარხნული და ქარხნული შუშით (ლიფტის კომპლექტში)
- 7. მართვის სისტემა - მიკროპროცესორული
- 8. მატორის სიმძლავრე მინიმუმ - 2,2 კვტ
- 9. სამანქანოს გარეშე
- 10. ჩადრმავეებისა და ფუნდამენტის გარეშე
- 11. ლიფტის კარის სუფთა სიგანე მინიმუმ 0,90 მ.
- 12. ლიფტის კარის კონფიგურაცია - გამოსასვლელის ადგილმდებარეობა ნებისმიერ მხარეს
- 13. ლიფტის კარს უნდა ჰქონდეს დამცავი სისტემა ისე, რომ დახურვისას ადამიანი არ მოყვეს კარებს შორის.
- 14. უნდა აკმაყოფილებდეს 41 დადგენილების N7 მუხლს
- 15. ლიფტის მინიმუმ ერთ კედელზე უნდა მოეწყოს მოაჯირი,
- 17. ლიფტის კაბინის შიდა განათება უნდა იყოს მინიმუმ 200 ლუქსი.
- 18. ლიფტის იატაკი, კედლები და ჭერი უნდა იყოს ერთმანეთის მიმართ კონტრასტული, კედლები შუშის, იატაკიდან 0,30 მ. სიმაღლემდე არ უნდა იყოს არეკვლადი (სარკისებური).

შპს-ის უმეტესობის დამკვეთთან



დასახელება	
ქ. ქუთაისის სსიპ პროფესიული კოლეჯი "იპერია"	
ქალაქი ქუთაისი ზ. ანჯაფარიძის ქ. №61 ფირმის ტერიტორია: თინათინა ლოსაბერიძე 577 788 303	
პროექტის ნომერი:	
სსიპ	
	საბანკანათელგებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო მ. ალექსიძის 1. შენობა-ნაგებობა №1. II სართული თბილისი საქართველო 2600 ტ.: (+995 32) 2 200 220; 2 200 233; www.esida.ge
ნახაზის დასახელება	
უნარქონიკული აგწე	
ნახაზის სტატუსი ტექნიკური დოკუმენტაცია /არქიტექტურა/	
სამშენებლო-საარქიტექტო სამსახურის უფროსის მოადგილე დარეჟან გიგაური შეასრულა მეზი მარგალიტაშვილი	
მასშტაბი	
1:1	
ფურც. № არ-11	სტატუსი რევიზია

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტომ. ალექსიძის 1. შენობა-ნაგებობა №1. II სართული
თბილისი
საქართველო
2600
ტ.: (+995 32) 2 200 220; 2 200 233; www.esida.ge

მთავარი შენობის კარ-ფანჯრის სპეციფიკაცია											
დასახელება	კ-1	კ-სა	კ-2	კ-3	კ-4	კ-5	კ-6	კ-7	კ-8	კ-9	ფ-1
ზედხედი											
წინხედი											
სიმაღლე	220	220	290	290	220	220	220	200	200	220	210
სიგანე	115	115	180	200	160	75	160	75	115	90	185
რაოდენობა	24	10	2	1	4	3	4	8	1	2	5
ფართი	2.53კვ.მ	2.53კვ.მ	5.22კვ.მ	5.80კვ.მ	3.52კვ.მ	1.65კვ.მ	3.52კვ.მ	1.50კვ.მ	2.30კვ.მ	1.98კვ.მ	3.885კვ.მ
მასალა	მღვ	მღფ-ლამინირებული	იზოალუმინი	იზოალუმინი	ალუმინი	მღფ-ლამინირებული	მღვ	მეტალპლასმასი	იზოალუმინი	მღვ	მეტალპლასმასი

სადურგლო სახელოსნოს კარი-ფანჯრის სპეციფიკაცია				
დასახელება	კ-01	კ-02	კ-03	ფ-1
ზედხედი				
წინხედი				
სიმაღლე	320	220	220	220
სიგანე	190	115	115	365
რაოდენობა	1	1	4	1
ფართი	6.08კვ.მ	2.53კვ.მ	2.53კვ.მ	8.03კვ.მ
მასალა	იზოალუმინი	იზოალუმინი	მღფ-ლამინირებული	მეტალპლასმასი

მთავარი შენობის დანადგარები												
დას.	პისუარი	ძალადღის ხელსაწყოები	ნაბჭის ურნა	ძალადღის საკიფი	საპნ. დისპანსერ	სარბე	ივლ. სარბე	ტრაპი	უნიტაზი	უნიტაზი ინკლ.	ხელსაბანი	ხელსაბანი ინკლ
რაოდ.	4	11	11	11	11	14	2	12	9	2	21	2
ზედხედი												
ამონტოვებთრია												

ბარე სახელოსნოების და სან.კვანძის დანადგარები											
დას.	პისუარი	ძალადღის ხელსაწყოები	ნაბჭის ურნა	ძალადღის საკიფი	საპნ. დისპანსერ	ივლ. სარბე	ტრაპი	საშხაპე	უნიტაზი ინკლ.	ხელსაბანი	ხელსაბანი ინკლ
რაოდ.	1	4	4	4	4	4	6	2	4	3	4
ზედხედი											
ამონტოვებთრია											

სახელოსნოს კარის სპეციფიკაცია			
დასახელება	კ-01	კ-02	
ზედხედი			
წინხედი			
სიმაღლე	220	220	
სიგანე	160	115	
რაოდენობა	2	2	
ფართი	3.52კვ.მ	2.53კვ.მ	12.10კვ.მ
მასალა	იზოალუმინი	იზოალუმინი	

გარე სან.კვანძის კარის სპეციფიკაცია		
დასახელება	კ-სა	
ზედხედი		
წინხედი		
სიმაღლე	220	
სიგანე	115	
რაოდენობა	2	
ფართი	2.53კვ.მ	5.06კვ.მ
მასალა	იზოალუმინი	

ქ. ქუთაისის სსიპ პროექტიული კოლეჯი "იგერია"

ძალაძე ქუთაისი
ზ. ანუაგარიძის ქ. №61
ფირმპტორი:
016ა0106 ლოსანბერიძე
577 788 303

პროექტი 60შენიშნა:

სსიპ

საბანანათმელო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

მ. აღმაშობის 1. შენობა-ნაგებობა №1. II სართული
თბილისი
საქართველო
2600
ტ.: (+995 32) 2 200 220; 2 200 233; www.esida.ge

ნახაზის დასახელება

სამეცნიერო

ნახაზის სტატუსი


ტექნიკური დოკუმენტაცია
/არქიტექტურა/

სამშენებლო-საპროექტო სამსახურის უფროსის მოაღბილე დარეჟან გიგაური
შეასრულა
მეზო მარბალიტაშვილი

მასშტაბი

ფურც. № არ-12

სტატუსი რევიზია

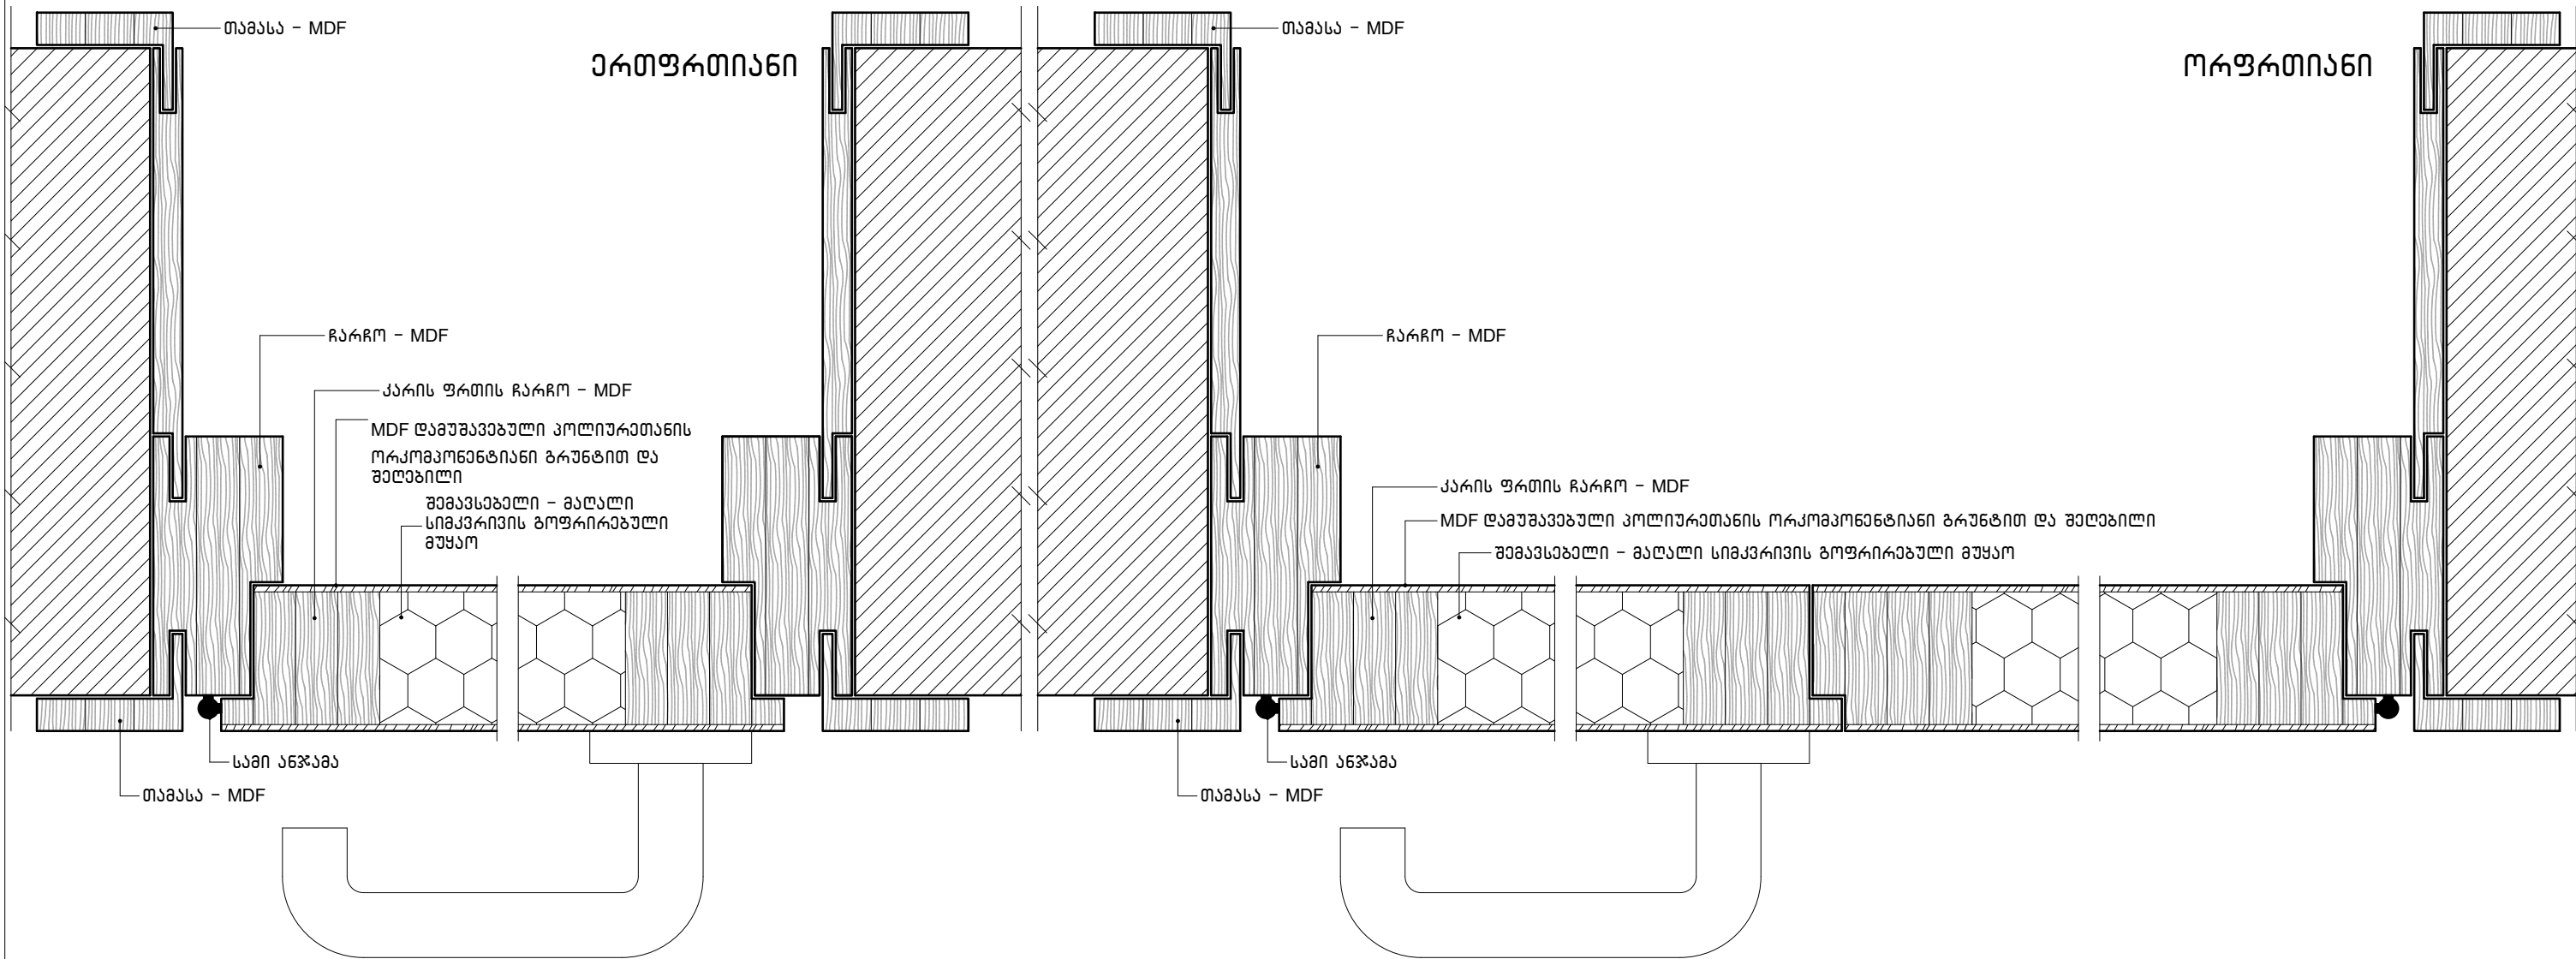

პროექტის დასახელება		 სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო მ. ალექსიძის №1, შენობა-ნაგებობა №1, II სართული. ქ. თბილისი 0171, საქართველო. ტ.: (+995 32) 2 200 220; 2 200 233; www.esida.ge	ნახაზის დასახელება	
			ნახაზის სტატუსი პროექტი	მასშტაბი 1:2 ფურც. 01

კერამოგრანიტის ფილა კედლისათვის

ძირითადი მახასიათებლები

დასახელება		შეთანხმდეს არქიტექტორთან
ზომა (სმ)		შეთანხმდეს არქიტექტორთან
ფერი		შეთანხმდეს არქიტექტორთან
სერიული დასახელება		შეთანხმდეს არქიტექტორთან
ჯგუფი		შეთანხმდეს არქიტექტორთან

ტექნიკური მახასიათებლები

დამზადების წესი		
1	გამოწვის მეთოდი (მოწითალო შეფერილობის მასალა)	ფილა მზადდება თიხის გამოწვით. წითელი, მოყვითალო ან მოწითალო შეფერილობა განპირობებულია რკინის ოქსიდის შემცველობით და ნაკლებად მანგანუმის ოქსიდის შემცველობით.

შეწოვის ჯგუფი (ISO 13006)

1	BIII	შეწოვა $E > 10\%$ (გამოწვის მეთოდის შემთხვევაში)
მუშა ზომები (მმ)		შეთანხმდეს არქიტექტორთან
ზედაპირის ხარისხი		უნდა შეესაბამებოდეს სტანდარტს - UNE EN ISO 10545-2

ფიზიკური მახასიათებლები

წყლის შეწოვა		
1	$E > 10\%$	უნდა შეესაბამებოდეს სტანდარტს - UNE EN ISO 10545-3 გამოწვის მეთოდის შემთხვევაში

სიმტკიცე მსხვერვაზე

1	$> 600N$	უნდა შეესაბამებოდეს სტანდარტს - UNE EN ISO 10545-4 გამოწვის მეთოდის შემთხვევაში
---	----------	---

სიმტკიცე დრეკადობაზე

1	$\geq 15N/mm^2$	უნდა შეესაბამებოდეს სტანდარტს - UNE EN ISO 10545-4 გამოწვის მეთოდის შემთხვევაში
---	-----------------	---

მედეგობა ზედაპირის დასუფთავებაზე

1	PEI 2	გამოყენება სანკვანძებში. უნდა შეესაბამებოდეს სტანდარტს - UNE EN ISO 10545-7
2	PEI 4	გამოყენება ლაბორატორიებში, კაბინეტებში. უნდა შეესაბამებოდეს სტანდარტს - UNE EN ISO 10545-7
3	PEI 5	გამოყენება საკლასო ოთახებში, აუდიტორიებში, კიბის უჯრედებზე. უნდა შეესაბამებოდეს სტანდარტს - UNE EN ISO 10545-7

სითბური გაფართოება 20°C-დან 100°C-მდე		უნდა შეესაბამებოდეს სტანდარტს - UNE EN ISO 10545-8
---------------------------------------	--	--

მედეგობა თერმულ შოკზე		უნდა შეესაბამებოდეს სტანდარტს - UNE EN ISO 10545-9
-----------------------	--	--

მედეგობა ბზარების წარმოქმნაზე		უნდა შეესაბამებოდეს სტანდარტს - UNE EN ISO 10545-11
-------------------------------	--	---

ყინვაგამძლეობა (გაყინვა-გადნობის ციკლი)		უნდა შეესაბამებოდეს სტანდარტს - UNE EN ISO 10545-12
---	--	---

მედეგობა მაკაწრებზე (Moh 4 ან 5)		უნდა შეესაბამებოდეს სტანდარტს - UNE EN 67-101-92
----------------------------------	--	--

ქიმიური თვისებები

მედეგობა მოვლის ქიმიურ საშუალებებზე		უნდა შეესაბამებოდეს სტანდარტს - UNE - EN ISO 10545-13
-------------------------------------	--	---

მედეგობა მაღალი კონცენტრაციის მჟავებსა და ფუძეებზე (მინ. GHB)		უნდა შეესაბამებოდეს სტანდარტს - UNE - EN ISO 10545-13
---	--	---

მედეგობა დაბალი კონცენტრაციის მჟავებსა და ფუძეებზე (მინ. GLB)		უნდა შეესაბამებოდეს სტანდარტს - UNE - EN ISO 10545-13
---	--	---

მედეგობა კოროზიაზე		უნდა შეესაბამებოდეს სტანდარტს - UNE - EN ISO 10545-14
--------------------	--	---

ხარისხის ნიშანი

CE		უნდა შეესაბამებოდეს სტანდარტს - 004CPR-PR/11-4-2013
----	--	---

კერამოგრანიტის ფილა იატაკებისათვის		
ძირითადი მახასიათებლები		
დასახელება		შეთანხმდეს არქიტექტორთან
ზომა (სმ)		შეთანხმდეს არქიტექტორთან
ფერი		შეთანხმდეს არქიტექტორთან
სერიული დასახელება		შეთანხმდეს არქიტექტორთან
ჯგუფი		შეთანხმდეს არქიტექტორთან
ტექნიკური მახასიათებლები		
დამზადების წესი		
1	მშრალი დაპრესვის მეთოდი	ეს მეთოდი გულისხმობს თიხის პუდრით ან გრანულებით, დაბალი ტენიანობის (<7%) შემცველი მასის დაპრესვას მშრალი ან ნახევრად მშრალი მეთოდით
შეწოვის ჯგუფი (ISO 13006)		
1	BIa	შეწოვა $E \leq 5\%$ (მშრალი დაპრესვის მეთოდის შემთხვევაში)
მუშა ზომები (მმ)		შეთანხმდეს არქიტექტორთან
ზედაპირის ხარისხი		უნდა შეესაბამებოდეს სტანდარტს - UNE EN ISO 10545-2
ფიზიკური მახასიათებლები		
წყლის შეწოვა		
1	$E \leq 0.5\%$	უნდა შეესაბამებოდეს სტანდარტს - UNE EN ISO 10545-3 მშრალი დაპრესვის მეთოდის შემთხვევაში
სიმტკიცე მსხვრევაზე		
1	$> 1300N$	უნდა შეესაბამებოდეს სტანდარტს - UNE EN ISO 10545-4 მშრალი დაპრესვის მეთოდის შემთხვევაში
სიმტკიცე დრეკადობაზე		
1	$\geq 35N/mm^2$	უნდა შეესაბამებოდეს სტანდარტს - UNE EN ISO 10545-4 მშრალი დაპრესვის მეთოდის შემთხვევაში
მედევობა ზედაპირის დასუფთავებაზე		
1	PEI 2	გამოყენება სანკვანძებში. უნდა შეესაბამებოდეს სტანდარტს - UNE EN ISO 10545-7
2	PEI 4	გამოყენება ლაბორატორიებში, კაბინეტებში. უნდა შეესაბამებოდეს სტანდარტს - UNE EN ISO 10545-7
3	PEI 5	გამოყენება საკლასო ოთახებში, აუდიტორიებში, კიბის უჯრედებზე. უნდა შეესაბამებოდეს სტანდარტს - UNE EN ISO 10545-7
სითბური გაფართოვება 20°C-დან 100°C-მდე		უნდა შეესაბამებოდეს სტანდარტს - UNE EN ISO 10545-8
მედევობა თერმულ შოკზე		უნდა შეესაბამებოდეს სტანდარტს - UNE EN ISO 10545-9
მედევობა ბზარების წარმოქმნაზე		უნდა შეესაბამებოდეს სტანდარტს - UNE EN ISO 10545-11
ყინვაგამძლეობა (გაყინვა-გადნობის ციკლი)		უნდა შეესაბამებოდეს სტანდარტს - UNE EN ISO 10545-12
მედევობა მაკაწრებზე (Moh 4 ან 5)		უნდა შეესაბამებოდეს სტანდარტს - UNE EN 67-101-92
მედევობა მოცურებაზე		
1	ანტი-მოცურება კლასი 1	უნდა შეესაბამებოდეს სტანდარტს - UNE - ENV 12633:2003
ქიმიური თვისებები		
მედევობა მოვლის ქიმიურ საშუალებებზე		უნდა შეესაბამებოდეს სტანდარტს - UNE - EN ISO 10545-13
მედევობა მაღალი კონცენტრაციის მჟავებსა და ფუძეებზე (მინ. GHB)		უნდა შეესაბამებოდეს სტანდარტს - UNE - EN ISO 10545-13
მედევობა დაბალი კონცენტრაციის მჟავებსა და ფუძეებზე (მინ. GLB)		უნდა შეესაბამებოდეს სტანდარტს - UNE - EN ISO 10545-13
მედევობა კოროზიაზე		უნდა შეესაბამებოდეს სტანდარტს - UNE - EN ISO 10545-14
ხარისხის ნიშანი		
		უნდა შეესაბამებოდეს სტანდარტს - 004CPR-PR/11-4-2013