


მასალებისა და მოწყობილობის სპეციფიკაცია. /იბერია/  
/დასაწყისი

| №  | დასახელება                                                                                                                                                         | ბანკ. ერთ    | რ-ბა |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                  | 3            | 4    |
| 1  | ობიექტის შემყვან-გამანაწილებელი ფარი 8-ჯგუფიანი შემყვანზე ავტომატური .გამომრთველით 600, ხოლო ჯგუფებში 3ფ.ავტ.-ით 160ა-1ც,125ა-2ც, 32ა-1ც, 25ა-4ც,                  | 3-ფაზა კომპ. | 1    |
| 2  | I სართულის №1 ძაღოვანი ფარი 10-ჯგ., შემყვანზე 3-ფაზა ავტომატური .გამომრთველით 160ა, ხოლო ჯგუფებში 1ფ.ავტ.-ით 10ა-2ც,16ა-2ც. და 3ფაზა ავტომატით 25ა-4ც, 63ა-ზე-1ც.  | კომპ.        | 1    |
| 3  | I სართულის №2 ძაღოვანი ფარი 10-ჯგ., შემყვანზე 3-ფაზა ავტომატური .გამომრთველით 25ა, ხოლო ჯგუფებში 1ფ.ავტ.-ით 10ა-3ც, 16ა-7ც.                                        | კომპ.        | 1    |
| 4  | II სართულის №3 ძაღოვანი ფარი 10-ჯგ., შემყვანზე 3-ფაზა ავტომატური .გამომრთველით 125ა, ხოლო ჯგუფებში 1ფ.ავტ.-ით 10ა-3ც,16ა-4ც. და 3ფაზა ავტომატით 25ა-3ც.            | კომპ.        | 1    |
| 5  | II სართულის №4 ძაღოვანი ფარი 10-ჯგ., შემყვანზე 3-ფაზა ავტომატური .გამომრთველით 100ა, ხოლო ჯგუფებში 1ფ.ავტ.-ით 10ა-4ც,16ა-3ც. და 3ფაზა ავტომატით 25ა-1ც. 16ა-ზე-2ც. | კომპ.        | 1    |
| 6  | საკერავი საამქროს ელ. ფარი 16ჯგუფიანი. შემყვანზე 3-ფ. გამომრთველით 63ა, ჯგუფებში 3ფაზა ავტომატი 16ა-3ც,25ა-1ც 1ფ. ავტომატით 10ა-ზე-7ც. 25ა-2ც,16ა-3ც.              | კომპ.        | 1    |
| 7  | სტილისტის ფარი 8 ჯგუფიანი. შემყვანზე 3-ფ.ავტომატური გამომრთველით 25ა, ჯგუფებში 1ფ. ავტომატით 16ა-6ც,10ა-2ც                                                         | კომპ.        | 1    |
| 8  | გათბობა-კონდენცირების ელ. ფარი 7 ჯგუფიანი. შემყვანზე 3-ფ. ავტომატური გამომრთველით 25ა-ზე, ჯგუფებში 1ფ.ავტომატით 16ა-4ც, 32ა-1ც, 25ა-1ც,10ა-1ც.                     | კომპ.        | 1    |
| 9  | საგამომცემლოს ელ. ფარი 6 ჯგუფიანი. შემყვანზე 3-ფ. ავტომატური გამომრთველით 40ა-ზე, ჯგუფებში 1ფ.ავტომატით 16ა-3ც, 25ა-2ც, 10ა-1ც.                                    | კომპ.        | 1    |
| 10 | კონსულტანტ -გამყიდველის ელ. ფარი. 6 ჯგუფიანი. შემყვანზე 3ფ.ავტომატური გამომრთველით 25ა-ზე, ჯგუფებში 1ფ.ავტომატით 16ა-2ც, 10ა-4ც.                                   | კომპ.        | 1    |
| 11 | ზეინკალ-სანტექნიკოსის ელ. ფარი 7 ჯგუფიანი. შემყვანზე 3-ფ. ავტომატური გამომრთველით 40ა-ზე, ჯგუფებში 1ფ.ავტომატით 16ა-5ც, 10ა-2ც.                                    | კომპ.        | 1    |
| 12 | ბუღალტერ-ტექნიკოსის ელ. ფარი 6 ჯგუფიანი. შემყვანზე 3-ფ. ავტომატური გამომრთველით 40ა-ზე, ჯგუფებში 1ფ.ავტომატით 16ა-3ც, 25ა-1ც. 32ა-1                                | კომპ.        | 1    |
| 13 | №215 ოთახის კომპიუტერების ელ. ფარი 6 ჯგუფიანი. შემყვანზე 3-ფ. ავტ. გამომრთველით 32ა--ზე, ჯგუფებში1ფ. ავტომატით 25ა-4ც, 10ა-1ც, 16ა-1ც.,                            | კომპ.        | 1    |
| 14 | №210 ოთახის კომპიუტერების ელ. ფარი 6 ჯგუფიანი. შემყვანზე 3-ფ. ავტ. გამომრთველით 32ა--ზე, ჯგუფებში1ფ. ავტომატით 25ა-4ც, 10ა-1ც, 16ა-1ც.,                            | კომპ.        | 1    |

| №  | დასახელება                                                                                                                            | ბანზ. მერმ | რ-ბა |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| 1  | 2                                                                                                                                     | 3          | 4    |
| 15 | №209 ოთახის კომპიუტერების ელ. ფარი 6 ჯგუფიანი. შემყვანზე 3-ფ. ავტ. გამომრთველით 40ა-ზე, ჯგუფებში 1ფ. ავტომტით 16ა-2ც, 25ა-2ც, 32ა-2ც. | კომპ.      | 1    |
| 16 | სპორტ-დარბაზის ელ. ფარი 6 ჯგუფიანი. შემყვანზე 3-ფ. ავტ. გამომრთველით 25ა-ზე, ჯგუფებში 1ფ. ავტომტით 16ა-1ც, 10ა-5ც                     | კომპ.      | 1    |
| 17 | ავარიული განათების ფარი.შემყვანზე 3-ფაზა ავტომატური გამომრთველით 16-ა, ხოლო ჯგუფებში 1ფაზა ავტომატი 6ა-3ც ups-iT.                     | კომპ.      | 1    |
| 18 | ლუმინისცენტური სანათი 4-ნათურიანი სიმძ. 18ვტ.თითოეული "ამსტრონგი".                                                                    | ცალი       | 369  |
| 19 | ლუმინისცენტური სანათი 1-ნათურიანი სიმძ. 36 ვტ/ბადით/დაფის                                                                             | ცალი       | 15   |
| 20 | "წერტილოვანი" სანათი ეკო ნათურიანი სიმძ. 13 ვტ/                                                                                       | ცალი       | 12   |
| 21 | პროექტორი -250ვტ.                                                                                                                     | ცალი       | 8    |
| 22 | საშტეფსელო როზეტი მესამე დამამიწებელი კონტაქტით 220ვ.                                                                                 | ცალი       | 184  |
| 23 | საშტეფსელო როზეტი ორბუდლიანი მესამე დამამიწებელი კონტაქტით 220ვ.                                                                      | ცალი       | 62   |
| 24 | ერთპოლუსიანი გამომრთველი 220 ვ. ძაბვაზე "ერთკლავიშიანი                                                                                | ცალი       | 25   |
| 25 | ერთპოლუსიანი გამომრთველი 220 ვ. ძაბვაზე "ორკლავიშიანი"                                                                                | ცალი       | 42   |
| 26 | ლუმინისცენტური ნათურა სიმძ. 18 ვტ                                                                                                     | ცალი       | 1476 |
| 27 | ლუმინისცენტური ნათურა სიმძ. 36 ვტ                                                                                                     | ცალი       | 15   |
| 28 | ეკო ნათურით. სიმძ.13 ვტ.                                                                                                              | ცალი       | 12   |
| 29 | სპილენძის ორმაგიზოლიაციანი კაბელი კვეთით 3X1,5 კვ.მმ/ მიღებში ფარულად                                                                 | მეტრი      | 4040 |
| 30 | სპილენძის ორმაგიზოლიაციანი კაბელი კვეთით 3X2,5 კვ.მმ/ მიღებში ფარულად                                                                 | მეტრი      | 1900 |
| 31 | სპილენძის ორმაგიზოლიაციანი კაბელი კვეთით 5X4 კვ.მმ. მიღებში                                                                           | მეტრი      | 200  |
| 32 | სპილენძის ორმაგიზოლიაციანი კაბელი კვეთით 5X6 კვ.მმ. მიღებში                                                                           | მეტრი      | 250  |
| 33 | სპილენძის ორმაგიზოლიაციანი კაბელი კვეთით 5X35 კვ.მმ. მიღებში                                                                          | მეტრი      | 30   |
| 34 | სპილენძის ორმაგიზოლიაციანი კაბელი კვეთით 5X50 კვ.მმ. მიღებში                                                                          | მეტრი      | 25   |

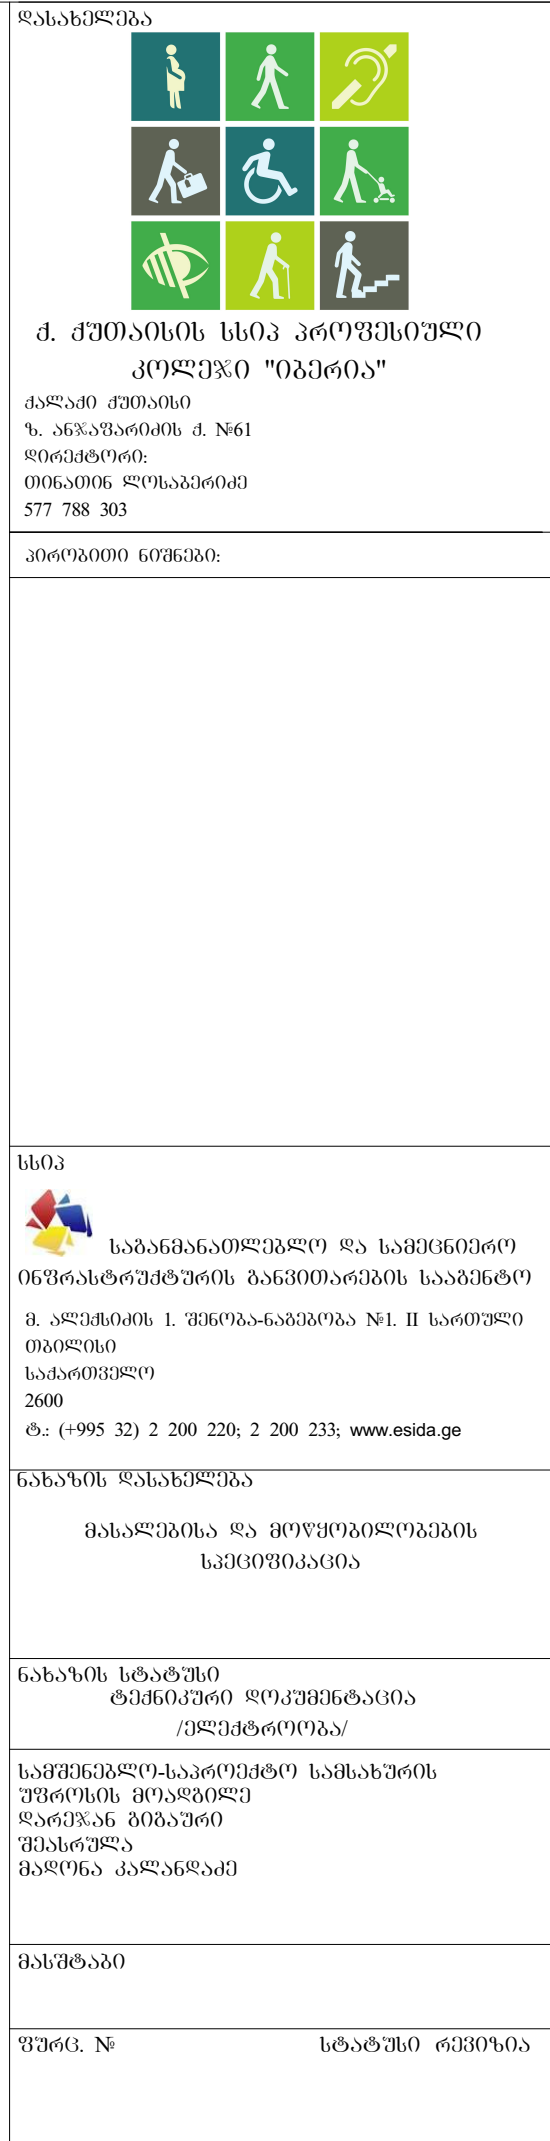

მასალებისა და მოწყობილობის სპეციფიკაცია. /იბერია//გაბრძელება/

| N <sup>o</sup> | ღასახელეა                                                                                                                                           | ბანზ. ერთ | რ-ბა |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|
| 1              | 2                                                                                                                                                   | 3         | 4    |
| 35             | სპილენძის ორმაგიზოლიაციანი კაბელი კვეთით; 5X2,5                                                                                                     | მეტრი     | 1511 |
| 36             | ვინიპლასტის მილი 25 მმ.                                                                                                                             | მეტრი     | 450  |
| 37             | ვინიპლასტის მილი 47 მმ.                                                                                                                             | მეტრი     | 30   |
| 38             | ვინიპლასტის მილი 60 მმ.                                                                                                                             | მეტრი     | 25   |
| 39             | ზოლოვანი ფოლადი -40X4 მმ/ /მთ.შემყვანი ფარის დამიწება                                                                                               | მეტრი     | 12   |
| 40             | კუთხოვანა 50X50X5 / მთ. შემყვანი ფარის დამიწება/                                                                                                    | მეტრი     | 7,5  |
|                |                                                                                                                                                     |           |      |
|                | სახელოსნოები                                                                                                                                        |           |      |
| 1              | ხის დამამუშავებელი საამქროს ფარი 10ჯგუფიანი. შემყვანზე 3 ფ. ავტომატით 160ა-ზე. ჯგუფებში 3ფაზა ავტომატით25ა-4ც, და 1ფ.ავტომატ.32ა-3ც, 16ა-1ც, 10ა-2ც | კომპ.     | 1    |
| 2              | თაბაშირ მუყაოს სახელოსნო 4 ჯგუფიანი.შემყვანზე 3 ფაზა ავტომატური გამომრთველი 25ა-1ც, ჯგუფებში 1 ფაზა ავტომატით ავტომატი 16ა-3ც, 10ა-1ც,              | კომპ.     | 1    |
| 3              | ძრავის შემკეთებელი სახელოსნო 4 ჯგ-იანი.შემყვანზე 3 ფაზა ავტ. გამომრთველი 32ა-1ც, ჯგუფებში 1ფ. ავტომატი16ა-2ც, 10ა-1ც, 25ა-1ც                        | კომპ.     | 1    |
| 4              | გაზმომარაგების სახელოსნო 4ჯგ-იანი.შემყვანზე 3 ფაზა ავტომატ. გამომრთველი 32ა-1ც, ჯგუფებში 1ფ. 25ა-1ც, ავტომატი 16ა-2ც,10ა-1,                         | კომპ.     | 1    |
| 5              | ელექტრიკოსის სახელოსნო 6 ჯგუფიანი.შემყვანზე 3 ფ. ავტომატ. გამომრთველი 32ა-1ც, ჯგუფებში 1ფ. ავტომატი16ა-2ც, და 1ფ. ავტომატი 16ა-2ც,25ა-2ც,10-2ც.     | კომპ.     | 1    |
| 6              | ლუმინისცენტური სანათი 2-ნათურიანი სიმძ. 36 ვტ თითოეული ჰერმეტიული                                                                                   | კომპ.     | 62   |
| 7              | ლუმინისცენტური სანათი 1-ნათურიანი სიმძ. 36 ვტ /დაფის/                                                                                               | ცალი      | 5    |
| 8              | საშტეფსელო როზეტი მესამე დამამიწებელი კონტაქტით 220ვ.                                                                                               | ცალი      | 58   |
| 9              | ერთპოლუსიანი გამომრთველი 220 ვ. ძაბვაზე "ერთრკლავიშიანი"                                                                                            | ცალი      | 10   |
| 10             | ერთპოლუსიანი გამომრთველი 220 ვ. ძაბვაზე "ორკლავიშიანი"                                                                                              | ცალი      | 5    |

| N <sup>o</sup> | ღასახელეა                                                     | ბანზ. ერთ | რ-ბა |
|----------------|---------------------------------------------------------------|-----------|------|
| 1              | 2                                                             | 3         | 4    |
| 11             | ლუმინისცენტური ნათურიანი სიმძ. 36 ვტ                          | ცალი      | 121  |
| 12             | გასასვლელის მაჩვენებელი "ექსიტი" აკუმულიატორულ ბატარიაზე      | ცალი      | 5    |
| 13             | სპილენძის ორმაგიზოლიაციანი კაბელი კვეთით 3X1,5 კვ.მმ.მილებში  | მეტრი     | 670  |
| 14             | სპილენძის ორმაგიზოლიაციანი კაბელი კვეთით 3X2,5 კვ.მმ.მილებში  | მეტრი     | 580  |
| 15             | სპილენძის ორმაგიზოლიაციანი კაბელი კვეთით 5X4 კვ.მმ. მილებში   | მეტრი     | 60   |
| 16             | სპილენძის ორმაგიზოლიაციანი კაბელი კვეთით 5X2,5 კვ.მმ. მილებში | მეტრი     | 40   |
| 17             | სპილენძის ორმაგიზოლიაციანი კაბელი კვეთით 5X10 კვ.მმ. მილებში  | მეტრი     | 50   |
| 18             | ვინიპლასტის მილი 25 მმ.                                       | მეტრი     | 1290 |
| 19             | ვინიპლასტის მილი 32 მმ.                                       | მეტრი     | 50   |
| 20             | ზოლოვანი ფოლადი 40X4 მმ.                                      | მეტრი     | 453  |
| 21             | ელექტროდი 50X50X5 მმ.                                         | მეტრი     | 30   |
| 22             | ჰერის სანათი "კლავონი" სიმძ 100ვტ.                            | ცალი      | 4    |
|                | ღაბალი ძაბვის საკაბელო ძელი                                   |           |      |
| 1              | /კვების წყაროდან ობიექტის შემყვან-გამანაწილებელ ფარამდე/      |           |      |
|                | სპილენძის ორმაგიზოლაციანი კაბელი კვეთით:                      |           |      |
|                | 3X150+1X95 კვ. მმ.                                            | მეტრი     | 200  |
| 2              | შემყვან-გამანაწილებელი ფარიდან ხის სახელოსნომდე.              |           |      |
|                | 3X35+1X16 კვ. მმ.                                             | მეტრი     | 60   |
| 3              | გოფირებული დამცავი მილი დ=100მმ.                              | მეტრი     | 260  |
| 4              | საკაბელო ლენტა                                                | მეტრი     | 260  |



ძ. ქუთაისის სსიპ პროფესიული კოლეჯი "იბერია"

ქალაქი ქუთაისი  
ზ. ანჯაფარიძის ქ. №61  
ღირძტორი:  
თინათინ ლოსაბერიძე  
577 788 303

პრობოითი ნომერი:

სსიპ  
  
საბანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააბნტო  
მ. აღმშისის 1. შენობა-ნაბვობა №1. II სართული  
თბილისი  
საძართველო  
2600  
ტ.: (+995 32) 2 200 220; 2 200 233; www.esida.ge

ნახაზის ღასახელეა  
მასალებისა და მოწყობილობების სპეციფიკაცია

ნახაზის სტატუსი  
ტექნიკური ღოკუმენტაცია  
/ელძტრობა/

სამშენებლო-საპროექტო სამსახურის უფროსის მოაღბილე  
ღარმჯან ბიბაური  
შეასრულა  
მაღონა კალანღაძე

მასშტაბი

ფურც. № სტატუსი რევიზია