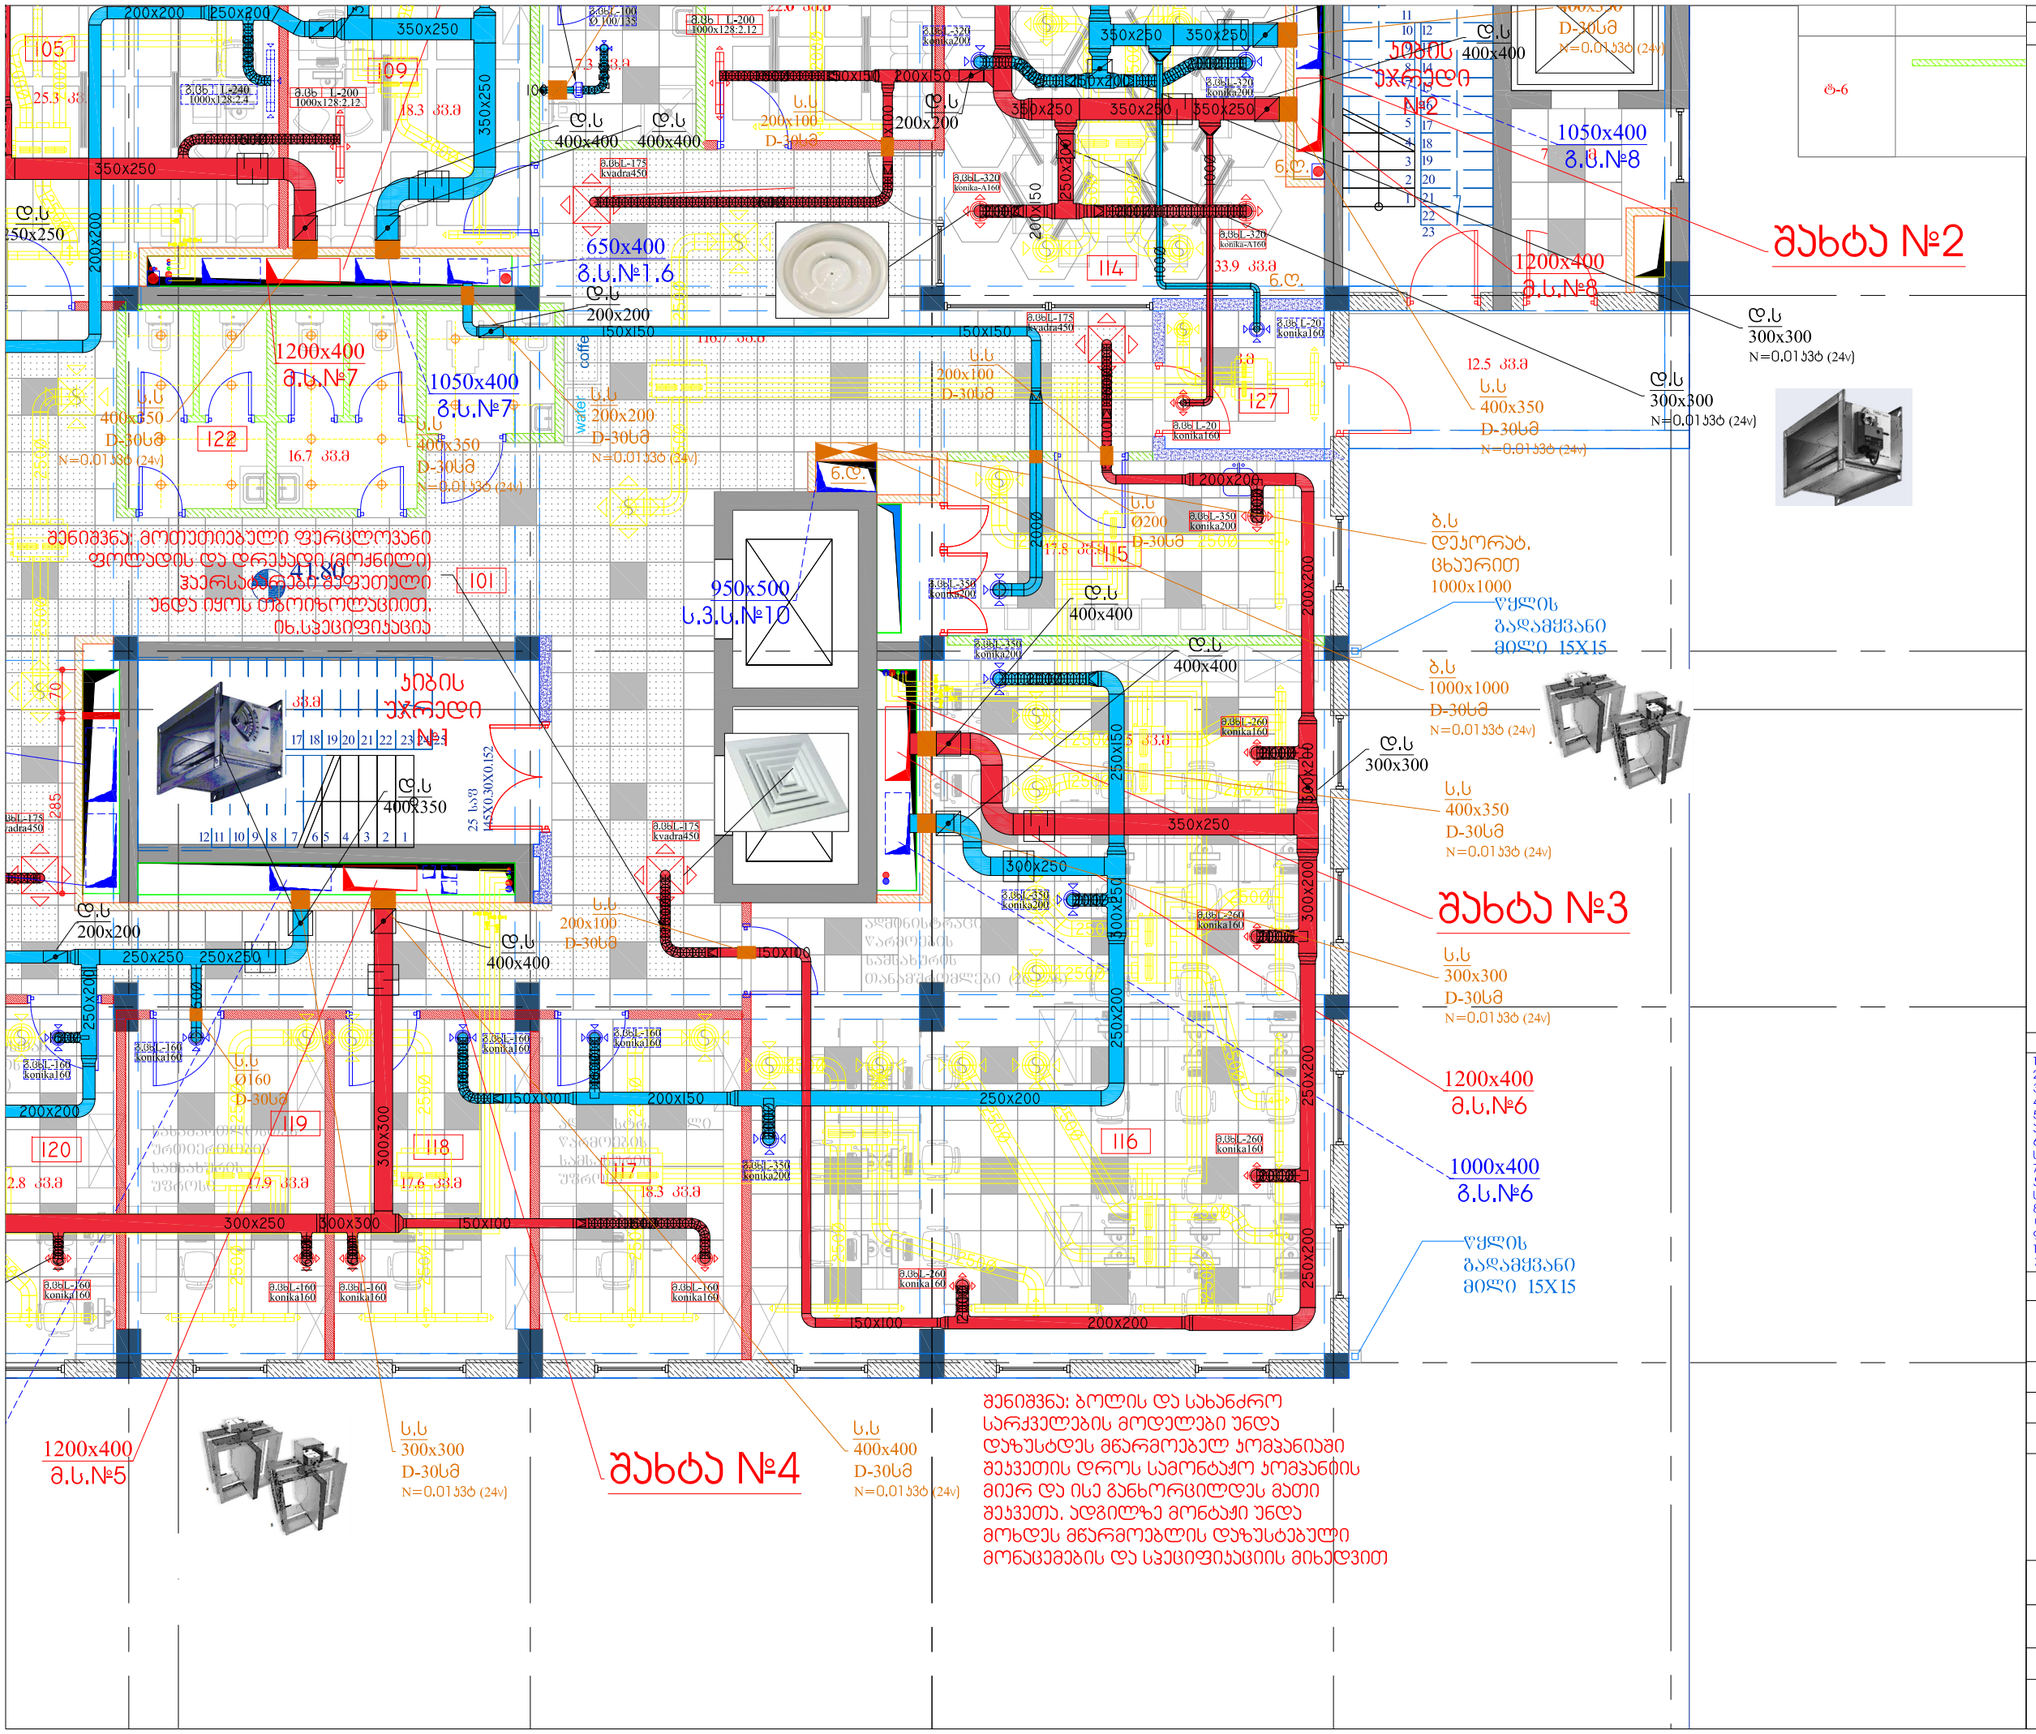

თარიღი 2017	ფორმატი A 3

პირობითი აღნიშვნები

- ფოლადის წყალგამთბობი ქვაბი
- მოცულობით, ჩქაროსნული ბოილერი
- სამაცივრო დანადგარი (ჩილერი)
- სავენტილაციო დანადგარი ბოლის გამწოვი
- ჭავლური ვენტილატორი
- არხული ვენტილატორი
- მრგვალი არხული ვენტილატორი
- კონდიციონერის გარე და შიდა ბლოკი
- ფოლადის პანელური რადიატორი
- ალუმინის საშრობი
- ჭერის არხული ფან-კოილი
- გათბობის მიმწ. მაგისტრალი
- გათბობის უკუ მაგისტრალი
- გაგრილების მიმწ. მაგისტრალი
- გაგრილების უკუ მაგისტრალი
- კონდენსატის მილსადენი
- GAS — ფრეონის მაგისტრალი
- 300x200 — ვენტილაციის სისტემის მიმწოდებელი მაგისტრალი
- 300x200 — ვენტილაციის სისტემის გამწოვი მაგისტრალი
- 300x200 — ვენტილაციის სისტემის გამწოვი მაგისტრალი
- თბური ფარდა
- ბოლის გამწოვი სარქველი
- სახანძრო სარქველი
- ვენტილი
- ფან-კოილის თერმოსტატი
- სამსვლიანი სარქველი
- ავტომატური ჰაერგამშვები
- მომსახურების ლუქი
- CO დეტექტორი
- სავენტილაციო ცხაურა
- სავენტილაციო ცხაურა
- სავენტილაციო ცხაურა
- სავენტილაციო ცხაურა
- 3.08L -100 / Ø 100/135 — ჰაერის რაოდენობა (მ³/სთ) / სავენტილაციო ცხაურა
- დროსელ-სარქველი/ავტომატური დროსელ-სარქველი
- ზევიდან მომავალი დგარი
- ქვევიდან მომავალი დგარი
- ზევით მიმავალი დგარი
- ქვევით მიმავალი დგარი

შენიშვნები

1. მილის დიამეტრები მოცემულია მილის ზომებით.
2. ფან-კოილები არის ოთხმილოვანი ჭერთვები
3. ყველა ფან-კოილი აღჭურვილია სამცლიანი სარქველებით
4. ჰაერსატარები უნდა გაბარდეს ჭერიდან მინიმალური დამორეკით
5. ყველა ვენტილატორი უნდა იყოს ძრავის გადახურვებისგან დამცველით აღჭურვილი
6. გათბობა-გაგრილების სისტემის დაცლა უნდა მოხდეს სანიღვრე სისტემაში
7. კონდენსატის მილები უნდა გაბარდეს დუნრით დარეკილებ. კონდენსატის მილგაყვანილობის, დაცლა უნდა მოხდეს სანიღვრე სისტემაში, ჭერთან უნდა მოხდეს ჰიდროიზოლაციის საფუალებით
8. ყველა დარეზერვ გათვლილნენიანებელია ჰაერგამყვანებში, ურდულები და დამცველი ვენტილები
9. ფერცლის პორეკტირებით ავტომატურად ეძებდეს ნინა ჭარიანი
10. საკეტების ჭრილნიციულური სქემის ნახაზზე იხილმლთვანელეთ მასზე აღნიშნული პირობითი აღნიშვნები

მისამართი	თბილისი
პროექტის სახელწოდება	საჯარო რეესტრისა და სმარტ ლოჯიკის საოფისე შენობა

არქიტექტორი	მ.გიორგობიანი	
დახაზა	შ.ჩხაიძე	
შეასრულა/ შეამოწმა	გ.ბურჯალიანი	

შემსრულებელი:
საქ. იუსტიციის სამინისტროს სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

მასშტაბი	1:100	ნახაზის სახელწოდება XII სართულის გეგმა ვენტილაციის სისტემის დატანით №5
თარიღი	-	
პროექტი	ფურცელი	
სამუშაო ნახაზები	გუ3-179	

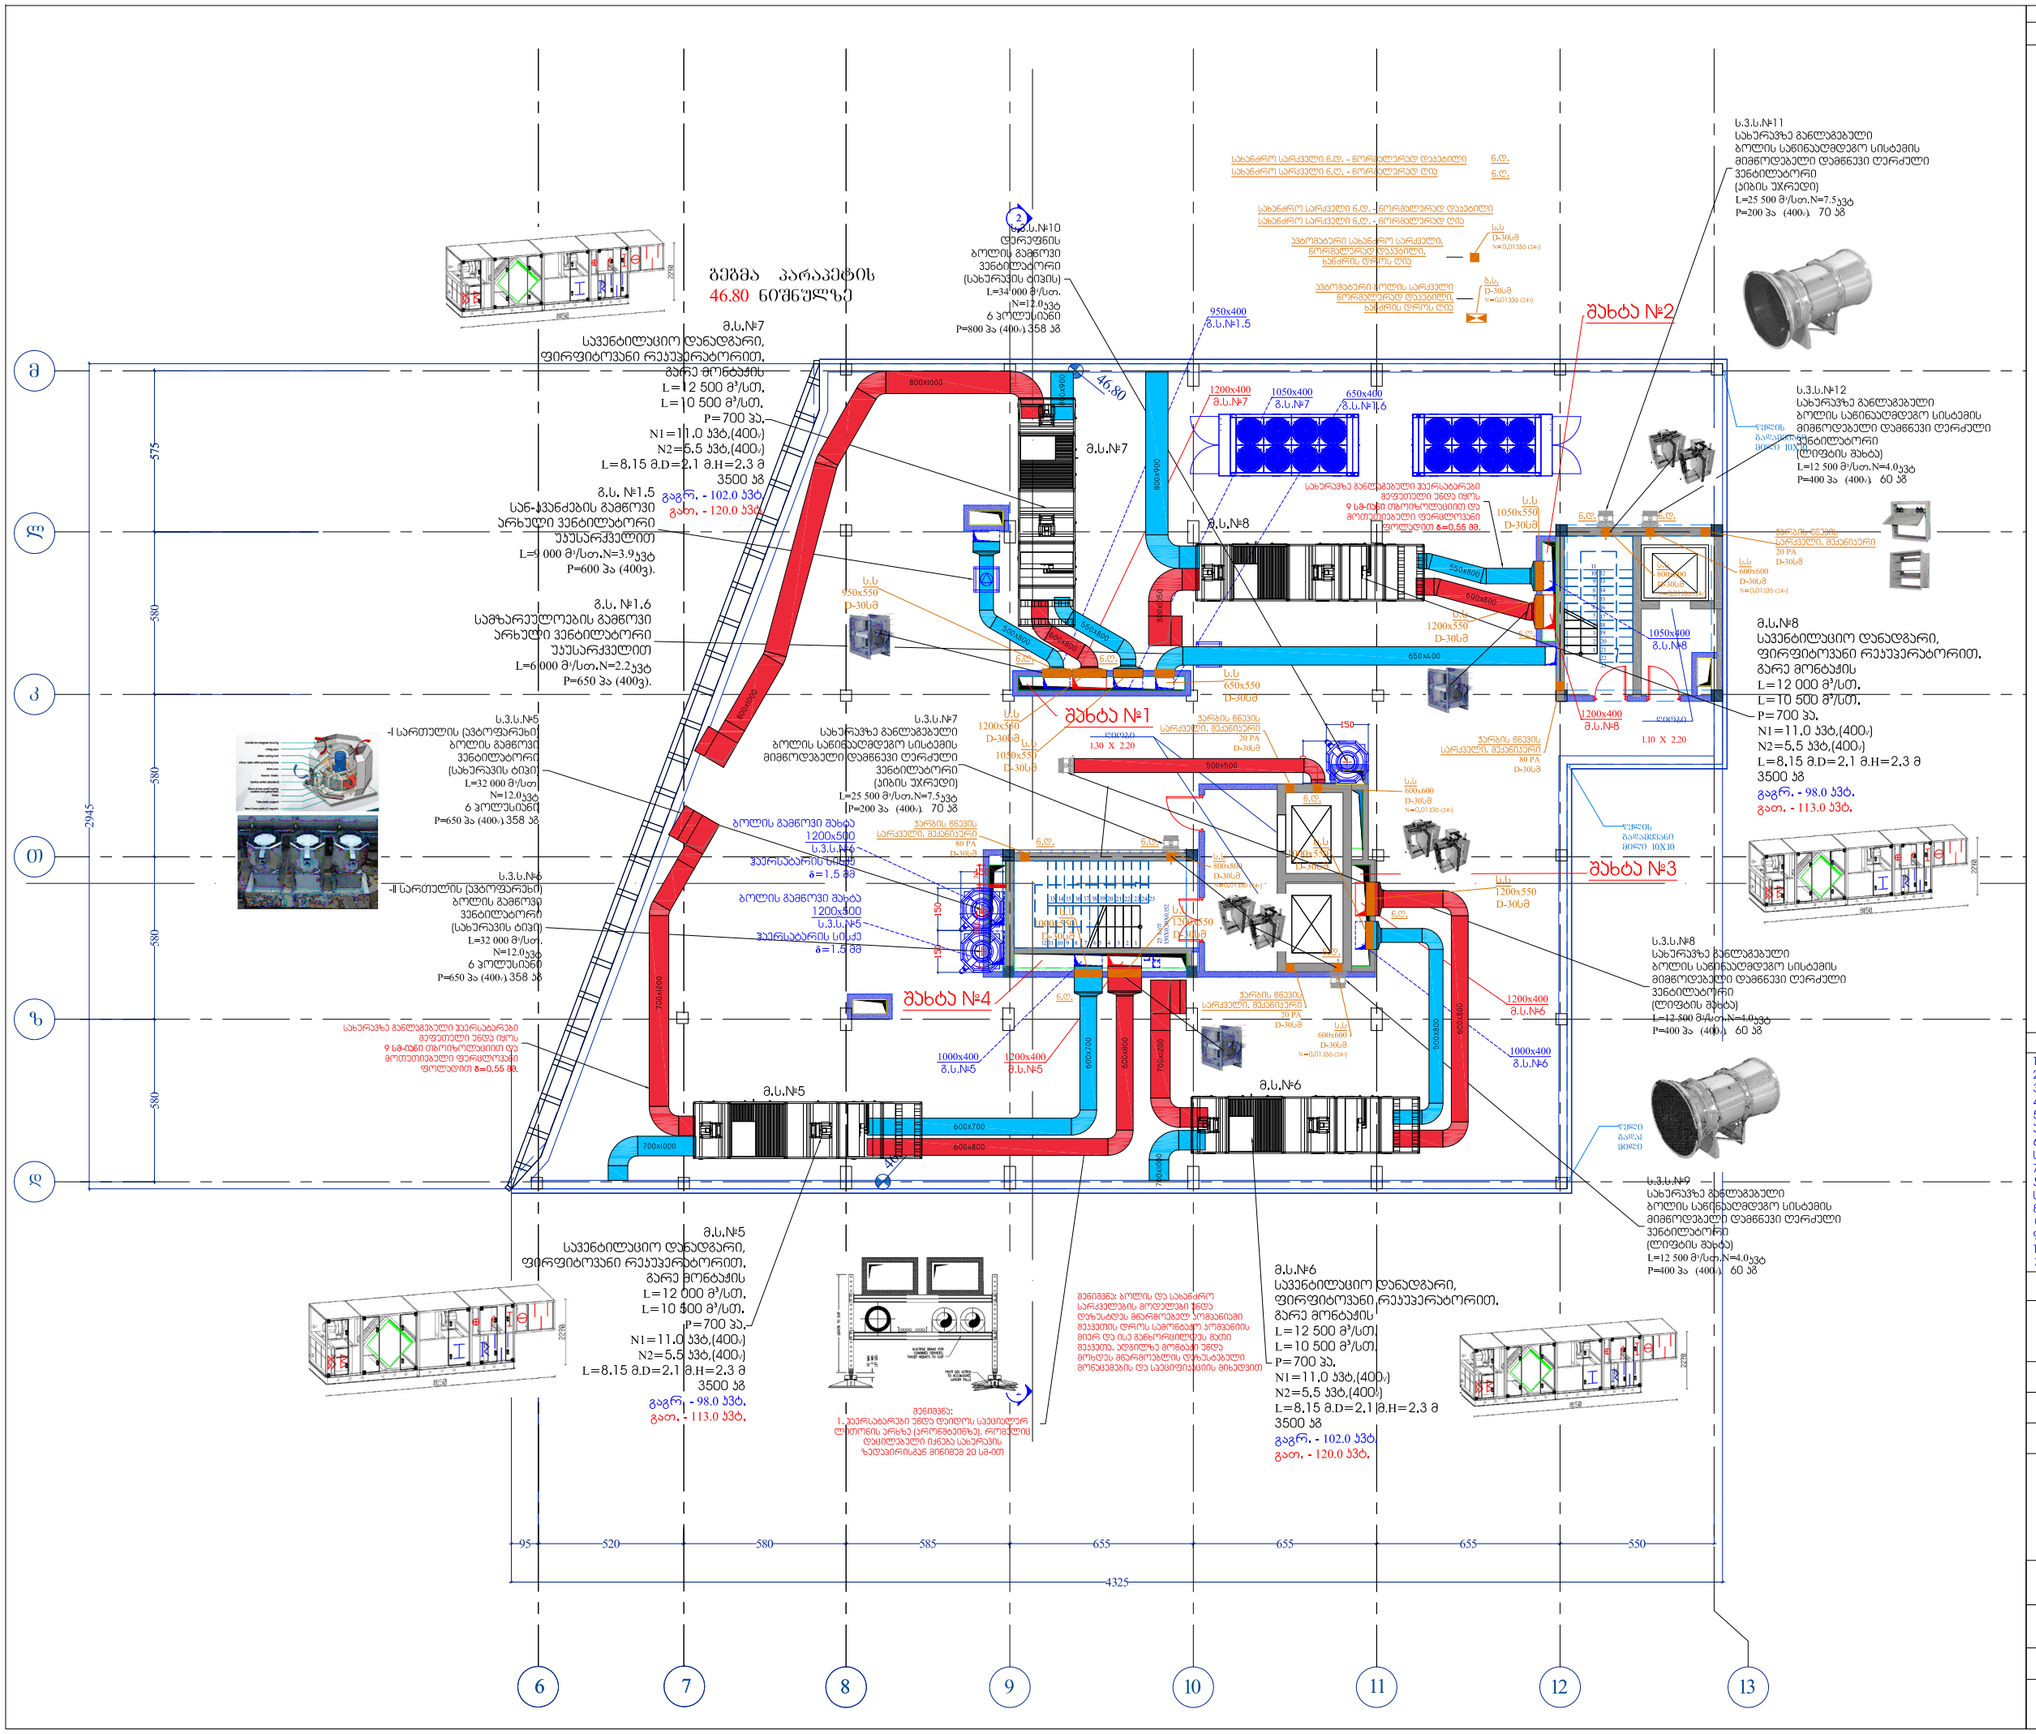

თარიღი 2017	ფორმატი A 3

პიროსანი აღნიშვნები

- ფოლადის წყალგამთბობი ქვაბი
- მოცულობით, ჩქაროსნული ბოილერი
- სამაცივრო დანადგარი (ჩილერი)
- სავენტილაციო დანადგარი
- ბოლის გამწოვი ჭავლური ვენტილატორი
- არხული ვენტილატორი
- მრგვალი არხული ვენტილატორი
- ჯონდიციონერის გარე და შიდა ბლოკი
- ფოლადის პანელური რადიატორი
- ალუმინის საშრობი
- ჭერის არხული ფან-კოილი
- გათბობის მიმწ. მაგისტრალი
- გათბობის უკუ მაგისტრალი
- გაგრილების მიმწ. მაგისტრალი
- გაგრილების უკუ მაგისტრალი
- ჯონდენსატის მილსადენი
- GAS — ფრეონის მაგისტრალი
- 300x200 — ვენტილაციის სისტემის მიმწოდებელი მაგისტრალი
- 300x200 — ვენტილაციის სისტემის გამწოვი მაგისტრალი
- 300x200 — ვენტილაციის სისტემის გამწოვი მაგისტრალი
- თბური ფარდა
- ბოლის გამწოვი სარქველი
- სახანძრო სარქველი
- ვენტილი
- ფან-კოილის თერმოსტატი
- სამსვლიანი სარქველი
- ავტომატური ჰაერგამშვები
- მომსახურების ლუქი
- CO დეტექტორი
- სავენტილაციო ცხაურა
- სავენტილაციო ცხაურა
- სავენტილაციო ცხაურა
- სავენტილაციო ცხაურა
- 8.08L -100 Ø 100/135 — ჰაერის რაოდენობა (მ³/სთ) სავენტილაციო ცხაურა
- დროსელ-სარქველი/ავტომატური დროსელ-სარქველი
- ზევიდან მომავალი დგარი
- ქვევიდან მომავალი დგარი
- ზევით მიმავალი დგარი
- ქვევით მიმავალი დგარი

შენიშვნები

1. მილის დიამეტრები მოცემულია შიდა ზომებით.
2. ფან-კოილები არის ოთხმილოვანი შეერთებით
3. ყველა ფან-კოილი აღჭურვილია საბაკლიანი სარქველებით
4. ჰაერსაბერავები უნდა გაბარდეს ჭერიდან მინიმალური დამორებით
5. ყველა ვენტილატორი უნდა იყოს ძრკვის გადახურებისგან დამცველით აღჭურვილი
6. გათბობა-გაგრილების სისტემის დაცლა უნდა მოხდეს სანიღვრე სისტემაში
7. ჯონდენსატის მილები უნდა გაბარდეს დახრით დგარისაკენ. ჯონდენსატის მილგაყვანილობის დაცლა უნდა მოხდეს სანიღვრე სისტემაში. შეერთება უნდა მოხდეს ჰიდროშუასტის საშუალებით
8. ყველა დგარზე გათვალისწინებულია ჭარგამშვებები, ურდულები და დამცლელი ვენტილები
9. ფერცლის ჯორკანირებით აპომბატერად უქმდება წინა ჯრანები
10. საკვების ჯრინციტიულური სქემის ნახაზზე ისკომძღვანელოთ მასზე აღნიშნული ჯიროსითი აღნიშვნებით

მისამართი	თბილისი	
პროექტის სახელწოდება	საჯარო რეესტრისა და სმარტ ლოჯიკის საოფისე შენობა	
არქიტექტორი	მ.გიორგობიანი	
დახაზა	შ.ჩხაიძე	
შეასრულა/ შეამოწმა	გ.ბურჯალიანი	
შემსრულებელი: საქ. იუსტიციის სამინისტროს სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო		
მასშტაბი -	ნახაზის სახელწოდება: სახურავის გეგმა ვენტილაციის სისტემის დატანით №1	
თარიღი -		
პროექტი	ფურცელი	
სამუშაო ნახაზები	გპ3-180	

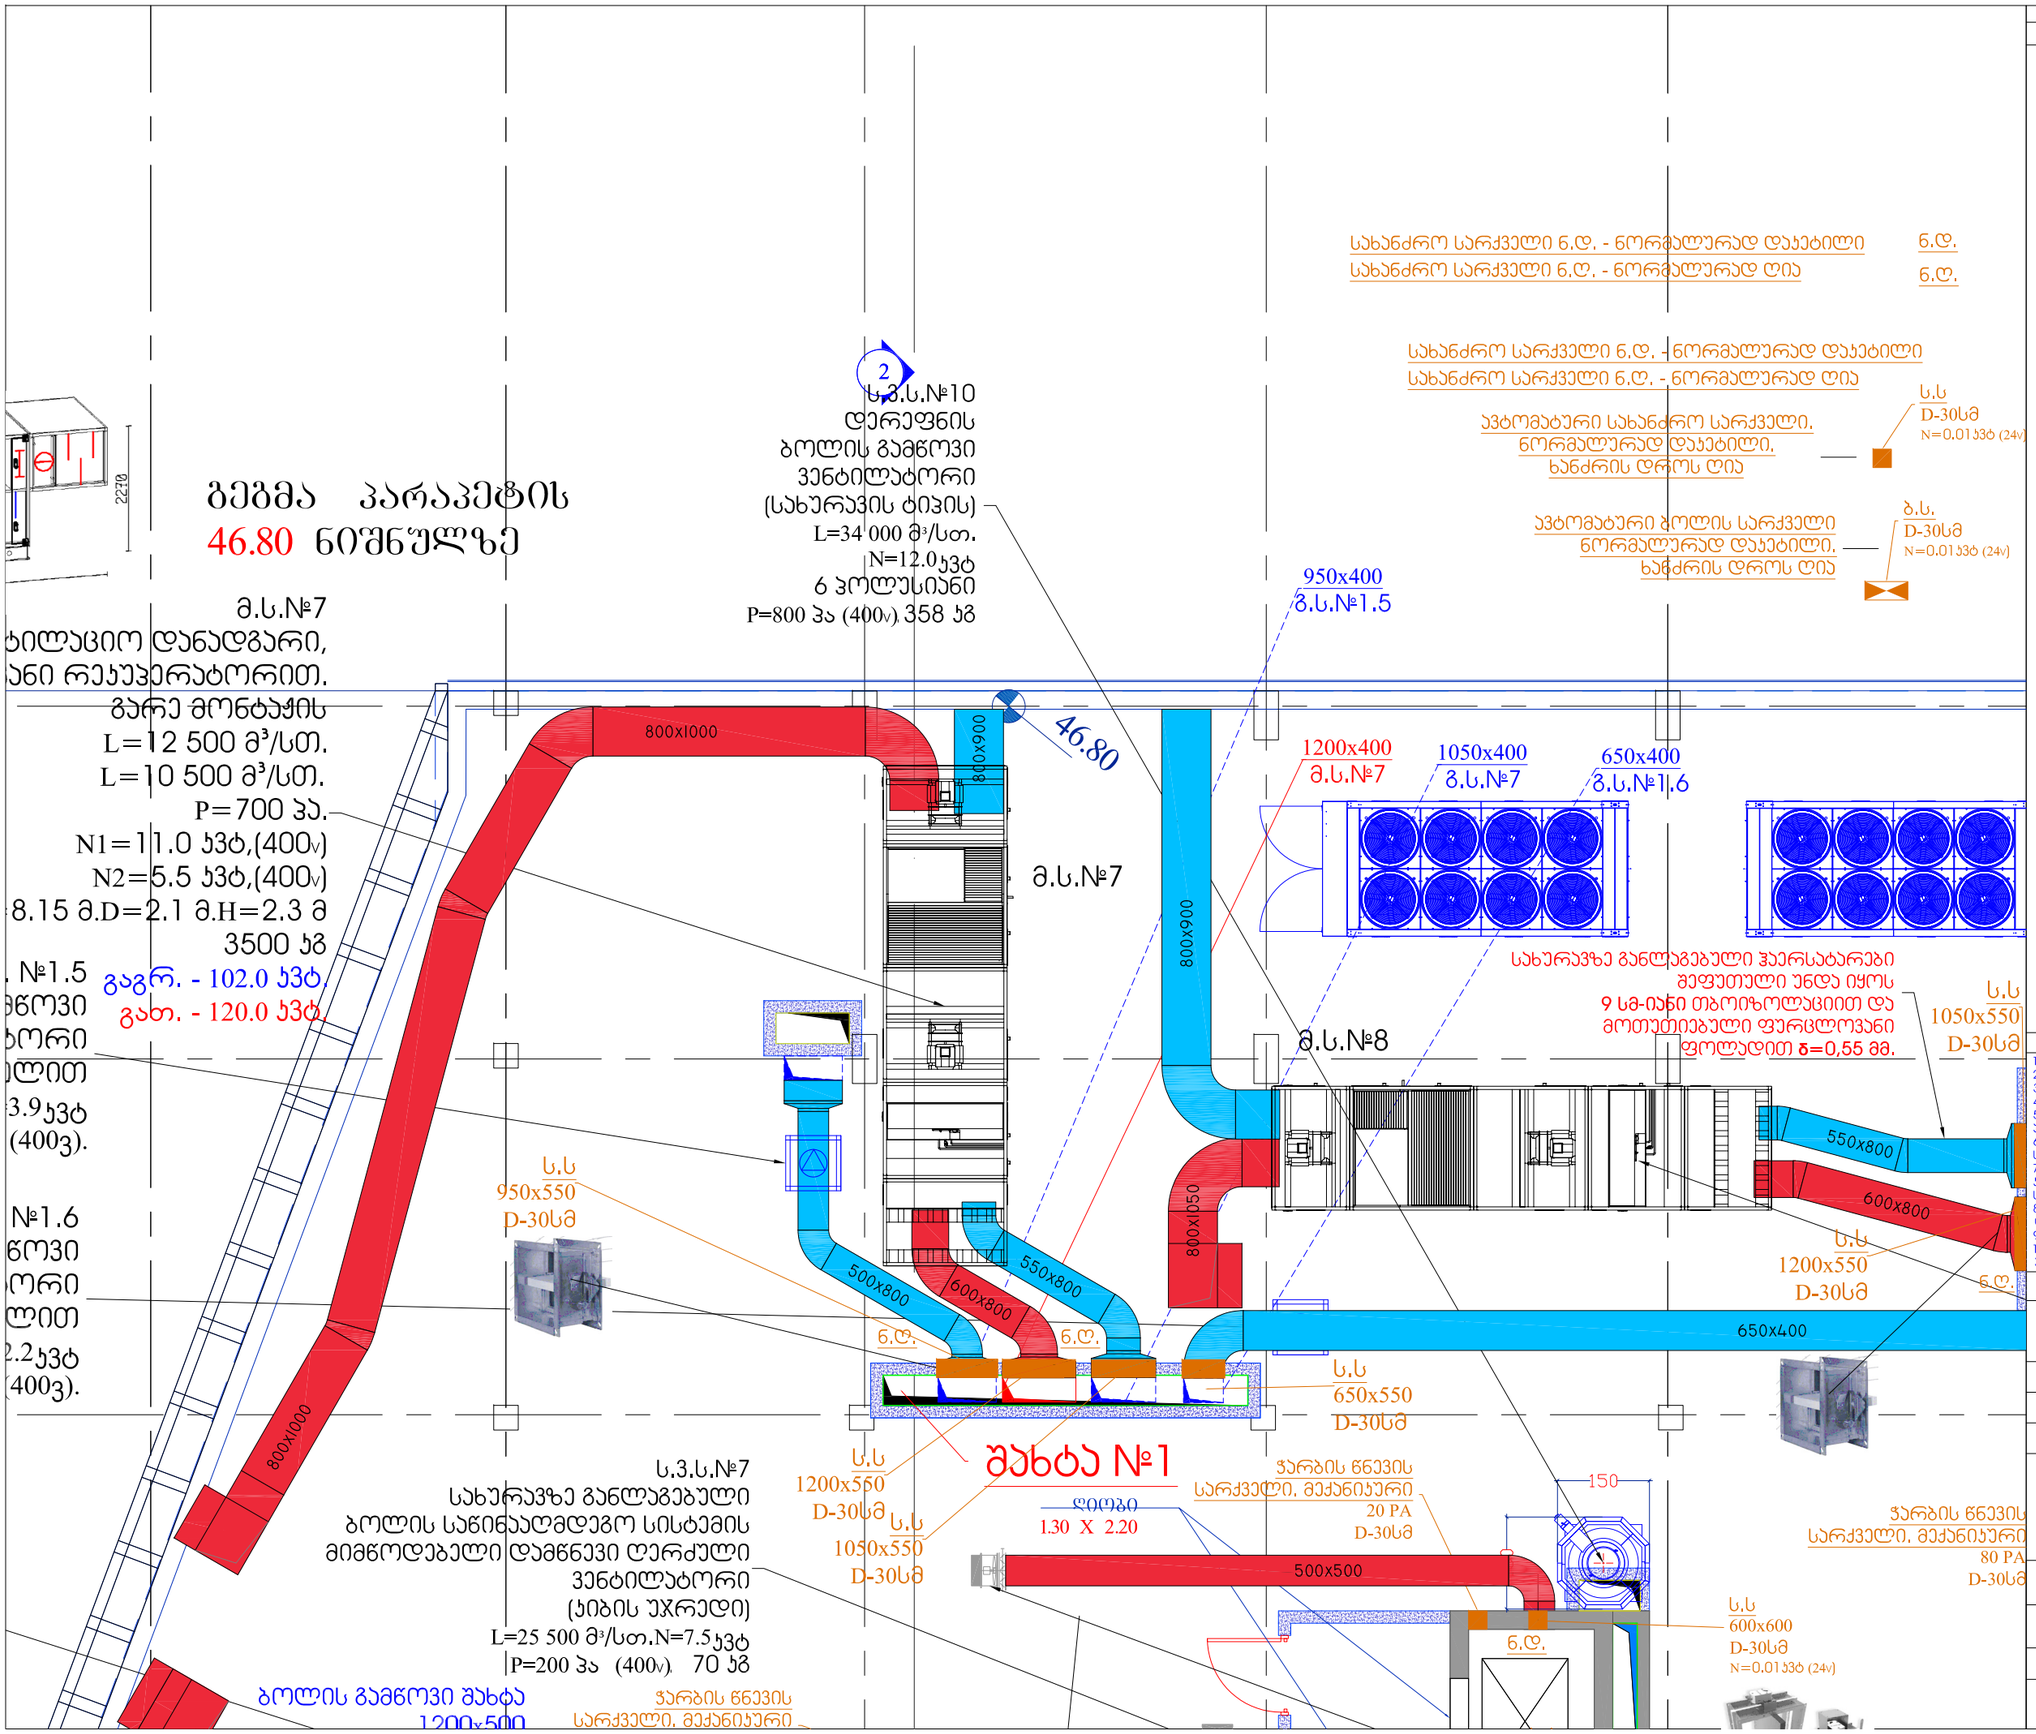

თარიღი 2017	ფორმატი A 3

პირობითი აღნიშვნები

- ფოლადის წყალგამთბობი ქვაბი
- მოცულობით, ჩქაროსნული ბოილერი
- სამაცივრო დანადგარი (ჩილერი)
- სავენტილაციო დანადგარი
- ბოლის გამწოვი ჭავლური ვენტილატორი
- არხული ვენტილატორი
- მრგვალი არხული ვენტილატორი
- კონდიციონერის გარე და შიდა ბლოკი
- ფოლადის პანელური რადიატორი
- ალუმინის საშრობი
- ჭერის არხული ფან-კოილი
- გათბობის მიმწ. მაგისტრალი
- გათბობის უკუ მაგისტრალი
- გაგრილების მიმწ. მაგისტრალი
- გაგრილების უკუ მაგისტრალი
- კონდენსატის მილსადენი
- GAS — ფრეონის მაგისტრალი
- 400x200 — ვენტილაციის სისტემის მიმწოდებელი მაგისტრალი
- 400x200 — ვენტილაციის სისტემის გამწოვი მაგისტრალი
- 400x200 — ვენტილაციის სისტემის გამწოვი მაგისტრალი
- თბური ფარდა
- ბოლის გამწოვი სარქველი
- სახანძრო სარქველი
- ვენტილი
- ფან-კოილის თერმოსტატი
- სამსვლიანი სარქველი
- ავტომატური ჰაერგამშვები
- მომსახურების ლუქი
- CO დეტექტორი
- სავენტილაციო ცხაურა
- სავენტილაციო ცხაურა
- სავენტილაციო ცხაურა
- სავენტილაციო ცხაურა
- 8.8BL-100 / Ø 100/135 — ჰაერის რაოდენობა (მ³/სთ) / სავენტილაციო ცხაურა
- დროსელ-სარქველი/ავტომატური დროსელ-სარქველი
- ზევიდან მომავალი დგარი
- ქვევიდან მომავალი დგარი
- ზევით მიმავალი დგარი
- ქვევით მიმავალი დგარი

შენიშვნები

1. მილის დიამეტრები მოცემულია მილის ზომებით.
2. ფან-კოილები არის ოთხმილოვანი მეერთებები
3. ყველა ფან-კოილი აღჭურვილია სამკვლიანი სარქველებით
4. ჰაერსატარები უნდა მაბარდეს ჭერიდან მინიმალური დამორვებით
5. ყველა ვენტილატორი უნდა იყოს ძრკვის მადახურებისგან დამდგარით აღჭურვილი
6. მაბრალა-მაგრილების სისტემის დასვლა უნდა მოხდეს სანიღვრე სისტემაში
7. კონდენსატის მილები უნდა მაბარდეს დახრით დგარისაკენ. კონდენსატის მილმაყვანილობის დასვლა უნდა მოხდეს სანიღვრე სისტემაში. მეერთება უნდა მოხდეს ჰიდროლიმპატის საშუალებით
8. ყველა დგარზე მეფუთულისწინებულია ჰაერმამშვებები, ურდულები და დამცლელი ვენტილები
9. ფურცლის კორეკტირებით ავტომატურად უქმდება წინა ეტიკანი
10. საქვაბის ჰერმეტიზიულური სქემის ნახაზზე მიკმაძლვანელეთ მასზე აღნიშნული პირობითი აღნიშვნებით

მისამართი	თბილისი	
პროექტის სახელწოდება	საჯარო რეესტრისა და სმარტ ლოჯიკის საოფისე შენობა	
არქიტექტორი	გ.გიორგობიანი	
დახაზა	შ.ჩხაიძე	
შეასრულა/ შეამოწმა	გ.ბურჯალიანი	
შემსრულებელი: საქ. იუსტიციის სამინისტროს სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო		
მასშტაბი	1:100	ნახაზის სახელწოდება: სახურავის გეგმა ვენტილაციის სისტემის დატანით №2
თარიღი	-	
პროექტი	ფურცელი	
სამუშაო ნახაზები	გპ3-181	

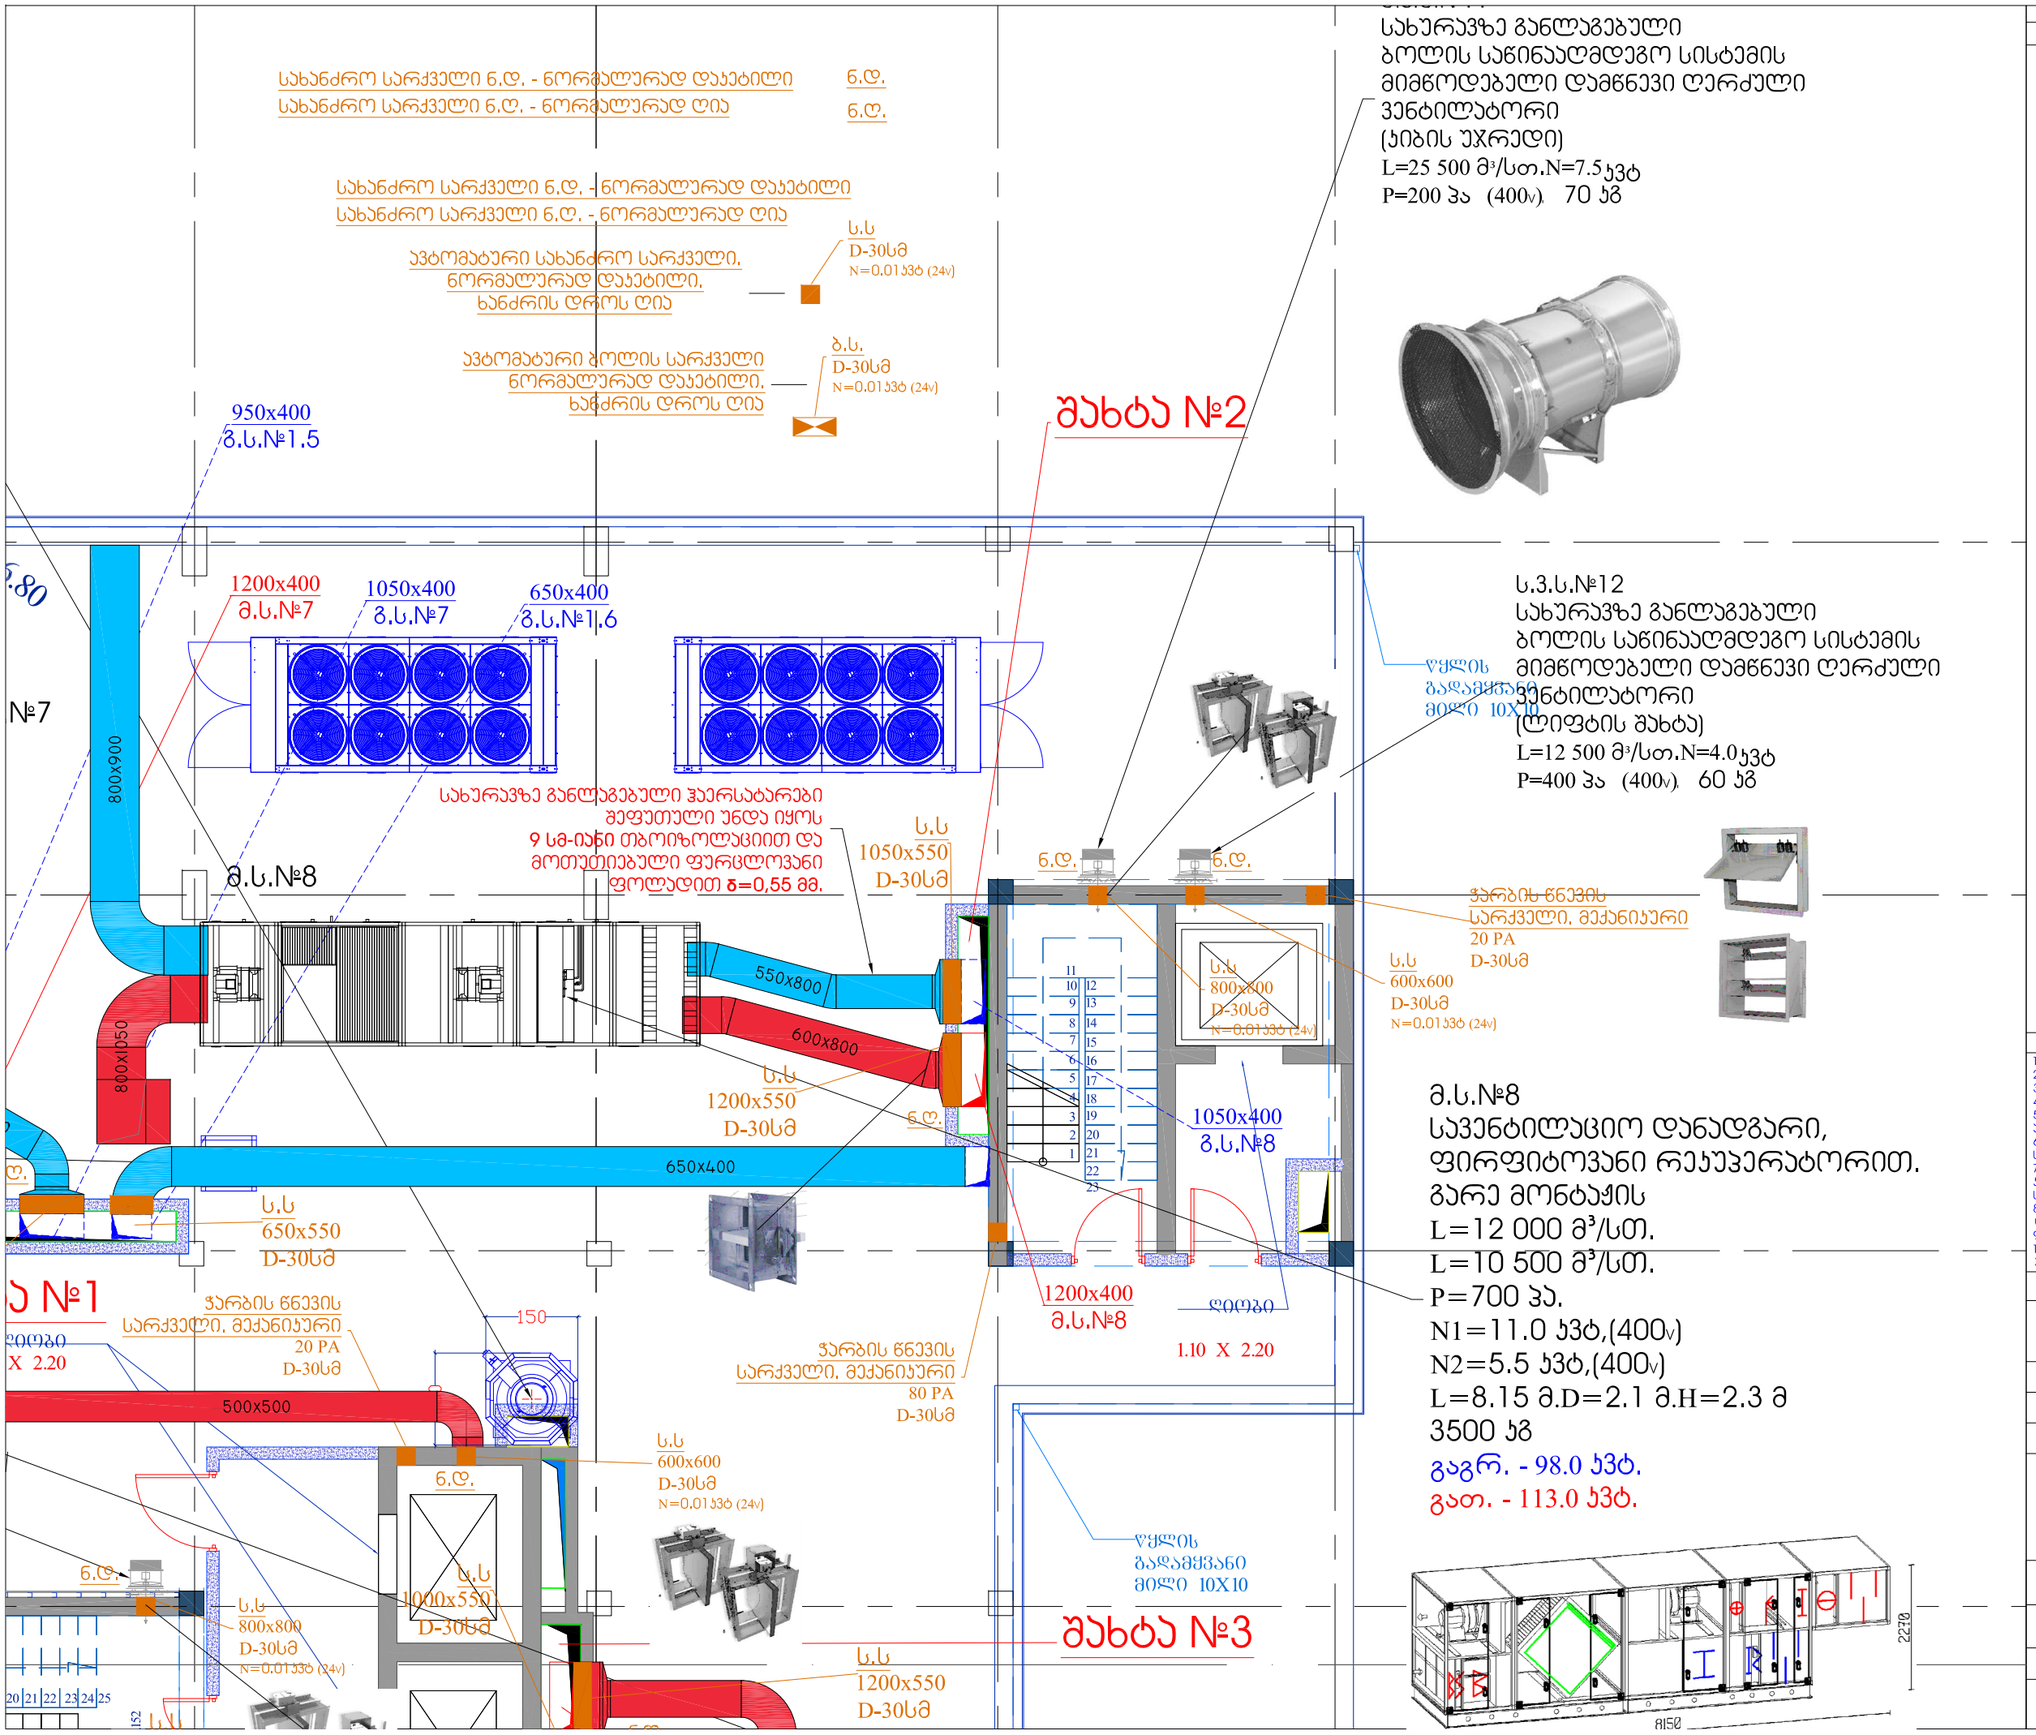

თარიღი 2017	ფორმატი A 3

პირობითი აღნიშვნები

- ფოლადის წყალგამთბობი ქვაბი
- მოცულობით, ჩქაროსნული ბოილერი
- სამაცივრო დანადგარი (ჩილერი)
- საკვენტილაციო დანადგარი
- ბოლის გამწოვი ჭავლური ვენტილატორი
- არხული ვენტილატორი
- მრგვალი არხული ვენტილატორი
- ჯონდიციონერის გარე და შიდა ბლოკი
- ფოლადის პანელური რადიატორი
- ალუმინის საშრობი
- ჭერის არხული ფან-კოილი
- გათბობის მიმწ. მაგისტრალი
- გათბობის უკუ მაგისტრალი
- გაგრილების მიმწ. მაგისტრალი
- გაგრილების უკუ მაგისტრალი
- ჯონდენსატის მილსადენი
- GAS — ფრეონის მაგისტრალი
- 400x200 — ვენტილაციის სისტემის მიმწოდებელი მაგისტრალი
- 400x200 — ვენტილაციის სისტემის გამწოვი მაგისტრალი
- 400x200 — ვენტილაციის სისტემის გამწოვი მაგისტრალი
- თბური ფარდა
- ბოლის გამწოვი სარქველი
- სახანძრო სარქველი
- ვენტილი
- ფან-კოილის თერმოსტატი
- სამსვლიანი სარქველი
- ავტომატური ჰაერგამშვები
- მომსახურების ლუქი
- CO დეტექტორი
- საკვენტილაციო ცხაურა
- საკვენტილაციო ცხაურა
- საკვენტილაციო ცხაურა
- საკვენტილაციო ცხაურა
- 8.ცხL-100 / Ø 100/135 — ჰაერის რაოდენობა (მ³/სთ) / საკვენტილაციო ცხაურა
- დროსელ-სარქველი/ავტომატური დროსელ-სარქველი
- ზევიდან მომავალი დგარი
- ქვევიდან მომავალი დგარი
- ზევით მიმავალი დგარი
- ქვევით მიმავალი დგარი

შენიშვნები

1. მილის დიამეტრები მოცემულია შიდა ზომებით.
2. ფან-კოილები არის ოთხმილოვანი შეერთებით
3. ყველა ფან-კოილი აღჭურვილია სამცლიანი სარქველებით
4. ჰაერსატარები უნდა გაბარდეს ჭერიდან მინიმალური დაშორებით
5. ყველა ვენტილატორი უნდა იყოს ძრავის მაღახურებისგან დამცველით აღჭურვილი
6. გათბობა-გაგრილების სისტემის დაცლა უნდა მოხდეს სანიღვრე სისტემაში
7. კონდენსატის მილები უნდა გაბარდეს დახრით დგარისკენ. კონდენსატის მილგაყვანილობის დაცლა უნდა მოხდეს სანიღვრე სისტემაში. შეერთება უნდა მოხდეს ჰიდროზამბეჭის საშუალებით
8. ყველა დგარზე გათბობისა/ნიმუნებელია ჰაერგამშვებები, ერთეულები და დამცლელი ვენტილები
9. ფარცლის კორეკტირებით ავტომატურად უძდება წინა ფარცანი
10. საკვების ჰერმეტიზიაციული ადგილი ნახაზზე იხილამდეფანელეთ მასზე აღნიშნული ჰირობითი აღნიშვნებით

მისამართი	თბილისი	
პროექტის სახელწოდება	საჯარო რეესტრისა და სმარტ ლოჯიკის საოფისე შენობა	
არქიტექტორი	მ.გიორგობიანი	
დახაზა	შ.ჩხაიძე	
შეასრულა/ შეამოწმა	გ.ბურჯალიანი	
შემსრულებელი: სან. იუსტიციის სამინისტროს სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო		
მასშტაბი	1:100	ნახაზის სახელწოდება: სახურავის გეგმა ვენტილაციის სისტემის დატანით №3
თარიღი	-	
პროექტი	ფურცელი	
სამუშაო ნახაზები	გკ3-182	

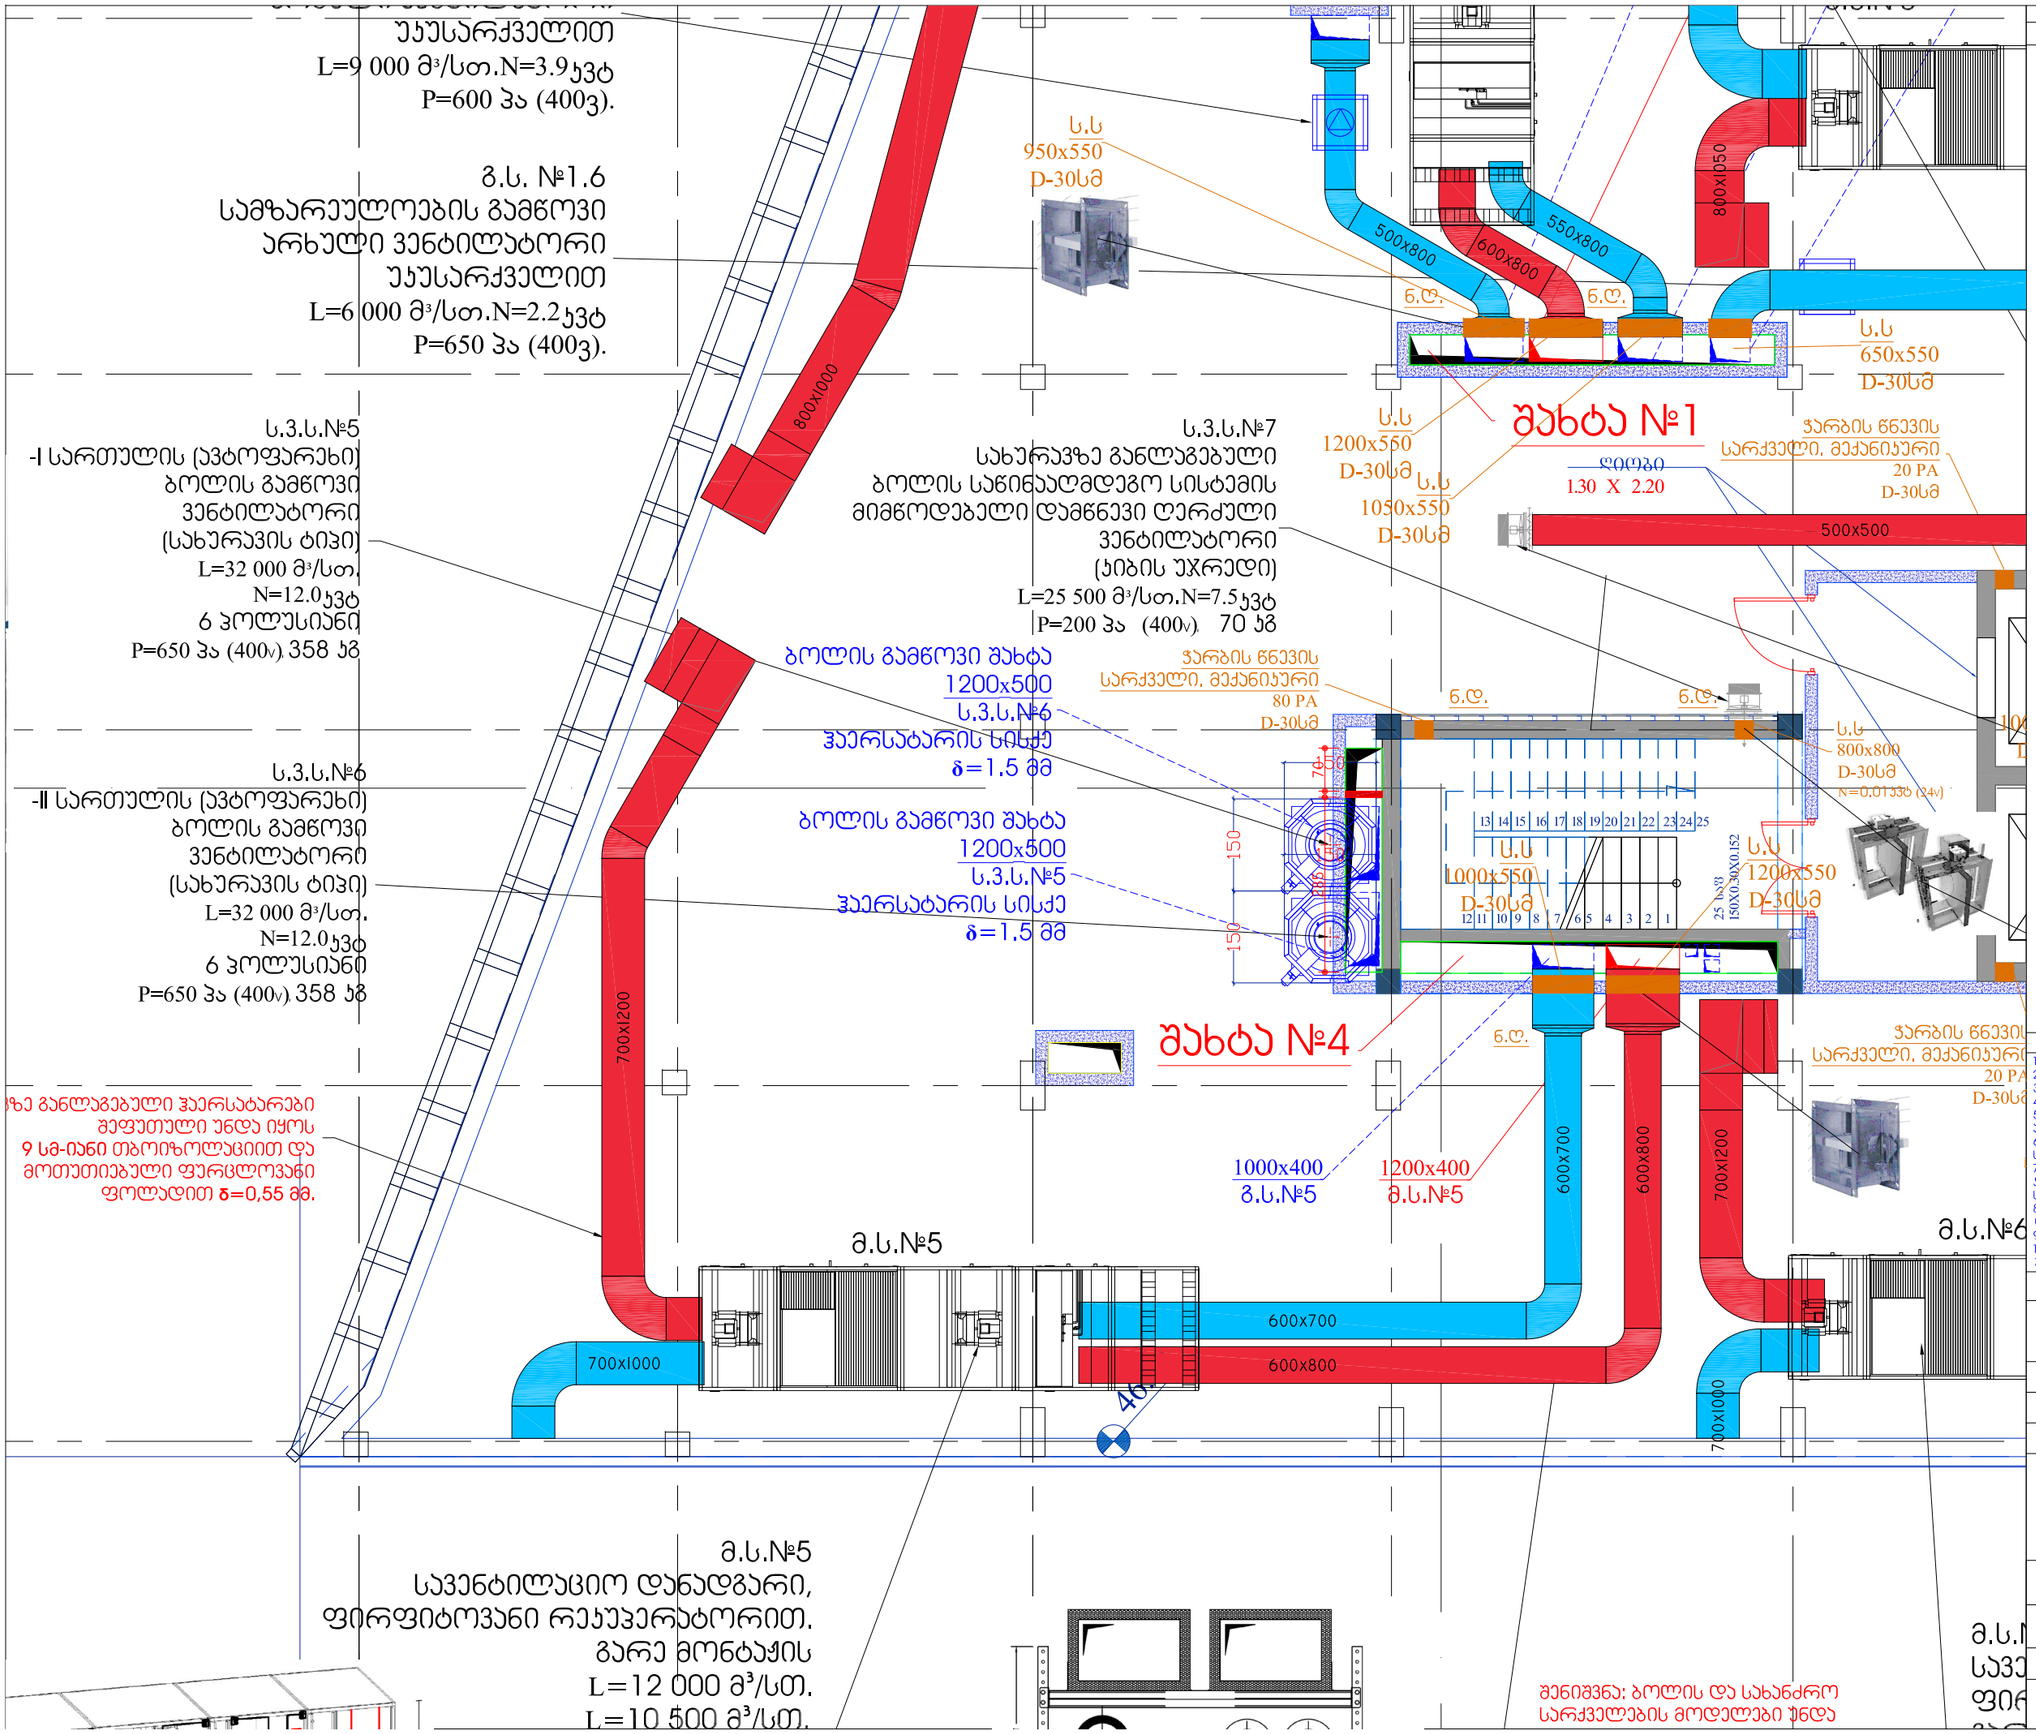

თარიღი 2017	ფორმატი A 3

პირობითი აღნიშვნები

- ფოლადის წყალგამბობი ქვაბი
- მოცულობით, ჩქაროსნული ბოილერი
- სამაცივრო დანადგარი (ჩილერი)
- სავენტილაციო დანადგარი
- ბოლის გამწოვი ჭავლური ვენტილატორი
- არხული ვენტილატორი
- მრგვალი არხული ვენტილატორი
- ჯონდიციონერის გარე და შიდა ბლოკი
- ფოლადის პანელური რადიატორი
- ალუმინის საშრობი
- ჭერის არხული ფან-კოილი
- გათბობის მიმწ. მაგისტრალი
- გათბობის უკუ მაგისტრალი
- გაგრილების მიმწ. მაგისტრალი
- გაგრილების უკუ მაგისტრალი
- ჯონდენსატის მილსადენი
- GAS — ფრეონის მაგისტრალი
- 1000x200 — ვენტილაციის სისტემის მიმწოდებელი მაგისტრალი
- 1000x200 — ვენტილაციის სისტემის გამწოვი მაგისტრალი
- ვენტილაციის სისტემის გამწოვი მაგისტრალი
- თბური ფარდა
- ბოლის გამწოვი სარქველი
- სახანძრო სარქველი
- ვენტილი
- ფან-კოილის თერმოსტატი
- სამსვლიანი სარქველი
- ავტომატური ჰაერგამშვები
- მომსახურების ლუქი
- CO დეტექტორი
- სავენტილაციო ცხაურა
- სავენტილაციო ცხაურა
- სავენტილაციო ცხაურა
- სავენტილაციო ცხაურა
- 8.0BL-100 / Ø 100/135 — ჰაერის რაოდენობა (მ³/სთ) / სავენტილაციო ცხაურა
- დროსელ-სარქველი/ავტომატური დროსელ-სარქველი
- ზევიდან მომავალი დგარი
- ქვევიდან მომავალი დგარი
- ზევით მიმავალი დგარი
- ქვევით მიმავალი დგარი

შენიშვნები

1. მილის დიამეტრები მოცემულია შიდა ზომებით.
2. ფან-კოილები არის ოთხმილოვანი ჭერთებით
3. ყველა ფან-კოილი აღჭურვილია ამბალმილინი სარქველებით
4. ჰაერსატარები უნდა გაბარდეს ჭერიდან მინიმალური დამორებით
5. ყველა ვენტილატორი უნდა იყოს ძრავის გადახურვისგან დამცველით აღჭურვილი
6. გათბობა-გაგრილების სისტემის დასვლა უნდა მოხდეს სანიაღვრე სისტემაში
7. კონდენსატის მილები უნდა გაბარდეს დახრით დარჩისგან. კონდენსატის მილგაყვანილობის დასვლა უნდა მოხდეს, სანიაღვრე სისტემაში. მეორეთმა უნდა მოხდეს ჭიდროიზოლაციის საშუალებით
8. ყველა დარეზა გამუშავებულია ჰაერგამშვებები, ურდულები და დამცლელი ვენტილები
9. ფურცლის კორექტირებით ავტომატურად უქმდება წინა ჭარიანი
10. საკვები ბრინჯისებურები აქვმის ნახაზზე იხილმძღვანელეთ მასზე აღნიშნული პირობითი აღნიშვნებით

მისამართი	თბილისი	
პროექტის სახელწოდება	საჯარო რეესტრისა და სმარტ ლოჯიკის საოფისე შენობა	
არქიტექტორი	მ.გიორგობიანი	
დახაზა	შ.ჩხაიძე	
შეასრულა/ შეამოწმა	გ.ბურჯალიანი	
შესრულებელი: საქ. იუსტიციის სამინისტროს სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო		
მასშტაბი 1:100	ნახაზის სახელწოდება: სახურავის გეგმა ვენტილაციის სისტემის დატანით №4	
თარიღი -		
პროექტი	ფურცელი	
სამუშაო ნახაზები	გპ3-183	

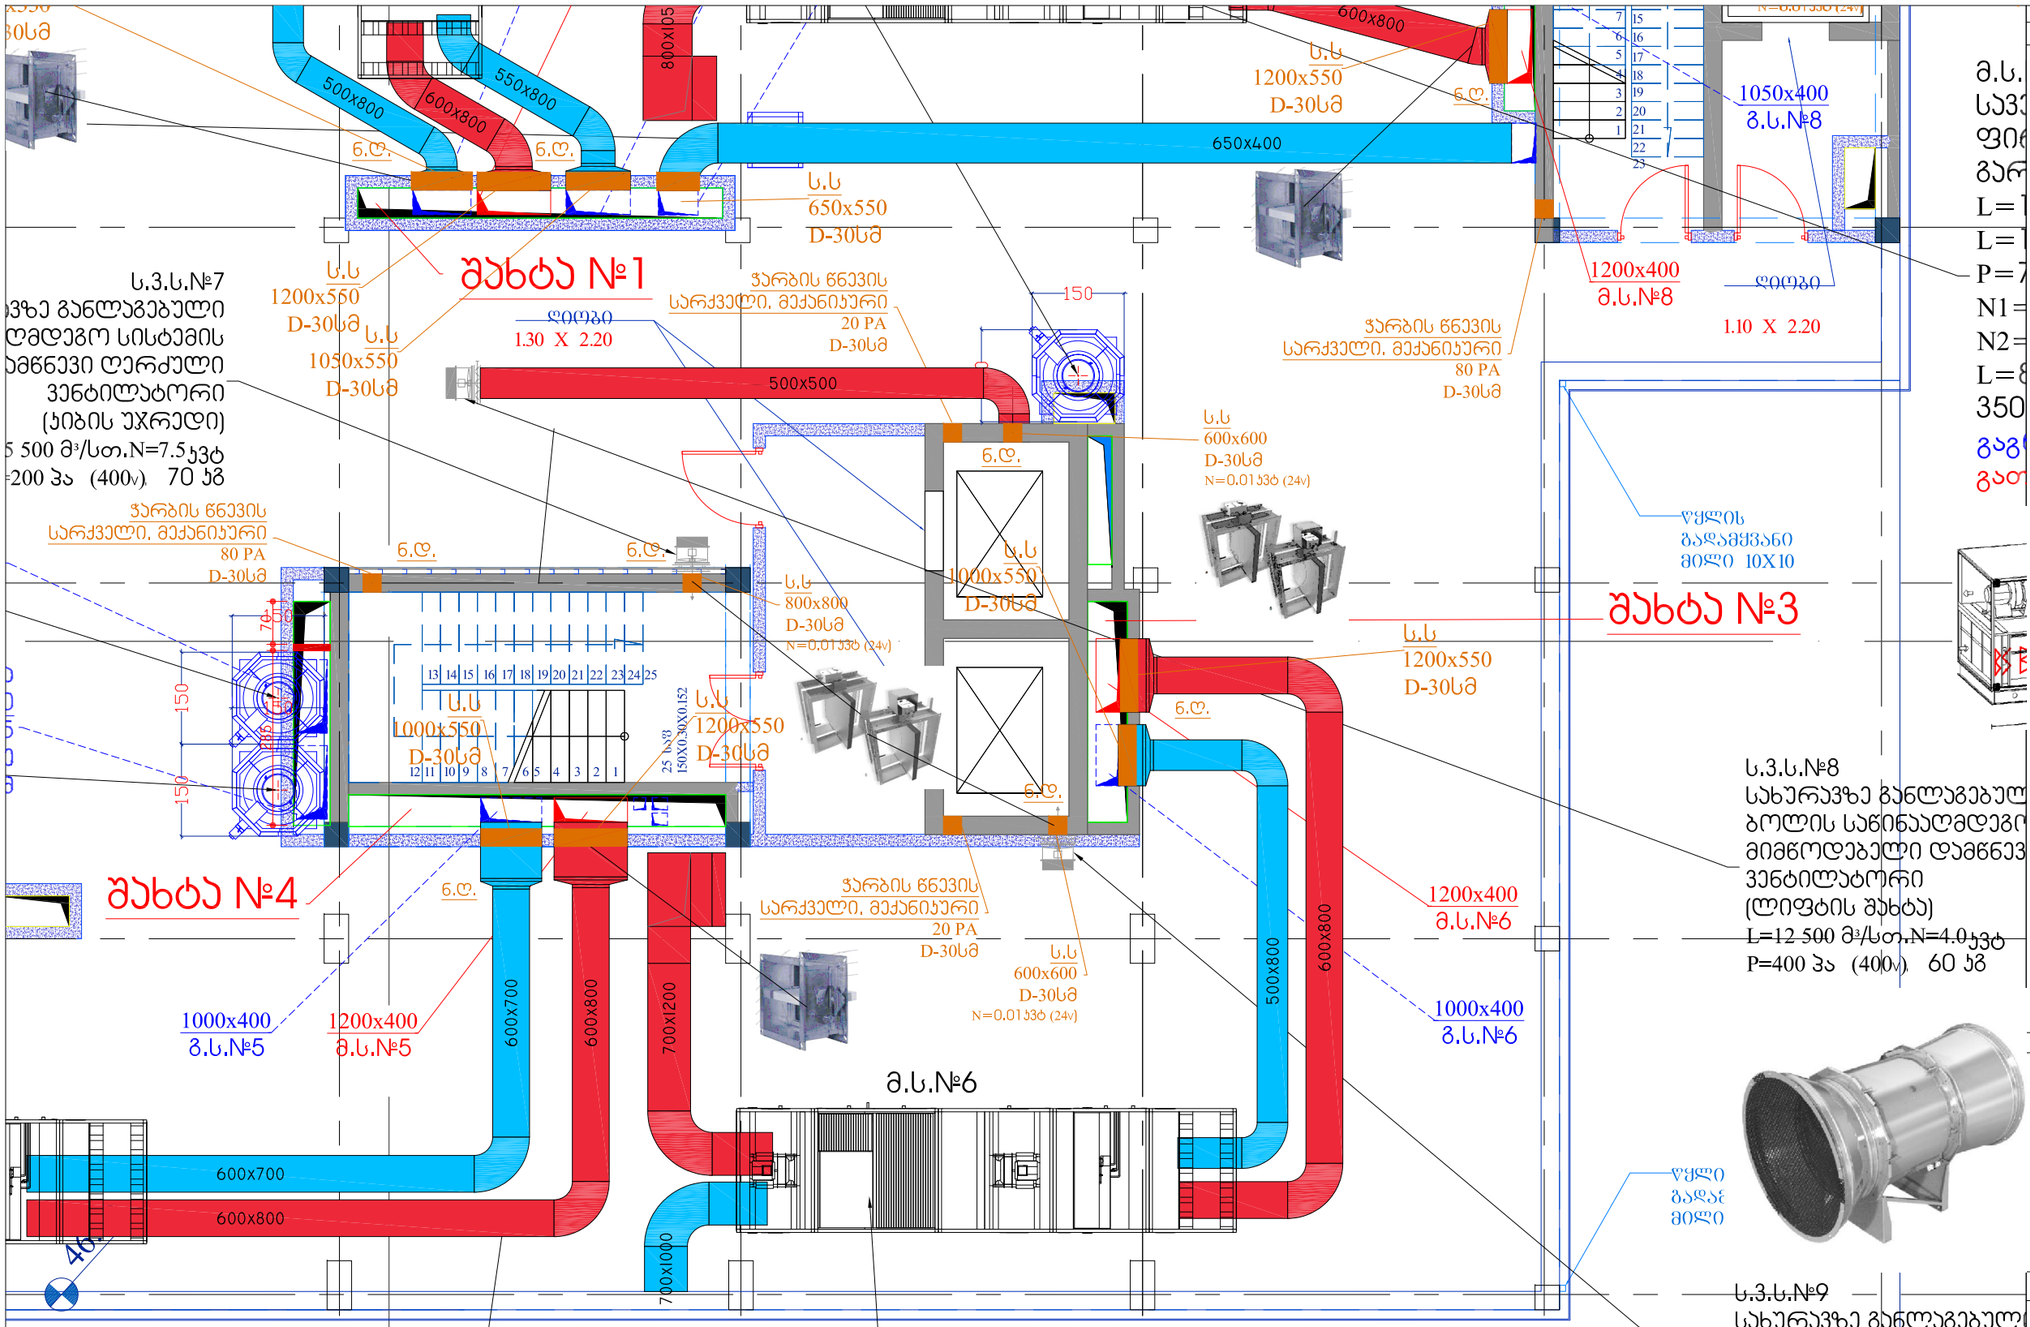

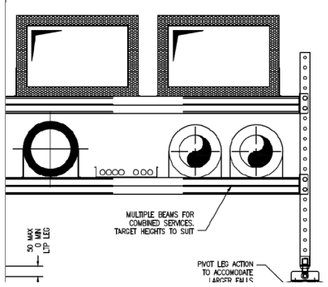

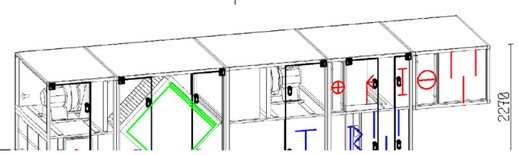

ტექნიკური აღნიშვნები

	ფოლადის წყალგამბობი ქვაბი
	მოცულობით, ჩქაროსნული ბოილერი
	სამაცივრო დანადგარი (ჩილერი)
	სავენტილაციო დანადგარი
	ბოლის გამწოვი ჭავლური ვენტილატორი
	არხული ვენტილატორი
	მრგვალი არხული ვენტილატორი
	ჯონდიციონერის გარე და შიდა ბლოკი
	ფოლადის პანელური რადიატორი
	ალუმინის საშრობი
	ჭერის არხული ფან-კოილი
	გათბობის მიმწ. მაგისტრალი
	გათბობის უკუ მაგისტრალი
	გაგრილების მიმწ. მაგისტრალი
	გაგრილების უკუ მაგისტრალი
	ჯონდენსატის მილსადენი
GAS	ფრეონის მაგისტრალი
300x200	ვენტილაციის სისტემის მიმწოდებელი მაგისტრალი
300x200	ვენტილაციის სისტემის გამწოვი მაგისტრალი
	ვენტილაციის სისტემის გამწოვი მაგისტრალი
	თბური ფარდა
	ბოლის გამწოვი სარქველი
	სახანძრო სარქველი
	ვენტილი
	ფან-კოილის თერმოსტატი
	სამსვლიანი სარქველი
	ავტომატური ჰაერგამშვები
	მომსახურების ლუქი
	CO დეტექტორი
	სავენტილაციო ცხაურა
	სავენტილაციო ცხაურა
	სავენტილაციო ცხაურა
	სავენტილაციო ცხაურა
8.0bL-100 Ø 100/135	ჰაერის რაოდენობა (მ³/სთ) სავენტილაციო ცხაურა
	დროსელ-სარქველი/ავტომატური დროსელ-სარქველი
	ზევიდან მომავალი დგარი
	ქვევიდან მომავალი დგარი
	ზევით მიმავალი დგარი
	ქვევით მიმავალი დგარი

შენიშვნები

1. მილის დიამეტრები მოცემულია მილს ზომებით.
2. ფან-კოილები არის ოთხმილოვანი ფურცლებით
3. ყველა ფან-კოილი აღჭურვილია სამსვლიანი სარქველებით
4. ჰაერსაბარები უნდა გაბარდეს ჭერიდან მინიმალური დაბორებით
5. ყველა ვენტილატორი უნდა იყოს ძრავის გადახურვისგან დამცავლით აღჭურვილი
6. გათბობა-გაგრილების სისტემის დასვლა უნდა მოხდეს სანიღვრე სისტემაში
7. კონდენსატის მილები უნდა გაბარდეს დახრით დაბრილსან. კონდენსატის მილგაყვანილობის დაცლა უნდა მოხდეს სანიღვრე სისტემაში. ფურცლებე უნდა მოხდეს ჭიდროფრამაბის საშუალებით
8. ყველა დგარზე გათვალისწინებულია ჰაერგამშვებები, ურდულები და დამცლელი ვენტილები
9. ფურცლის კონექტირებით აუბიმალურად უქმდება წინა ჯარიანი
10. სპეციალი ჭრილცილინდრული სქემის ნახაზზე ისეთმაძლვანელოთ მასზე აღნიშნული ჰირობითი აღნიშვნებით

მისამართი	თბილისი	
პროექტის სახელწოდება	საჯარო რეესტრისა და სმარტ ლოჯიქის საოფისე შენობა	
არქიტექტორი	გ.გიორგობიანი	
დახაზა	შ.ჩხაიძე	
შეასრულა/ შეამოწმა	გ.ბურჯალიანი	
შემსრულებელი: სან. იუსტიციის სამინისტროს სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო		
მასშტაბი	1:100	ნახაზის სახელწოდება: სახურავის გეგმა ვენტილაციის სისტემის დატანით №5
თარიღი	-	
პროექტი	ფურცელი	
სამუშაო ნახაზები	გკ3-184	

თარიღი 2017	ფორმატი A 3

ჰირობითი აღნიშვნები

შენიშვნა: ბოლის და სახანძრო სარქველების მოდელები უნდა დაზუსტდეს მწარმოებელ კომპანიაში შეკვეთის დროს საკონტაქო კომპანიის მიერ და ისე განხორციელდეს მათი შეკვეთა. ადგილზე მონტაჟი უნდა მოხდეს მწარმოებლის დაზუსტებული მონაცემების და სპეციფიკაციის მიხედვით

მ.ს.№6 სავენტილაციო დანადგარი, ფირფიტოვანი რეკუპერატორით. გარე მონტაჟის

L=12 500 მ³/სთ.
L=10 500 მ³/სთ.
P=700 პა.
N1=11.0 კვტ (400v)

ს.3.ს.№7 ბოლზე განლაგებული ბოლმდეგო სისტემის ამწოვი ღერძული ვენტილატორი (ბიბის უჯრედი)

5 500 მ³/სთ.N=7.5 კვტ
=200 პა (400v) 70 კგ

ს.3.ს.№8 სახურავზე განლაგებული ბოლის საწინააღმდეგო მიმწოდებელი დამწოვი ვენტილატორი (ლიფტის შახტა)

L=12 500 მ³/სთ.N=4.0 კვტ
P=400 პა (400v) 60 კგ

ს.3.ს.№9 სახურავზე განლაგებული ბოლის საწინააღმდეგო მიმწოდებელი დამწოვი ვენტილატორი (ლიფტის შახტა)

L=12 500 მ³/სთ.N=4.0 კვტ
P=400 პა (400v) 60 კგ

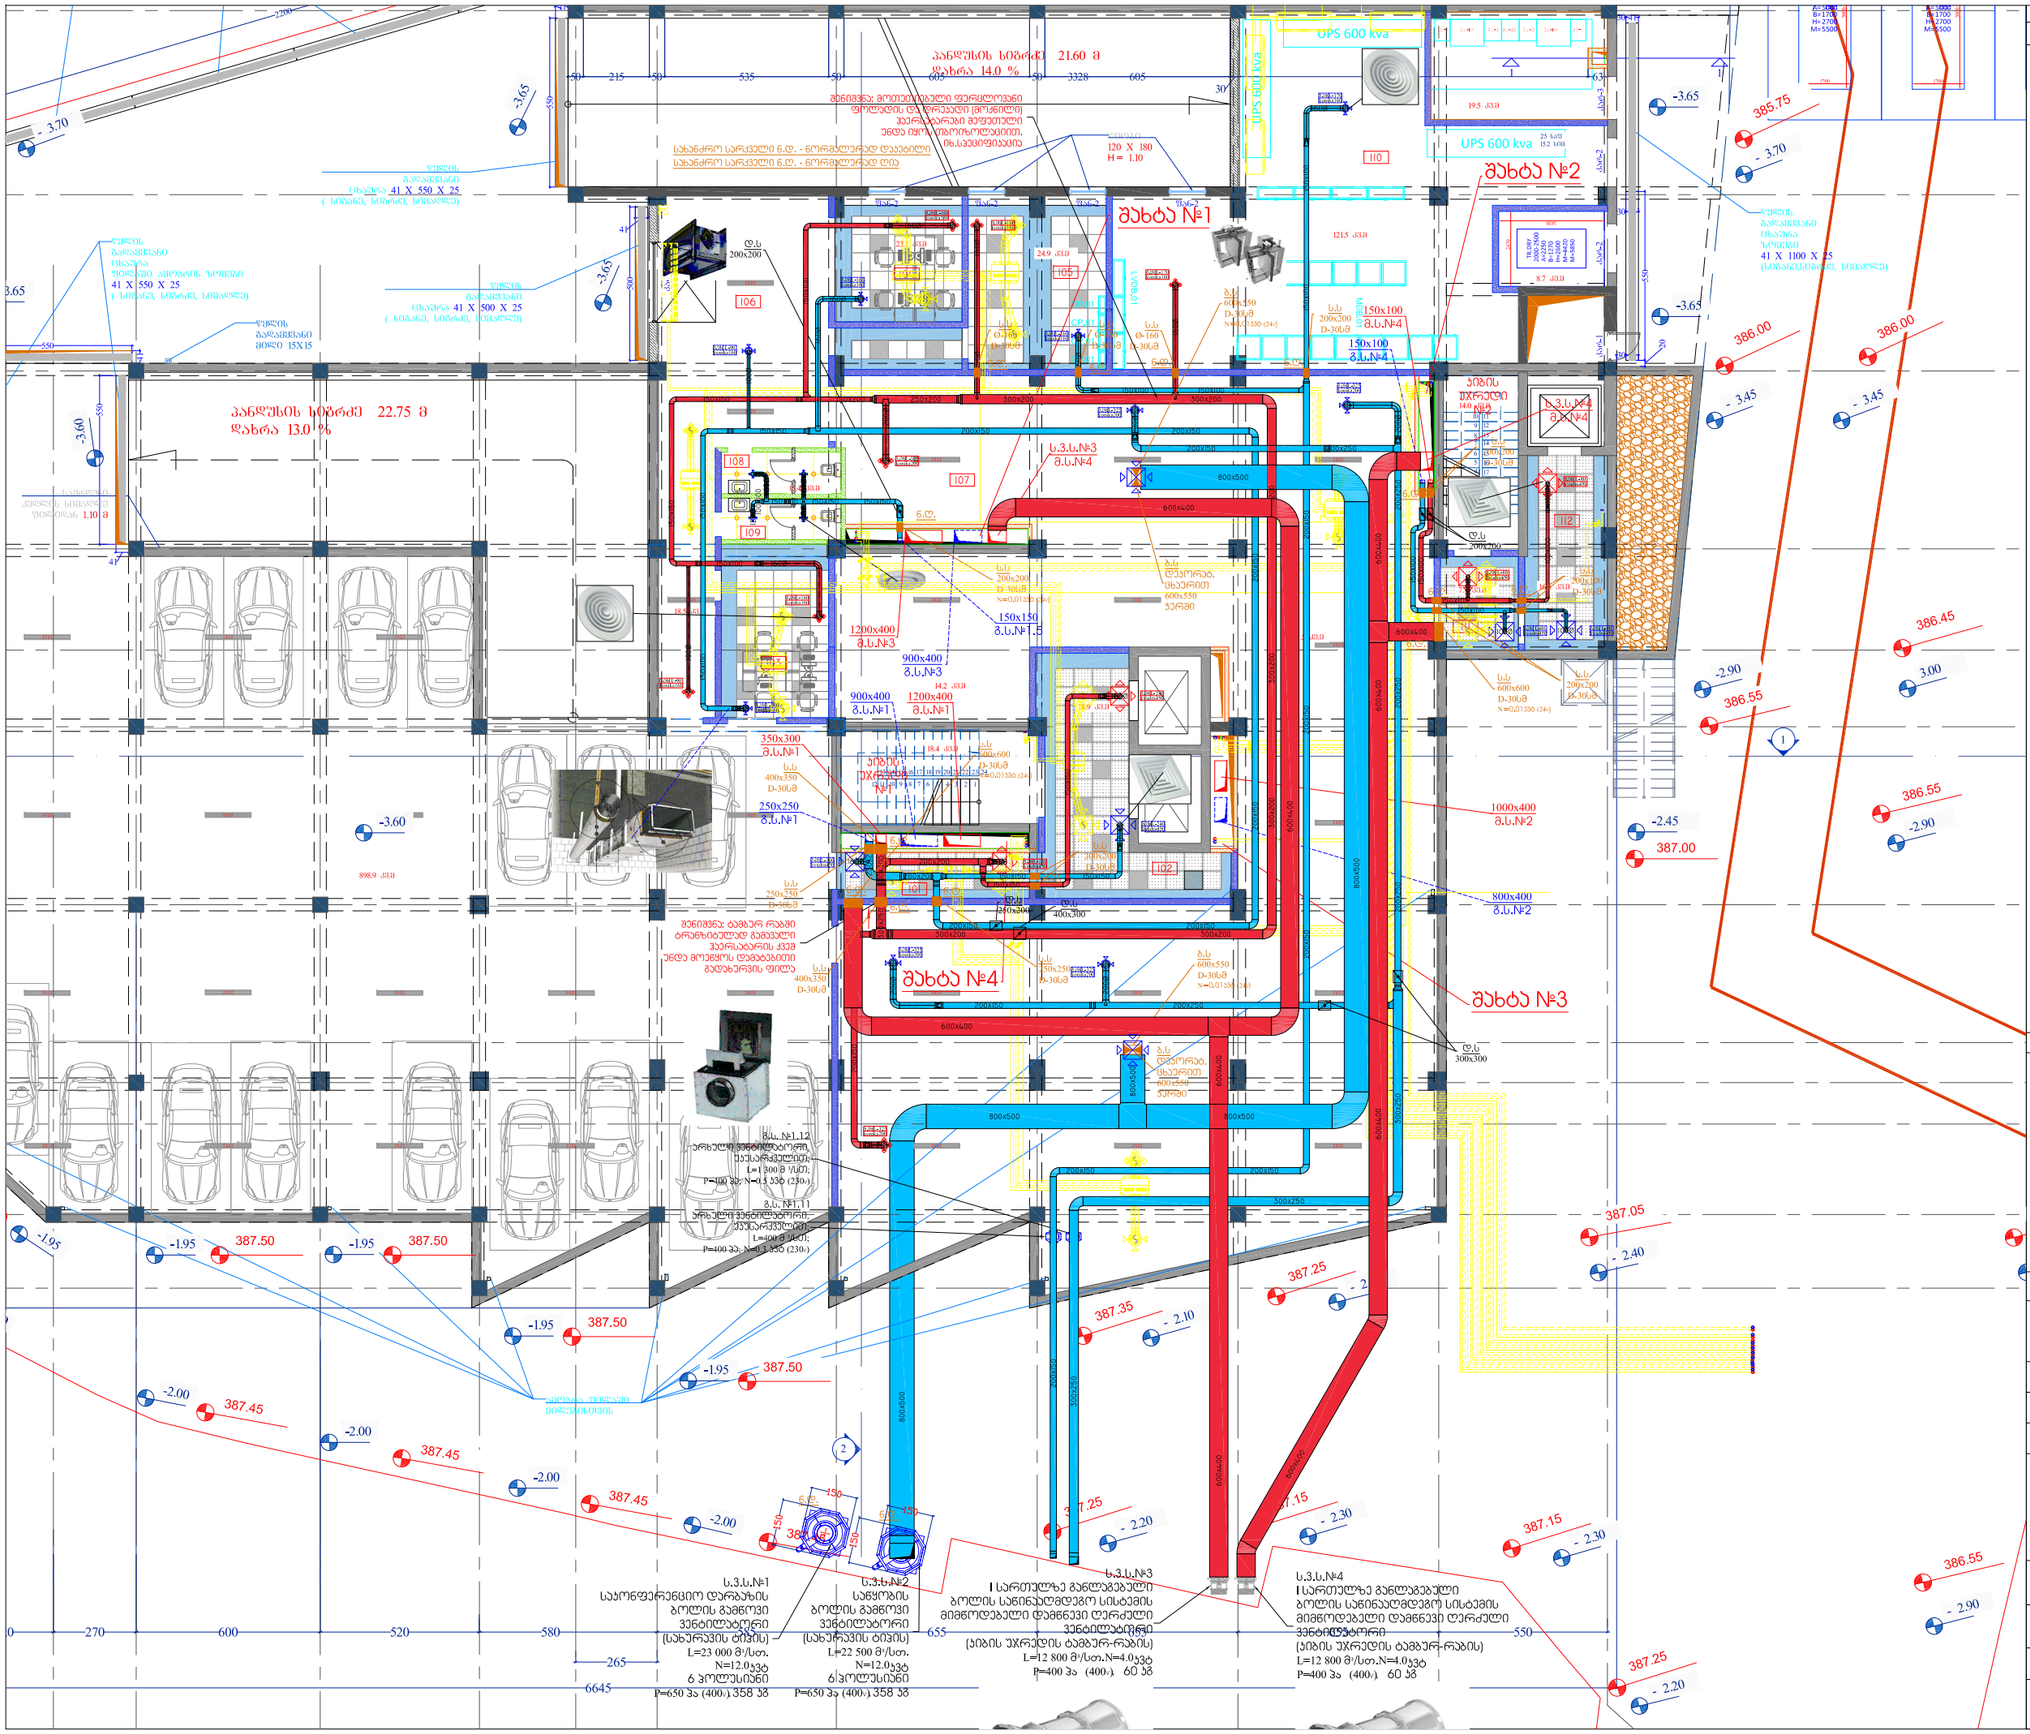

თარიღი 2017	ფორმატი A 3

პიროტექნიკური აღნიშვნები

- ფოლადის წყალგამბობი ქვაბი
- მოცულობით, ჩქაროსნული ბოილერი
- სამაცივრო დანადგარი (ჩილერი)
- სავენტილაციო დანადგარი
- ბოლის გამწოვი ჭავლური ვენტილატორი
- არხული ვენტილატორი
- მრგვალი არხული ვენტილატორი
- ჯონდიციონერის გარე და შიდა ბლოკი
- ფოლადის პანელური რადიატორი
- ალუმინის საშრობი
- ჭერის არხული ფან-კოილი
- გათბობის მიმწ. მაგისტრალი
- გათბობის უკუ მაგისტრალი
- გაგრილების მიმწ. მაგისტრალი
- გაგრილების უკუ მაგისტრალი
- ჯონდენსატის მილსადენი
- GAS — ფრეონის მაგისტრალი
- 300x200 — ვენტილაციის სისტემის მიმწოდებელი მაგისტრალი
- 300x200 — ვენტილაციის სისტემის გამწოვი მაგისტრალი
- 300x200 — ვენტილაციის სისტემის გამწოვი მაგისტრალი
- თბური ფარდა
- ბოლის გამწოვი სარქველი
- სახანძრო სარქველი
- ვენტილი
- ფან-კოილის თერმოსტატი
- სამსვლიანი სარქველი
- ავტომატური ჰაერგამშვები
- მომსახურების ლუქი
- CO დეტექტორი
- სავენტილაციო ცხაურა
- სავენტილაციო ცხაურა
- სავენტილაციო ცხაურა
- სავენტილაციო ცხაურა
- 8.ᲒᲔL -100 / Ø 100/135 — ჰაერის რაოდენობა (მ³/სთ) სავენტილაციო ცხაურა
- დროსელ-სარქველი/ავტომატური დროსელ-სარქველი
- ზევიდან მომავალი დგარი
- ქვევიდან მომავალი დგარი
- ზევით მიმავალი დგარი
- ქვევით მიმავალი დგარი

შენიშვნები

1. მილის დიამეტრები მოცემულია შიდა ზომებით.
2. ფან-კოილები არის ოთხმილოიანი შვეიცარიული
3. ყველა ფან-კოილი აღჭურვილია სამსვლიანი სარქველებით
4. ჰაერსაბარები უნდა გაბარდეს ჭერიდან მინიმალური დამორვებით
5. ყველა ვენტილატორი უნდა იყოს ძრკვის გადახურებისგან დამცველით აღჭურვილი
6. გათბობა-გაგრილების სისტემის დაცლა უნდა მოხდეს სანიაღვრე სისტემაში
7. ჯონდენსატის მილები უნდა გაბარდეს დახრით დარისკენ. ჯონდენსატის მილგაყვანილობის დაცლა უნდა მოხდეს სანიაღვრე სისტემაში. ბეკრეთება უნდა მოხდეს ჰიდროიზოლაციის საფეხურებით
8. ყველა დარბაზ ბეთვალსაჩინებელია ჰაერგამშვებები, ურდულები და დამცველი ვენტილები
9. ფარცლის ჯორკაქანრებით აბიმიბაბერად უქმდება ფინა ჭარიანტი
10. საკვების ჭრილიცხიანური სქემის ნახაზზე მიღმძღვანელეთ მასზე აღნიშნული პიროტექნიკური აღნიშვნებით

მისამართი	თბილისი	
პროექტის სახელწოდება	საჯარო რეესტრისა და სმარტ ლოჯიქის საოფისე შენობა	
არქიტექტორი	მ.გიორგობიანი	
დახაზა	შ.ჩხაიძე	
შეასრულა/ შეამოწმა	გ.ბერაჯალიანი	
შემსრულებელი; საქ. იუსტიციის სამინისტროს სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო		
მასშტაბი	1:200	ნახაზის სახელწოდება - I სართულის გეგმა სან-კვანძის და საწყობის ვენტილაციის სისტემის დატანით №1
თარიღი	-	
პროექტი	ფურცელი	
სამუშაო ნახაზები	გკ3-185	

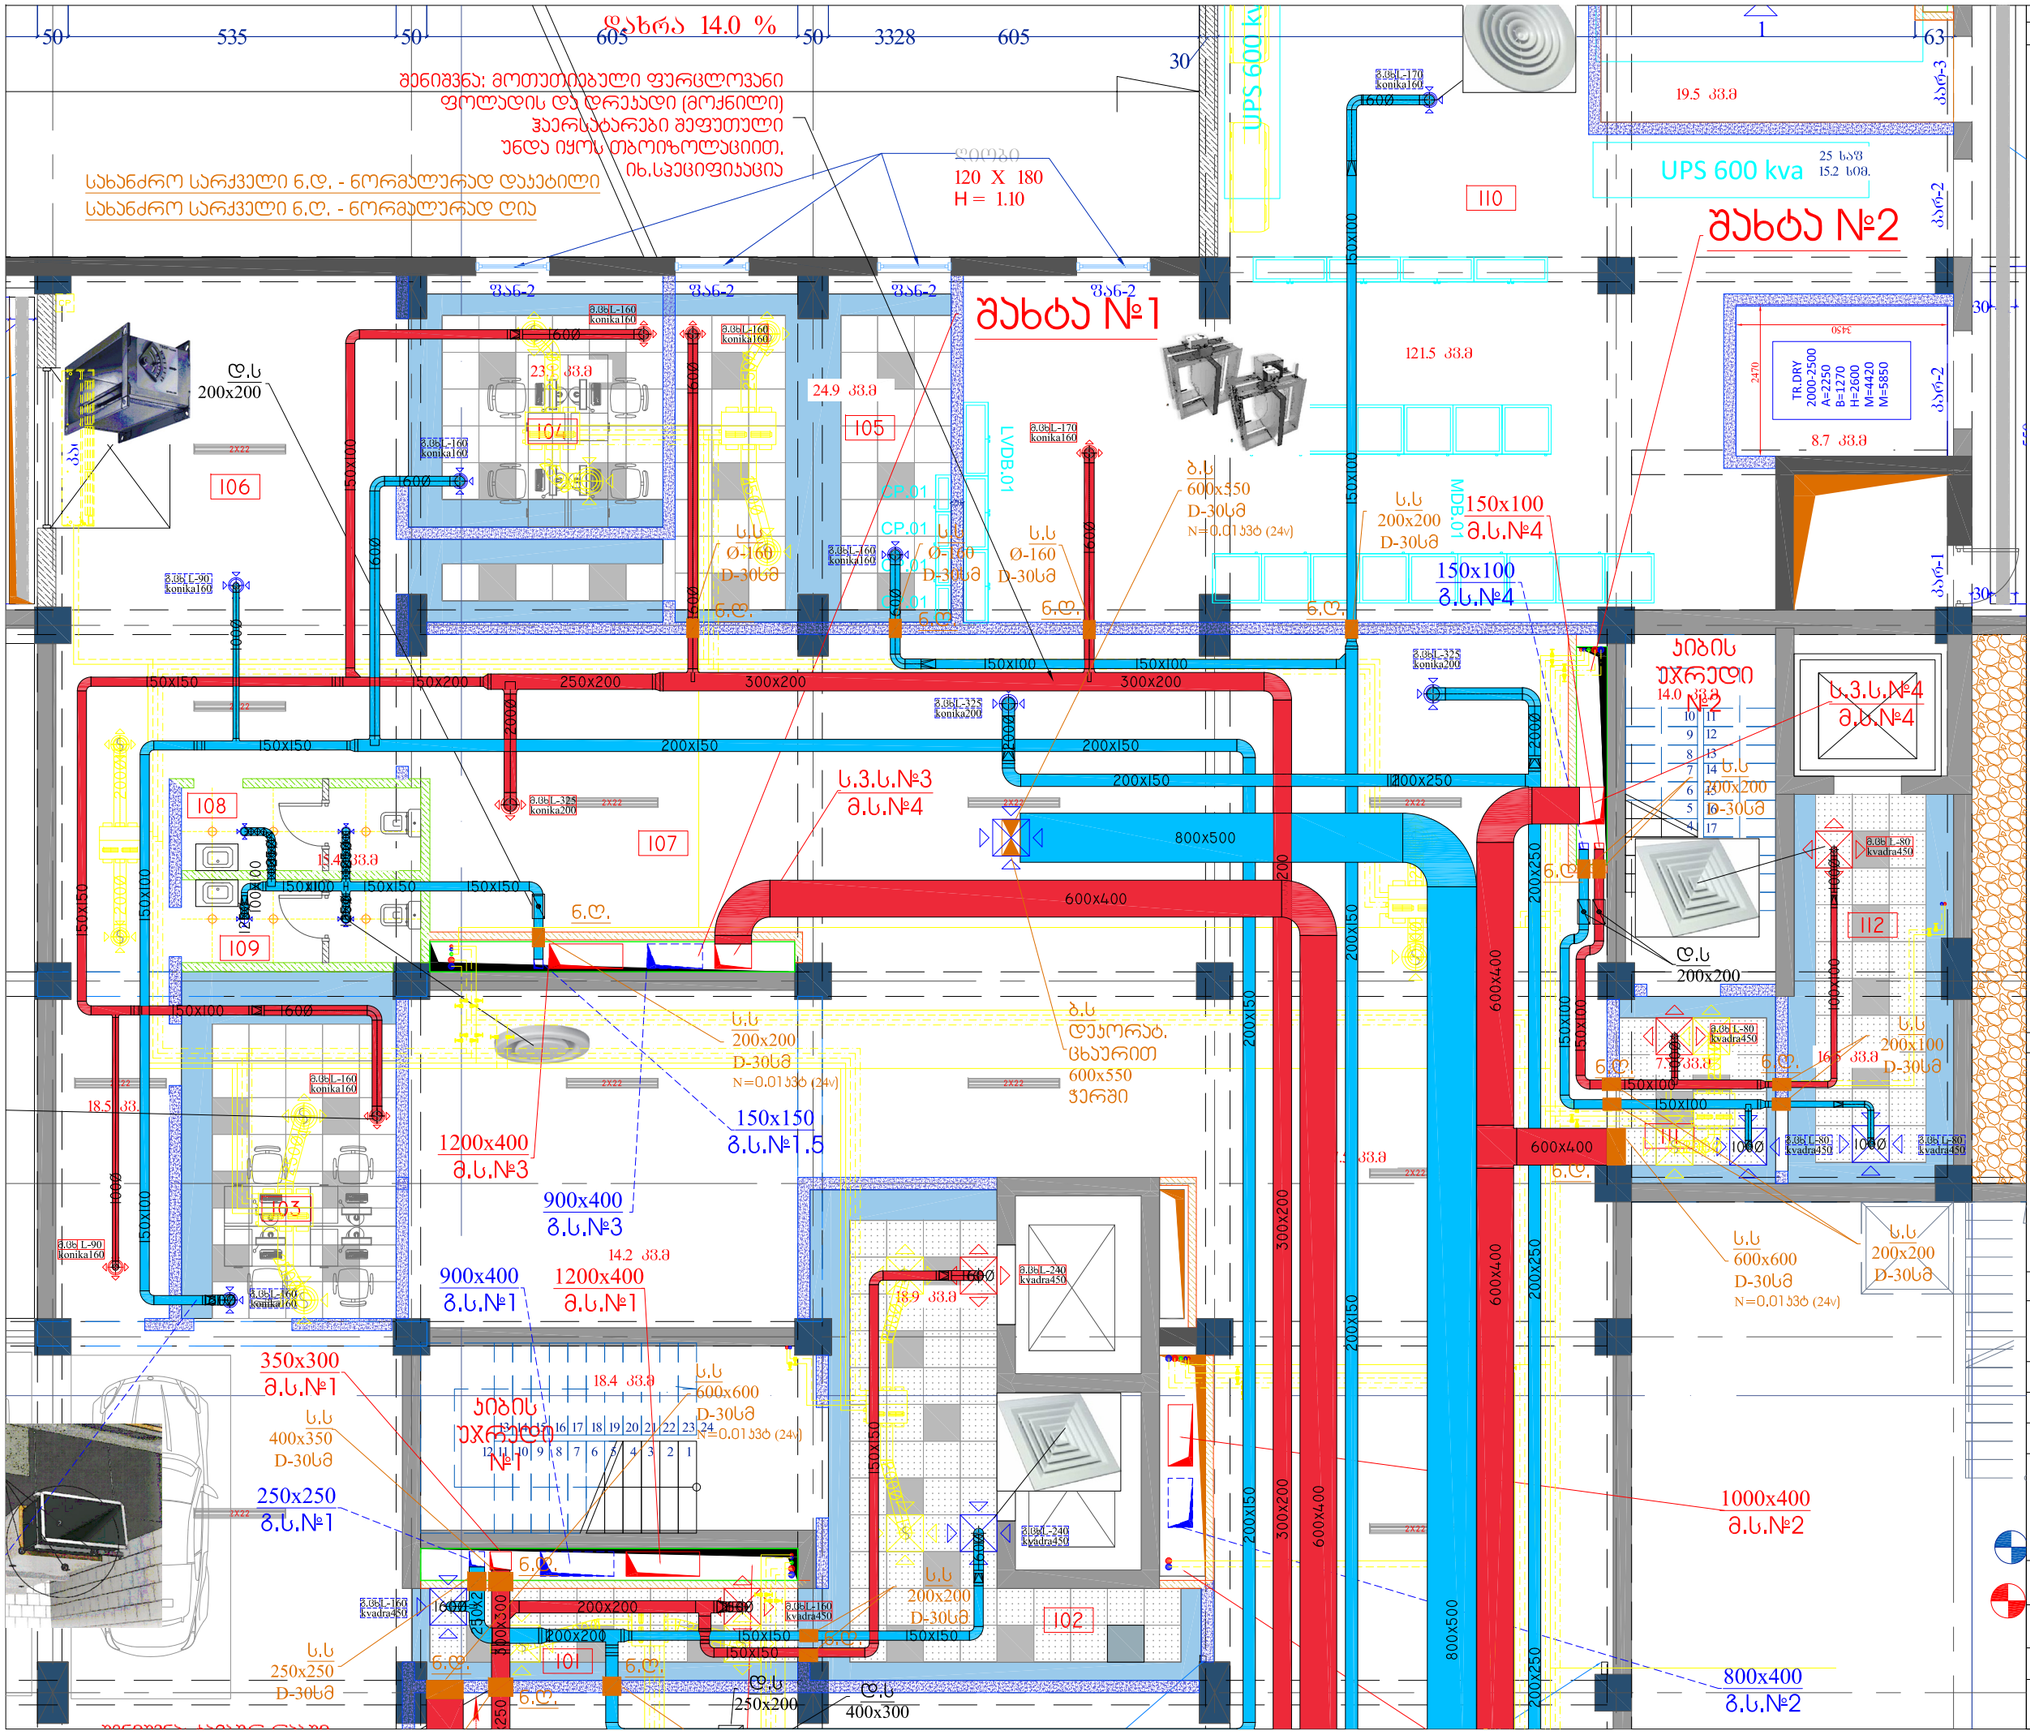
 დახრა 14.0 %
შენიშვნა: მოთუთიებული ფურცლოვანი ფოლადის და დრეკადი (მოქნილი) ჰაერსატარები შეფუთული უნდა იყოს თბოიზოლაციით, იხ.სპეციფიკაცია
სახანძრო სარქველი ნ.დ. - ნორმალურად დაჟეტილი
სახანძრო სარქველი ნ.ღ. - ნორმალურად ღია
UPS 600 kva
UPS 600 kva 25 სვ 15.2 სმ.
შახტა №1
შახტა №2
TR.DRY 2000-2500 A=2250 B=1270 H=2600 M=4420 M=5850
ჯიბის უჯრედი №1
ჯიბის უჯრედი №2
ს.3.ს.№4 მ.ს.№4
ს.3.ს.№3 მ.ს.№4
150x150 მ.ს.№1.5
1200x400 მ.ს.№3
900x400 მ.ს.№3
900x400 მ.ს.№1
1200x400 მ.ს.№1
350x300 მ.ს.№1
250x250 მ.ს.№1
1000x400 მ.ს.№2
800x400 მ.ს.№2
150x100 მ.ს.№4
ს.ს 600x600 D-30სმ N=0.01 სვტ (24v)
ს.ს 200x200 D-30სმ N=0.01 სვტ (24v)
ბ.ს 600x550 D-30სმ N=0.01 სვტ (24v)
ბ.ს დეკორატ. ცხაურით 600x550 ჭერში
ს.ს 200x100 D-30სმ
ს.ს 400x350 D-30სმ
ს.ს 250x250 D-30სმ
ს.ს 200x200 D-30სმ
ს.ს 200x200 D-30სმ
ს.ს 200x200 D-30სმ
ს.ს 600x600 D-30სმ
ს.ს 200x200 D-30სმ
ს.ს Ø-160 D-30სმ
ბ.ს 200x200 D-30სმ
ბ.ს 120 X 180 H = 1.10
ნ.ღ.
ნ.ღ.
ნ.ღ.
ნ.ღ.
ნ.ღ.
ნ.ღ.
ნ.ღ.
ნ.ღ.
ნ.ღ.
ნ.ღ.
ნ.ღ.
ნ.ღ.
ბ.ს 200x200
ბ.ს 250x250
ბ.ს 400x300
ბ.ს 250x200
ბ.ს 200x200
ბ.ს 200x200
ბ.ს 200

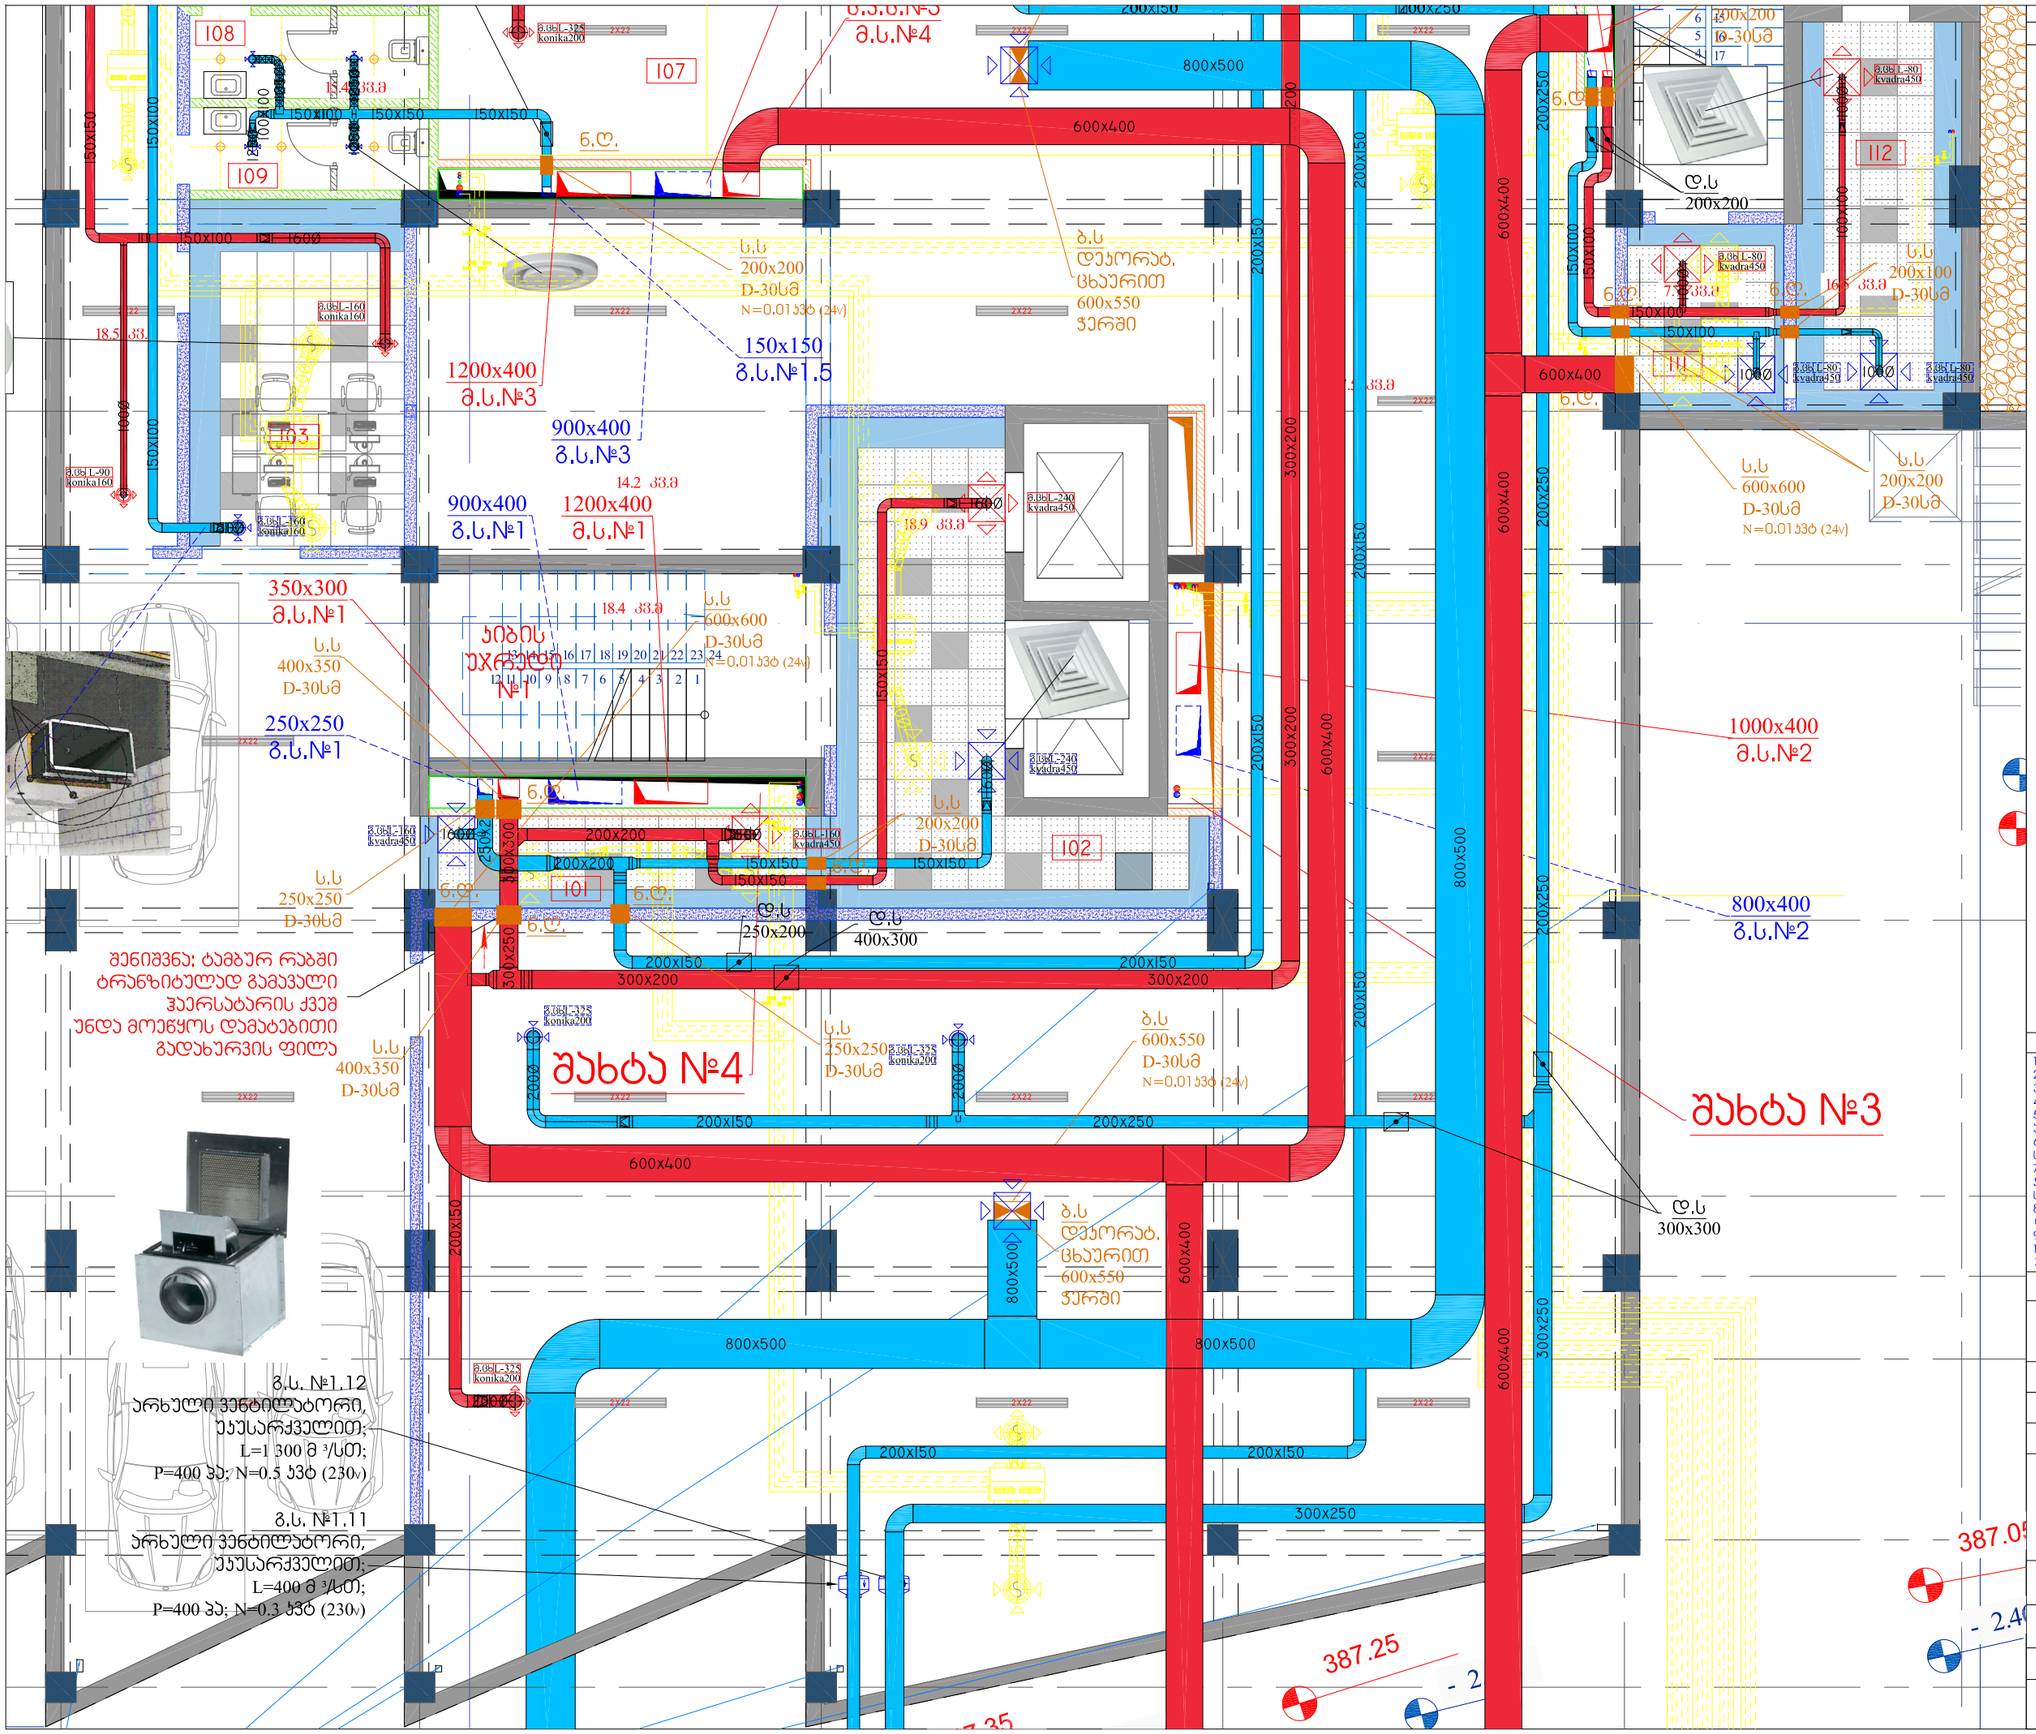
108
109
107
103
101
102
111
112
ბ.ს.№5
მ.ს.№4
800x500
600x400
ნ.ტ.
ს.ს
200x200
D-30სმ
N=0.01ვტ (24v)
ბ.ს
დეპორატ.
ცხაურით
600x550
ჭერში
150x150
მ.ს.№1.5
1200x400
მ.ს.№3
900x400
მ.ს.№3
900x400
მ.ს.№1
1200x400
მ.ს.№1
350x300
მ.ს.№1
ს.ს
400x350
D-30სმ
250x250
მ.ს.№1
ს.ს
600x600
D-30სმ
N=0.01ვტ (24v)
ᲙᲘᲑᲘᲡ
ᲐᲮᲠᲐᲛᲚᲘᲡ
№1
ს.ს
250x250
D-30სმ
ᲨᲔᲜᲘᲨᲕᲜᲐ; ტამბურ რაბში
ტრანზიტულად გამავალი
ჰაერსატარის ქვეშ
უნდა მოეწყოს დამატებითი
გადახურვის ფილა
ᲨᲐᲮᲢᲐ №4
ᲨᲐᲮᲢᲐ №3
ᲛᲐᲚᲐ
ᲛᲐᲚᲐ
ᲛᲐᲚᲐ