



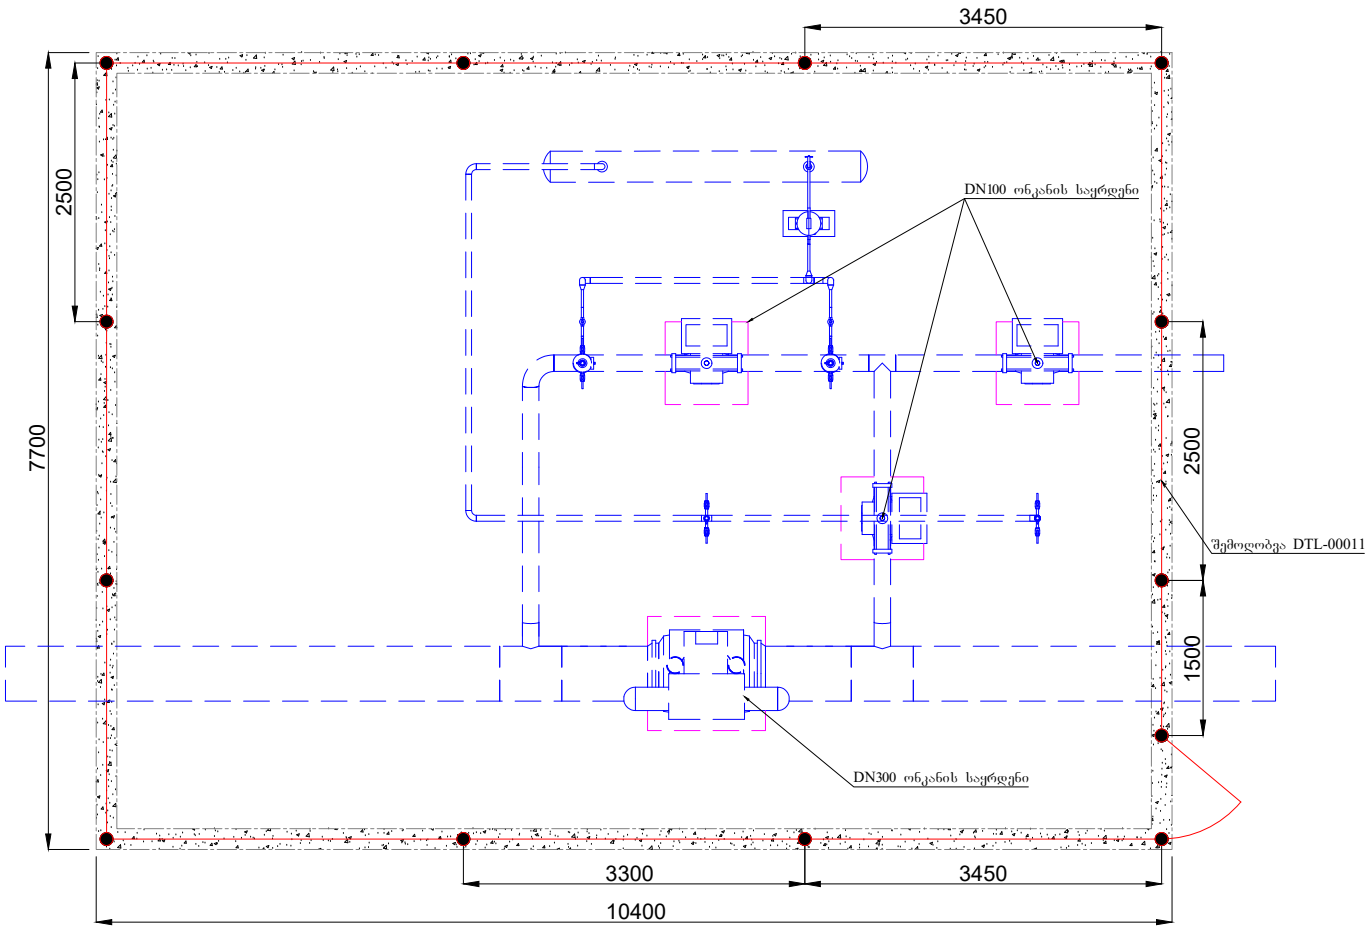

ფუნდამენტი DN300 და DN100 ორკანებისთვის

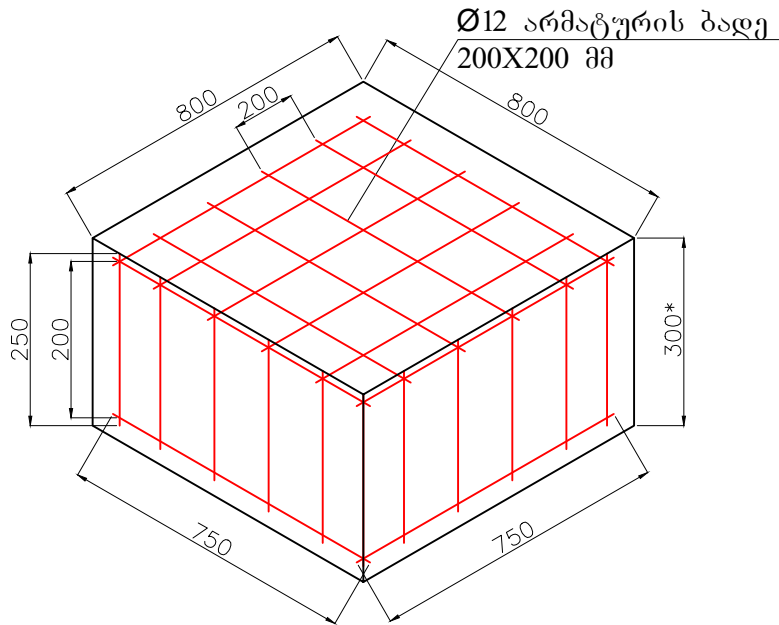

შენიშვნა: მშენებელ კონტრაქტორს აქვს ვალდებულება იმ მასალისა და მოწყობილობის მოწოდებასა და მონტაჟზე, რომელსაც ითვალისწინებს მშენებლობის პროექტი და რომლის გადაცემაც არ მოხდება სნგკ-ს მიერ

მასალები	შუალედ. საყრდენი	კუთხის საყრდენი	კუტივარის საყრდენი	ჭიმვარის საყრდენი	კუტივარი	ჭიმვარი	ჯამი	განზ.
	8 ცალი	4 ცალი	1 ცალი	0 ცალი	1 ცალი	0 ცალი		
	მასალები ერთი ერთეულისთვის							
მილი 159x6	-----	-----	-----	0.00	-----	-----	0.00	მ
მილი 159x6	-----	-----	3.60	-----	-----	-----	3.60	მ
კვადრატული მილი 60x60x5	3.10	-----	-----	-----	7.30	0.00	32.10	მ
კვადრატული მილი 40x40x5	-----	-----	-----	-----	1.00	0.00	1.00	მ
კვადრატული მილი 60x60x5	-----	3.10	-----	-----	-----	-----	12.40	მ
კუთხოვანა 60x60x5	1.70	7.70	4.70	0.00	-----	-----	49.10	მ
ფოლადის ზოლი 50x5	-----	1.20	0.60	0.00	-----	-----	5.40	მ
ფოლადის ზოლი 25x5	2.40	9.60	4.80	0.00	-----	-----	62.40	მ
ფოლადის ფურცელი 5	-----	-----	-----	-----	0.03	0.00	0.03	მ²
ჭანჭიკური შეერთება Ø8	5	8	4	0.00	-----	-----	76	ც
ქანჭი Ø8	5	8	4	0	-----	-----	76	ც
შუასადები Ø8	5	8	4	0	-----	-----	76	ც
საჭიმარი	-----	8	4	0.00	-----	-----	36	ც
პეტლი იხ. ნახაზი	-----	-----	-----	-----	3	0	3	ც
ბრიტვისებრი მავთულხლართი AKJI 600 Ø3	34.6 მ პერიმეტრი						459	მ
წერტილოვანი შედუღებით დამზადებული ბადე Ø3 (უჯრედი მინ:50x50; მაქს:50x100)	80.64				2.40	0.00	83	მ²
ბადის დამაგრების დეტალი (კუთხოვანა 50X50X5, L=150)	44 ცალი				-----	-----	7	მ
ჭანჭიკური შეერთება Ø8	88 ცალი				-----	-----	88	ც
ქანჭი Ø8	88 ცალი				-----	-----	88	ც
შუასადები Ø8	88 ცალი				-----	-----	88	ც
ბეტონის ლურსმანი Ø8 (დუბელი)	176 ცალი				-----	-----	176	ც
ეკლიანი მავთული Ø3	-----				3	0	3	მ
მავთული Ø3	33.6 მ						336	მ
მავთული Ø1.6	33.60				-----	-----	45	მ
ბეტონი B25 (საყრდენის ფუნდ.)	0.008	0.008	0.008	0.000	-----	-----	0.10	მ³
ბეტონი B25 (საყრდენის გამაგრების ფუნდ.)	-----	0.050	0.050	0.000	-----	-----	0.25	მ³
ღორღი 20-40	73 მ²						7.30	მ³
ქვიშა	73 მ²						7.30	მ³
პოლიეთილენი	73 მ²						73.00	მ²
მასალები	ლენტური ფუნდამენტი 200x500	ფუნდამენტი DN300 ორკანისთვის 800x800x300		ფუნდამენტი DN100 ორკანისთვის 800x800x300		ჯამი	განზ.	
		1 ცალი		3 ცალი				
		მასალები ერთ ერთეულისთვის						
არმატურა Ø12	217		20		20		297	მ
შემკრავი (კატანკა) Ø5	30		-----		-----		30.00	მ
შემკრავი მავთული Ø1.6,L=150 მმ	20		-----		-----		20.00	მ
ბეტონი B25	3.6		0.2		0.2		4	მ³

შემოღობვის ყველა დეტალი უნდა იყოს მოთუთიებული;
*_ ზომები არის მიახლოებითი და დაკორექტირდება მშენებლობის დროს;
მოედნის მთელ ზედაპირზე უნდა დაიყაროს 100 მმ სისქის 20-40 მმ ზომის ღორღი

					"აღიგენი - გოლდენის" გაზსადენის მშენებლობის პროექტი			
დაამტკიცა	თ. ჯაფარიშვილი							
დაამუშავა	თ. მრეველიშვილი				DN300 ორკანი ორმხრივი გაჭრევი. საინჟინო კვანძის შემოღობვის, საძირკვლის და გადაღობვის ელემენტების განლაგების სქემა.			
დახაზა	ს. კირაკოსი							
REV.	A01	C01		საპროექტო და მშენებლობის ბაზის კორპორაცია Georgian Oil & Gas Corporation	DCC NUMBER:		SHEET No. შპს-ის №	REV.
თარიღი/DATE	06/12/18	21/01/19		SCALE:	No: ADGO33-GS03-PL-DTL-00002			C01