
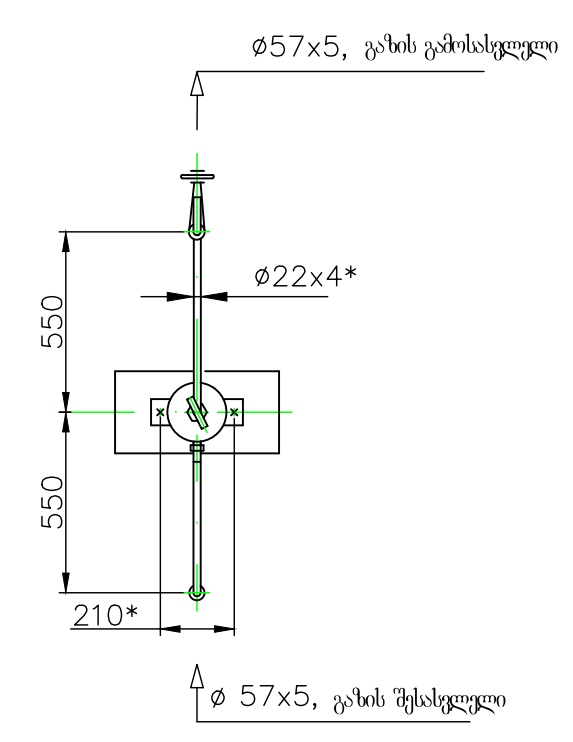
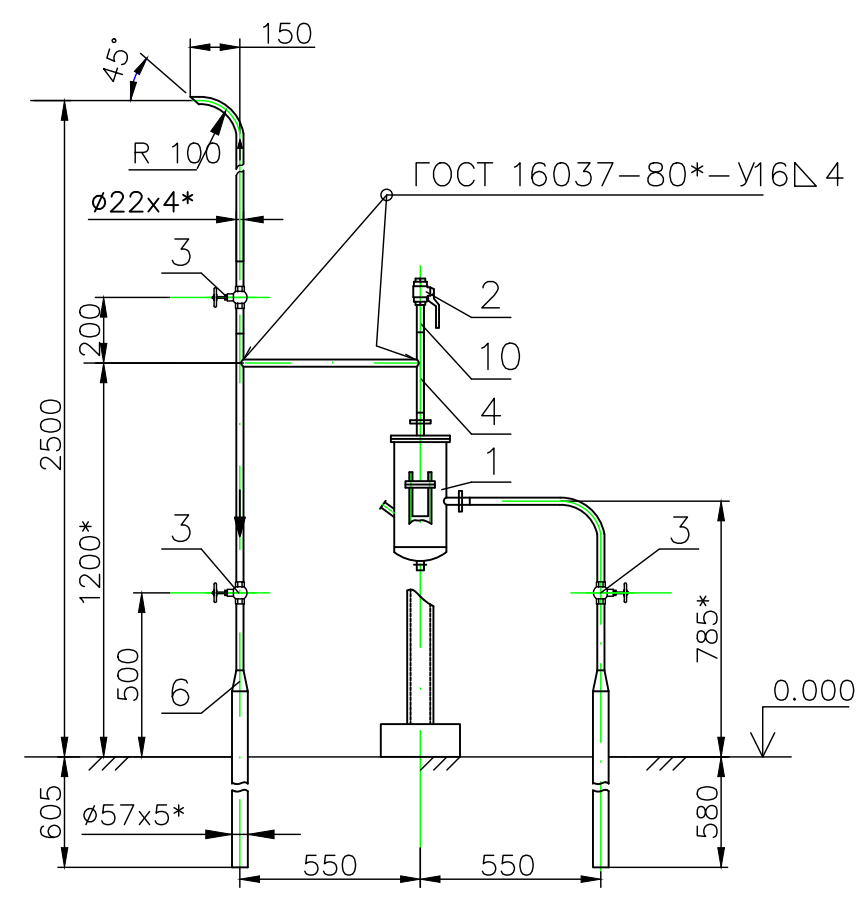


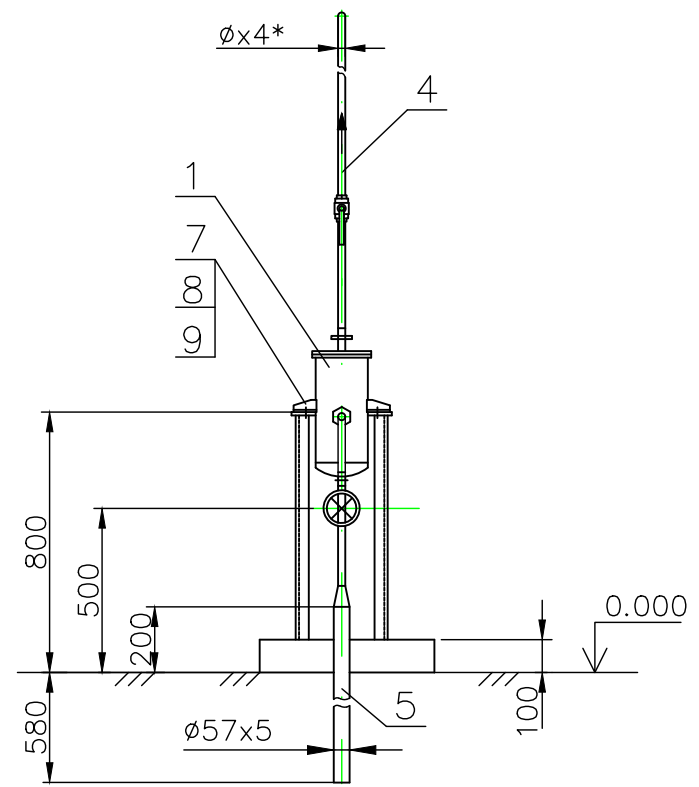

ფილტრი-გამშრობი

პოზ.	აღნიშვნა	დასახელება	რაოდ.	ერთ. მასა, კგ	განხილ.
1	TY Y 24275032-002-98 (1024247)	ფილტრი-გამშრობი გაზის Pp=8 მგა O=5.0 ნმ/წთ (t=-40°C) ΦOF-8M-2-γ 9805.00.00 0-01	1.000	20.20	კომპლექტი
2	TY Y3 0727-008-93 (2041929)	სფერული ორკანი ხელის მართვით ქუროიანი ბოლოები Rc 1/2 YX/12 (-45°C-დან +60°C-მდე) შიგა ხრახნილი сг 12X18H10T DN 10, Pp 12 მგა	1.000	0.460	კომპლექტი
3	TY Y 3-50 1430 579080-95 (2043205)	სარქველი ნაშკეტი ქუროიანი DN 15, PN 160 T _{max} =300°C 15c576κ (K3CM-160)	3.000	3.300	ცალი
4	(3011135)	მილი 22X4 ГОСТ 8734-75* B20 ГОСТ 8733-74* გარანტიით პიდროგამოცდ. წნევა 100% ურღვევი კონტროლით	5.500	1.770	მეტრი
5	TY 14-3-1128-2000 (3013450)	მილი 57X5 сг 20	1.560	6.410	მეტრი
6	ГОСТ 17378-2003 (4031121)	გაღამევიანი П K-57x5-25x3	2.000	0.300	ცალი
7	ГОСТ 7798-70* (5041048)	ჭანტიკი M16X45.58.096	2.000	0.106	ცალი
8	ГОСТ 5915-70* (5044014)	ქანჩი M16.5	2.000	0.033	ცალი
9	ГОСТ 11371-78* (5045010)	საქელები 16.01.029	2.000	0.011	ცალი
10	TY 4218-014-0139583 9-96 (7132885)	მტეცერი მისაღებელი, Py 16 მგა ш-R1/2" Y3	1.000	0.190	ცალი

შენიშვნა: მშენებელ კონტრაქტორს აქვს ვალდებულება იმ მასალისა და მოწყობილობის მოწოდებასა და მონტაჟზე, რომელსაც ითვალისწინებს მშენებლობის პროექტი და რომლის გადაცემაც არ მოხდება სნგკ-ს მიერ

დაამტკიცა

დაამუშავა

დაახაზა

REV.

თარიღი/DATE

თ. ჯაფარიშვილი

თ. მრეწველიშვილი

ს. კირაკოსოვი

A01

C01

06/12/18

21/01/19

საპროექტო-ინჟინერული კომპანია
Georgian Oil & Gas Corporation

"აღიგებე - გოგინების" გაზსადგომის
მშენებლობის პროექტი

იმპულსური გაზის გაშრობის დანადგარი. გეგმა, ხედი

DCC NUMBER: No: ADG033-GS03-PL-DTL-00010

SHEET No. 1
შეამუშავა N

REV. C01

შეამუშავა / PAPER SIZE: ISO A3