

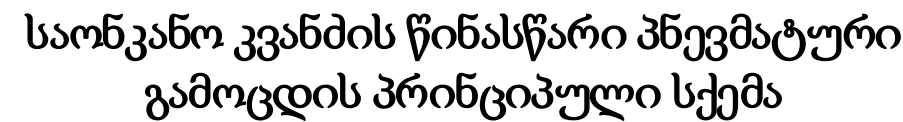
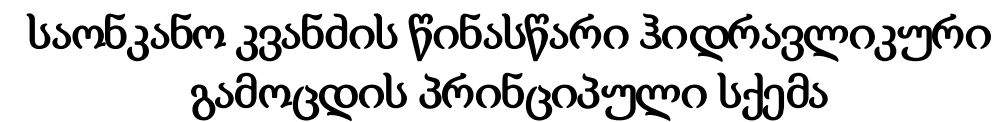


საონკანო კვანძი ცალმხრივი გაქრევით. გამოცდა სიმტკიცეზე და ჰერმეტიულობაზე გამოსაცდელი ონკანების დაკეტილ მდგომარეობაში

საონკანო კვანძის წინასწარი ჰიდრაულიკური
გამოცდის პრინციპული სქემა

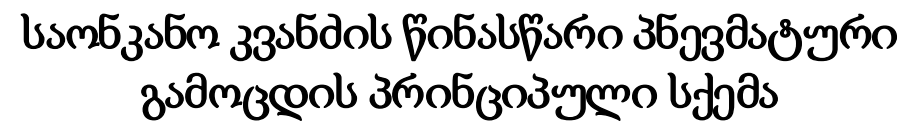

ჰიდროგამოცდა		ჰნეგმოგამოცდა	
სიმტკიცეზე		სიმტკიცეზე	
წნევა (მგპა)	დრო (სთ)	წნევა (მგპა)	დრო (სთ)
1.1*P _{საა}	2	3	2
შემოწმება ჰერმეტიულობაზე		შემოწმება ჰერმეტიულობაზე	
წნევა (მგპა)	დრო (სთ)	წნევა (მგპა)	დრო (სთ)
1.1*P _{საა}	იმ დროის განმავლობაში რაც საჭიროა მისი ვიზუალური დათვალიერებსთვის	2	იმ დროის განმავლობაში რაც საჭიროა მისი ვიზუალური დათვალიერებსთვის

პირობითი აღნიშვნები

	ონკანი ;		დროებითი მილსადენი და მოწყობილობა
	დამხშობი ;		გამოსაცდელი კვანძი

დამტკიცა	თ.ჯავახიშვილი		 საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია Georgian Oil & Gas Corporation	„ადიგენი-გოდერძის მშენებლობის პროექტი“			
შეამოწმა	კ.თელიშვილი			საინჟინრო კვანძის გამოცდის ტექნოლოგიური სქემა			
დამუშავა	თ.მრეკელიშვილი			DCC No:	ADG033-GS03-PL-SCM-00003_C01	SHEET No ფურცელი №	Rev
REV.	C01			No:		1(1)	C01
თარიღი/DATE	14.01.2019			SCALE:			