


დასაწესი იხ. უპრც №8მ-5

მასშტაბი: 1 : 1000 WGS 84 UTM

უპრცლების განლაგების სქემა

განმტოვება უნაპირით
d=90-20, n=10, განმტოვების
მოწყობის სქემატური
ნახაზი იხ. დანართი №1.



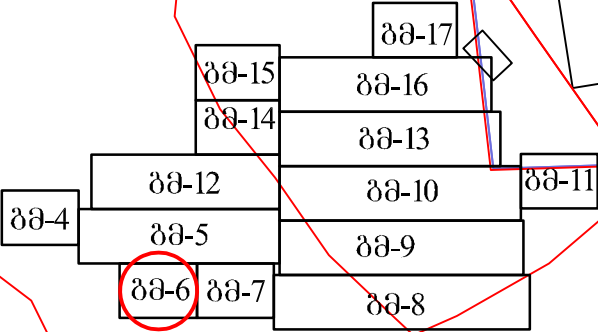


მდ. ჩაქვისწყალი

შენიშვნები

- მიღსაღენით ტრანსპორტირდება გუნებრივი გაზი წნეხით $p = 3.0$ კგ/სმ²
- გაზსაღენის გამოცდა: მიწისქვეშა ს/წ სიმტკიცეზე $p = 6$ კგ/სმ² პერმეაბილუბაზე $p = 3$ კგ/სმ² მიწისქვეშა ს/წ სიმტკიცეზე $p = 4.5$ კგ/სმ² პერმეაბილუბაზე $p = 3$ კგ/სმ²
- პროექტი ითვალისწინებს პოლიეთილენის მიწების ჩაწყობას ტრანშეაში 1-მ მილის ზედაპირამდე.
- პროექტი ითვალისწინებს გაზსაღენსა და კაბელს შორის უნდა იყოს არა ნაკლები 0.5 მ-სა, ხოლო დანარჩენ მიწისქვეშა კომუნიკაციებს შორის 0.2 მ
- მიწის საფუძვლების დაფუძნებამდე ნაშრომის დასრულებამდე იქნას დაინტერესებული ორგანიზაციებიდან წარმომადგენლები და მათი თანდასწრებით, გათხრით იქნას გადამოწმებული ადგილები მიწისქვეშა ნაგებობებთან.
- პოლიეთილენის პირაპირების შეერთება სტრუქტურული ელ. ქსოვიტის
- ღირდ გათვალისწინებული შეიღებულ ზეთის საღებავით 2-ფენად.
- გაზსაღენის ასვლები და დაფუძნებები დასრულდეს ადგილზე მონტაჟის დროს.

პროექტის ნიშნები	
	საპროექტო მიწისქვეშა ს/წ-ის გაზ-50 პოლიეთილენი
	საპროექტო საპირით ს/წ-ის გაზ-50 ფოლადი
	გამოთვლილი ონაპირი საპირით გაზსაღენზე
	პოლიეთილენის გადამყვანი
	გარემოს მილი გაზსაღენზე
	არსებული ს/წ-ის საპირით ფოლადის გაზ-50
	რემულატორის ღზარი მიწისქვეშა პოლიეთილენის ს/წ გაზსაღენზე
	რემულატორის ღზარი საპირით ფოლადის ს/წ გაზსაღენზე
	აღრიცხვის კვანძი
	ფეხსაღენი
	საპ. ელექტრო სისტემის საპირით კაბელი
	საპ. ელექტრო სისტემის კაბელის დაცვის ზონა

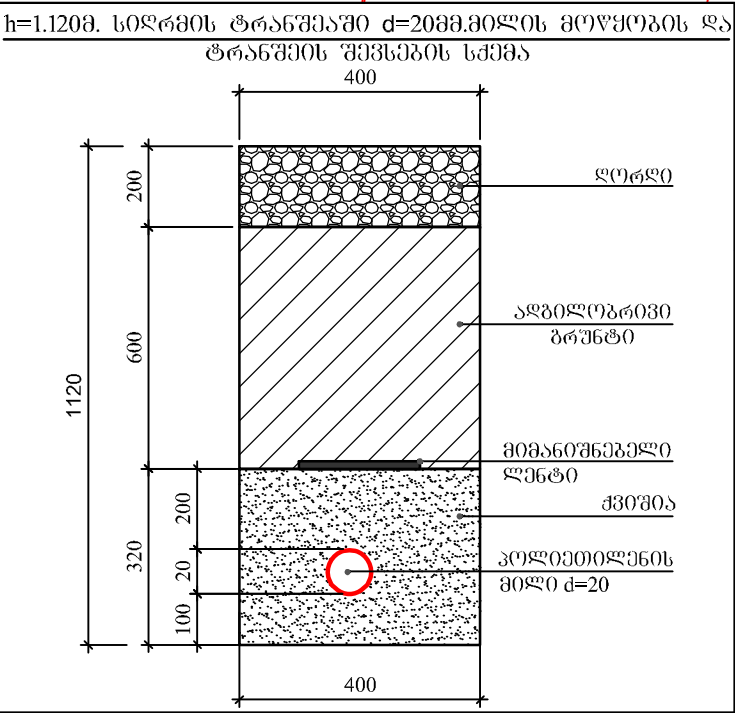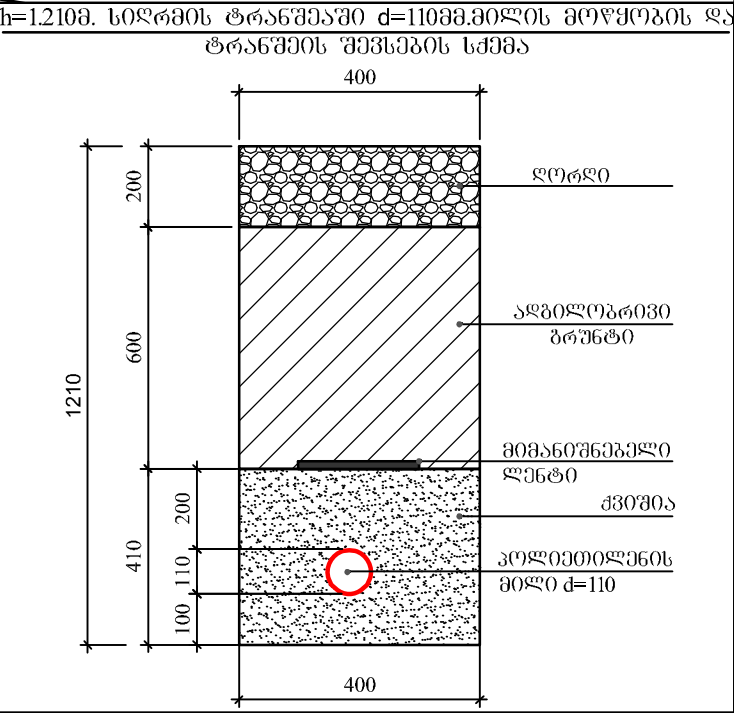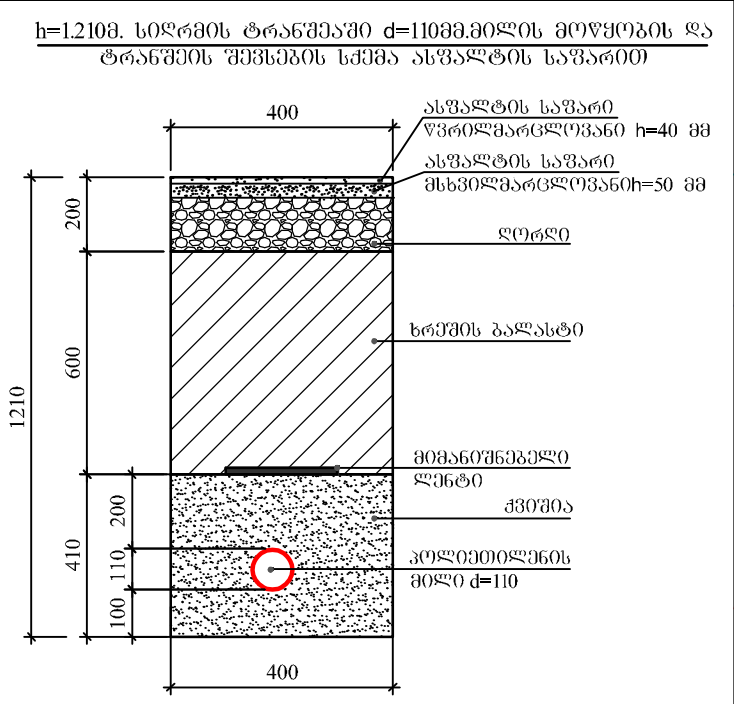

დირექტორი:	ს. გუგუნიძე	ს. გუგუნიძე	შ.პ.ს. "პროექტი +"		
პრ. მთ.ინჟინერი	გ. ლომიძე	გ. ლომიძე	ქობულეთის მუნიციპალიტეტი სოფელი გორბაძე		
მთ. სპეციალისტი	გ. ლომიძე	გ. ლომიძე	გაზსაღენების ქსელის გეგმა		
დააპროექტა	გ. ლომიძე	გ. ლომიძე	საშუალო წნევის გაზსაღენების ქსელის გეგმა	სტად. მ.პ.	ფურც. გმ-6
ასისტენტი	გ. ლომიძე	გ. ლომიძე	მ-ბი 1:1000	დაკვ. №9/19	17
					15.06.2019