


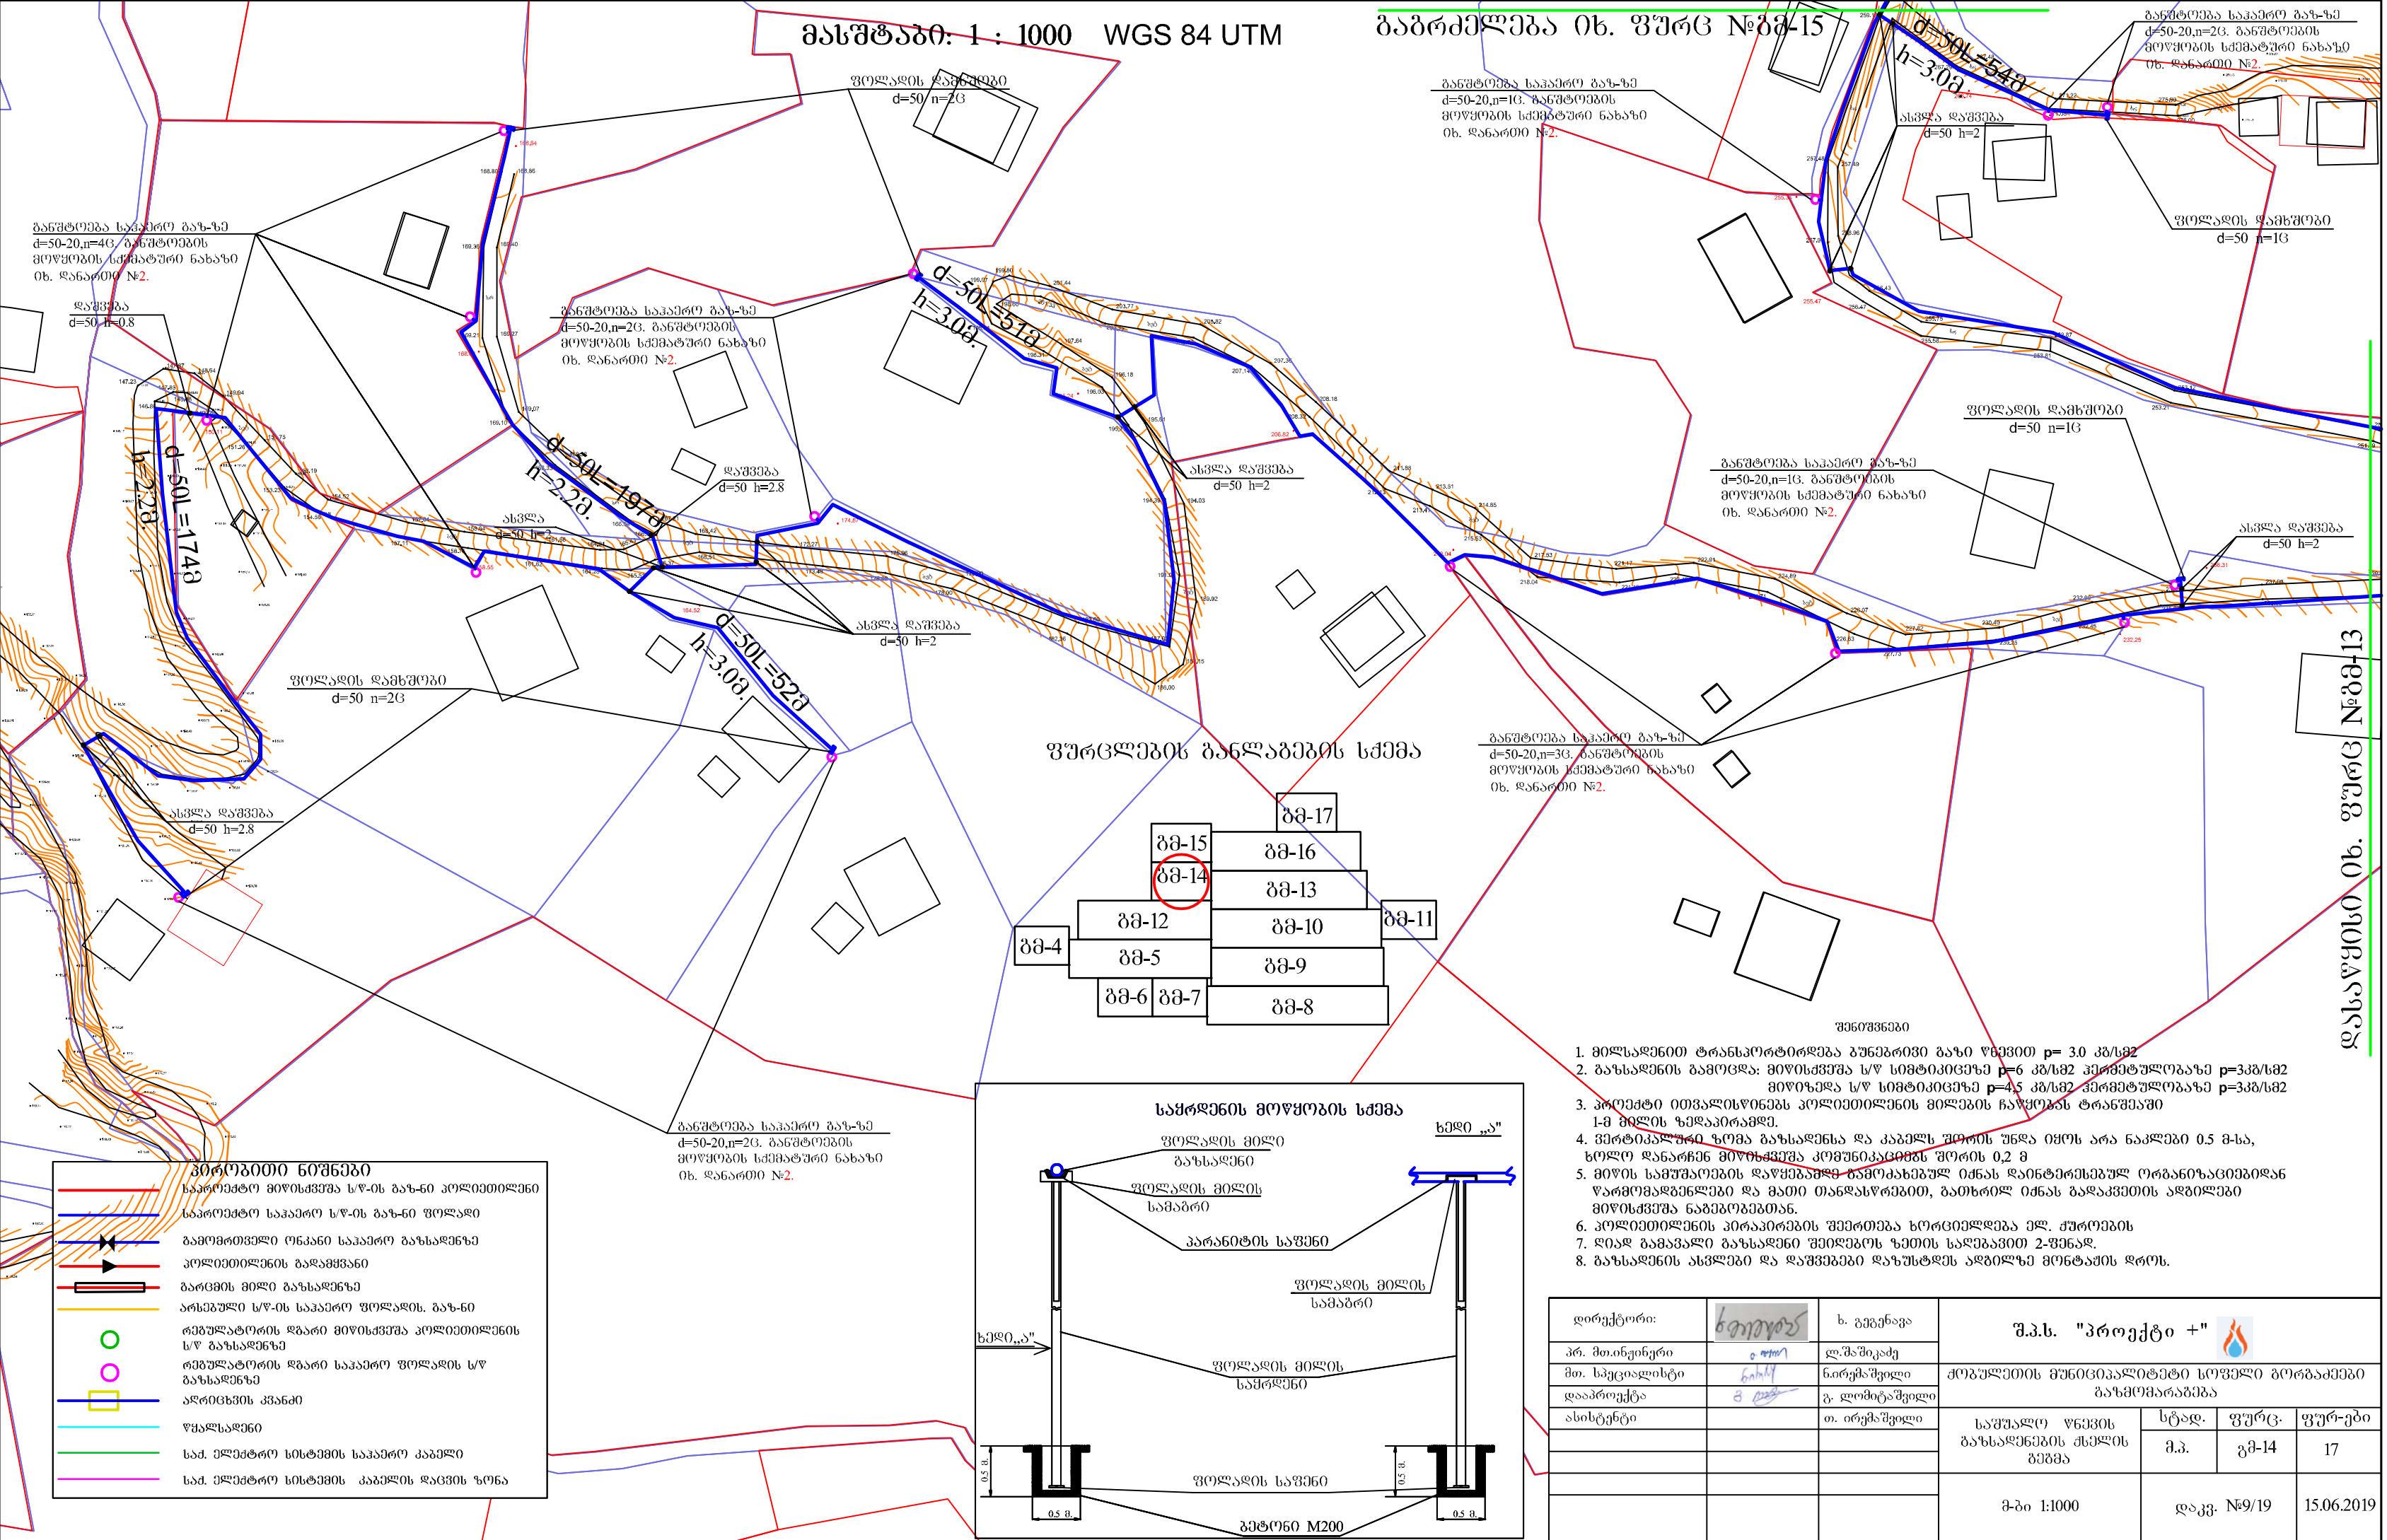

პროექტის ნიშნები

საპროექტო მიწისფენი ს/წ-ის ბაზ-60 პოლიეთილენი

საპროექტო საკაპიტო ს/წ-ის ბაზ-60 ფოლადი

გამოყენებული ონკანი საპროექტო ბაზისაღენზე

პოლიეთილენის გაღამგვანი

ბარემის მილი ბაზისაღენზე

არსებული ს/წ-ის საპროექტო ფოლადის, ბაზ-60

რემონტატორის ღბარი მიწისფენი პოლიეთილენის ს/წ ბაზისაღენზე


რემონტატორის ღბარი საპროექტო ფოლადის ს/წ ბაზისაღენზე

აღრიცხვის კვანძი

ფაქტუალური

საპ. ელემენტორი სისტემის საპროექტო კაბელი

საპ. ელემენტორი სისტემის კაბელის დაცვის ზონა

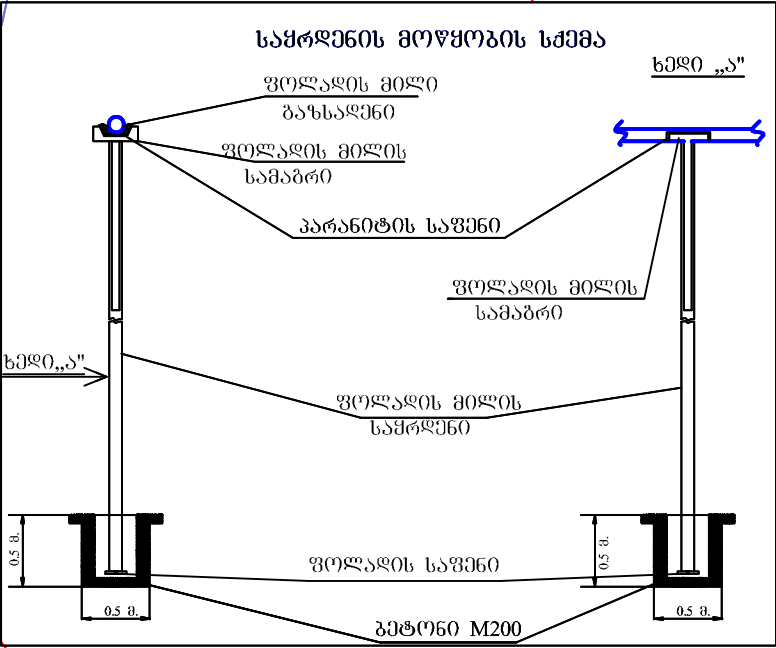

- მიწისაღენით ტრანსპორტირება ბუნებრივი ბაზის წინაშე $p = 3.0$ კგ/სმ²
- ბაზისაღენის გაღამგვანი: მიწისფენი ს/წ სიმტკიცე $p = 6$ კგ/სმ² კომპლექტულობა $p = 3$ კგ/სმ² მიწისფენი ს/წ სიმტკიცე $p = 4.5$ კგ/სმ² კომპლექტულობა $p = 3$ კგ/სმ²
- პროექტი ითვალისწინებს პოლიეთილენის მილების ჩაყვას ტრანსპორტით 1-მ მილის ზედაპირამდე.
- ვერტიკალური ზომა ბაზისაღენსა და კაბელს შორის უნდა იყოს არა ნაკლები 0.5 მ-სა, ხოლო დანარჩენ მიწისფენი პოლიეთილენის შორის 0.2 მ
- მიწის საფუძვლის დაფუძნება ნაშრომებზე იქნას დაინტერესებულ ორგანიზაციებთან წარმომადგენლები და მათი თანდასწრებით, მათხრილ იქნას გაღამგვით აღბრუნები მიწისფენი ნაშრომებთან.
- პოლიეთილენის პირაპირების შეერთება სორცეიდლებს ელ. ჭურჭლის
- ღიალ გაღამგვანი ბაზისაღენი შეიღებოს ზეთის საღებავით 2-ფენად.
- ბაზისაღენის ასვლები და დაფუძნები დაეხმარება აღბრუნებში მონაწილეს დროს.

დირექტორი:	ს. გუგუნიძე	ს. გუგუნიძე	შ.პ.ს. "პროექტი +"		
პრ. მთავარი	ლ. შაველაძე	ლ. შაველაძე	პროექტის მუნიციპალიტეტი სოფელი გორბაძე		
მთ. სპეციალისტი	ნ. ბიბილაძე	ნ. ბიბილაძე			
დაპროექტი	გ. დომიტაშვილი	გ. დომიტაშვილი	საშუალო წნევის ბაზისაღენების მშენებელი	სტად.	ფურც.
ასისტენტი	თ. ბრეგვალიძე	თ. ბრეგვალიძე	გ.პ.	გმ-14	ფურც-17
			მ-ბი 1:1000	დაკვ. №9/19	15.06.2019