

ტექნიკური დოკუმენტაცია

1.1. შესყიდვის ობიექტის მოცულობა:

ქ. ბათუმში, მრავალსართულიანი სახლების ეზოებში დისტანციური პულტით მართვადი ბარიერების მოწყობა:

	მისამართი	ბარიერის რაოდენობა	გაღება (ჰორიზონტალურად)	გაღება (ვერტიკალურად)	პულტის რაოდენობა
1	გორგილაძის ქ. N78	1		✓	54
2	ფიროსმანის N31	1		✓	45
3	რურუას ქ. N5	1		✓	57
4	ბესიკის ქ. N44	1		✓	38
5	ცოტნე დადაინის ქ. N10	1		✓	100
6	ლერმონტოვის ქ. N 2/4	1		✓	54
7	ჭავჭავაძის ქ. N113	1		✓	23
8	გორგილაძის ქ. N80/2	2		✓	95
9	გრიბოედოვის ქ. N51/55	1		✓	84

1.2 ტექნიკური პირობები:

1.2.1. დისტანციური პულტით მართვადი ვერტიკალურად მოძრავი ბარიერის ტექნიკური მონაცემები:


I. ა) მექანიზმის ტექნიკური მონაცემები:

№	დასახელება/Name		ტექნიკური მონაცემები
1	ძაბვის მიწოდება	-Voltage supply	230 V; 50 Hz
2	ძრავის დენის მიწოდება	-Motor	24 V DC
3	ენერგომოხმარება ნორმალური ფუნქციონირების დროს	Power consumption in normal operation	80W
4	დენის მოხმარება ლოდინის დროს	-Power consumption in standby	Max.2 W
5	ზომა ჯოხის გარეშე	-Dimensions	H 1080 mm x W 350 mm x D 250 mm
6	ჯოხის ზომა (6 მ. დამოკლება 1,5 მ.)	Dimensions of boom (Not less)	6m, can be shored to 1.5 m.
7	ჯოხის წონა მაქსიმუმში	Weight with the boom	6kg
8	გაღების მაქსიმუმი დრო	Opening Max time	7 sec
9	დაკეცვის მაქსიმუმი დრო	Closing max time	7 sec

10	დაცვის დონე	Protection level	IP 44
11	სამუშაო ტემპერატურა	Working Temperature	From -20°C/+ 60°C
12	მაქსიმალური ქარის სიმძლავრე ბაფორტის შკალით	Maximum wind strength according to Beaufort scale	8 (stormy wind), corresponds to 20.6 m/s or 74 kph
13	ციკლის მუშაობის დასაშვები მაქსიმალური რაოდენობა საათში	The maximum number of work cycles per hour	Not less 13 cycles/hour

- ბ) ბარიერს უნდა ახლდეს ფოტოსენსორი, (უნდა ჰქონდეს არანაკლებ 3 წყვილი ფოტოსენსორის მიერთების შესაძლებლობა);
- გ) ელექტრო ენერგიის კაბელების გაყვანისა და ფოტოელემენტისათვის დაერთების საჭირო სადენების (ჩადება ტრანშეაში-მიწისქვეშ) და მრიცხველის მონტაჟის სამუშაოების წარმოების დროს ეზოს საფარის (ასფალტ-ბეტონის, ფილების და ა.შ.) დაზიანების შემთხვევაში მიმწოდებლის ვალდებულებაა მისი პირველად მდგომარეობაში მოყვანა;
- დ) მინიმუმ 2 ერთეული რელეს გამოსასვლელი (განათების, ციმციმას და სხვ. ჩასართავად სხვადასხვა ოპერაციის დროს);
- ე) დისტანციური მართვის პულტების რეგისტრაციის ფუნქცია კონტროლერის შიდა მეხსიერებაში;
- ვ) მინიმუმ 300 ერთეული დისტანციური მართვის პულტის დამახსოვრების შესაძლებლობა.

I. ვერტიკალური ბარიერის სავარაუდო ნახაზი:

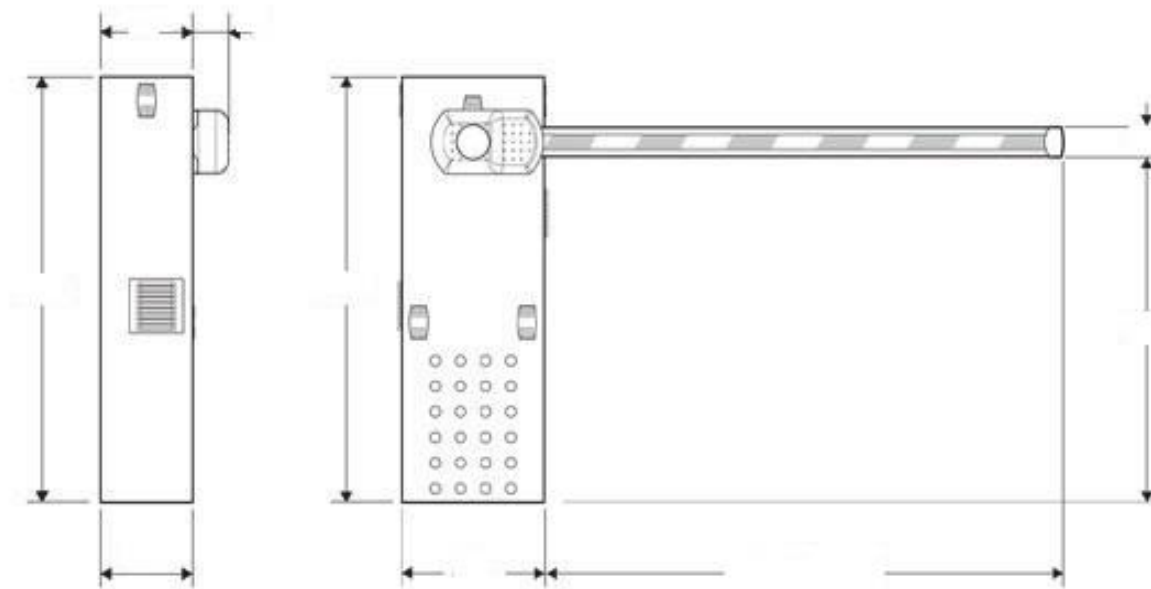

□ დისტანციური პულტით მართვად ბარიერებს, როგორც ჰორიზონტალურს ისე ვერტიკალურს უნდა გააჩნდეს საჭიროების შემთხვევაში ალტერნატიული დენის წყაროზე გადაყვანის შესაძლებლობის ფუნქცია.

1.2.3. მიმწოდებლის მიერ შემოთავაზებული დისტანციური პულტით მართვადი ბარიერებისა და პულტის ტექნიკური მახასიათებლები უნდა აკმაყოფილებდეს 1.2.1. და 1.2.2. პუნქტებში მოცემულ მონაცემებს ან/და უკეთესი.