

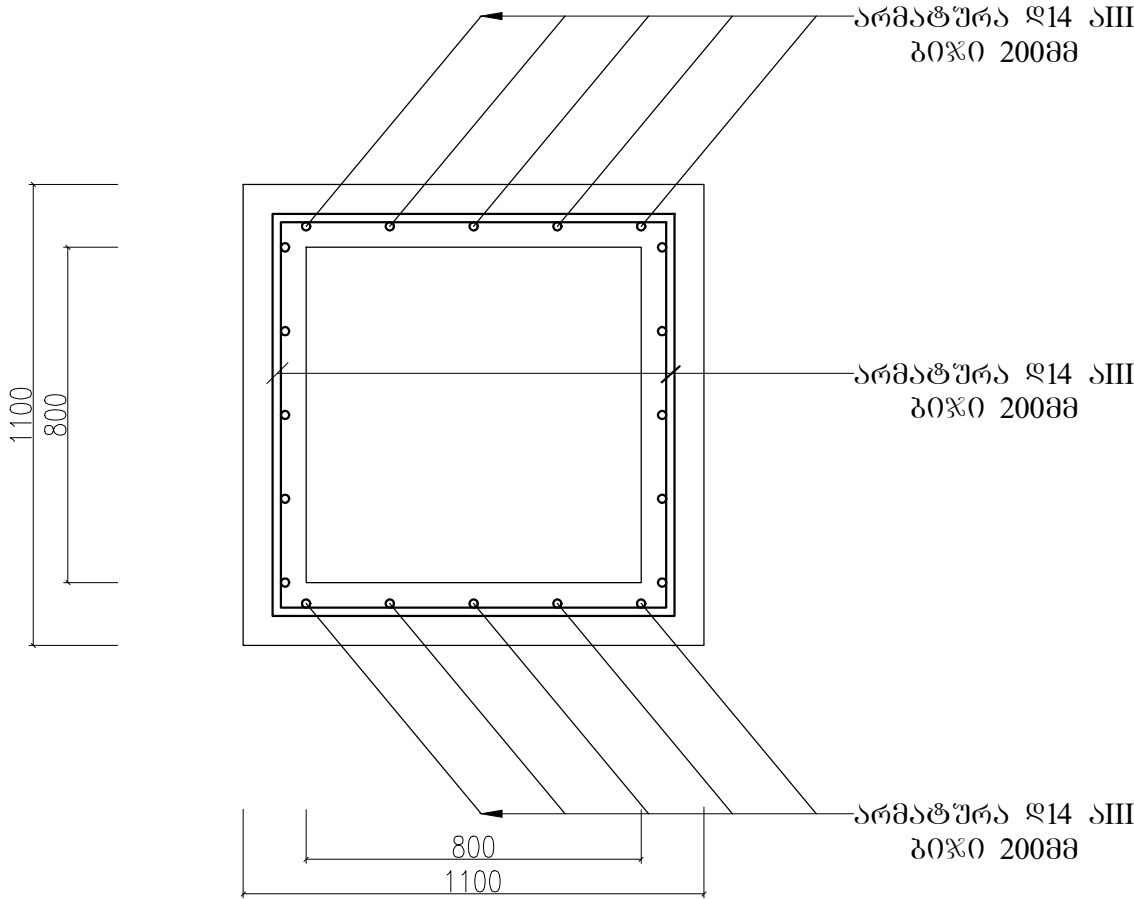
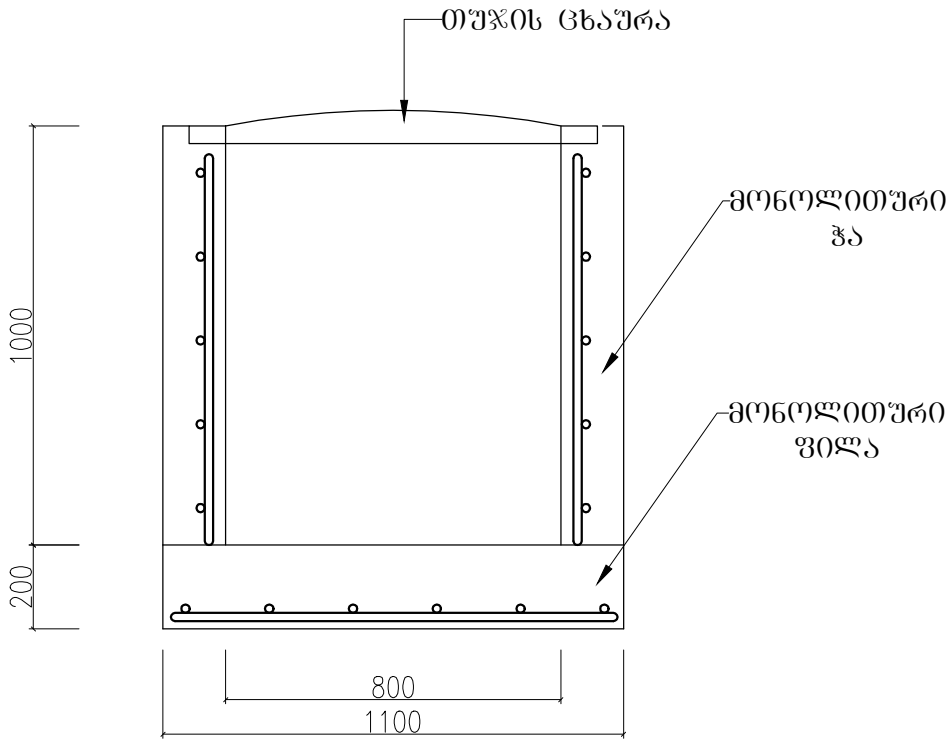


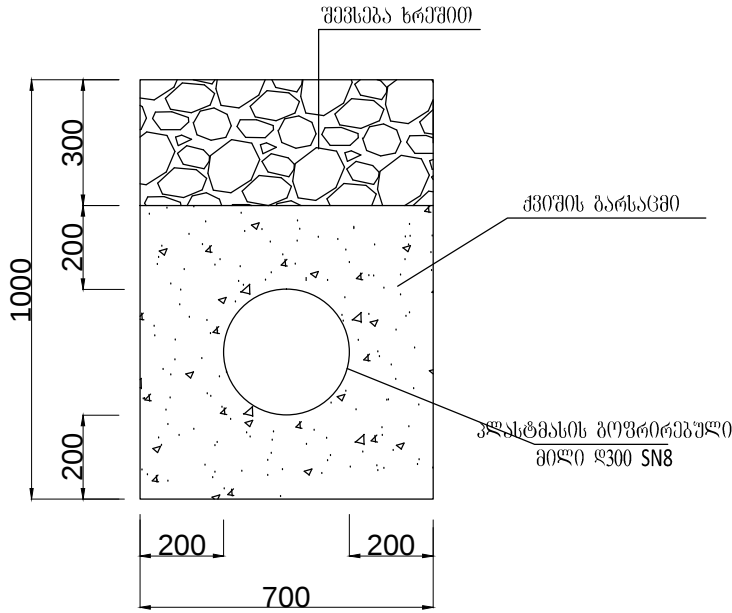

შენიშვნა: პერტიკალური არმატურები
ბანთავსდეს ბიჰით 200 მმ. ჰორიზონტალური
არმატურები ბანთავსდეს ბიჰით 200 მმ
სანიაღვრე თუჯის ლუკი ჩარჩოთი. დამონტაჟდეს
ჭის დაბეტონების დროს. ჰორიზონტალური
არმატურების შევირაპირება. მოხდეს გადაღებით
და შეღებვებით სიბრძოთ 150 მმ

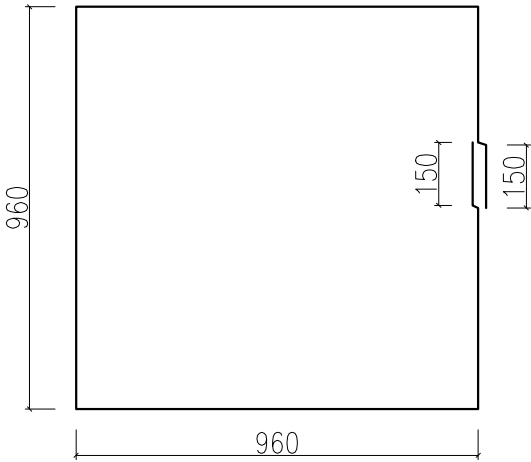

სპეციფიკაცია		
პირობითი აღნიშვნები		
ობიექტის დასახელება		
xaxu l i s II Sesaxvevis 37-dan 63-mde monakveTis reabil itacia		
ობიექტის დასახელება მ. გათუში		
დამკვეთი: მ. გათუშის მერია		
პროექტირება: შ.პ.ს. „ხობი 2005“ ს/პ 244685131 მ. ხობი, გერმანია მ. №7		
არქიტექტორი	ა. გადელია	
მტ.ინჟინერი	დ. კეკელია	
დირექტორი	ს. დოღბია	
სტადია	მ. პ.	
თარიღი	ფურცელი	ფურცლები
ფორმატი A 3		